


autorizační razítko	pare	revize	-
---------------------	------	--------	---



±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1NP

autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval(a)	<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058</div> <div>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</div>
Ing. Klára Konečná		Ing. Klára Konečná	Petr Sapák	
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby	ul. Seniorů 3196/1, 690 03 Břeclav; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. st. 5235			
název akce	Domov s pečovatelskou službou Břeclav			stupeň DPS
				číslo zakázky L22 234
stavební objekt	SO.01 Domov s pečovatelskou službou			datum 02/2023
				formát 3xA4
část projektu	D.1.1 Architektonicko-stavební část			měřítko číslo výkresu
název výkresu	Výpis vnitřních dveří			1:50 D.1.1.10

POZNÁMKA

- Textová část je nezbytnou součástí projektové dokumentace, je nezbytně nutné dodržovat zásady a postupy montáže, které jsou uvedeny výrobcí jednotlivých materiálů a systémů
- V případě zjištění v projektové dokumentaci nepředvídaných poměrů či nesrovnalostí je třeba průběh a postup prací konzultovat s generálním projektantem, stejně jako případné nutnosti úprav rozměrů či parametrů
- Na základě volby investora či budoucího provozovatele mohou být u dveří do některých místností zvolena kování ve formě koule místo uvedeného kliky či WC zámku místo klasické FAB vložky
- Všechny použité zámkové vložky musí být kompatibilní s požadovaným generálním klíčem pro případ zásahu HZS
- Nutno koordinovat případnou potřebu podřezání dveřního křídla či zřízení větrací mřížky pro přívod vzduchu s částí PD D.1.4.2 Vzduchotechnika
- Dodavatel výplní otvorů musí zkontrolovat a dodržet požadavky platného požárně bezpečnostního řešení (část D.1.3), požadavky elektrické poplašné signalizace a ostatních návazností, je třeba také provést kontrolu jednotlivých pozicí a počtů
- Strana umístění panikového kování naznačen ve výkresové části a ve výše zmíněném PBR
- Výšku otvoru nutno koordinovat s vybraným dodavatelem zárubní a se statickou částí projektu (D.1.2)
- Všechny dveře budou dodány vč. podlahových zarážek, kotveno do roznášecí vrstvy, eloxovaný hliník, barva světlý dub
- Ve výpisu výrobků jsou použity pro jednotlivé parametry dveří následující značky, čímž název/označení přímo definuje jednotlivé parametry:

SVĚTLÁ ŠÍŘKA

D1	1100 mm
D3	900 mm
D4	800 mm
D5	700 mm
D6	600 mm

TLOUŠŤKA STĚNY

a	75 mm
b	100 mm
c	125 mm
d	140 mm
e	150 mm
f	250 mm

POŽÁRNÍ ODOLNOST


1	EW 30/DP3-C
---	-------------

OTEVÍRÁNÍ

L	levé
P	pravé

MATERIÁL KŘÍDLA

DP1	ocel, nástřik
DP3	dřevotříska s dutinami, CPL

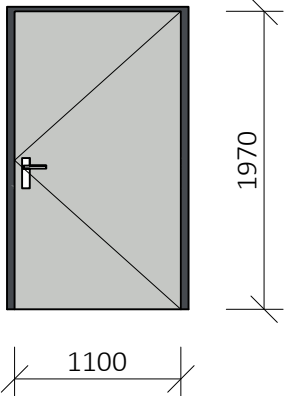Vnitřní dveře		Domov s pečovatelskou službou Břeclav	Číslo zakázky: L22 234	2
		Vypracoval: Petr Sapák	Datum: 02/2023	
OZN.	SCHÉMA POLOŽKY	POPIS POLOŽKY, POZNÁMKA	POČ. KUSŮ, UMÍSTĚNÍ	
D1		<p>Vnitřní dveře plné jednokřídlové s ocelovou zárubní</p> <p>SV. ROZMĚR: 800/1970 mm</p> <p>TL. STĚNY: a (=75 mm) b (=100 mm) c (=125 mm) d (=140 mm) e (=150 mm) f (=250 mm)</p> <p>KOVÁNÍ: klika/klika BARVA, DEKOR: zárubeň černá RAL 7021 křídlo sv. šedá RAL 7035</p> <p>-Dodávka bude vč. zám. vložky a zárubně -Samoavírače dle PBŘ a označených pozic (C), dtto kouřotěs (Sm) -Panikové kování (klika) v pozicích: -</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST</u> 1 EW 30/DP3-C</p>	<p>D4 b1.P: celk. 1 ks (=PO EW 30/DP3-C)</p> <p>1NP: 1 ks 110a</p>	