DETAIL č.3 - POJISTNÝ PŘEPAD V ATICE V 5NP

S5a - PLOCHÁ STŘECHA NEPROVOZNÍ_NAD 5NP_Broof T3

- Vodotěsnící vrstva z fólií z měkčeného PVC tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou výztužnou vložkou

- Separační vrstva z netkané textilie ze skleněných vláken, plošná hmotnost 120 g/m²

- Tepelná izolace z desek z EPS 200 S tl. 200 mm

- Spádová vrstva z klínů EPS 150 S, spád 2%, min. tl. 20 mm

- Parotěsnící vrstva z SBS modif. asfalt. pásů tl. 4 mm s vložkou z AL fólie kašírované skleněnými vlákny

- Penetrační nátěr asfaltovou emulzí

- ŽB monolitická stropní konstrukce tl. 200 mm

- Penetrační nátěr

- Spodní povrchová úprava (ochranný nátěr/SDK zavěšený podhled/ sádrová gletovaná omítka + malba)

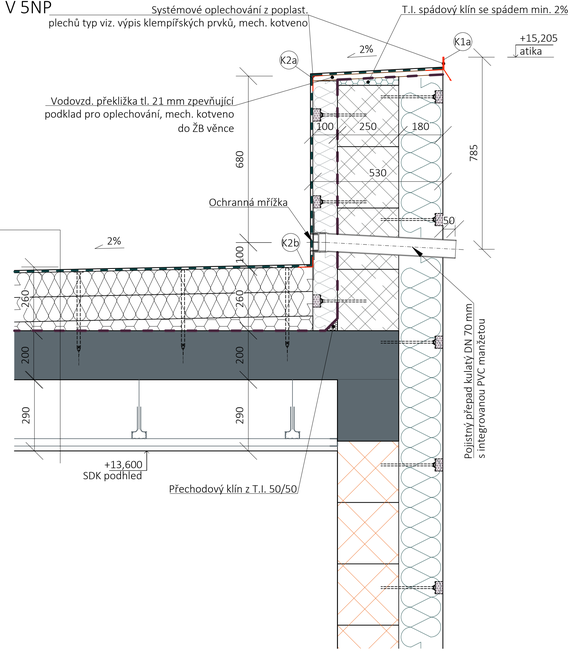

DETAIL č.4 - DVEŘE NAD VÝTAHEM NA PŮDĚ

OBVODOVÁ STĚNA 5NP NAD VÝTAHEM
- Vodotěsnící vrstva z fólií z měkčeného PVC tl. 2,0 mm vyztužená polyesterovou výztužnou vložkou

- Separační vrstva z netkané textilie ze skleněných vláken, plošná hmotnost 120 g/m²

- Tepelná izolace z desek z EPS 200 S tl. 100 mm, mechanicky kotveno

- Jednosložková lepící hmota na bázi cementu, celoplošně

- Parotěsnící vrstva z SBS modif. asfalt. pásů tl. 4 mm s vložkou z AL fólie kašírované skleněnými vlákny

- Penetrační nátěr asfaltovou emulzí

- betonové tvárnice tl. 250 mm

- Tepelně iz. vrstva z fasádních desek z minerální plsti s podélnými vlákny tl. 170 mm, mechanicky kotveno

- Jednosložková lepící hmota na bázi cementu, celoplošně

- Zdivo š. 140 mm z keram. broušených tvarovek P10, pevnost v tlaku min. 10 N/mm²

- Penetrační nátěr

- Vnitřní sádrová omítka, jednovrstvá, strojově zpracovatelná, úprava povrchu gletovaná, malba

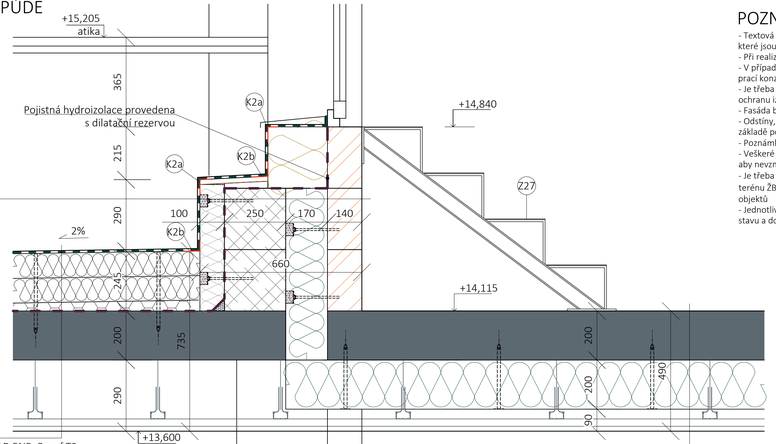

S5a - PLOCHÁ STŘECHA NEPROVOZNÍ_NAD 5NP_Broof T3
- Vodotěsnící vrstva z fólií z měkčeného PVC tl. 1,5 mm vyztužená polyesterovou výztužnou vložkou

- Separační vrstva z netkané textilie ze skleněných vláken, plošná hmotnost 120 g/m²

- Tepelná izolace z desek z EPS 200 S tl. 200 mm

- Spádová vrstva z klínů EPS 150 S, spád 2%, min. tl. 20 mm

- Parotěsnící vrstva z SBS modif. asfalt. pásů tl. 4 mm s vložkou z AL fólie kašírované skleněnými vlákny

- Penetrační nátěr asfaltovou emulzí

- ŽB monolitická stropní konstrukce tl. 200 mm

- Penetrační nátěr

- Spodní povrchová úprava (ochranný nátěr/SDK zavěšený podhled/ sádrová gletovaná omítka + malba)

S3a - STROP NAD 5NP_ŽB
- Provětrávaný střešní prostor

- Difúzně propustná fólie

- Tepelně izolační horní vrstva z rolí z minerálních vláken tl. 100 mm s hydrofobizovaným povrchem

- Stropní monolitická ŽB deska tl. 200 mm

- Tepelně izolační vrstva z rolí z minerálních vláken tl. 200 mm

- Parotěsnící vrstva z vícevrstvé fólie, se zpevňující mřížkou a reflexní hliníkovou vrstvou

- Spodní povrchová úprava protipožární SDK zavěšený podhled

POZNÁMKA - DETAILY

- Textová část je nezbytnou součástí projektové dokumentace, je nutné dodržovat zásady a postupy montáže, které jsou uvedeny výrobci jednotlivých materiálů a systémů
- Při realizaci je třeba dodržovat příslušné normy a předpisy
- V případě zjištění v projektové dokumentaci nepředvídaných poměrů či nesrovnalostí je třeba průběh a postup prací konzultovat s generálním projektantem
- Je třeba dbát na pečlivé opracování prostupů vedení instalací konstrukcemi pomocí systémových prvků a na ochranu izolací proti mechanickému poškození
- Fasáda bude kompletně řešena systémem Etics
- Odstíny, případné materiály prvků na fasádě apod. budou voleny a podrobně specifikovány v rámci realizace na základě požadavku investora, případného designového návrhu. Nutno vzorkovat
- Poznámky k zabudováním jednotlivých materiálů jsou ve výpisu skladeb konstrukcí
- Veškeré prostupy nad střešní rovinu, vpustě, rohy, kouty, apod. je třeba řešit systémovými prvky vč. opatření, aby nevznikalo zatékání do skladby střešního pláště
- Je třeba řádně ošetřovat technologické pracovní spáry u ŽB konstrukcí, všechny paty pod úrovní upraveného terénu ŽB kcí budou ošetřeny sanačním nátěrem, stejně tak ošetřeny prostupy přípojek technických zařízení do objektů
- Jednotlivé detaily návaznosti stávajících a nových konstrukcí budou řešeny na základě prokázaného skutečného stavu a doplňkových průzkumů

autorizační razítko	pare	revize	-

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. arch. Jan Snášel	Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Mojmír Slepánek

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108
název akce	Domov seniorů Břeclav
stavební objekt	SO01a; SO01b; SO02a
část projektu	D.1.1 Architektonicko-stavební část
název výkresu	Detaily_2

LIVINGSTAV
Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 058

VŠEOBECNÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NEJSOU BY DOPRODANÉ A ROZMNOŽENÉ TŘETÍ OSOBĚ

stupeň	DPS
číslo zakázky	L22 230
datum	10/2022
formát	5 x A4
měřítko	1:10
číslo výkresu	D.1.1.25