PŮDORYS základů_objekt A+B, M1:50

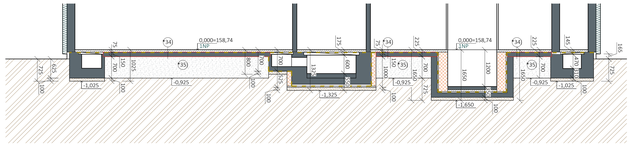

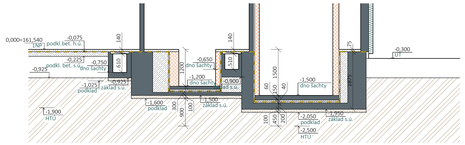



2

1NP 0,000 = 158,740 m n.m. B.p.v.

HTÚ = -1,800 = 156,940 m n.m. B.p.v.

3

1NP 0,000 = 158,740 m n.m. B.p.v.

HTÚ = -1,930 = 156,810 m n.m. B.p.v.

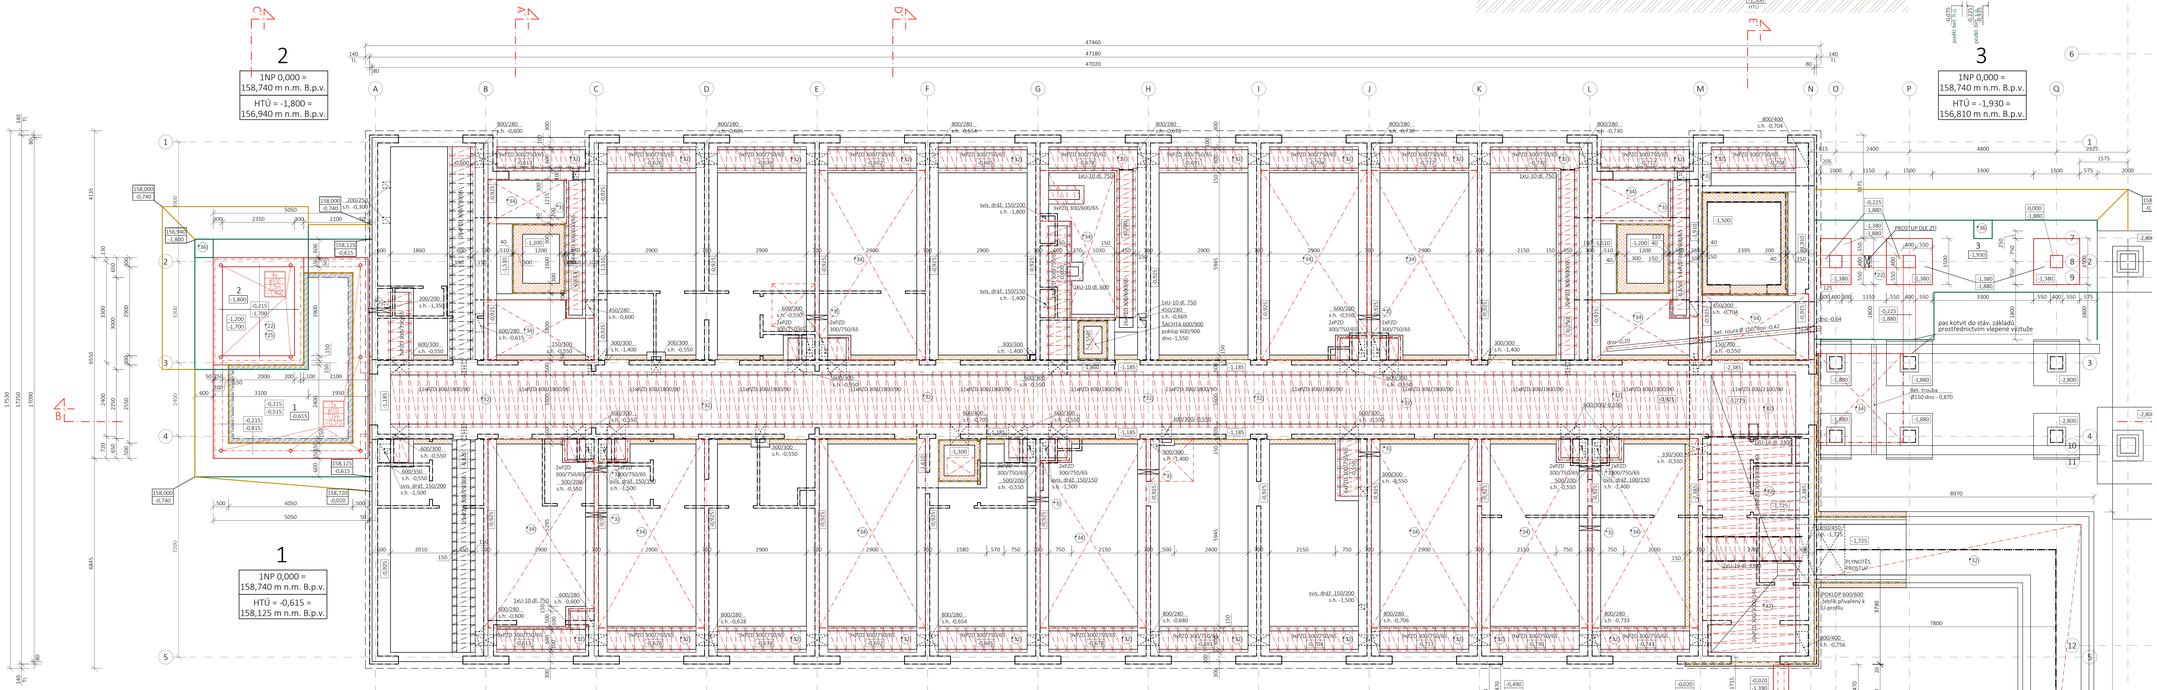

1

1NP 0,000 = 158,740 m n.m. B.p.v.

HTÚ = -0,615 = 158,125 m n.m. B.p.v.

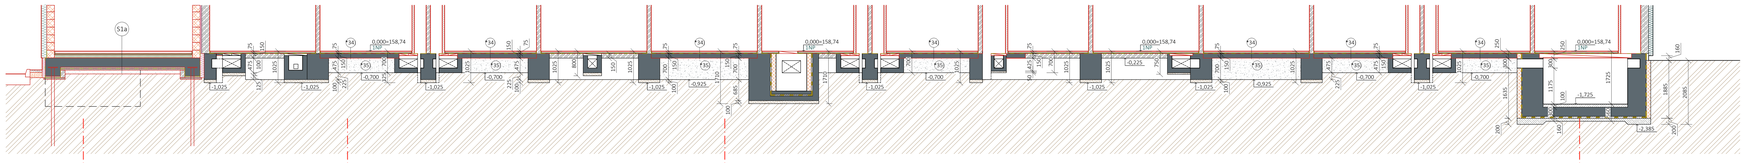

POZNÁMKA - ZÁKLADY a VÝKOPY

- Textová část je nedílnou součástí projektové dokumentace, je nutné dodržovat zásady a postupy montáže, které jsou uvedeny výrobci jednotlivých materiálů a systémů
- V případě zjištění v projektové dokumentaci nepředvídaných poměrů či nesrovnalostí je třeba průběh a postup prací konzultovat s generálním projektantem
- Je třeba řádně ověřovat technologické pracovní spáry u ŽB konstrukcí, všechny paty pod úrovní upraveného terénu ZŘ ke budou ošetřeny vanačním nátěrem, stejně tak ošetřeny prostupy přípojek technických zařízení do objektů
- Polohy prostupů ležaté kanalizace nutno koordinovat s část PD D.1.4.1 ZTI
- Nutno uzpůsobit stavební připravenost a tvar výtahové šachty (objezd, hlava) dle zvoleného typu, nutno koordinovat s dodavatelem výtahové technologie. Případné změny je třeba koordinovat se stavební částí a návaznosti na ostatní konstrukce (střecha, základní apod..)
- Přochy hlavních fagat HTÚ je vhodné vyspádovat min. 0,5% směrem k odvodňovací studni
- Textová část a přiložený geologický průzkum jsou nedílnou součástí projektové dokumentace, je nezbytně nutné dodržovat zásady a postupy montáže
- Sejmutá ornice a vykopaná zemina bude přednostně ukládána na pozemcích ve vlastnictví investora. Odvoz přebytečné vytěžené zeminy, která nebude uložena na pozemku investora a určena ke zpětným zásypům, nutno odvážet na určenou skládku mimo dotčené stavenliště
- Staveniště bude ze všech stran opleceno mobilním oplocením výšky 2000 mm
- Před založením přístavovaných objektů musí být vytvořeno přesné vytyčení stávající pozice chodby v objektu A následné napojení
- Odstranění všech nepotřebných stávajících instalačních rozvodů a podpůrných konstrukcí.

22) V místě vytrovování z ŽB krčki přes ŽB membránu podkladního betonu bude hydroizolační souvrství asfaltových pásů nahrazeno hydroizolační bitumenovou stěrkou.
32) Šetrné rozebrání stávajícího zákloku kolektoru (PZD deské). Po výměně TZB vedení v kolektoru zpětné vrácení stávajících PZD desek s uvažovanou výměnou poškozených PZD cca30% za nové.
34) Stávající ŽB panely budou vybourány. Následně budou provedeny nové ŽB podlahové desky C25/30 XC2 tl. 140 mm + sít KARI 8 (150/150; dolní krytí výztuže 35 mm. Kotvení nových ŽB podlahových desek do základových konstrukcí viz.tul 88/300, viz. výkres D.1.2.21
35) Pod nové ŽB podlahové desky bude proveden hutněný štěrkopískový násyp pro vrstvách max. tl. 250 mm. $E_{def,2}/E_{def,1} = max.2,2$ ($E_{def,2}$ = 40 MPa) Bude použit štěrkopísek se spojitou křivkou zrnitosti.
36) Studnu ŠDB600 mm, tl. min. 800 mm pro odčerpávání vody v případě zapláveni stavební jámy, nutno zaznačit, zabezpečit a ochránit proti pádu osob

autorizační razítko	pare	revize	
±0,000 = 158,74 m n.m			
autorizovaná osoba: Ing. arch. Jan Svášek	autor projektu: Ing. arch. Jan Svášek	vypracovatel: Ing. Mojmír Šeplavek	LIVINGSTAV
investor: Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			Kontakt: Livingstav, ZÁ, 620 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 549 215 155, +420 549 215 0584
místo stavby: ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613346]; parc. č. 3581/44, 3361, 3724/1, 4108			Autor zachovává svá práva k tomuto dokumentu. Bez jeho souhlasu nelze tento dokument kopírovat nebo jinak zpřístupnit jiným osobám.
název akce: Domov seniorů Břeclav			stupeň: DPS; Číslo zakázky: L22.230
stavební objekt: SO01a; SO01b; SO02a			datum: 6/2022; formát: 16840x840
část projektu: D.1.1 Architektonicko-stavební část			měřítko: 1:50; číslo výkresu: D.1.1.01
název výkresu: Základy_objekt A+B			