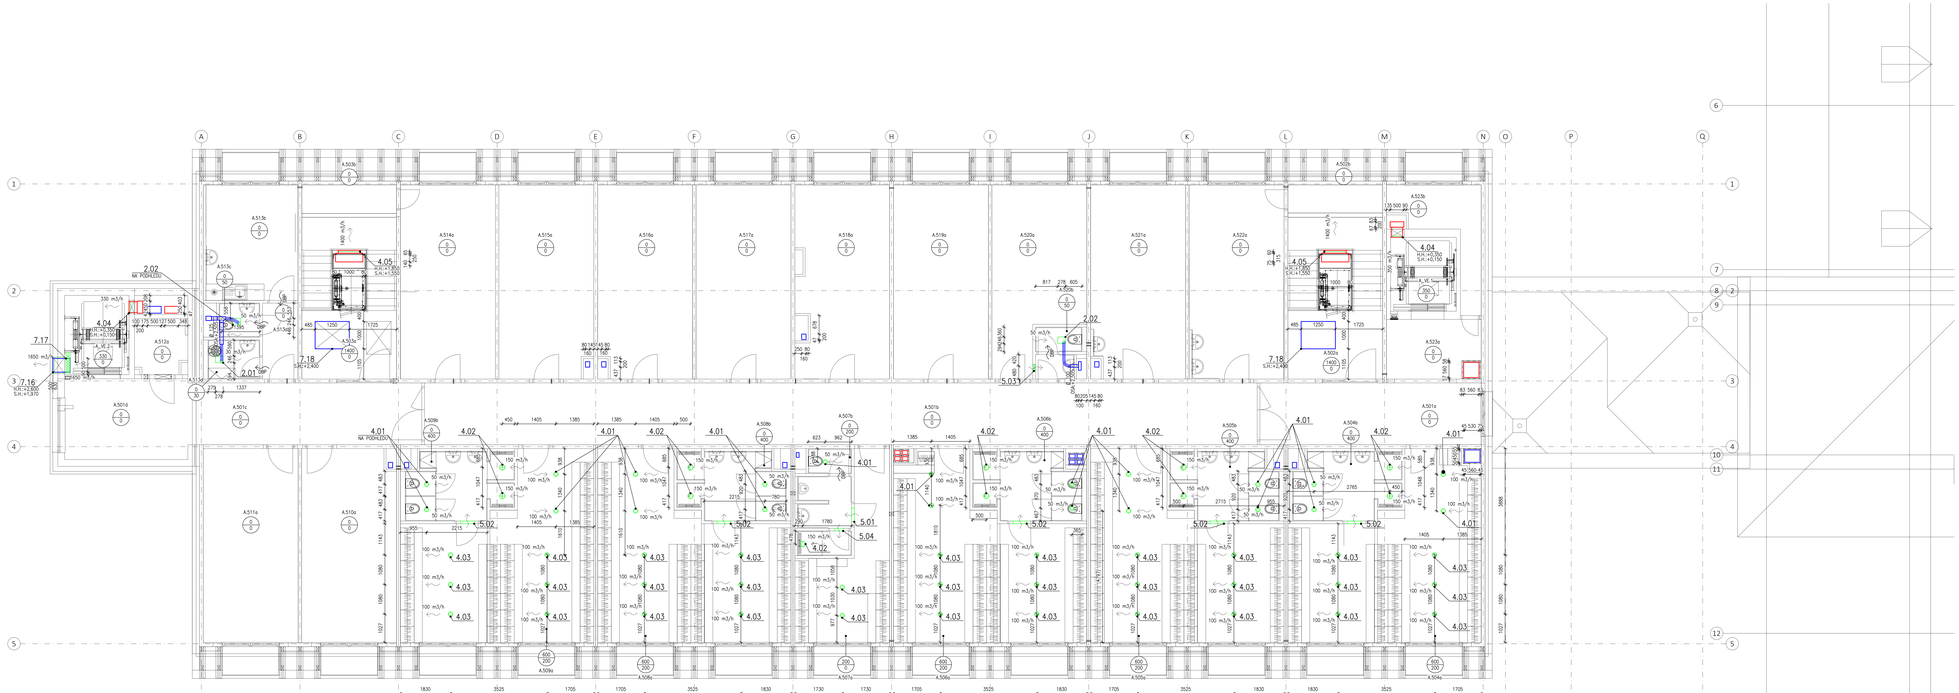

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
2.01	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, ø100 mm; Qv=30 m3/hod; Pst=170 Pa; EL. PŘÍKON 26 W; NAPÁJENÍ 230 V/50 Hz; 2,2 kg; PRŮTOK 0,12 A; VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY; VČETNĚ PRUŽNÉ SPOJKY – SPOUŠTĚNÍ SE SVĚTLY V MÍSTNOSTI, DOBĚH 5 MINUT	1
2.02	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM ; ø100 mm; Qv=50 m3/hod; Pst=130 Pa; EL. PŘÍKON 26 W; NAPÁJENÍ 230 V/50 Hz; 2,2 kg; PRŮTOK 0,12 A; VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY; PRUŽNÉ SPOJKY – SPOUŠTĚNÍ TLAČÍTKEM V MÍSTNOSTI, DOBĚH 5 MINUT	2
4.01	ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ ø125 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO KROUŽKU – OSAZEN NA PODKLEDU A DOPOJEN FLEXIHADICÍ V HLAVNÍCH TLUMÍCÍM PROVEDENÍ ø125 mm	21
4.02	ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ ø150 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO KROUŽKU – OSAZEN NA PODKLEDU A DOPOJEN FLEXIHADICÍ V HLAVNÍCH TLUMÍCÍM PROVEDENÍ ø125 mm	11
4.03	PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ ø125 mm, VČETNĚ MONTÁŽNÍHO KROUŽKU – OSAZEN NA PODKLEDU A DOPOJEN FLEXIHADICÍ V HLAVNÍCH TLUMÍCÍM PROVEDENÍ ø125 mm	32
4.04	PŘÍVODNÍ JEDNOŘADÁ MŘÍŽKA KOVOVÁ, 400x200 mm, PROVEDENÍ RAL	2
4.05	PŘÍVODNÍ JEDNOŘADÁ MŘÍŽKA KOVOVÁ, 800x300 mm, PROVEDENÍ RAL	2
5.01	DVEŘNÍ MŘÍŽKA KOVOVÁ, 500x200 mm, PROVEDENÍ RAL	1
5.02	DVEŘNÍ MŘÍŽKA KOVOVÁ, 500x300 mm, PROVEDENÍ RAL	5
5.03	STĚNOVÁ MŘÍŽKA KOVOVÁ, 200x100 mm, PROVEDENÍ RAL	1
5.04	DVEŘNÍ MŘÍŽKA KOVOVÁ, 300x200 mm, PROVEDENÍ RAL	1
7.16	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU 500x630 mm VČETNĚ LPEVŇOVACÍHO RÁMU A OKAPNICE	1
7.17	REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ SE SERVOPOHONEM, 500x630 mm	1
7.18	STROPNÍ MŘÍŽ KOVOVÁ 1250x1000, PRŮTOČNÁ PLOCHA MIN. 1.00 m2	2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
A.501a	CHODBA	16.2
A.501b	CHODBA	73.1
A.501c	CHODBA	16.6
A.501d	CHODBA	13.4
A.502a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.502b	SKLAD	3.6
A.502c	SCHODIŠTĚ	20.5
A.502b	SKLAD	3.6
A.504a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.504b	KOUPELNA	8.9
A.505a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.505b	KOUPELNA	8.9
A.506a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.506b	KOUPELNA	8.9
A.507a	ŠATNA MUŽI	15.8
A.507b	KOUPELNA	6.8
A.508a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.508b	KOUPELNA	8.9
A.509a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.509b	KOUPELNA	8.9
A.510a	SKLAD PŘÍMÉ PÉČE	24.2
A.511a	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	24.8
A.512a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4.1
A.513a	CHODBA	3.6
A.513b	DENNÍ MÍSTNOST	14.2
A.513c	WC MUŽI	1.8
A.513d	SKLAD MUŽI	2.7
A.514a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.6
A.515a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.2
A.516a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.2
A.517a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.6
A.518a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	23.5
A.519a	KANCELÁŘ MTTHZKNÉ	24.6
A.520a	KANCELÁŘ REHABILITACE	23.5
A.520b	WC ŽENY	2.9
A.521a	FELDCVIČNÁ REHABILITACE	23.5
A.522a	KANCELÁŘ LÉKAŘE	24.6
A.523a	CHODBA	7.8
A.523b	SKLAD ČISTÍCÍHO PRÁDLA	8.0

LEGENDA

- PRŮMĚR KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- DIMENZE POTRUBÍ – VISITELNÝ ROZMĚR/NEVISITELNÝ ROZMĚR
- POTRUBÍ SPIRO
- POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ, DÉLKA 2000 mm
- POZNÁMKA IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE
- REVIZNÍ OTVOR
- NUCENÉ PŘÍVODNÉ VZDUCH DO MÍSTNOSTI m3/h
- NUCENÉ ODVODNÉ VZDUCH Z MÍSTNOSTI m3/h
- DBP DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA MIN. 10 mm

POZNÁMKA

- ROZVODY VZT BUDOU SPIRO NEBO ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ Z POZINK. PLECHU SKJ.
- ROZVODY POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VZT JSOU NA ZAVĚŠENÝCH UMÍSTĚNÝ V PODHLEDU
- VYUSTKY BUDOU OSAZENY NA PODHLEDU A VE STĚNĚ
- DVEŘE V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH BUDOU V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ
- K VZT ZAŘÍZENÍM MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP PRO SERVIS (REVIZNÍ DVÍŘKA)
- STOUPAČKY BUDOU V NEJNIŽŠÍM BODĚ OSAZENY JÍMKOU KONDENZÁTU
- JÍMKY KONDENZÁTU BUDOU PŘES SIFON S KULIČKOU NAPOJENY NA KANALIZACI, DODÁVKA ZTI
- NAPÁJENÍ VENTILÁTORŮ, DODÁVKA ELEKTRO/MaR
- PROSTUPY KONSTRUKCEMI VČETNĚ ZAPRACOVÁNÍ, DODÁVKA STAVBY

autorizovaná razítka | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	zpracovatel(é)
Ing. Pavel Burian	Ing. arch. Jan Svatoš	Ing. Adéla Sobotníková

LIVINGSTAV

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav ul. Na Pěšině 3842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [1610464, parc. č. 2182/44, 3361, 3710/3, 4228
místo stavby	
název akce	Domov seniorů Břeclav
stavební objekt SO01a	
část projektu	D.1.4.3 Vodovodní přípojka
název výkresu	Půdorys 4.NP

projekt	DPS
číslo zakázky	22.226
datum	4/2022
formát	880x1189 mm
měřítko	číslo výkresu
1:50	D.1.4.2.7