

Legenda:

- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- D

Dřez
- DD

Dřez dvojitý
- V

Keramická valně stojící nebo závěsná vývěvka DN100
- M

Myčka
- PS

Pisákové stání s auto. splachovačem
- S

Sprcha
- U


Umývadlo
- VV

Vana
- WC

Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- WCi

Záchodová mísa zvýšená se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- PV

Podlahová vpust




Odpadní potrubí kanalizace

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ		
vnější øpotrubí [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	400
50	1500	500
75	1800	900
110	1800	1100

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOŘEM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘESNOU POLOHU NÁPOJENÍ ODVODŮ KONDENZÁTŮ OD VZT. A NÁPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S TĚMITO PRŮFESEMI
- PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCÍ JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.

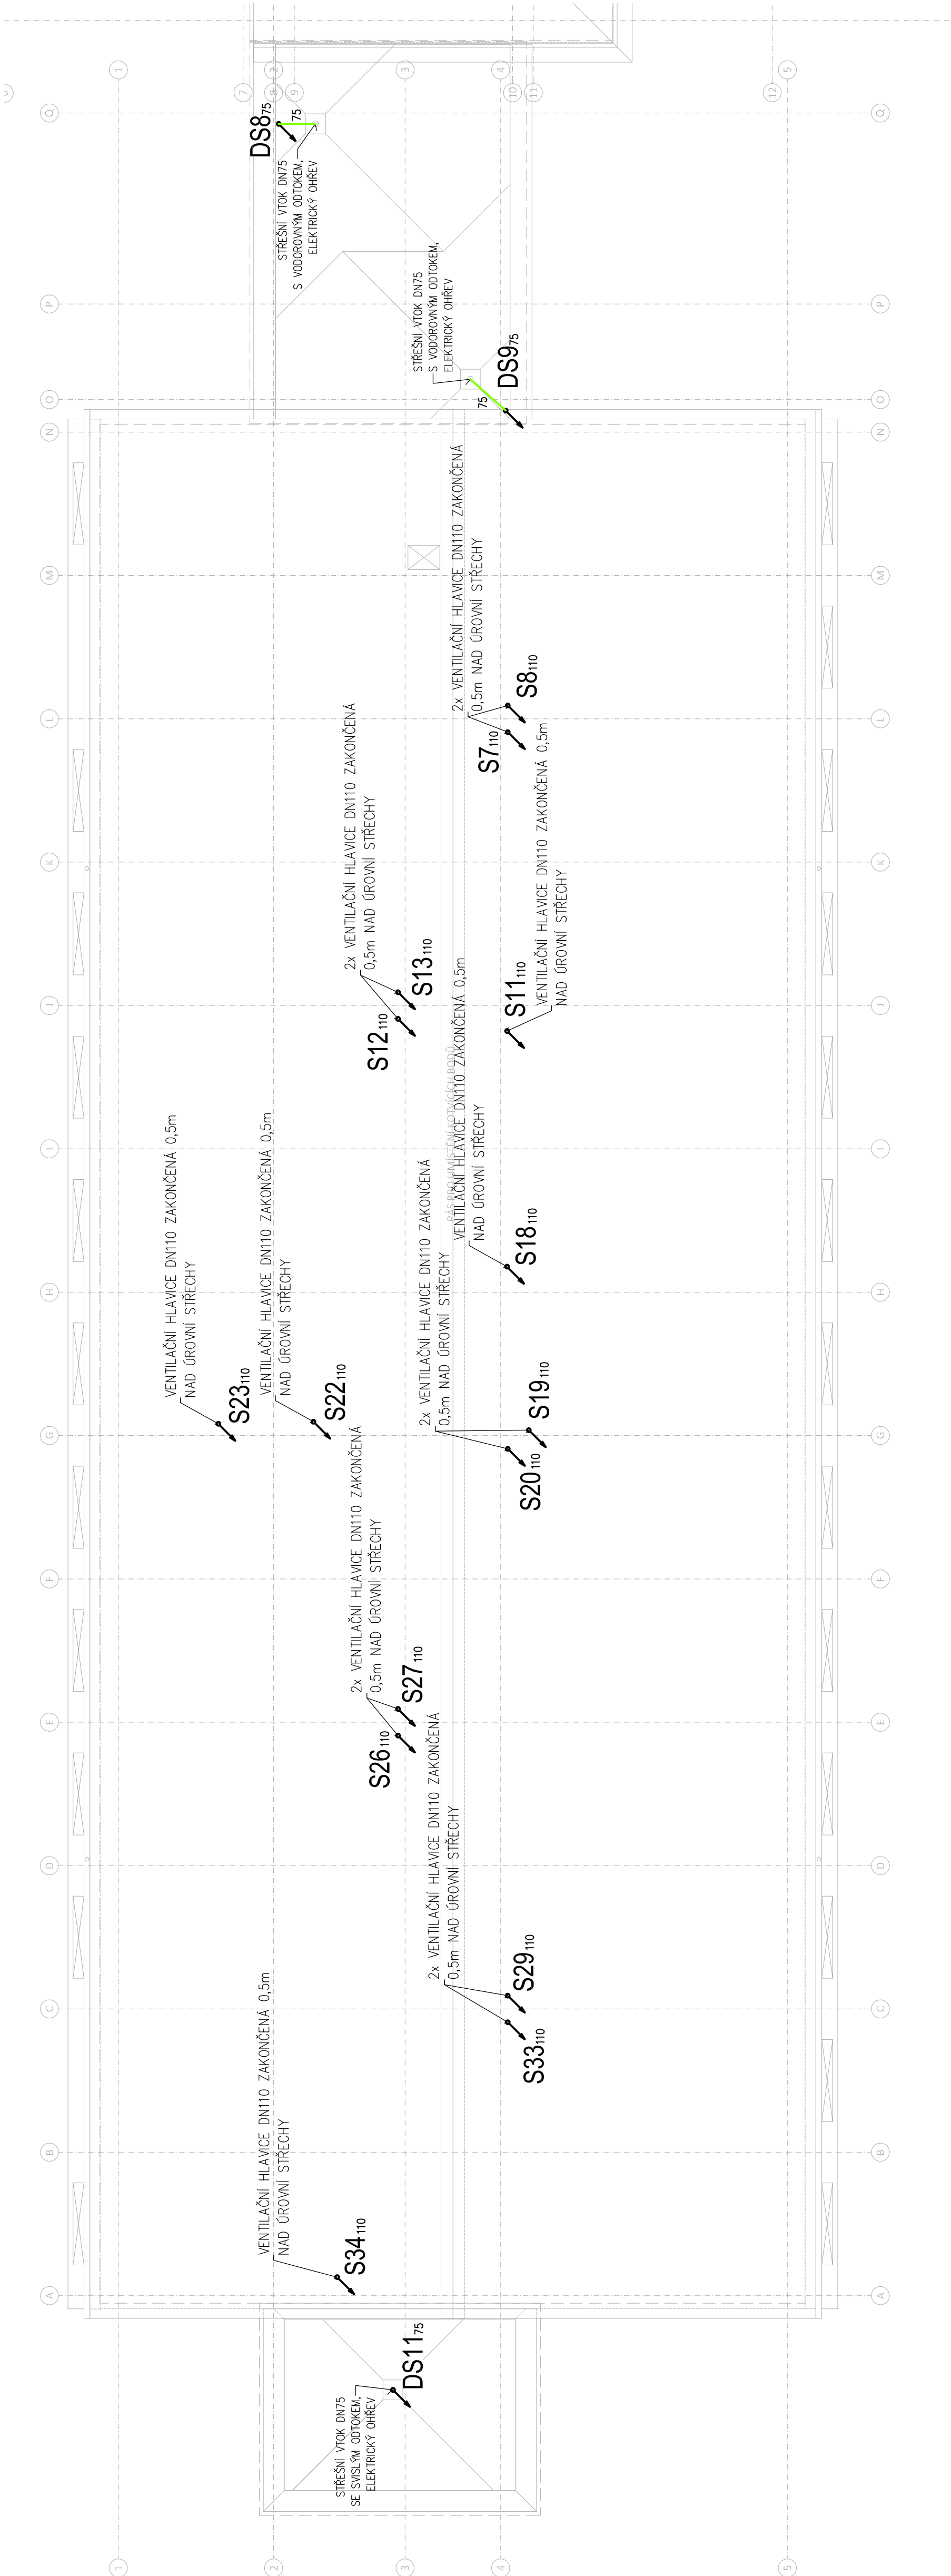

autorizační razítko	pare	revize
±0,000 = 158,74 m.n.m		

LIVINGSTAV		
autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Ivo Morawitz	Tomáš Langer	Tomáš Langer
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav	
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108	
název akce	Domov seniorů Břeclav	
číslo zakázky	L22 230	DPS
datum	6/2022	
formát	840x297	
měřítko	číslo výkresu	
	1:50	D.1.4.1-10