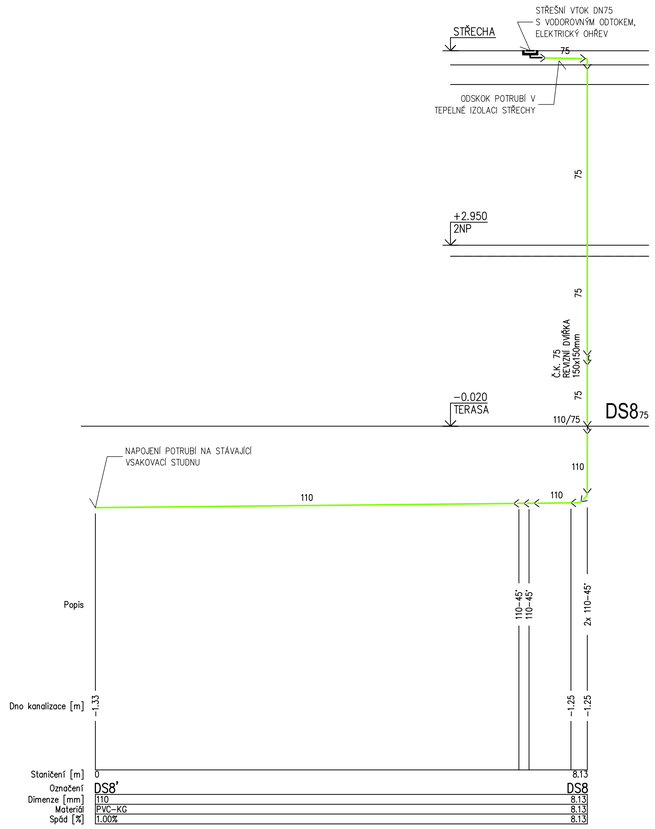

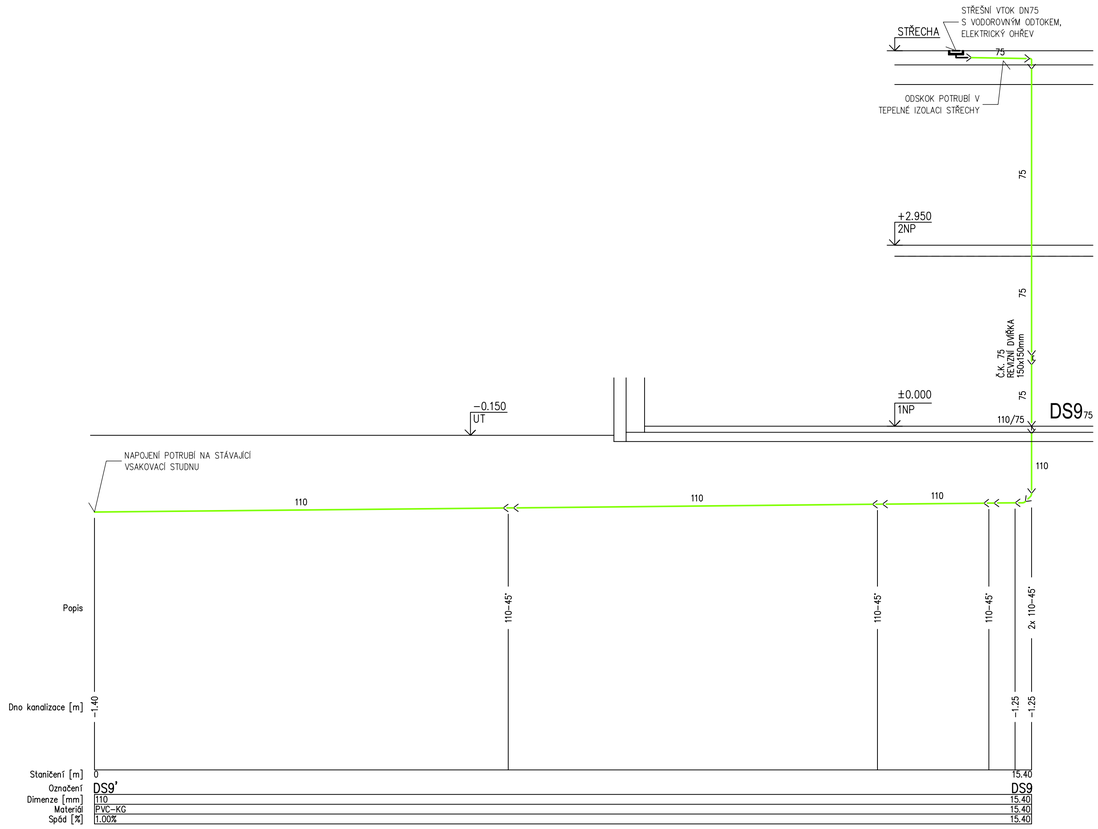

Legenda:

	kanalizace dešťová
	kanalizace splašková
D	Dřez
DD	Dřez dvojitý
V	Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka DN100
M	Myčka
PS	Písoárové stání s auto. splachovačem
S	Sprcha
U	Umyvadlo
VV	Vana
WC	Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
WCi	Záchodová mísa zvýšená se splachovací nádržkou (objem 9 l)
PV	Podlahová vpust

$S2_{110}$ Odpadní potrubí kanalizace

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ		
vnější ø potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	400
50	1500	500
75	1800	900
110	1800	1100

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘESNOU POLOHU NAPOJENÍ ODVODŮ KONDENZÁTU OD VZT A NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S TĚMITO PROFESEMI
- PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.

autorizační razítko	pare	revize	-

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Ivo Morawitz	Tomáš Langer	Tomáš Langer

LIVINGSTAV
Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 058

VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		
název akce	Domov seniorů Břeclav	stupeň	DPS
		číslo zakázky	L22 230
stavební objekt	SO01a, SO01b, SO02a	datum	6/2022
		formát	840x420mm
část projektu	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	měřítko	číslo výkresu
název výkresu	Schéma dešťové kanalizace SO01b	1:50	D.1.4.1-23