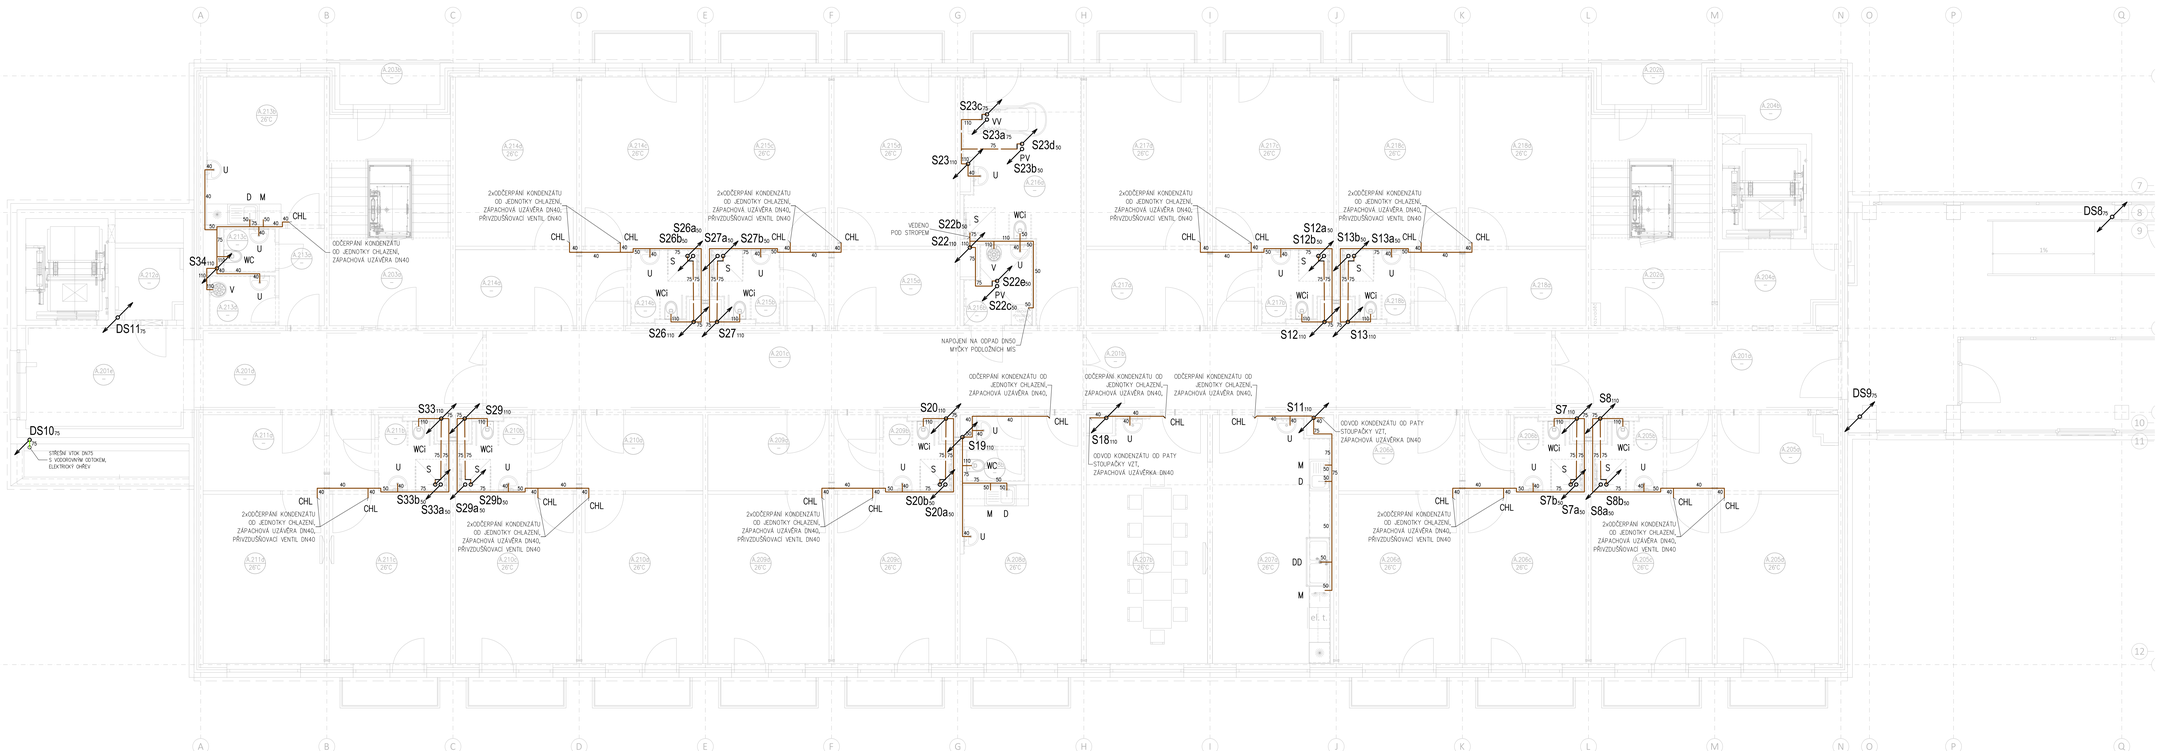

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
A.201a	CHODBA	18.8
A.201b	CHODBA	30.0
A.201c	CHODBA	38.5
A.201d	CHODBA	19.1
A.201e	CHODBA	13.4
A.202a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.202b	BALKON	3.4
A.203a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.203b	BALKON	3.4
A.204a	CHODBA	7.8
A.204b	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	8.0
A.205a	CHODBA	10.5
A.205b	KOUPELNA	3.8
A.205c	POKOJ	16.7
A.205d	POKOJ	16.7
A.206a	CHODBA	10.5
A.206b	KOUPELNA	3.8
A.206c	POKOJ	16.7
A.206d	POKOJ	16.4
A.207a	PŘÍPRAVA POKRMŮ	23.4
A.207b	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	24.6
A.208a	SESTERNA	20.5
A.208b	WC ŽENY	2.9
A.209a	CHODBA	10.5
A.209b	KOUPELNA	3.8
A.209c	POKOJ	16.7
A.209d	POKOJ	16.7
A.210a	CHODBA	10.5
A.210b	KOUPELNA	3.8
A.210c	POKOJ	16.7
A.210d	POKOJ	16.7
A.211a	CHODBA	10.5
A.211b	KOUPELNA	3.8
A.211c	POKOJ	16.7
A.211d	POKOJ	16.7
A.212a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4.1
A.213a	CHODBA	3.6
A.213b	DENNÍ MÍSTNOST	14.2
A.213c	WC MUŽI	1.8
A.213d	ÚKLID MUŽI	2.7
A.214a	CHODBA	10.5
A.214b	KOUPELNA	3.8
A.214c	POKOJ	16.7
A.214d	POKOJ	16.7
A.215a	CHODBA	10.5
A.215b	KOUPELNA	3.8
A.215c	POKOJ	16.7
A.215d	POKOJ	16.7
A.216a	ASISTENČNÍ KOUPELNA	10.9
A.216b	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4.2
A.217a	CHODBA	10.5
A.217b	KOUPELNA	3.8
A.217c	POKOJ	16.7
A.217d	POKOJ	16.7
A.218a	CHODBA	10.5
A.218b	KOUPELNA	3.8
A.218c	POKOJ	16.7
A.218d	POKOJ	16.7

Legenda:

- kanalizace dešťová
- kanalizace splaškovó
- D Dřez
- DD Dřez dvojitý
- V Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka DN100
- M Myčka
- PS Pisoárové stání s auto. splachovačem
- S Sprcha
- U Umyvadlo
- VV Vana
- WC Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- WCi Záchodová mísa zavěsná se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- PV Podlahová vpust

S2 218 Odpadní potrubí kanalizace

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ

vnější průměr [mm]	vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální umístění (20–30x DN potrubí)	vertikální umístění (20–30x DN potrubí)
40	1200	600
50	1500	900
75	1800	1200
110	1800	1200

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘESNOU POLOHU NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU OD VZT A NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S TÍMTO PROFESEM!
- PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝM KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.

autorizační razítko | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Ivo Morawitz	Tomáš Langer	Tomáš Langer

LIVINGSTAV

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav (613584); parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108
název akce	Domov seniorů Břeclav
stavební objekt	SO01a, SO01b, SO02a
část projektu	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
název výkresu	Půdorys 2NP - kanalizace

stupeň	DPS
číslo zakázky	L22 230
datum	6/2022
formát	1470x630mm
měřítko	1:50
číslo výkresu	D.1.4.1-05