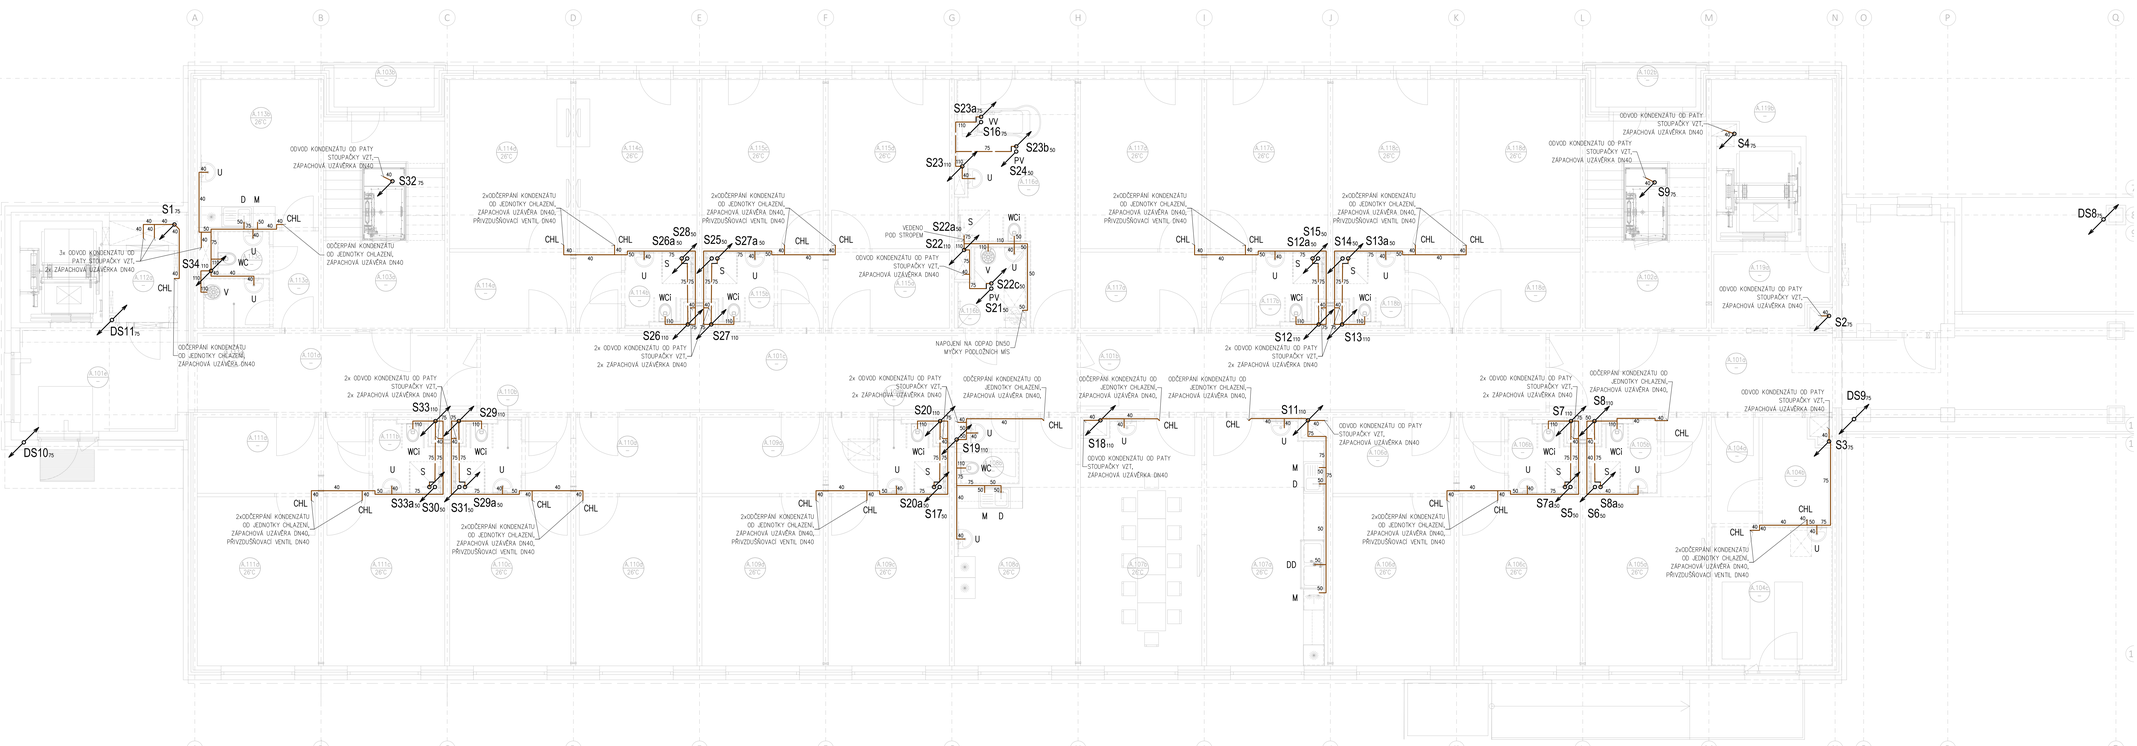

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
A.101a	CHODBA	18.8
A.101b	CHODBA	30.0
A.101c	CHODBA	38.5
A.101d	CHODBA	19.1
A.101e	CHODBA	13.7
A.102a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.102b	BALKON	3.4
A.103a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.103b	BALKON	3.4
A.104a	CHODBA	4.1
A.104b	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5.4
A.104c	PRÁDELNA	13.9
A.105a	POKOJ	19.7
A.105b	KOUPELNA	3.8
A.106a	CHODBA	10.5
A.106b	KOUPELNA	3.8
A.106c	POKOJ	16.7
A.106d	POKOJ	16.7
A.107a	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	23.4
A.107b	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	24.6
A.108a	SESTERNA	20.5
A.108b	WC ŽENY	2.9
A.109a	CHODBA	10.5
A.109b	KOUPELNA	3.8
A.109c	POKOJ	16.7
A.109d	POKOJ	16.7
A.110a	CHODBA	10.5
A.110b	KOUPELNA	3.8
A.110c	POKOJ	16.7
A.110d	POKOJ	16.7
A.111a	CHODBA	10.5
A.111b	KOUPELNA	3.8
A.111c	POKOJ	16.7
A.111d	POKOJ	16.7
A.112a	SKLAD ZDRAVOTNÍHO ODPADU	4.1
A.113a	CHODBA	3.6
A.113b	DENNÍ MÍSTNOST	14.2
A.113c	WC MUŽI	1.8
A.113d	ÚKLID MUŽI	2.7
A.114a	CHODBA	10.5
A.114b	KOUPELNA	3.8
A.114c	POKOJ	16.7
A.114d	POKOJ	16.7
A.115a	CHODBA	10.5
A.115b	KOUPELNA	3.8
A.115c	POKOJ	16.7
A.115d	POKOJ	16.7
A.116a	ASISTENČNÍ KOUPELNA	10.9
A.116b	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4.2
A.117a	CHODBA	10.5
A.117b	KOUPELNA	3.8
A.117c	POKOJ	16.7
A.117d	POKOJ	16.7
A.118a	CHODBA	10.5
A.118b	KOUPELNA	3.8
A.118c	POKOJ	16.7
A.118d	POKOJ	16.7
A.119a	CHODBA	7.8
A.119b	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	8.0

Legenda:

- kanalizace dešťová
- kanalizace splaškavá
- D Dřez
- DD Dřez dvojitý
- V Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka DN100
- M Myčka
- PS Plastové stání s auto. splachovačem
- S Sprcha
- U Umyvadlo
- VV Vana
- WC Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- WCI Záchodová mísa zvýšená se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- PV Podlahová vpust

S2 DN Odpadní potrubí kanalizace

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FINČICH BODŮ

vnější průměr potrubí [mm]	vzdálenost bodů [20–30x DN potrubí]	
	horizontální směr	vertikální směr
40	1200	800
50	1500	1000
75	1800	1200
110	1800	1200

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRODROBNĚ KONZULTOVAT S INVESTOROM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘÍPOJKU POLOHU NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU OD VZT A NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S TÍMTO PROFESEM!
- PŘÍPOJKU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝM KONSTRUKCEM JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.

autorizační razítko | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Ivo Morawitz	Tomáš Langer	Tomáš Langer

LIVINGSTAV

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav (613584); parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108
název akce	Domov seniorů Břeclav
stavební objekt	SO01a, SO01b, SO02a
část projektu	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
název výkresu	Půdorys 1NP - kanalizace

stupeň	DPS
číslo zakázky	L22 230
datum	6/2022
formát	1470x630mm
měřítko	1:50
číslo výkresu	D.1.4.1-04