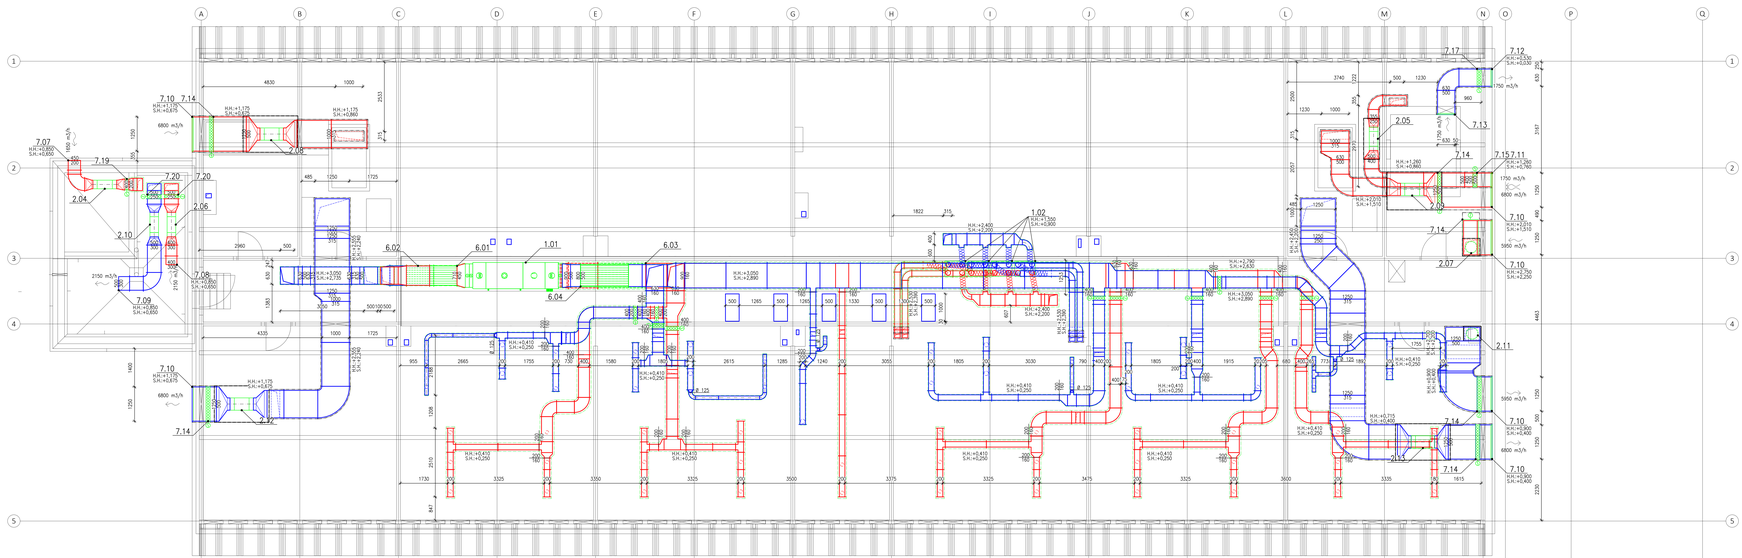

LEGENDA

Ø 100 500	PRŮMĚR KRUHOVÉHO POTRUBÍ ŠÍŘKA POTRUBÍ – VODITELNÝ ROZMĚR/NEJVIDITELNĚJŠÍ ROZMĚR
	POTRUBÍ SPIRO
2000	POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ, DÉLKA 2000 mm
	POŽÁRNÍ IZOLACE
	TEPELNÁ IizOLACE
	PROTIPOŽÁRNÍ KASTLÍK S REVIZNÍM OTVOREM
0 50	NUCENÉ PŘÍVODNÍ VZDUCH DO MÍSTNOSTI m3/h NUCENÉ ODVODNÍ VZDUCH Z MÍSTNOSTI m3/h
DBP	DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA MIN 10 mm

POZNÁMKA

- ROZVODY VZT BUDOU SPIRO, NEBO ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ Z POZINK. PLECHU SKLI
- ROZVODY POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VZT JSOU NA ZAVĚŠENÝCH SMĚTÁNÍCH V PODHLEDU
- VYSTAVBU PROVÁDĚT PO ETAPÁCH VČETNĚ ZKOUŠEK
- V VZT BUDOVÁCH JEDNOTLIVÝCH BUDOU K BEZPROBLÉMOVÉMU PROVEDENÍ
- V VZT SMĚTÁNÍCH MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP PRO SERVIS (REVIZNÍ ZAŘÍZKA)
- STOUPAČKY BUDOU V NEJNUTNĚJŠÍM MOŽNÉ OSAZENY JÍMKOU KONDENZÁTU
- JÍMKY KONDENZÁTU BUDOU PŘES SIFON S KULIČKOU NAPOJENY NA KANALIZACI, DODÁVKA ZT!
- NAPOJENÍ VENTILÁTORŮ, DODÁVKA ELEKTRO/MaR
- PROSTUPY KONSTRUKCEMA VČETNĚ ZAPRAVENÍ, DODÁVKA STAVBY!

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1.01	VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ V INTERIÉROVÉM PROVEDENÍ, VODNÍ OHŘÍVČ 25,66 kW, Qv=Qs=3200 m3/h, VČETNĚ MaR, PROUDNÝCH MANŽET, FILTRO A UZAVÍRACÍCH KLAPEK, ROZMĚR (ŠxDxV) 960x3050x1670 mm	1
1.02	NÁSTĚNNÁ VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ, Qv=Qs=300 m3/h, 250 Pa + VESTAVĚNÝ ELEKTRICKÝ PŘEDOHŘEV 1000 W	4
2.04	POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, d315 mm, Qv=1650 m3/h; 250 Pa; PŘÍKON 0,37 kW; NAPĚTÍ 3x400V/50Hz	1
2.05	POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, d315 mm, Qv=1750 m3/h; 250 Pa; PŘÍKON 0,37 kW; NAPĚTÍ 3x400V/50Hz	1
2.06	POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, d315 mm, Qv=2150 m3/h; 300 Pa; PŘÍKON 0,55 kW; NAPĚTÍ 3x400V/50Hz	1
2.07	POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, d400 mm, Qv=5850 m3/h; 250 Pa; PŘÍKON 1,10 kW; NAPĚTÍ 3x400V/50Hz	1
2.08	POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, d450 mm, Qv=6800 m3/h; 300 Pa; PŘÍKON 1,50 kW; NAPĚTÍ 3x400V/50Hz	1
2.09	POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, d450 mm, Qv=6800 m3/h; 250 Pa; PŘÍKON 1,50 kW; NAPĚTÍ 3x400V/50Hz	1
2.10	POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, d315 mm, Qv=2150 m3/h; 250 Pa; PŘÍKON 0,37 kW; NAPĚTÍ 3x400V/50Hz	1
2.11	POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, d400 mm, Qv=5850 m3/h; 250 Pa; PŘÍKON 1,10 kW; NAPĚTÍ 3x400V/50Hz	1
2.12	POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, d450 mm, Qv=6800 m3/h; 250 Pa; PŘÍKON 1,50 kW; NAPĚTÍ 3x400V/50Hz	1
2.13	POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, d450 mm, Qv=6800 m3/h; 250 Pa; PŘÍKON 1,50 kW; NAPĚTÍ 3x400V/50Hz	1
6.01	KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU 710x450x1000 mm, 3xKULISA 100 mm, DÉLKA 1000 mm, VČETNĚ MAŘÍCHOVÝCH A ODTOKOVÝCH HRAN	1
6.02	KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU 710x500x1000 mm, 4xKULISA 100 mm, DÉLKA 1000 mm, VČETNĚ MAŘÍCHOVÝCH A ODTOKOVÝCH HRAN	1
6.03	KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU 900x500x1750 mm, 5xKULISA 100 mm, DÉLKA 1750 mm, VČETNĚ MAŘÍCHOVÝCH A ODTOKOVÝCH HRAN	1
6.04	KULISOVÝ TLUMIČ HLUKU 800x500x1750 mm, 5xKULISA 100 mm, DÉLKA 1750 mm, VČETNĚ MAŘÍCHOVÝCH A ODTOKOVÝCH HRAN	1
7.07	SKAT NASAVAČ KUS SE SÍTÍ PROTI HMYZU 450x200 mm	1
7.08	SKAT NASAVAČ KUS SE SÍTÍ PROTI HMYZU 400x300 mm	1
7.09	SKAT VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTÍ PROTI HMYZU 500x300 mm	1
7.10	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU 1250x600 mm VČETNĚ UPEVŇOVACÍHO RÁMU A OKAPNICE	6
7.11	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU 500x500 mm VČETNĚ UPEVŇOVACÍHO RÁMU A OKAPNICE	1
7.12	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU 630x500 mm VČETNĚ UPEVŇOVACÍHO RÁMU A OKAPNICE	1
7.13	KOVOVÁ MŘÍŽKA NA POTRUBÍ 630x500 mm	1
7.14	REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ SE SERVOPOHONEM 230 V, 1250x500 mm	6
7.15	REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ SE SERVOPOHONEM 230 V, 500x500 mm	1
7.16	REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ, RUČNÍ, 400x200 mm	8
7.17	REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ SE SERVOPOHONEM 230 V, 630x500 mm	1
7.19	REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ 400x200 SE SERVOPOHONEM 230 V	1
7.20	REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ 400x250 SE SERVOPOHONEM 230 V	2

autorizační razítko | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracovал(a)
Ing. Pavel Burian	Ing. arch. Jan Svatoš	Ing. Adéla Sobotková

LIVINGSTAV

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav ul. Na Pěšině 3942/13, 690 03 Břeclav (k. ú. Břeclav 763306), parc. č. 2585/34, 3361, 3724/1, 4108
místo stavby	
název akce	Domov seniorů Břeclav
stavební objekt	SO01a
část projektu	D.1.4.2 Vodovod/kanalizace
název výkresu	Půdorys podlevní

stupeň	DPS
číslo zakázky	LIV.230
datum	9/2022
formát	A0/A1/A3 mm
měřítko	číslo výkresu
1:50	D.1.4.2.8