


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
A.301a	CHOBA	18,8
A.301b	CHOBA	30,0
A.301c	CHOBA	38,5
A.301d	CHOBA	19,1
A.301e	CHOBA	13,4
A.302a	SCHÖNHEIT	20,5
A.302b	SCHÖNHEIT	3,4
A.302c	BAULON	20,5
A.302d	BAULON	3,4
A.302e	CHOBA	7,8
A.304a	SKALO OSTĚH PRAHA	8,0
A.305a	KOPELVA	10,5
A.305b	KOPELVA	3,8
A.305c	POKOU	16,7
A.305d	POKOU	16,7
A.305e	CHOBA	10,5
A.305f	KOPELVA	3,8
A.306a	KOPELVA	16,7
A.306b	POKOU	16,7
A.306c	POKOU	16,7
A.306d	POKOU	16,7
A.307a	PŘÍPRAVA POKOJŮ	23,4
A.307b	SPOLČENSKÁ MÍSTNOST	24,6
A.308a	SESTĚRNA	20,5
A.308b	WC ŽENY	2,9
A.308c	CHOBA	10,5
A.308d	KOPELVA	3,8
A.308e	POKOU	16,7
A.308f	POKOU	16,7
A.309a	CHOBA	10,5
A.310a	KOPELVA	3,7
A.310b	KOPELVA	16,7
A.310c	POKOU	16,7
A.310d	POKOU	16,7
A.311a	CHOBA	10,5
A.311b	KOPELVA	3,8
A.311c	POKOU	16,7
A.311d	POKOU	16,7
A.312a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,1
A.313a	CHOBA	3,6
A.313b	DEŽNÍ MÍSTNOST	14,2
A.313c	WC MUŽI	1,8
A.313d	SKID MUŽI	2,7
A.314a	CHOBA	10,5
A.314b	KOPELVA	3,8
A.314c	POKOU	16,7
A.314d	POKOU	16,7
A.315a	CHOBA	10,5
A.315b	KOPELVA	3,8
A.315c	POKOU	16,7
A.315d	POKOU	16,7
A.316a	ASISTENČNÍ KOPELVA	10,9
A.316b	SKALO SPANVĚH PRAHA	4,2
A.317a	CHOBA	10,5
A.317b	KOPELVA	3,8
A.317c	POKOU	16,7
A.317d	POKOU	16,7
A.318a	CHOBA	10,5
A.318b	KOPELVA	3,8
A.318c	POKOU	16,7
A.318d	POKOU	16,7

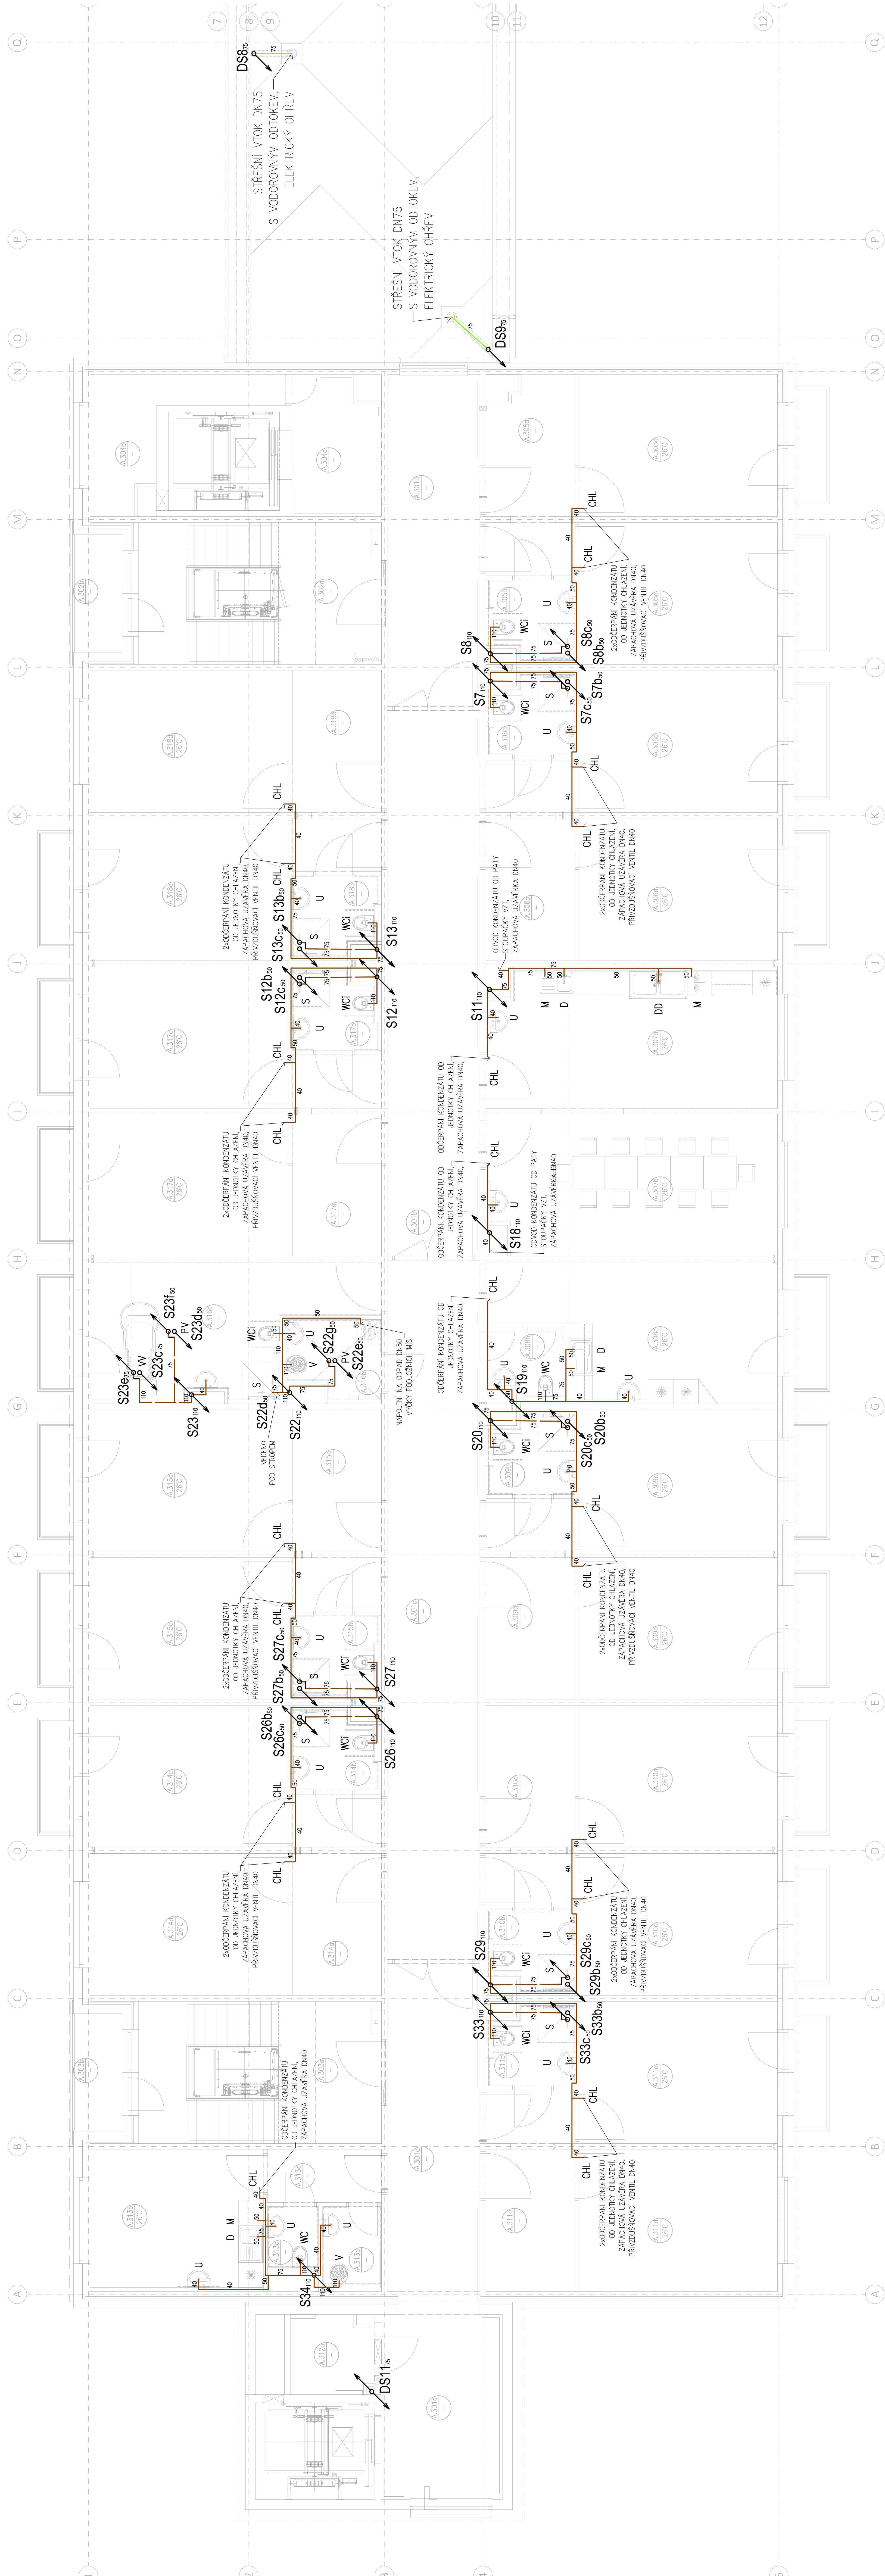

Legenda:

- | | | |
|----|--|---|
| 9 | konkurence deslovné | • SPOKOJENÍ A PŘESNÉ ODHADNUTÍ ZÁVĚROVÝCH PŘEDVÍDÁNÍ, JE PŘED |
| 10 | konkurence slovníková | • KVALIFIKACE POTŘEBY JE ODPOVÍDÁ NEJŠIRÍ PŘEDHLED |
| 11 | Dleze | • KVALIFIKACE POTŘEBY JE ODPOVÍDÁ NEJŠIRÍ PŘEDHLED |
| 12 | Dleze dostupný | • KVALIFIKACE POTŘEBY JE ODPOVÍDÁ NEJŠIRÍ PŘEDHLED |
| 13 | W | • KVALIFIKACE POTŘEBY JE ODPOVÍDÁ NEJŠIRÍ PŘEDHLED |
| 14 | M | • KVALIFIKACE POTŘEBY JE ODPOVÍDÁ NEJŠIRÍ PŘEDHLED |
| 15 | PS | • KVALIFIKACE POTŘEBY JE ODPOVÍDÁ NEJŠIRÍ PŘEDHLED |
| 16 | Přidělování státní s aule, spřažováním | • KVALIFIKACE POTŘEBY JE ODPOVÍDÁ NEJŠIRÍ PŘEDHLED |
| 17 | Správa | • KVALIFIKACE POTŘEBY JE ODPOVÍDÁ NEJŠIRÍ PŘEDHLED |
| 18 | U | • KVALIFIKACE POTŘEBY JE ODPOVÍDÁ NEJŠIRÍ PŘEDHLED |
| 19 | U | • KVALIFIKACE POTŘEBY JE ODPOVÍDÁ NEJŠIRÍ PŘEDHLED |
| 20 | U | • KVALIFIKACE POTŘEBY JE ODPOVÍDÁ NEJŠIRÍ PŘEDHLED |

DOPORUČENÉ VZDALENOSTI FIXNÍCH BODŮ			
výš šroubu [mm]	vzábencat podpěr [mm]		vertikální směr (20–30x DN potrubí)
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)		
40	1200		400
50	1500		500
75	1800		900
110	1800		1100

POZNÁMKA

• SPECIFIKÁ A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘÍMĚTŮ JE PŘEŽ
PŘÍBĚHE KONSULTOVAT S INVESTITOREM.
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO KŘÍŽNÝM PŘÍMĚTEM.
PŘESNÝ POLOHU NÁPOJENÍ ODPOVĚDNO KONSOLIDOVAT OD VÝZ
NÁPOJENÍ
PŘESNÝ GASTRO JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S TĚMTO
PROJEKTEM
• PŘESNÝ POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAMBE
KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZPODY V OBLASTI.
VŠEJKÉ PŘESTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONSULTOVAT SE
STATIKEM.

VV	Vand
WC	Záchodová mísa se splachovací nádrží (objem 9 l)
WCi	Záchodová mísa zvýšená se splachovací nádrží (objem 9 l)