



autorizační razítko	pare	revize	0
---------------------	------	--------	---

$\pm 0,000 = 158,74 \text{ m.n.m}$



autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058</div> <div>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</div>		
Ing. Milan Hošek	Ing. arch. Jan Snášel	Bc. Drahomír Přikryl			
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav				
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108				
název akce	Domov seniorů Břeclav			stupeň	DPS
stavební objekt SO01a				číslo zakázky	L22 230
				datum	11/2022
				formát	A4
část projektu	D.1.4.6 Silnoproud, ven. osvětlení, FVE a elektrotechnika vč. ochrany před bleskem			měřítko	číslo výkresu
název výkresu	SCHEMA ROZVADĚČE FVE.A-DC.1				D.1.4.6.20

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																							
A									A																																																																						
B									B																																																																						
C									C																																																																						
D									D																																																																						
E	<div>POZNÁMKY: - konstrukční řešení včetně dimenzování provede výrobce rozvaděče - přístroje v rozvaděčích jsou uvedeny jako referenční typy navržené kvality - rozvaděč je proveden v normálním provedení s požární odolností - ponechána rezerva rozvaděče 30%</div> <table><tr><td colspan="2">STAVBA:</td><td colspan="2">DS Břeclav</td><td colspan="2">NÁZEV VÝKRESU: SCHEMA ROZVADĚČE FVE.A–DC.1</td><td colspan="2">INVESTOR:</td><td colspan="2">DS Břeclav</td></tr><tr><td colspan="4">KÓDOVÉ OZNAČENÍ VÝKRESU:</td><td colspan="2">D.1.4.6.20</td><td colspan="2">LIST Č.: 1 z 3</td><td colspan="2">REVIZE: 00</td></tr><tr><td>REVIZE</td><td>DATUM</td><td>VYPRACOVAL</td><td>SCHVÁLIL</td><td colspan="6">POPIS</td></tr><tr><td>00</td><td>11/2022</td><td>Bc. Drahomír Přikryl</td><td>Ing. Milan Hošek</td><td colspan="6">DPS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6"></td></tr></table>								STAVBA:		DS Břeclav		NÁZEV VÝKRESU: SCHEMA ROZVADĚČE FVE.A–DC.1		INVESTOR:		DS Břeclav		KÓDOVÉ OZNAČENÍ VÝKRESU:				D.1.4.6.20		LIST Č.: 1 z 3		REVIZE: 00		REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	POPIS						00	11/2022	Bc. Drahomír Přikryl	Ing. Milan Hošek	DPS																																				E
STAVBA:		DS Břeclav		NÁZEV VÝKRESU: SCHEMA ROZVADĚČE FVE.A–DC.1		INVESTOR:		DS Břeclav																																																																							
KÓDOVÉ OZNAČENÍ VÝKRESU:				D.1.4.6.20		LIST Č.: 1 z 3		REVIZE: 00																																																																							
REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	POPIS																																																																											
00	11/2022	Bc. Drahomír Přikryl	Ing. Milan Hošek	DPS																																																																											
F									F																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																							

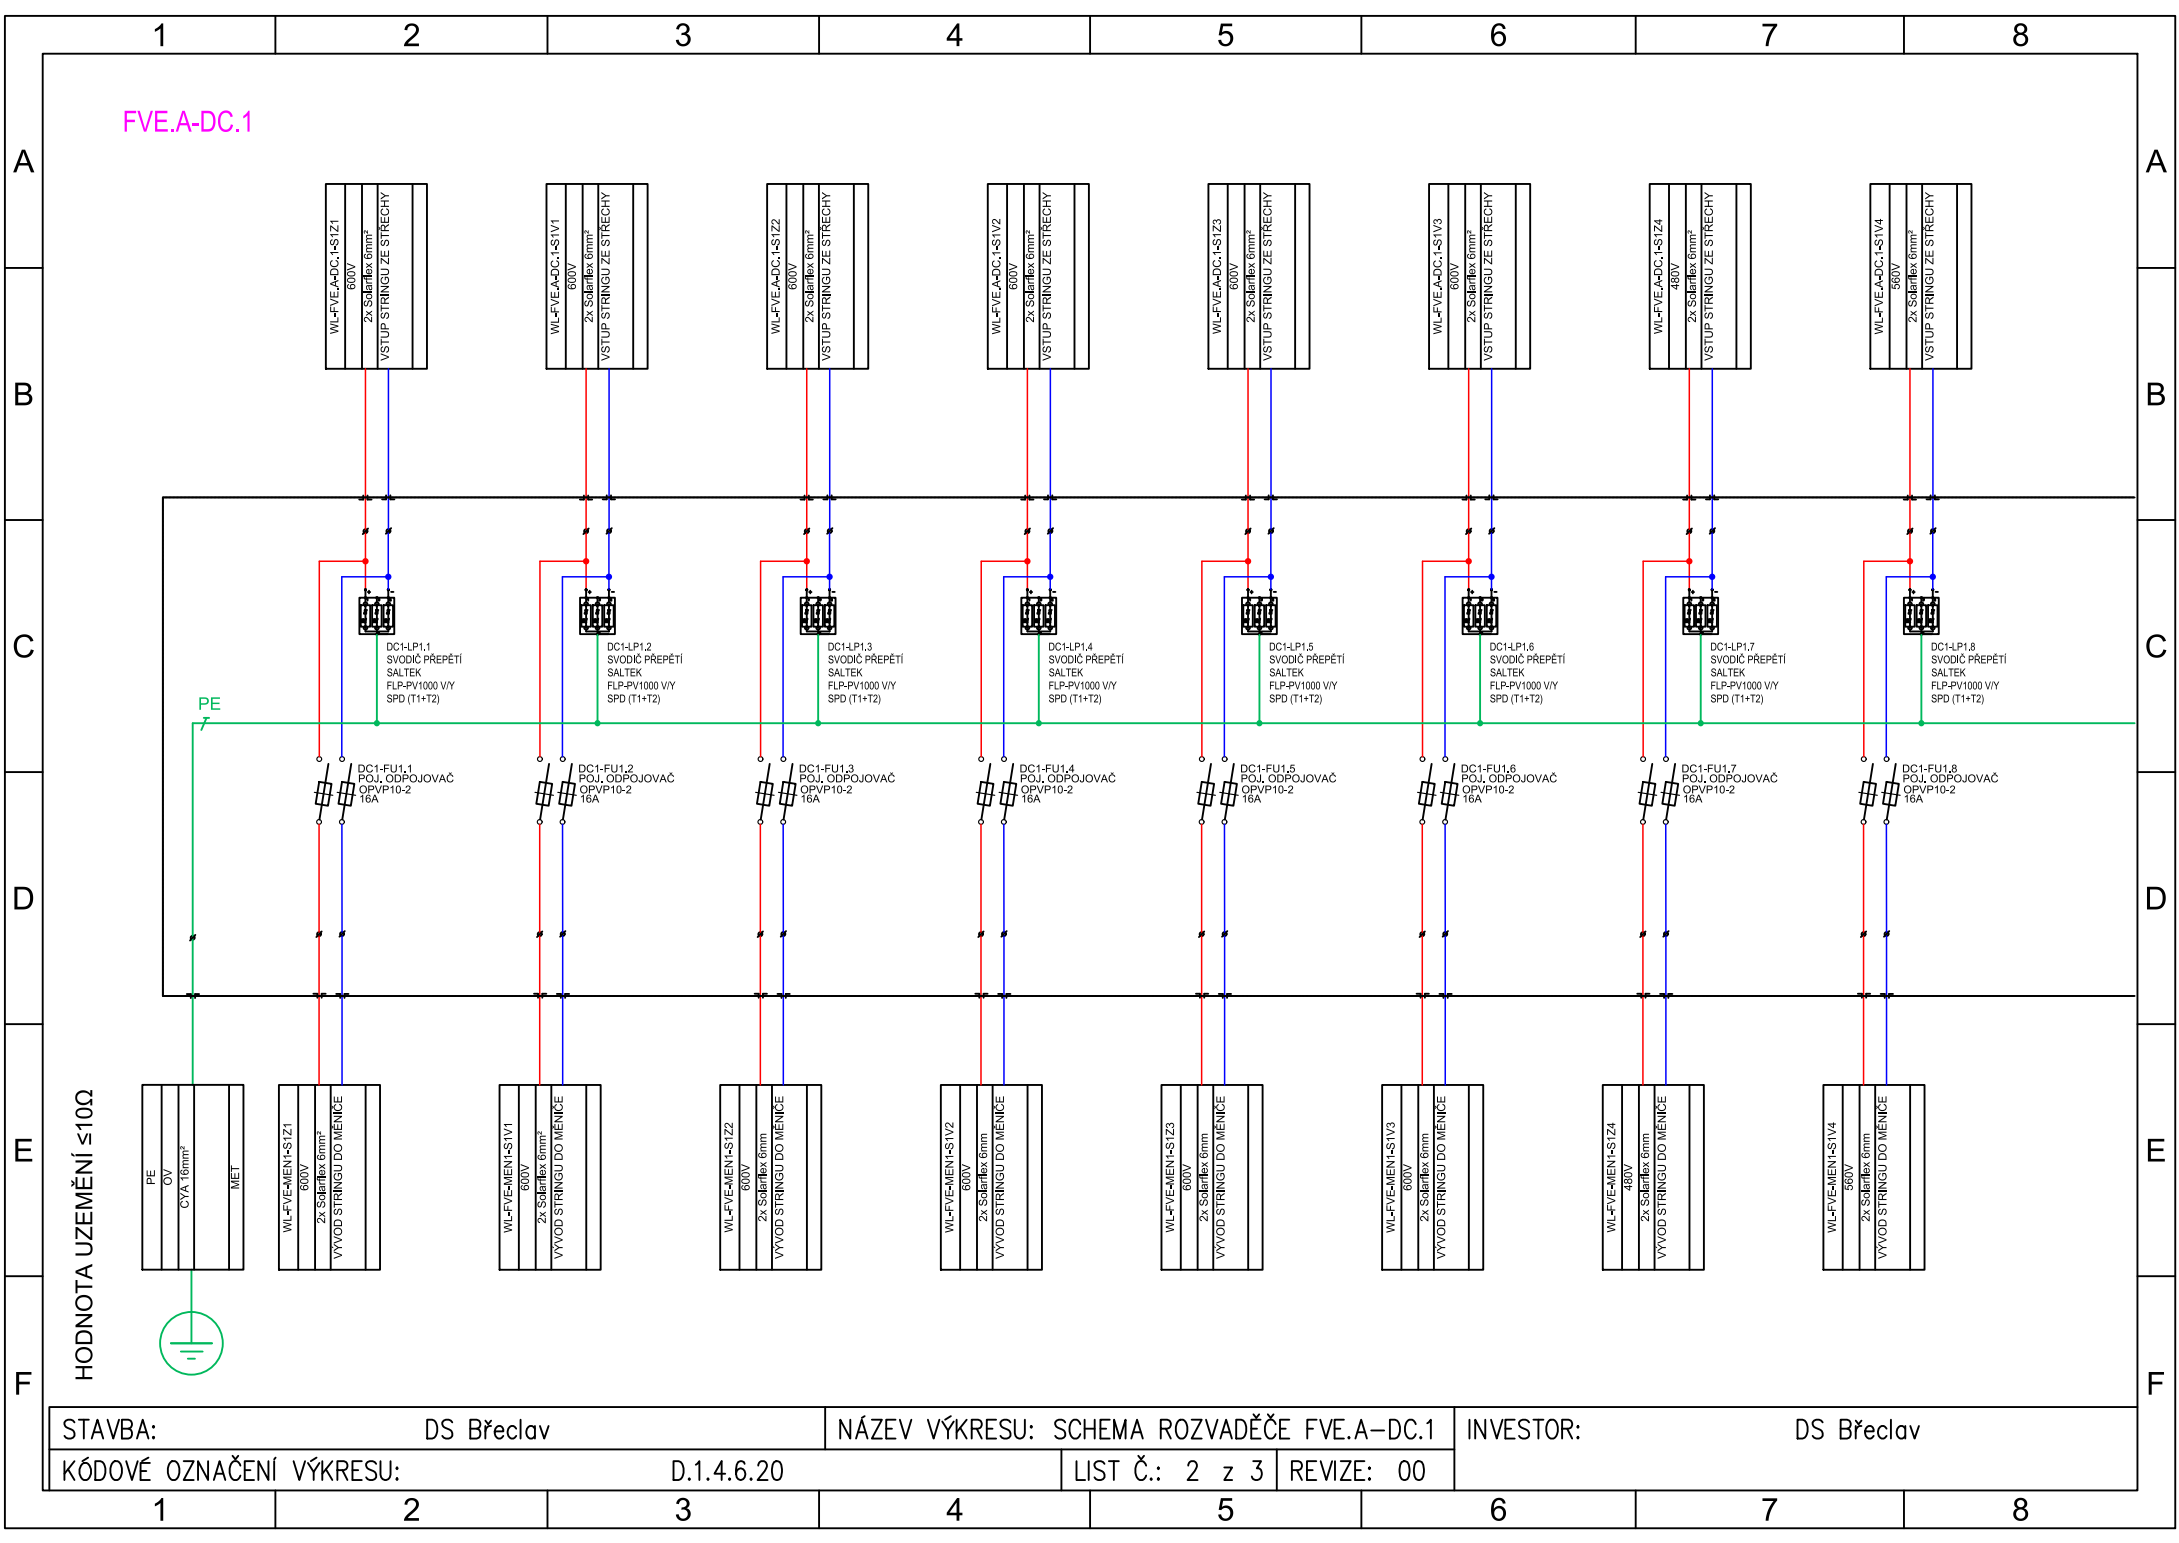

HODNOTA UZEMĚNÍ ≤10Ω

STAVBA:	DS Břeclav	NÁZEV VÝKRESU:	SCHEMA ROZVADĚČE FVE.A-DC.1	INVESTOR:	DS Břeclav
KÓDOVÉ OZNAČENÍ VÝKRESU:	D.1.4.6.20	LIST Č.:	2 z 3	REVIZE:	00

