



autorizační razítko	pare	revize	0
---------------------	------	--------	---


$\pm 0,000 = 158,74 \text{ m.n.m}$




autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058</div> <div>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</div>	
Ing. Milan Hošek	Ing. arch. Jan Snášel	Bc. Drahomír Přikryl		
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	Domov seniorů Břeclav		stupeň	DPS
stavební objekt SO01a			číslo zakázky	L22 230
			datum	11/2022
			formát	A4
část projektu	D.1.4.6 Silnoproud, ven. osvětlení, FVE a elektrotechnika vč. ochrany před bleskem		měřítko	číslo výkresu D.1.4.6.17
název výkresu	SCHEMA ROZVADĚČE RA.PO			


	1	2	3	4	5	6	7	8	
A							<div><div><div>- OZNAČENÍ ROZVADĚČE:</div><div>- ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:</div><div>- FREKVENCE A TOLERANCE:</div><div>- PŘÍVODY:</div><div>- VÝVODY:</div><div>- STŘEDNÍ VODIČ:</div><div>- MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:</div><div>- MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:</div><div>- MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:</div><div>- MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:</div><div>- PROSTŘEDÍ:</div><div>- CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:</div><div>- NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:</div><div>- BARVA:</div><div>- JAZYK:</div><div>- POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:</div><div>- ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:</div><div>- UMÍSTĚNÍ:</div><div>- TYP ROZVADĚČE:</div><div>- ÚDRŽBA:</div></div><div><div>RA.PO</div><div>3/N/PE ~ 400/230 V, 50 Hz</div><div>1/N/PE ~ 230V/50 V, 50 Hz</div><div>-1, +1 %</div><div>VRCHEM</div><div>VRCHEM, SPODEM</div><div>ANO</div><div>10 kA</div><div>40 °C</div><div>+5 °C</div><div>80 %</div><div>VNITŘNÍ, SUCHÉ</div><div>IP40 / IP20</div><div>NE</div><div>RAL 9010</div><div>ČEŠTINA</div><div>0</div><div>-</div><div>NÁSTĚNNÁ</div><div>-</div><div>PRAVIDELNÁ</div></div></div>		A
B									B
C									C
D									D
E	<div><div>POZNÁMKY:</div><div><div>- konstrukční řešení včetně dimenzování provede výrobce rozvaděče</div><div>- přístroje v rozvaděčích jsou uvedeny jako referenční typy navržené kvality</div><div>- rozvaděč je proveden v normálním provedení s požární odolností</div><div>- ponechána rezerva rozvaděče 30%</div></div></div>								E
F	STAVBA: DS Břeclav			NÁZEV VÝKRESU: SCHEMA ROZVADĚČE A.UPS		INVESTOR: DS Břeclav			F
	KÓDOVÉ OZNAČENÍ VÝKRESU: D.1.4.6.17				LIST Č.: 1 z 11	REVIZE: 00			
	REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	POPIS				
	00	11/2022	Bc. Drahomír Přikryl	Ing. Milan Hošek	DPS				

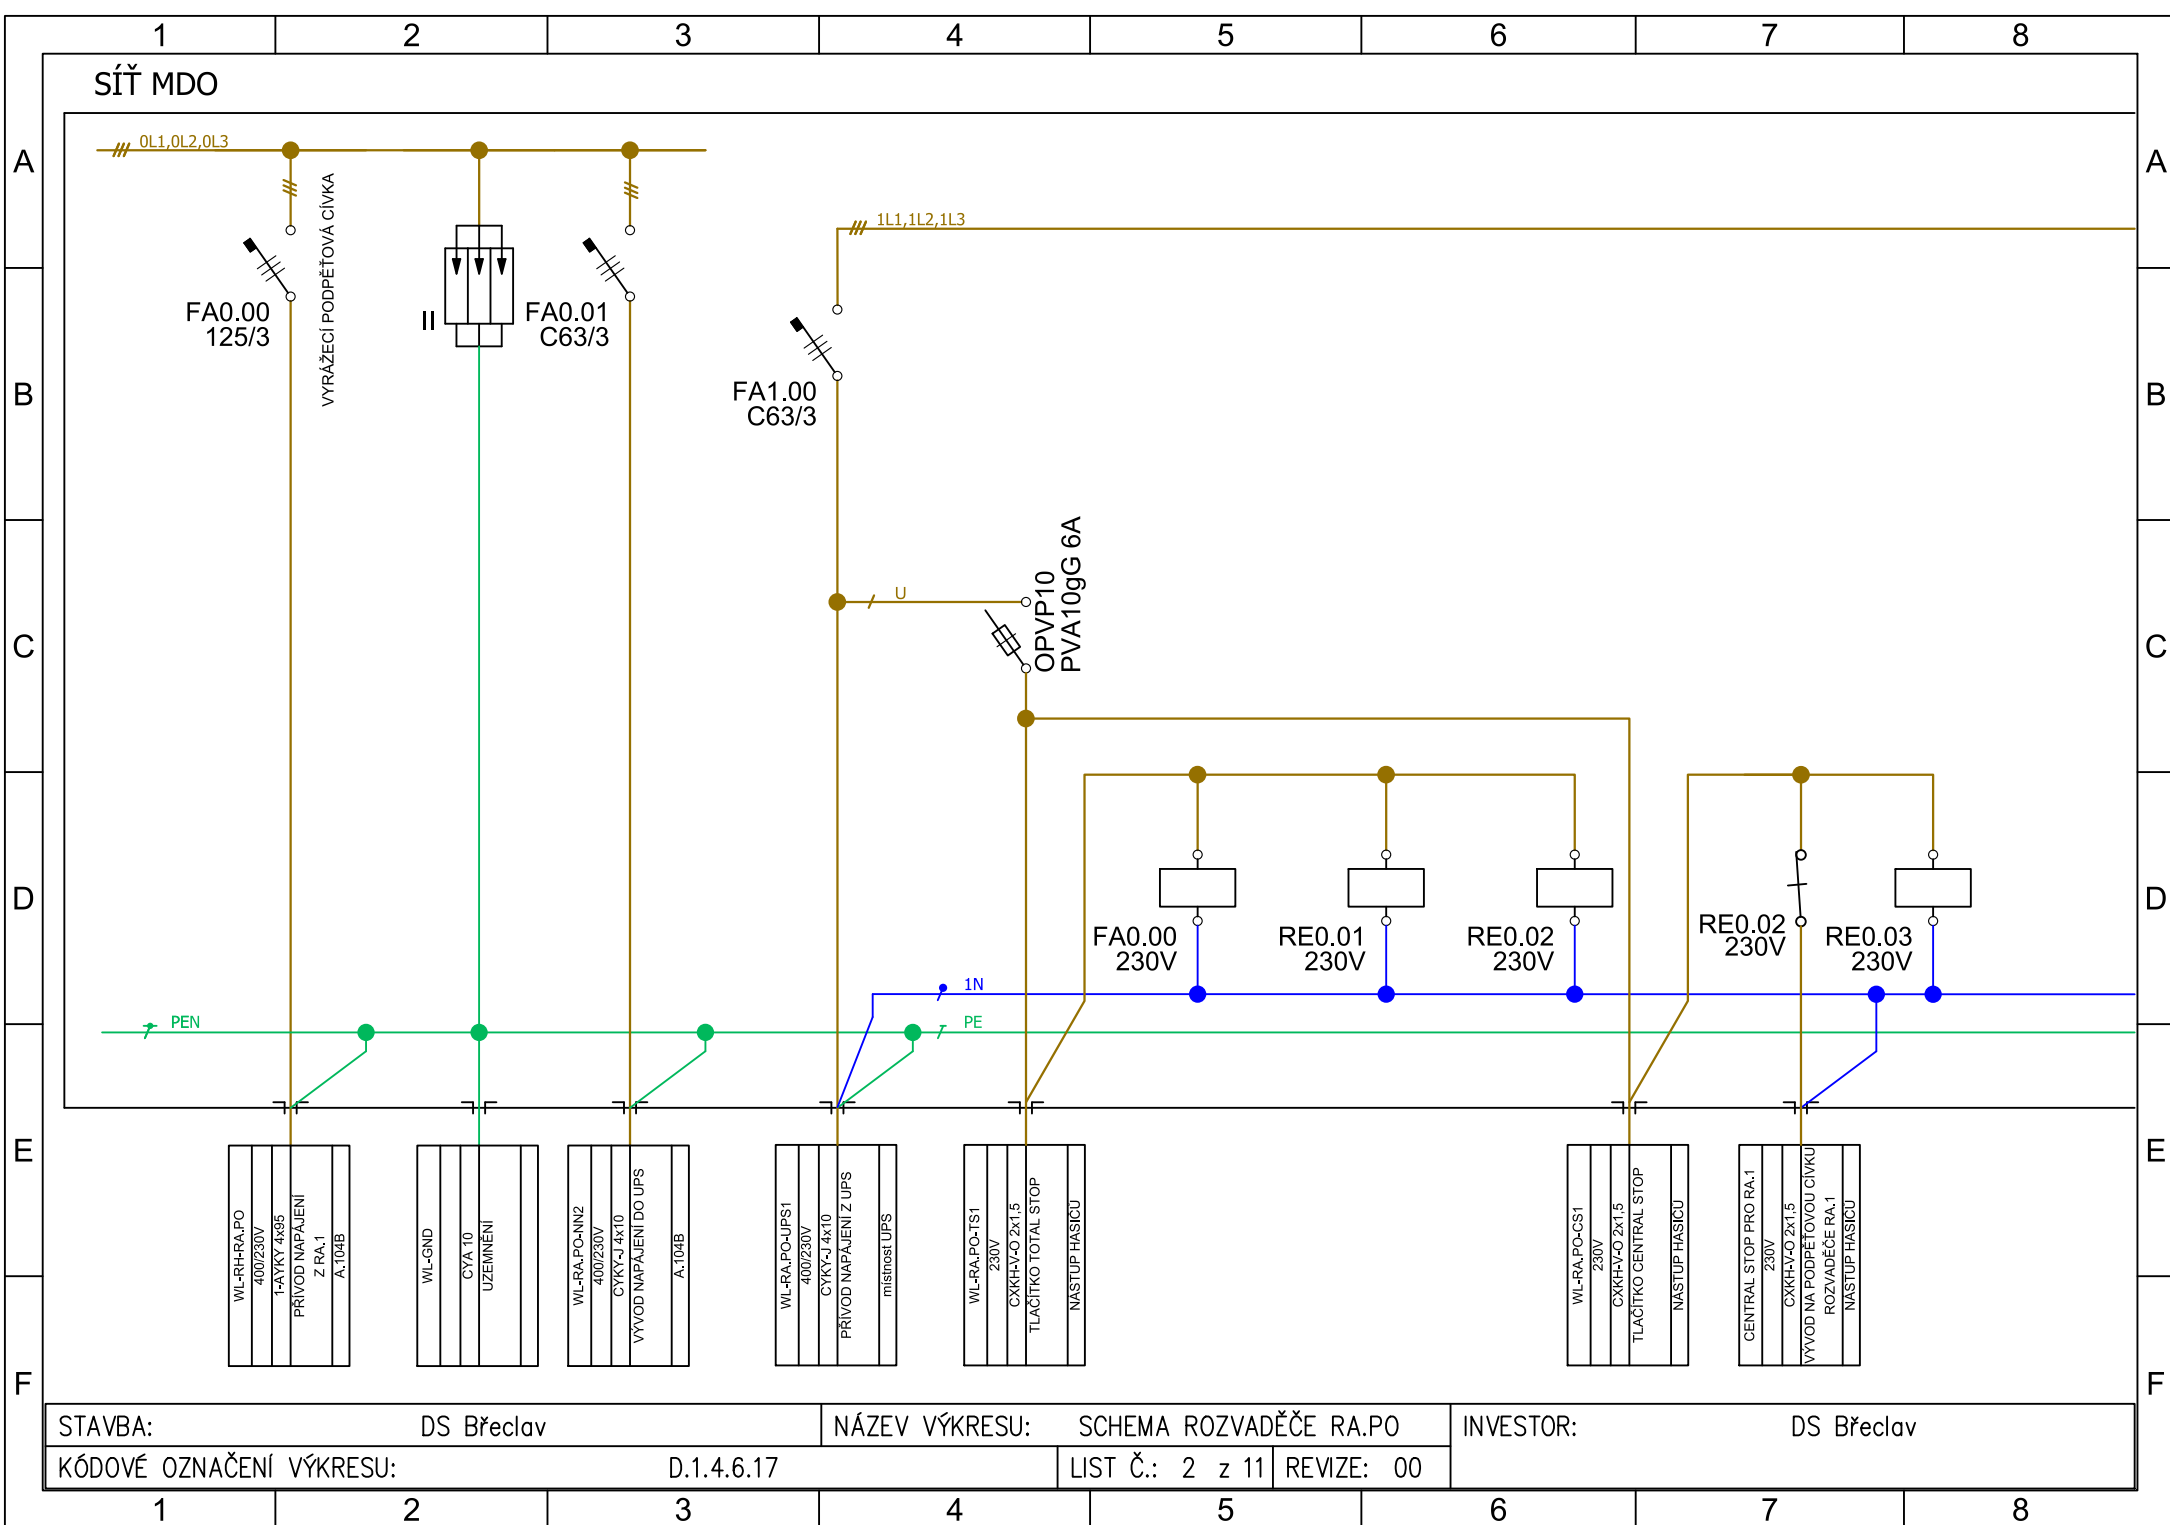

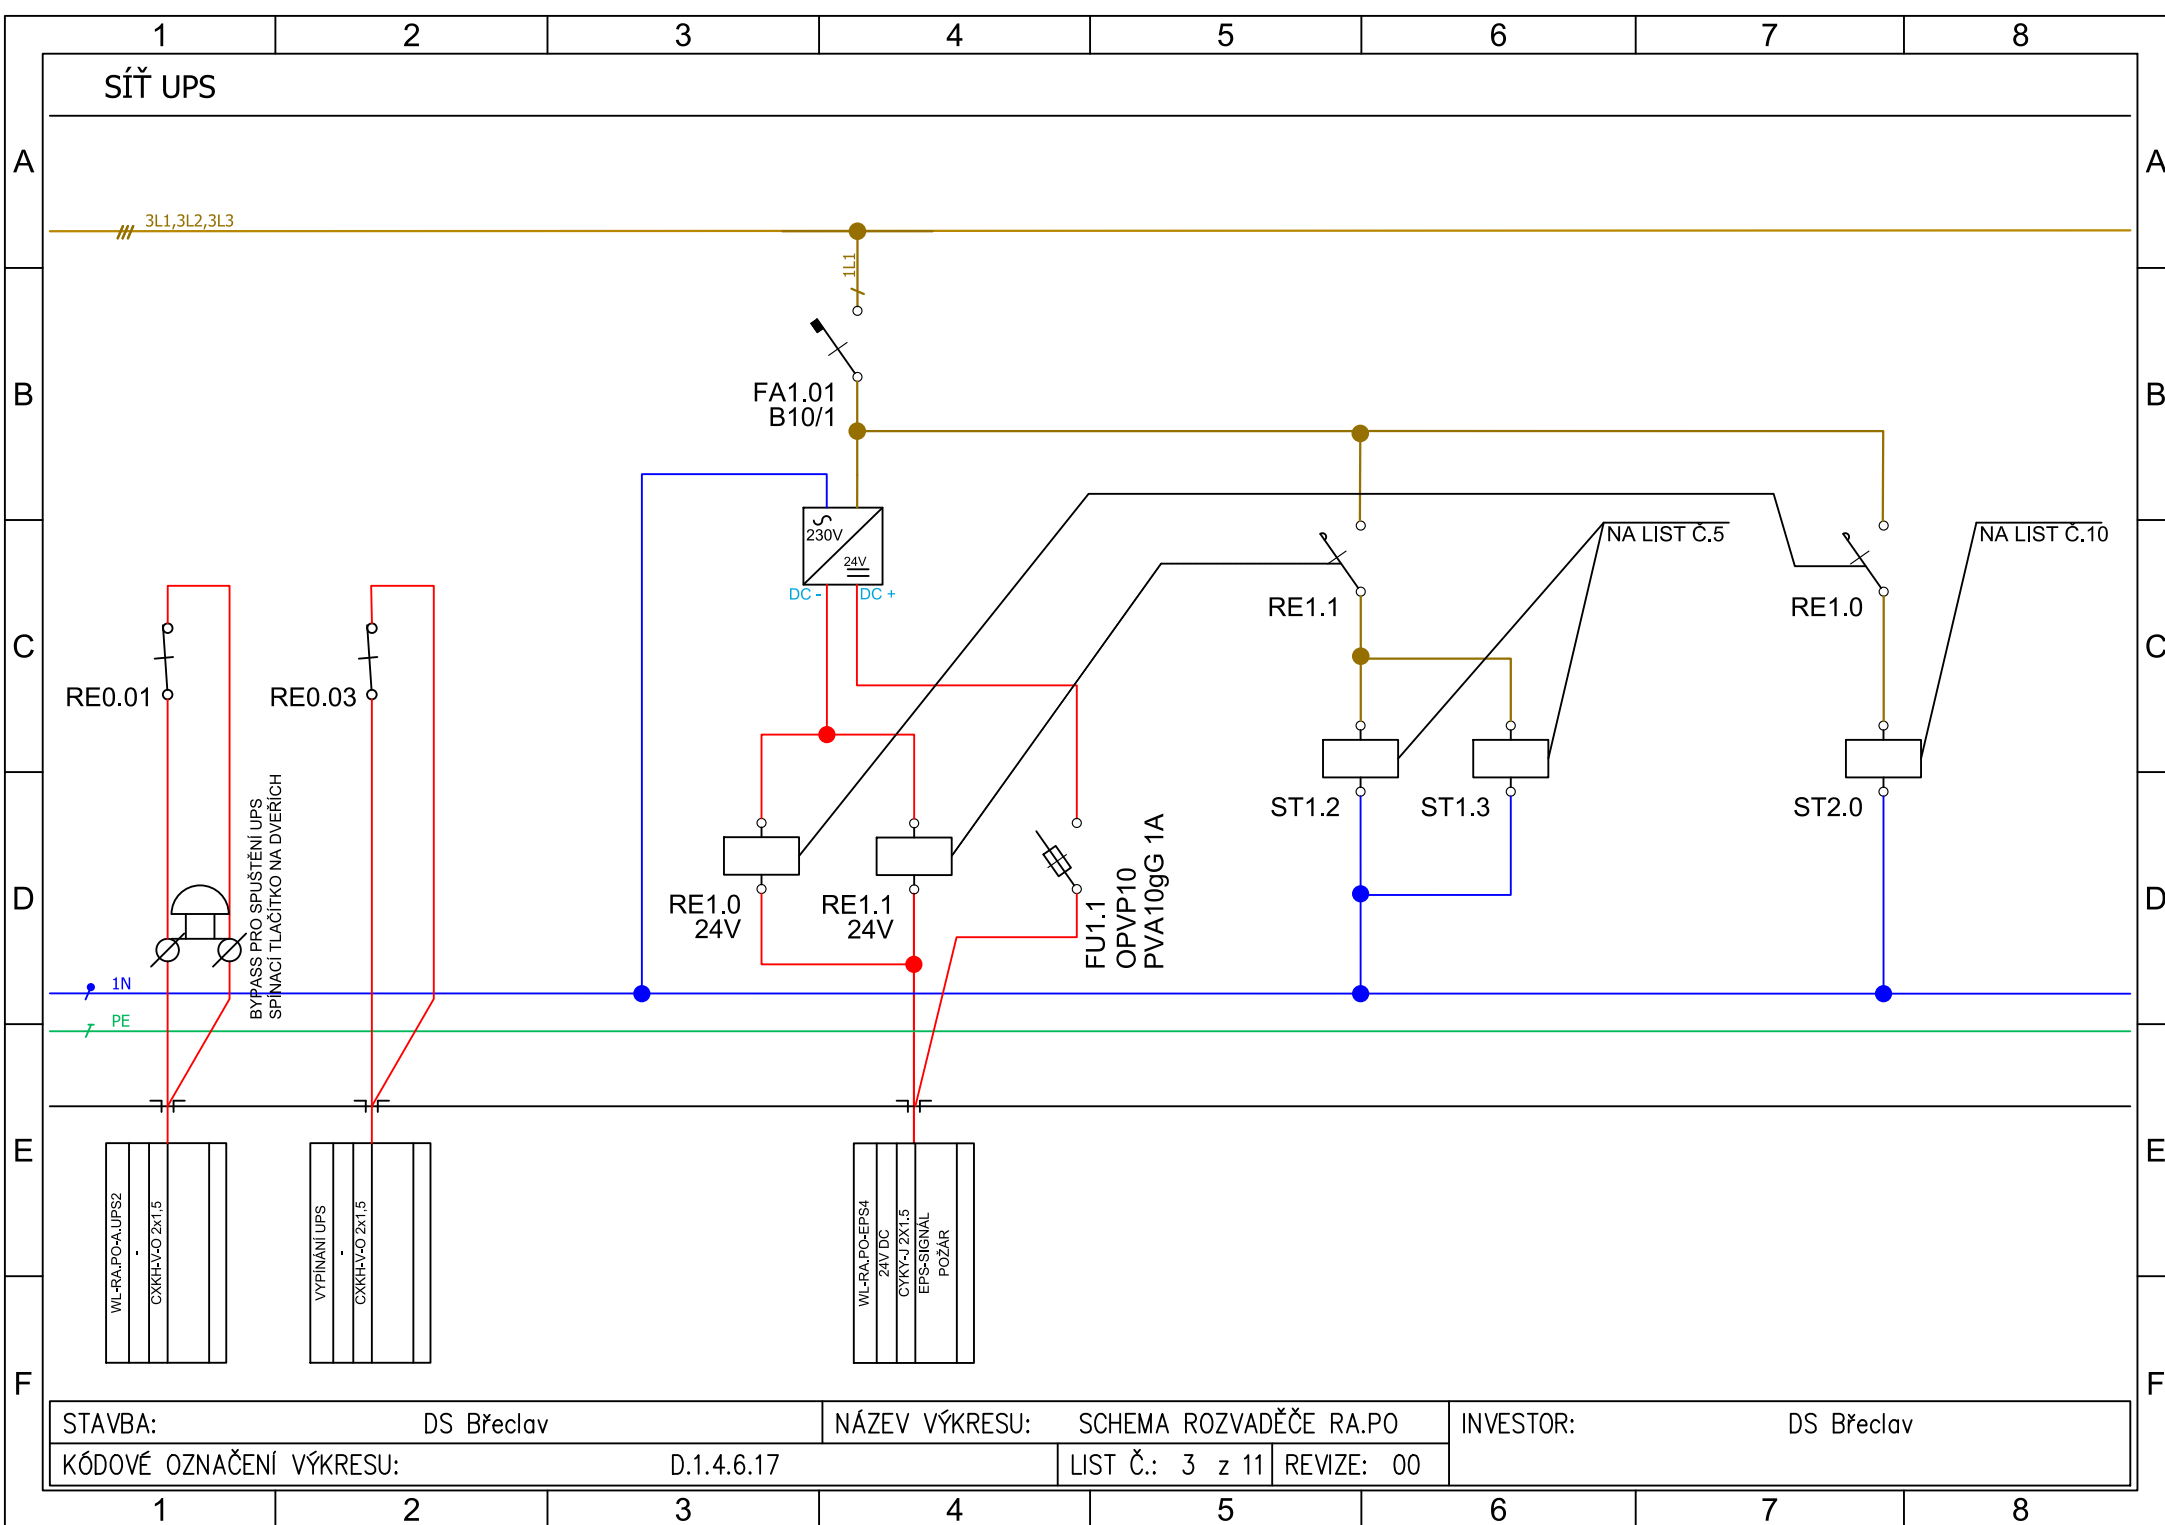

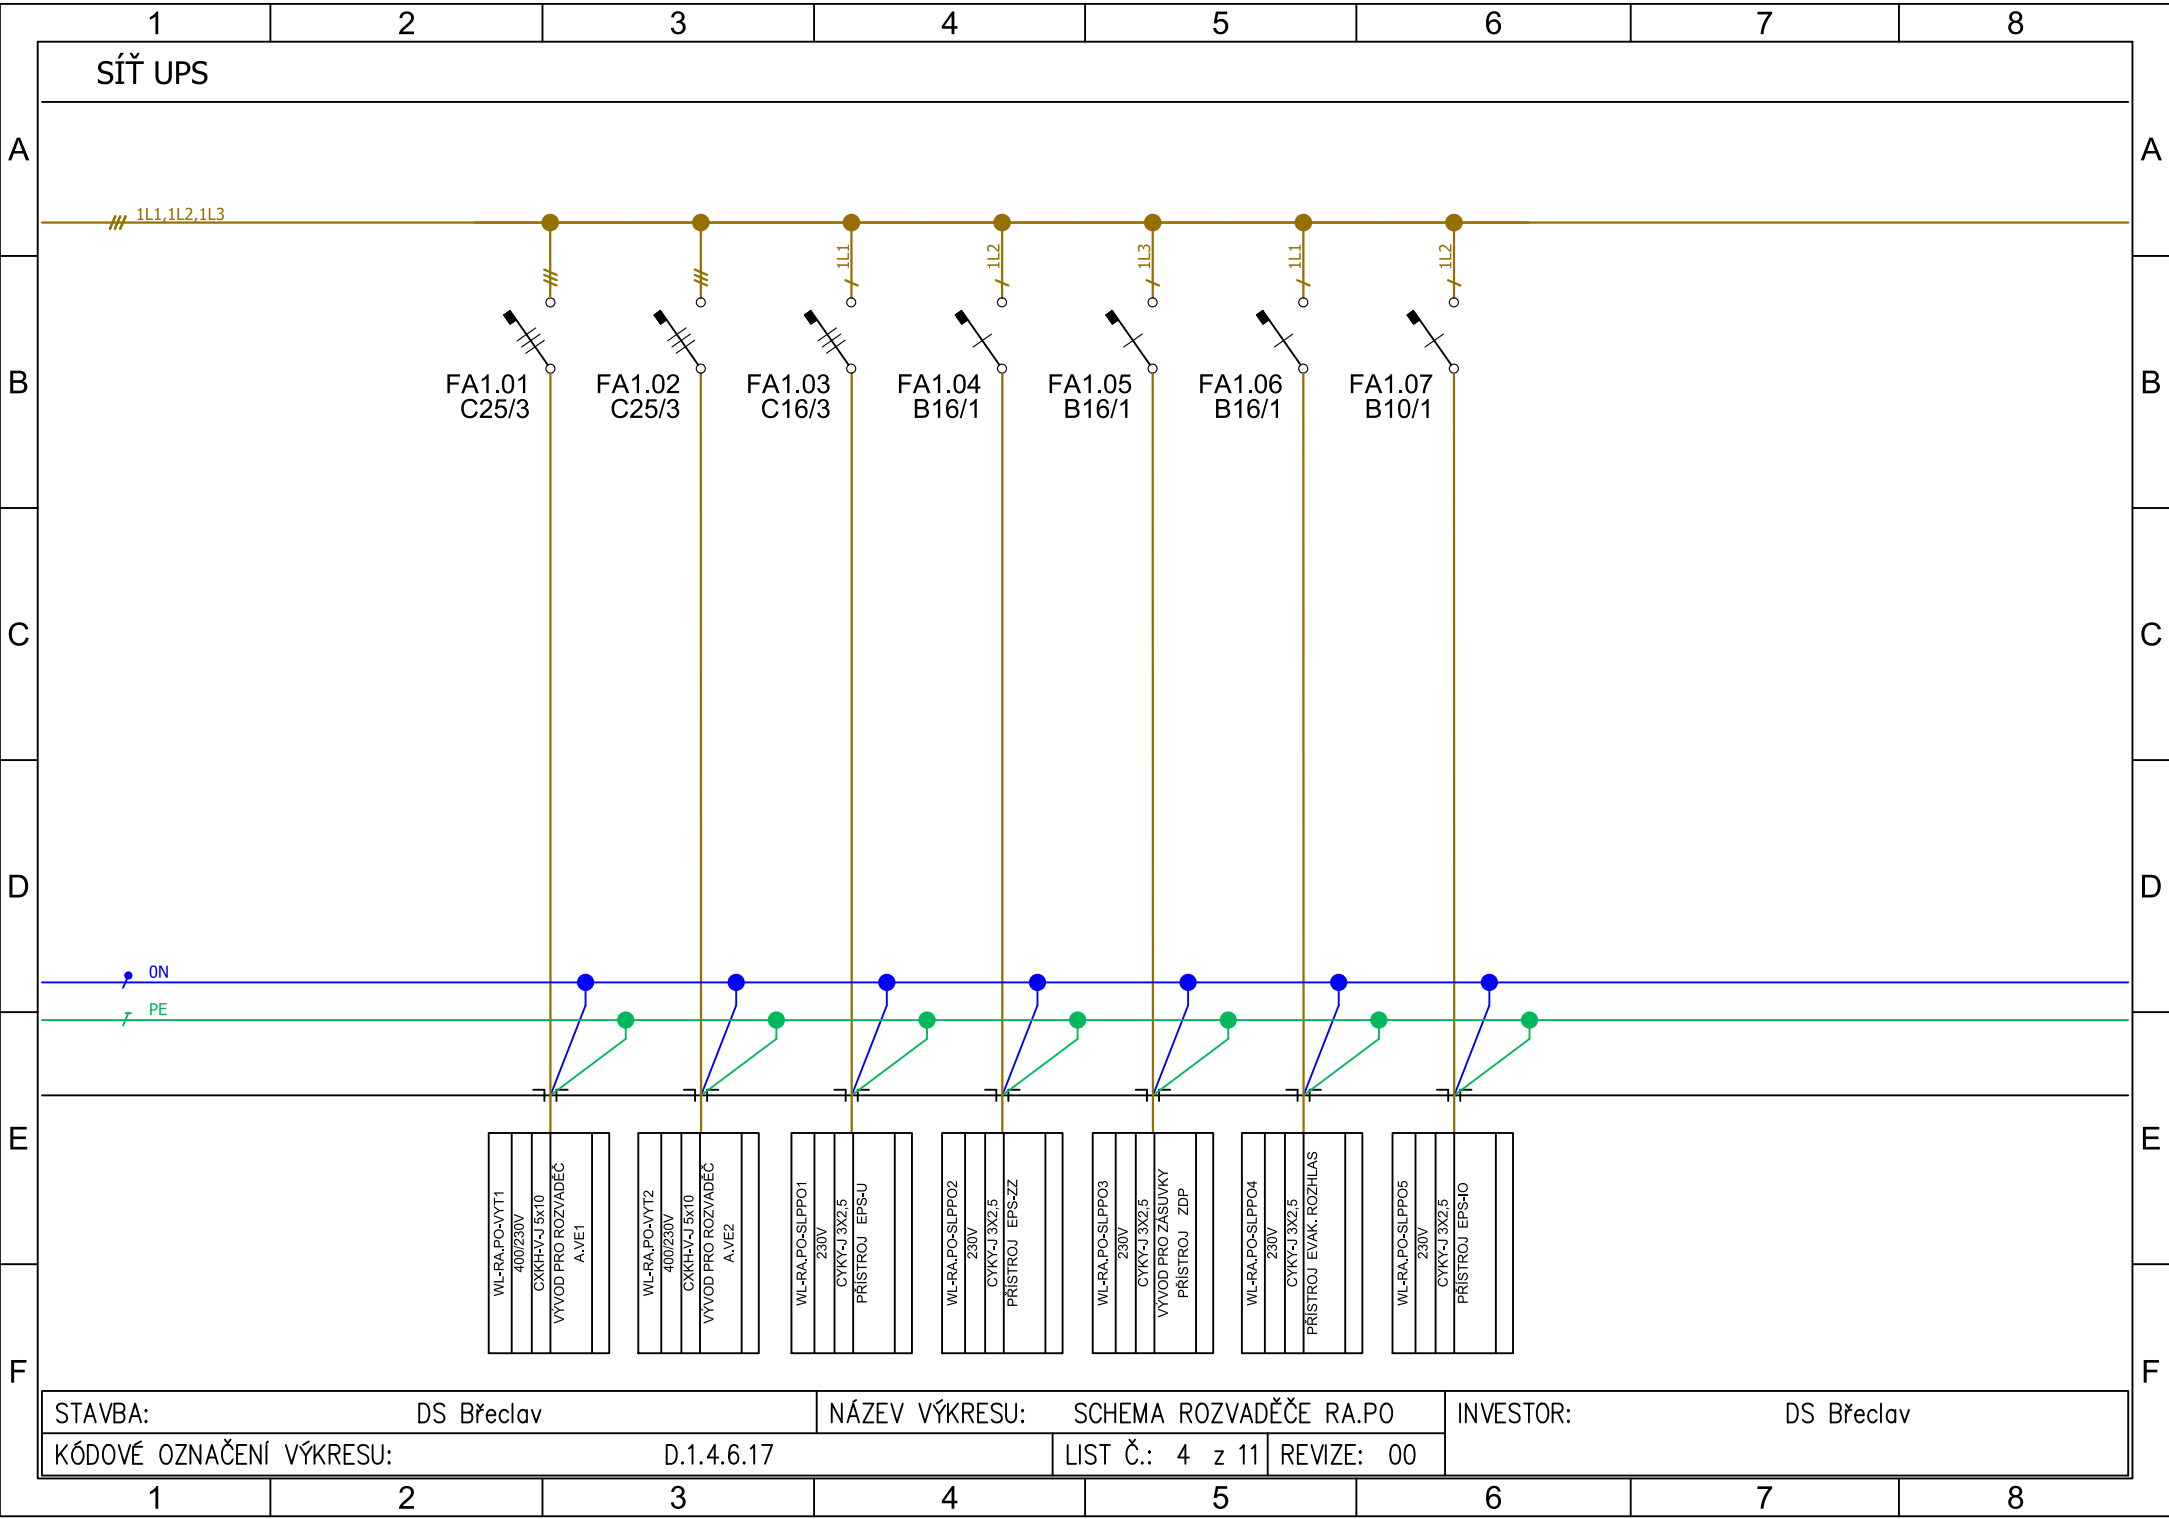

STAVBA:	DS Břeclav	NÁZEV VÝKRESU:	SCHEMA ROZVADĚČE RA.PO	INVESTOR:	DS Břeclav
KÓDOVÉ OZNAČENÍ VÝKRESU:	D.1.4.6.17	LIST Č.:	4 z 11	REVIZE:	00

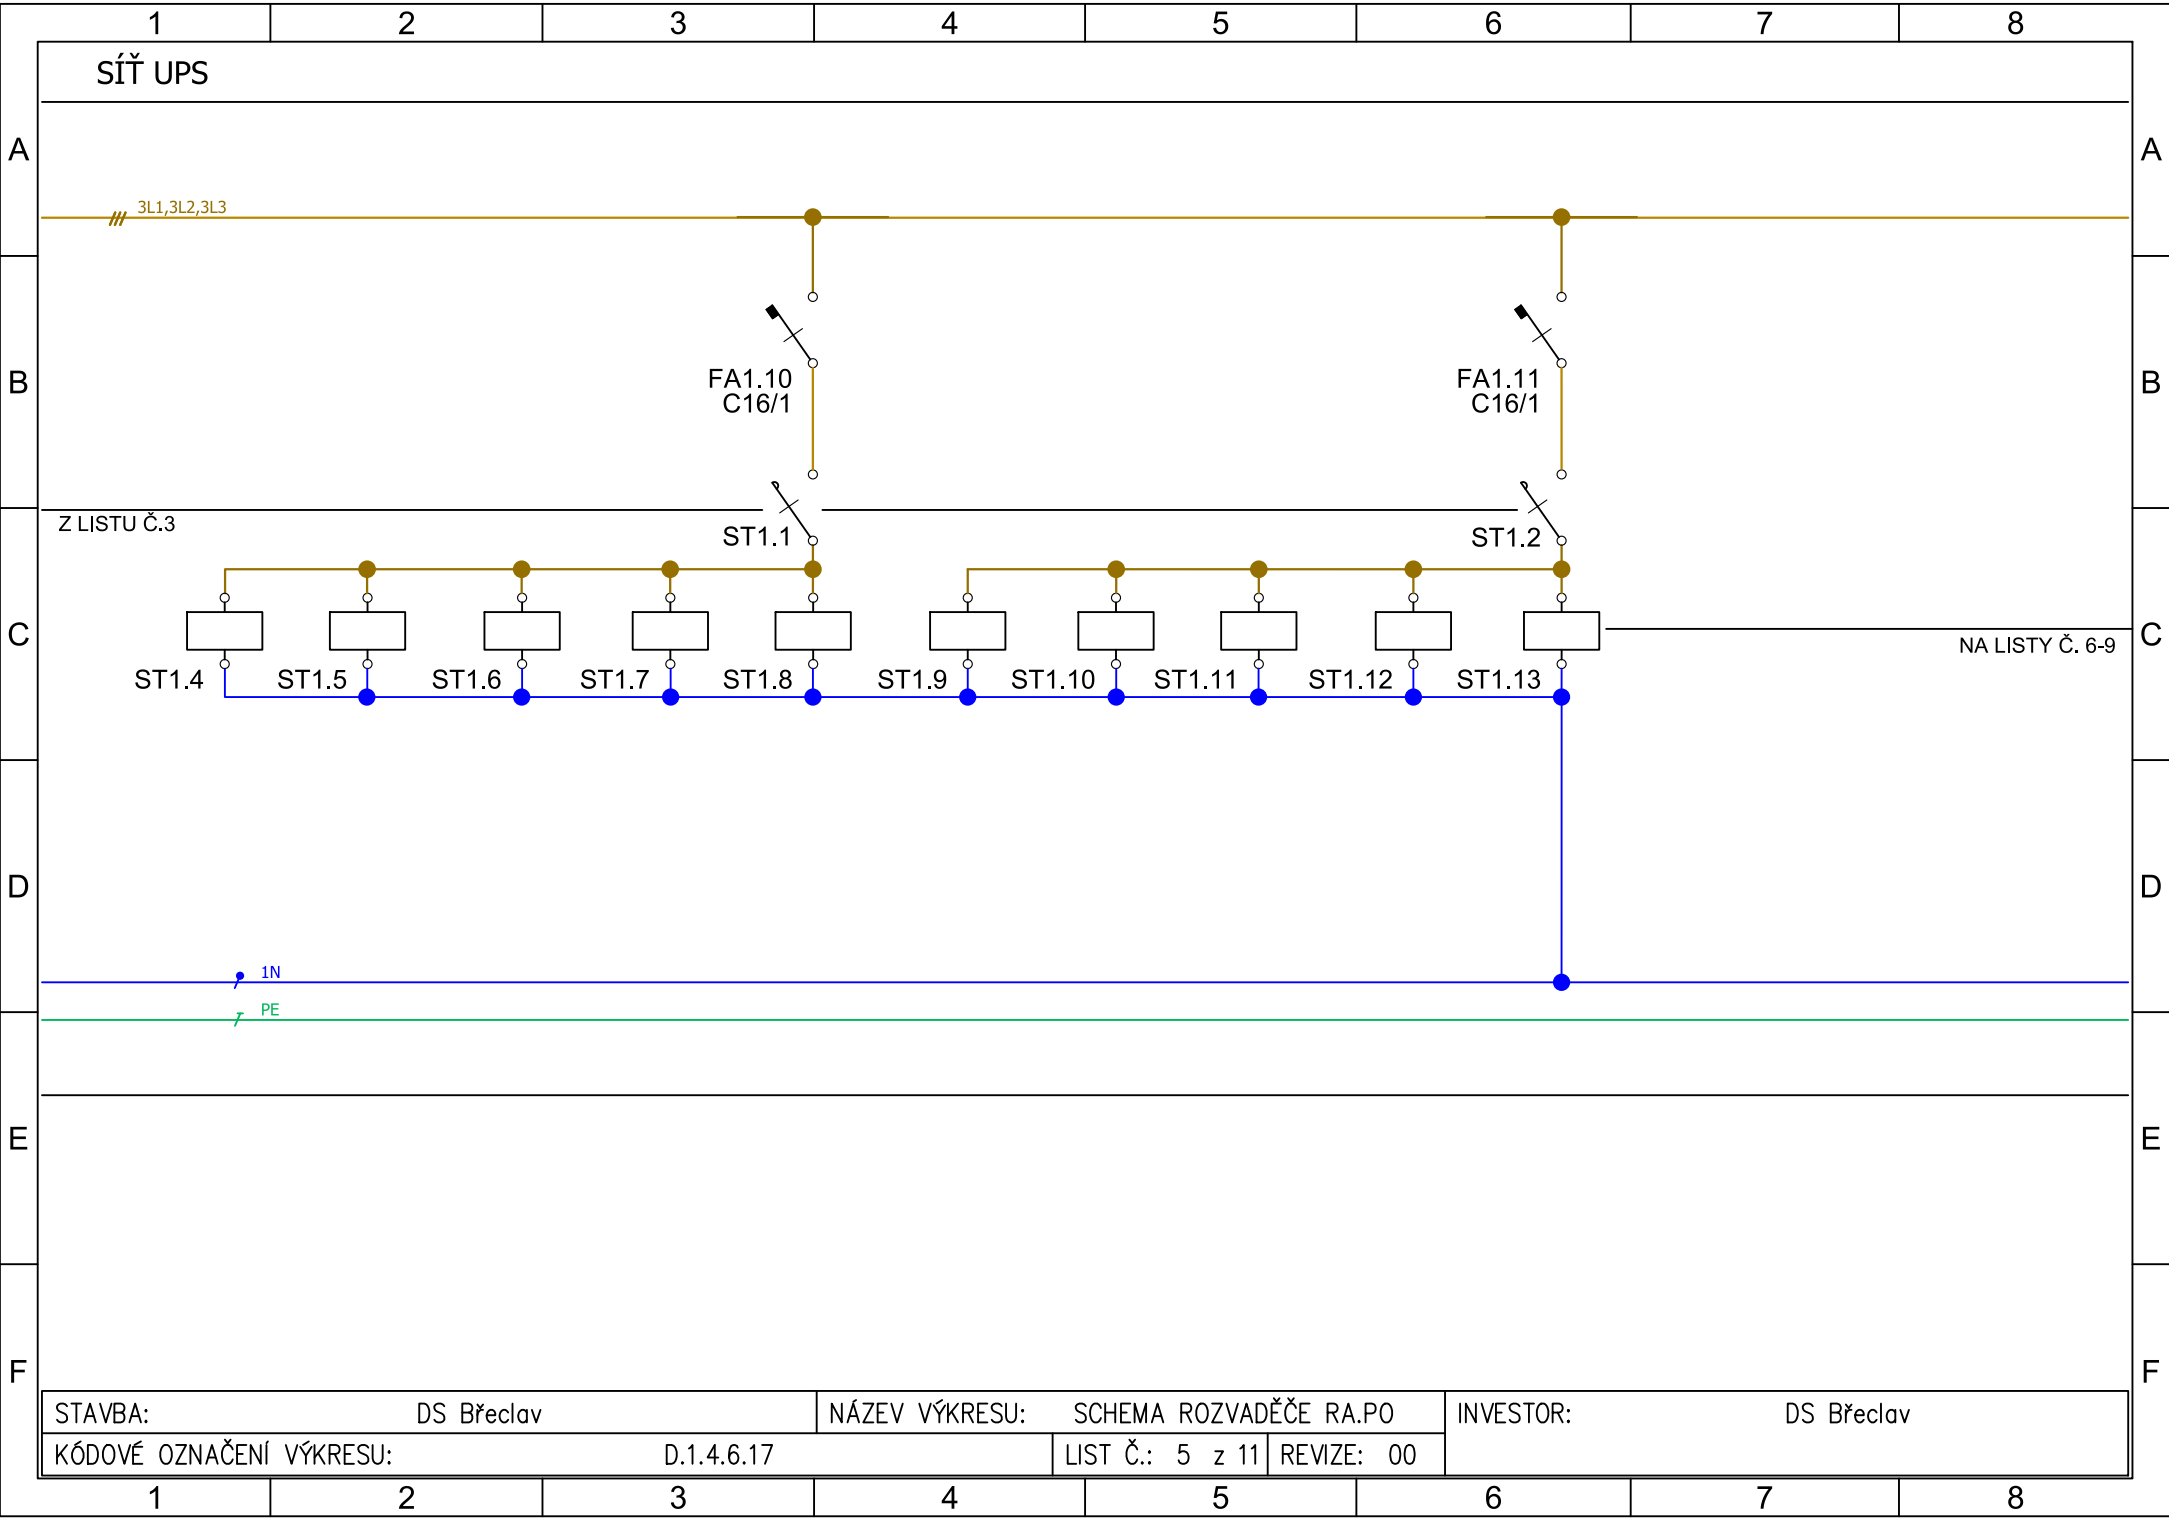

STAVBA: DS Břeclav		NÁZEV VÝKRESU: SCHEMA ROZVADĚČE RA.PO			INVESTOR: DS Břeclav	
KÓDOVÉ OZNAČENÍ VÝKRESU: D.1.4.6.17		LIST Č.: 5 z 11		REVIZE: 00		

