


1	2	3
GA 2K1TS-C		
Kabelové pole	Kabelové pole	Trafo vývod

Legenda:

- Vedení a zařízení v majetku EON
- VN vedení v majetku DS Břeclav
- NN vedení

Typový rozvaděč VN
uvnitř kiosku
dodává E.GD, a.s.

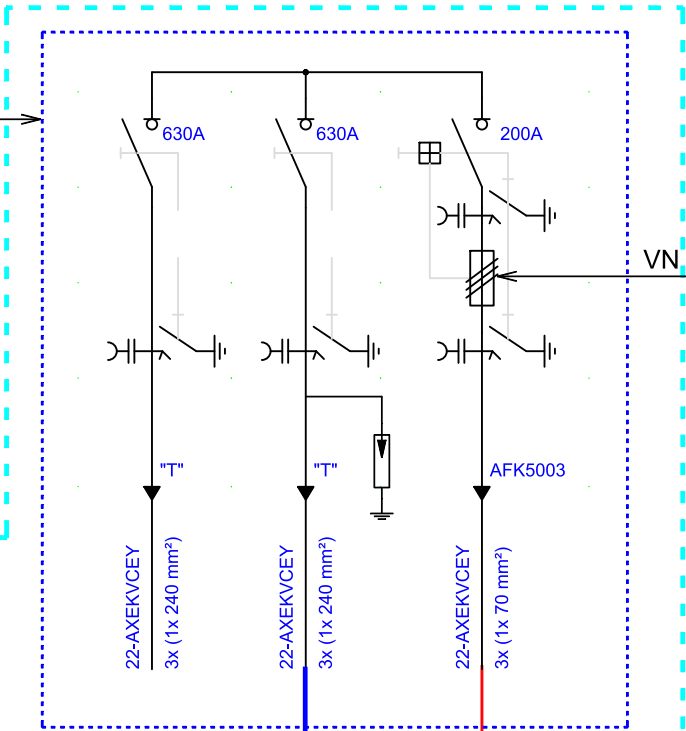

Přívodní kabelové vedení ve výkopu
řešeno projektem E.GD, a.s.
předpokládá se 2x 22NA2xS2Y I-240

Kiosková trafostanice ORMAZABAL typ: SET-P 210-290

Vnitřní propoj VN rozvaděče na transformátor
22-CXEKCY 1x35/16mm s koncovkami RAYCHEM

Transformátor Typ – 630kVA, 22/0,4kV
Ecodesign 2

Vodiče propojní trafo - HR 4x vodiče NSGAFOU

Uzemnění transformátoru
CYA 50mm2

Soustava vnitřního
uzemění trafostanice

2x propojení
s vnějším
zemničem

Vnější zemnič FeZn 30x4
+ eqipotenciální práh
max. 5 Ohm

HR hlavní budovy

Hlavní vypínač
1000A

NN podzemní kabelové vedení
3x AYKY 3x240+120

NN vývod pro osvětlení areálu
AYKY 3x16mm2

Skříň měření (USM)

E.GD - nepřímé měření "B"
s dálkovým odečtem

autorizační razítko pare revize -

±0,000 = 158,xx m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058</div> <div>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</div>		
Ing. Milan Hošek	Ing. arch. Jan Snášel	Pavel Žiška			
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav				
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108				
název akce	Domov seniorů Břeclav				
stavební objekt IO01	stupeň			DPS	
	číslo zakázky			L22 230	
část projektu	D.2.2 Distribuční trafostanice a přípojka			datum	11/2022
název výkresu	Jednopolové schéma zapojení			formát	A3
			měřítko	číslo výkresu	
		bez	D.2.2.03		