


Púdorys bez střechy



Poznámky :

1. transformátor, spínací a řídicí zařízení NN a spínací a řídicí zařízení VN jsou spojeny se základem
2. skříň lze v případě potřeby nadzvíhnout
3. spínací a řídicí zařízení NN a VN mohou být libovolně vestavěny vlevo nebo vpravo (zakřídžkováná oblast)

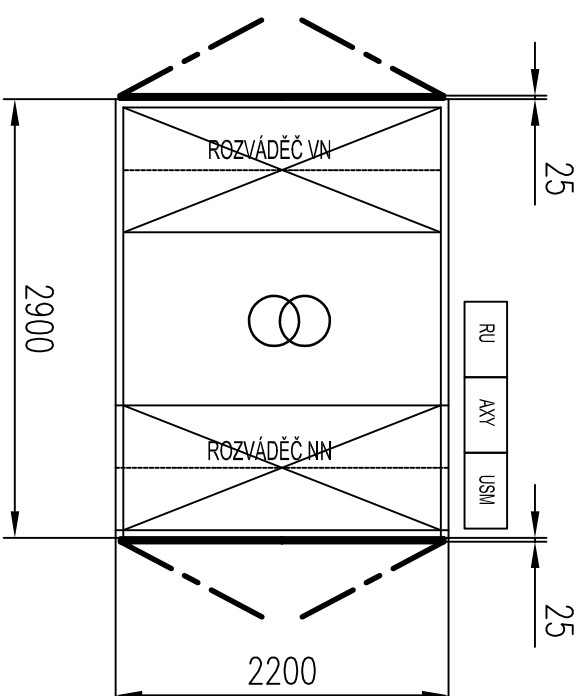



"DOKUMENTACE JE POUŠTĚNÁ DO KTERÉHO NIKDO NEPOHLEDELA. JE TO KLASICKÁ VÝTVRŽNOST BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

Potřeba místa :

zastavěná plocha	m ²	6,38
plocha při otevřených dvářích:		10,60

Hmotnosti :

kompletní prázdná skříň	kg	1500
celková hmotnost	kg	6500

a)			
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL
VYPRACOVAL	ING. PETR HANAČEK		
PROJEKTANT	ING. PETR HANAČEK		
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK		
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK		
INVESTOR	Město Brěclav		
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Brěclav		
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BRĚCLAVI		
SO14 AREÁLOVÉ ROZVODY NN, VO A TRAFOSTANICE			
TRAFOSTANICE			
			
HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MISTEK a.s.			
DATUM	10/2023		
ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Č. ZAK.	11210-003-001		
ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-3-99586			
LISTŮ 1	POČET A4 2		
MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.		
1:50	03		