
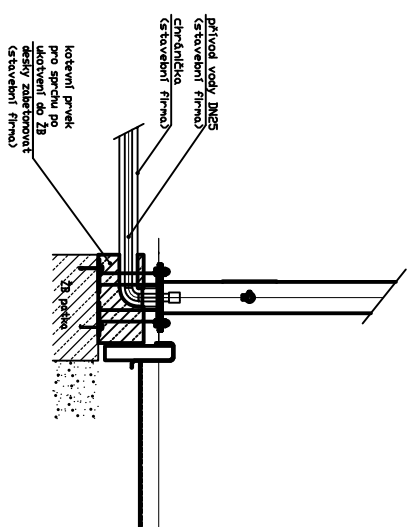


BRODÍTKO


M 1:25

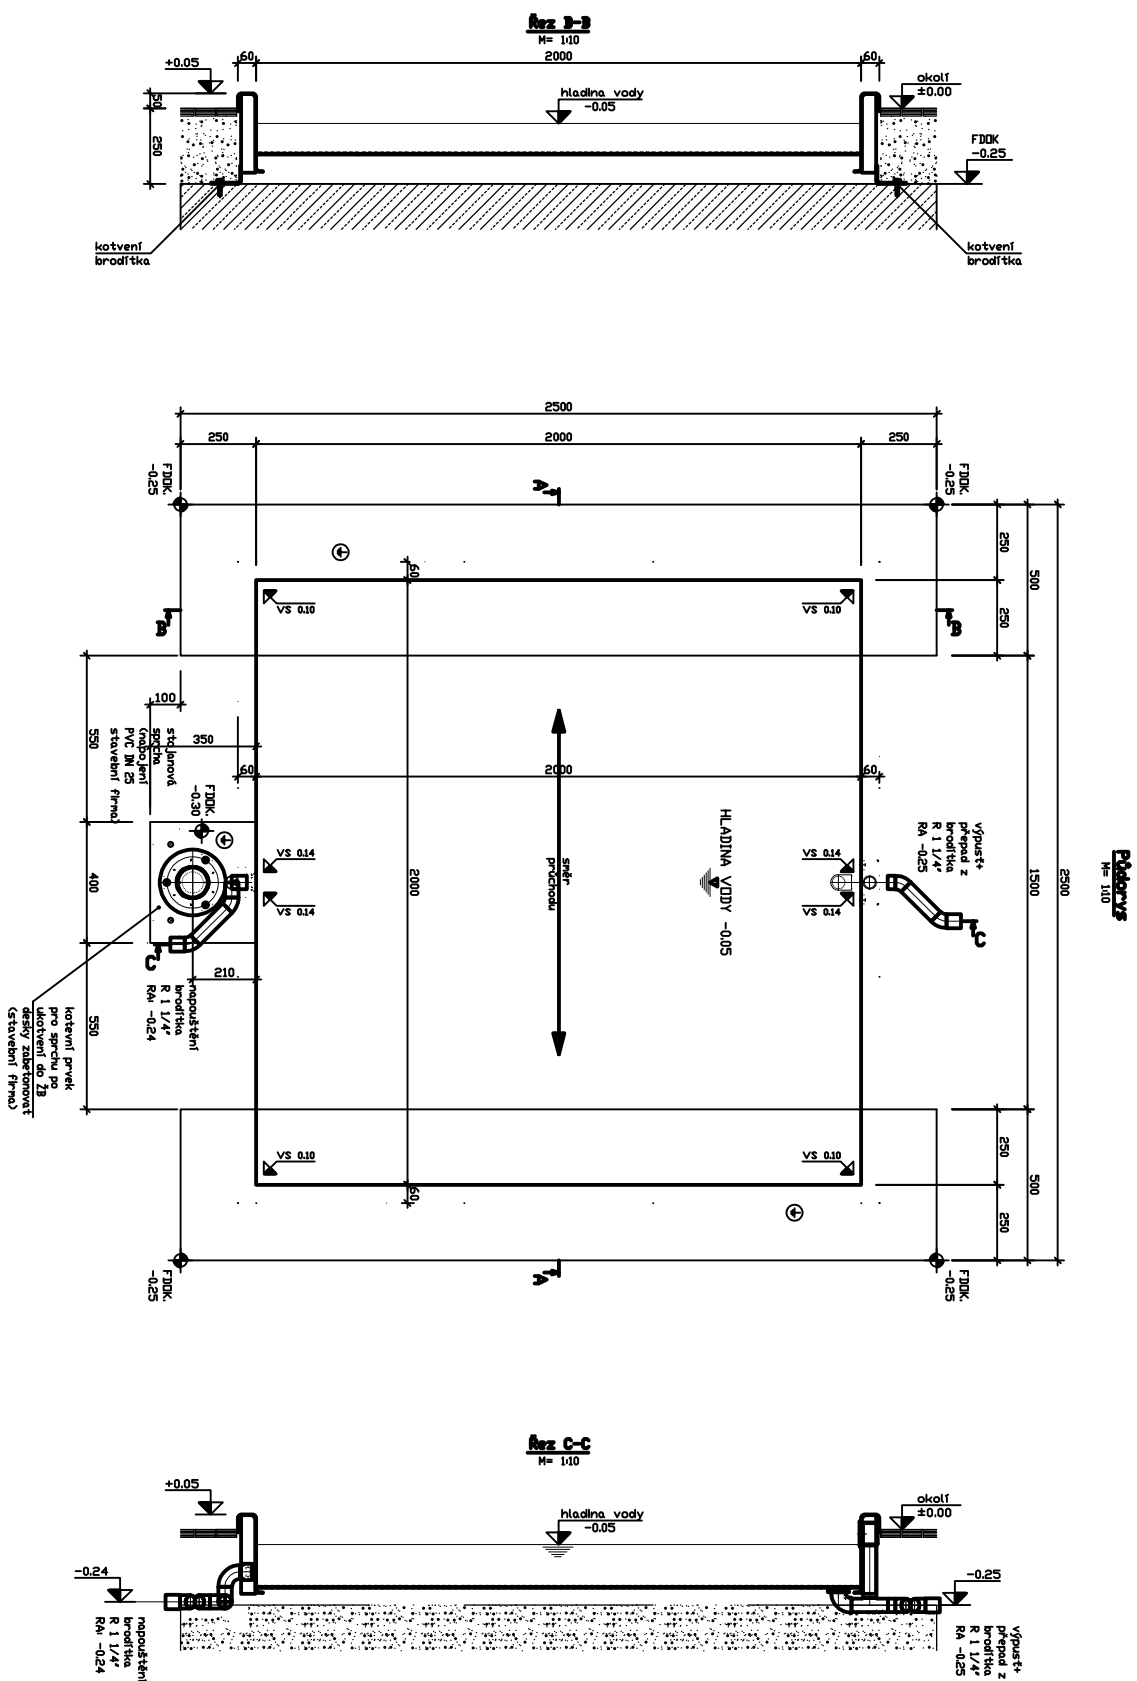

- VŠECHEM DESKYPVĚ A ZASTŘEPVĚ MATERIÁL MUSÍ BÝT ZNAVEN KROUVKOVÝCH PŘEMĚS A ČÁSTÍ ZEMLINY
- JENÁ Vrstva:
 - 14/8 granulace, ca.5 cm dobře zhutněná
 - 12/6 tolerance i 31 cm nad dnem lem
 - 7/6 tolerance dřev, Zdravý obilý materiál)
- další vrstvy:
 - když se vyžaduje, tak mokrý geotextilie (trouchno) z propylénu
- hrubá vrstva:
 - 14/32 s odstřipovaným granulováním zhutněná
 - 75 cm s odčinností drenáže, minimálně 20 cm
- VŠECHEM BETONÁŘSKÉ, BUDOVACÍ A ZASTŘEPVĚ PRÁCE PROVÁDÍ STAVEBNÍ FIRMA NIKOLIV DODAVATEL KROUVKOVÉHO BAZÉNU
- VODA Z PRŮCHOZDĚ BAZÉNU NA DRACENSKÝ NODU SE NA ZIMU KOMPLETELNĚ VYPUSKÁ A BAZÉNEK SE SE VYČISTIŠ
- KENNA ZAISTĚNÁ PRŮHOZENÁ DOKRANÁ ZÁKLADU PROTI PROMRZNU ZIT V PROVÁDĚCÍCH PLÁNU MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNA MRAZOVÝZDRUŠNOST ZÁKLADU)
- HLADURU ZALUŽENÉ ŽB PASŮ URČÍ STATIK
- -0,05 OBYČEN HLADINÝ VODY V BAZÉNU
- NAKAZOVOSTI NA SLOVISEČKĚ PROFESE KONZULTUJIT S PROJEKTANTEM
- NEREBEZOVU VANU UZEMNÍ DLE PLÁNOVÝ ČSN (STAVEBNÍ FIRMA)
- ZASTŘEPVĚ HMOTY HUTNIT: Edeef = 45 Mpa

 $\pm 0 \Rightarrow 160,000 \text{ m.n.m BVP}$

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. DAVID WDÓWKA	 HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK a.s.		
PROJEKTANT	ING. DAVID WDÓWKA			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. MICHAL ONDROUŠEK	DATUM	10/2023	
INVESTOR	Město Břeclav	ÚČEL	PROVÁDĚNÍ	
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav	STAVBY		
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI PS04 NEREZOVÉ BAZÉNY	Č. ZAK.	11210-003-001	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-3-99582	
		LISŮ 1	POČET A4 2	
		MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.	11
		1:25		
BRODÍTKO				