

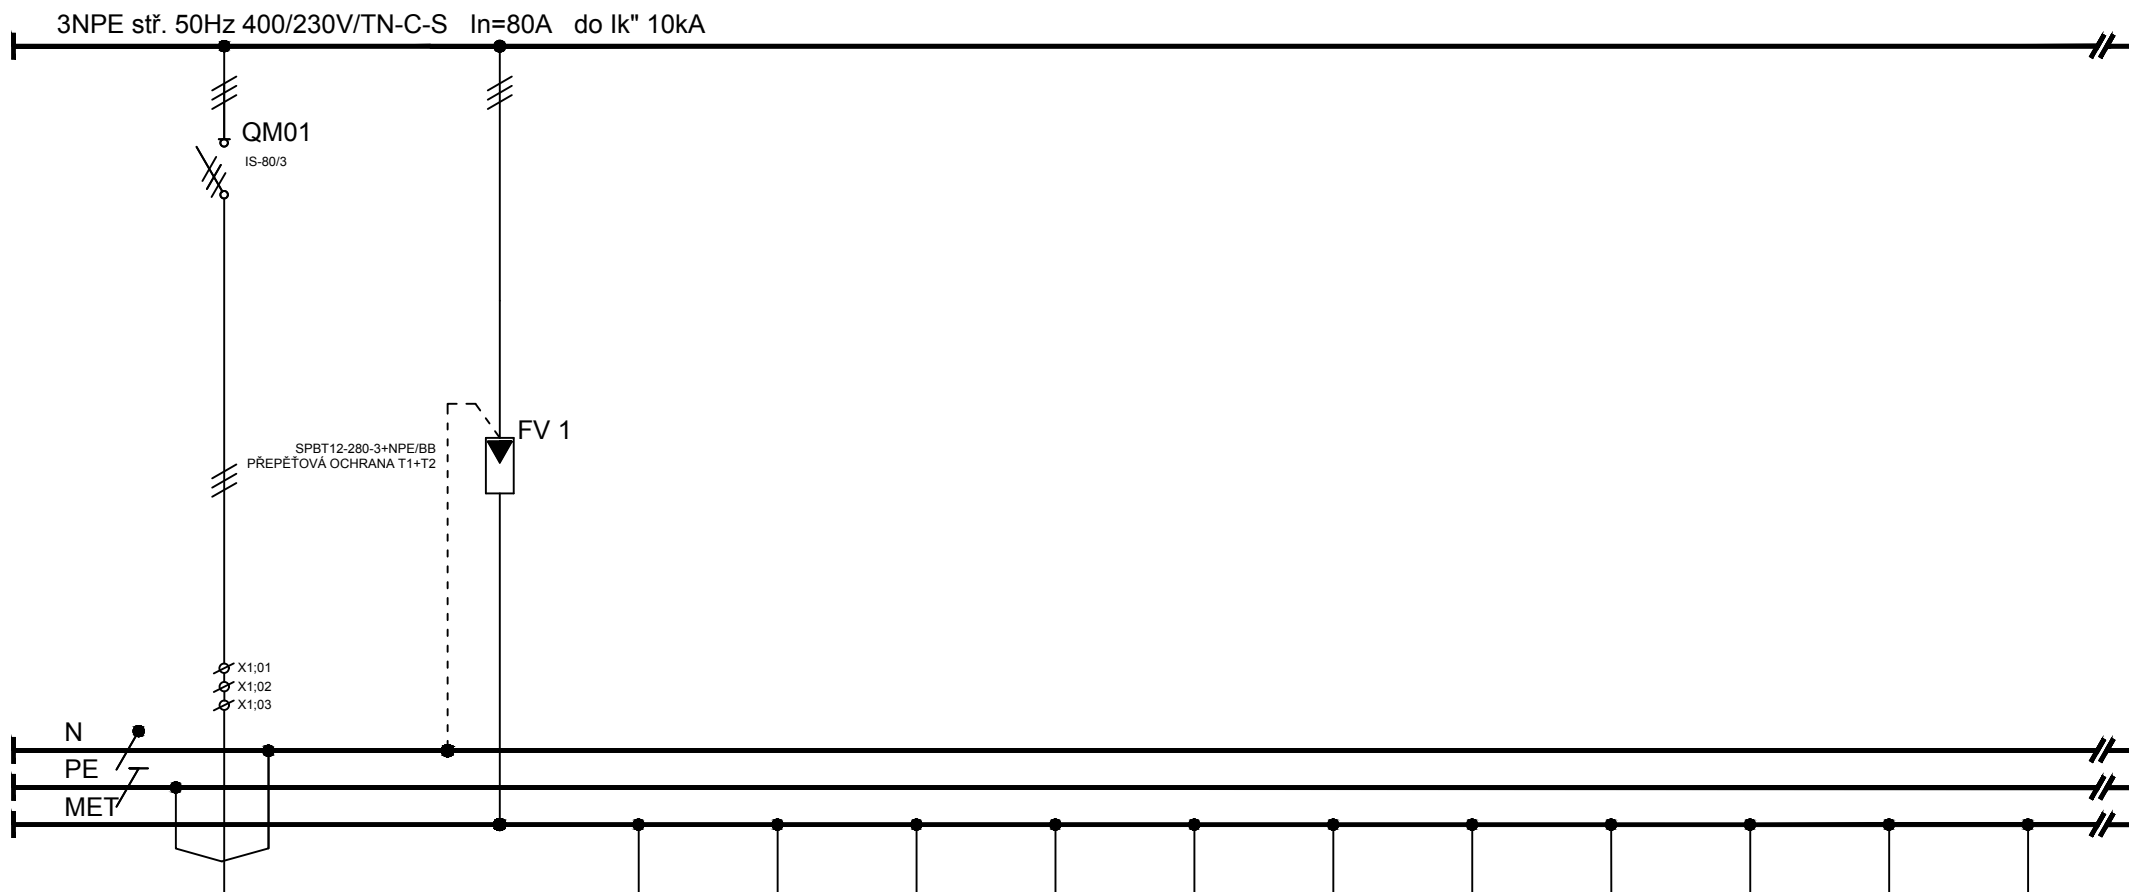


Rozvaděč RMS3

TECHNICKÉ ÚDAJE



TYP PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ pod OMÍTKU
ROZMĚRY:	749,5 x 918 x 101 mm (š x v x hl.), typ BF-U-2S-5/165-100
PŘÍVOD:	SHORA
VÝVOD:	SHORA
IP:	30/20
ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
	OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
	NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
Pi :	27,6 kW
SOUDOBOST:	0,8
Pp :	22,1 kW
POZNÁMKA:	

 <small>PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</small>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:			
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	10/2018
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			
	název výkresu:	Rozváděč RMS3			
				číslo výkresu	EL-11
				formát	1xA4
				počet stran	8
				strana číslo	1



ČÍSLO OBV.	03			PE03	PE1	PE2	PE3	PE4	PE5	PE6	PE7	PE8	PE9	PE10
KABEL	CYKY-J			H07V-K	H07V-K	H07V-K	H07V-K	H07V-U	H07V-K	H07V-K	H07V-K	H07V-K	H07V-K	H07V-K
PRŮŘEZ	5x25			25	10	10	10	6	10	10	10	10	10	10
Č.KABELU	WL03			WS03	WS1	WS2	WS3	WS4	WS5	WS6	WS7	WS8	WS9	WS10
Pi (kW)	27,6													
KAM	rozsadč			doplňk.pospoj.	doplňk.pospoj.	doplňk.pospoj.	doplňk.pospoj.	doplňk.pospoj.	doplňk.pospoj.	doplňk.pospoj.	doplňk.pospoj.	doplňk.pospoj.	doplňk.pospoj.	doplňk.pospoj.
	RMS1			rozv.RMS1	m.č.3.14	m.č.3.02	m.č.3.02	m.č.3.03	venkovní	venkovní	venkovní	venkovní	venkovní	venkovní

rozsadč slp. zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT



 <p>PARDOSA - technika, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubřany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		číslo výkresu
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		formát
název výkresu:	Rozvadč RMS3		počet stran	8
			strana číslo	2

SNPE Str. 30PZ 400/230V7 TN-C-S III-80A 40 IR 10KA


The first system of the musical score consists of four staves. The top staff is for the Soprano (N) voice, the second for the Alto (PE) voice, the third for the Tenor (MET) voice, and the fourth is a bass line. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The system begins with a double bar line and a repeat sign. The first measure contains a whole note for the Soprano (N) on the note G4, a whole note for the Alto (PE) on the note E4, a whole note for the Tenor (MET) on the note C4, and a whole note for the bass line on the note G3. The system ends with a double bar line and a repeat sign.

[illegible]

kabel.úlož.syst.	
------------------	--


 <p>PARDOSA - technika stavební a projektční společnost Hodonická 672, 696 03 Dubňany tel: +420 516 536 700, fax: +420 516 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:				
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	10/2018	
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			číslo výkresu	EL-11
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			formát	1xA4
	název výkresu:	Rozváděč RMS3			počet stran	8
				strana číslo	3	

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=80A do Ik" 10kA

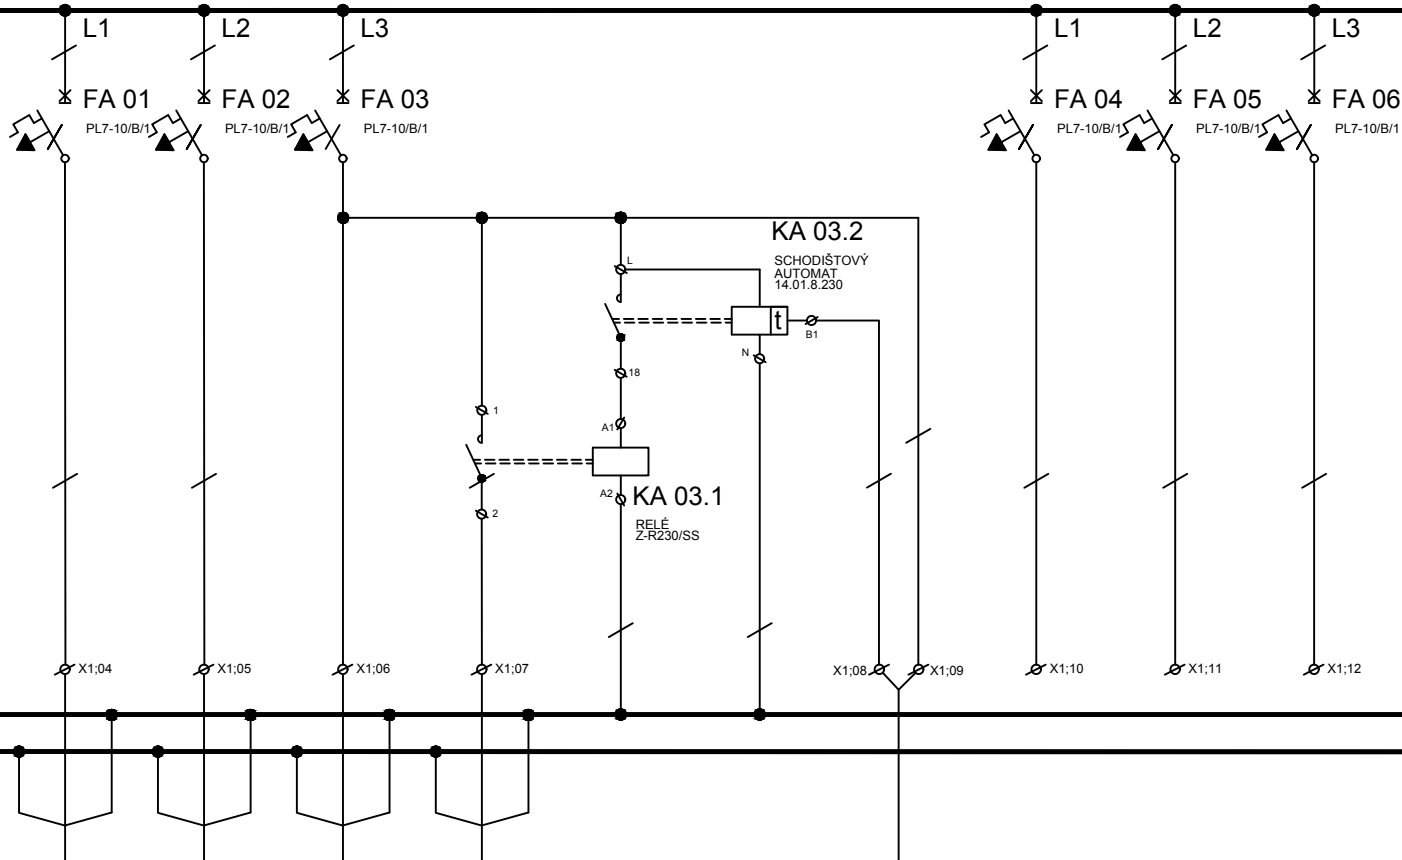

ČÍSLO OBV.	S1/3	S2/3	S3/3	S3/3/m			m						
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J			CYKY-O						
PRŮŘEZ	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5			3x1,5						
Č.KABELU	WLS1/3	WLS2/3	WLS3/3	WLS3/3/m			WLM						
Pi (kW)	1,0	0,5	0,7	0,2									
KAM	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení			ovládání	rezerva	rezerva	rezerva			
	m.č.3.09-3.11	m.č.3.12-3.14	m.č.3.02-3.08	m.č.3.02			osvět. S3/3/m						


NO m.č.3.02

 <p>PARDOSA - technika, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubřany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
	Petr Winkler	Petr Winkler		
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		
název výkresu: Rozváděč RMS3			datum	10/2018
			číslo výkresu	EL-11
			formát	1xA4
			počet stran	8
			strana číslo	4

3NPE stf. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=80A do Ik" 10kA

FI 01

PF7-40/4/003

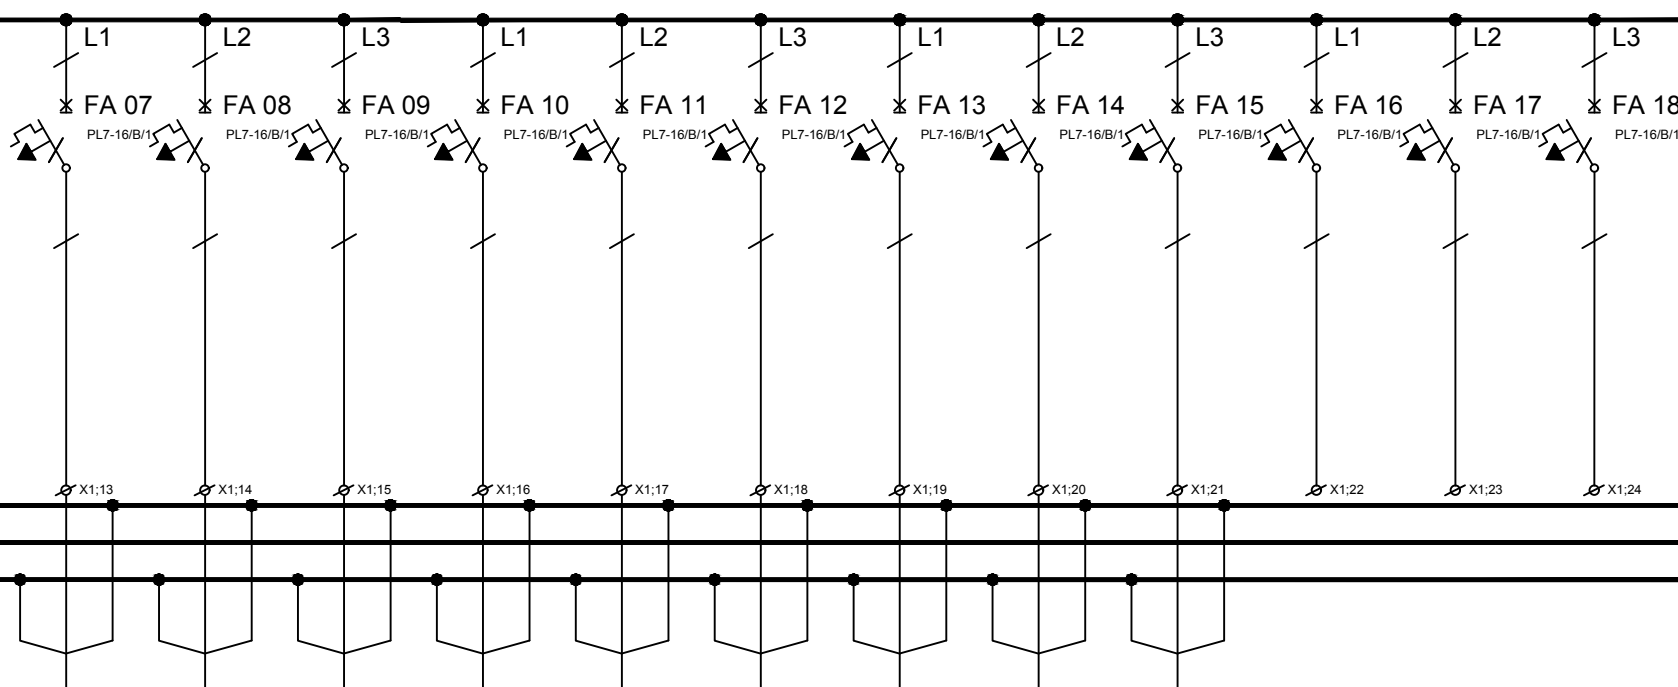


ČÍSLO OBV.		Z1/3	Z2/3	Z3/3	Z4/3	Z5/3	Z6/3	Z7/3	Z8/3	Z9/3				
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J				
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Č.KABELU		WLZ1/3	WLZ2/3	WLZ3/3	WLZ4/3	WLZ5/3	WLZ6/3	WLZ7/3	WLZ8/3	WLZ9/3				
Pi (kW)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	2,0	0,5				
KAM		zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	rezerva	rezerva	rezerva	
		m.č.3.11	m.č.3.10	m.č.3.10	m.č.3.09 PK	m.č.3.09	m.č.3.09	m.č.3.09 MT	m.č.3.09 EV	m.č.3.08				

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=80A do Ik" 10kA



FI 02

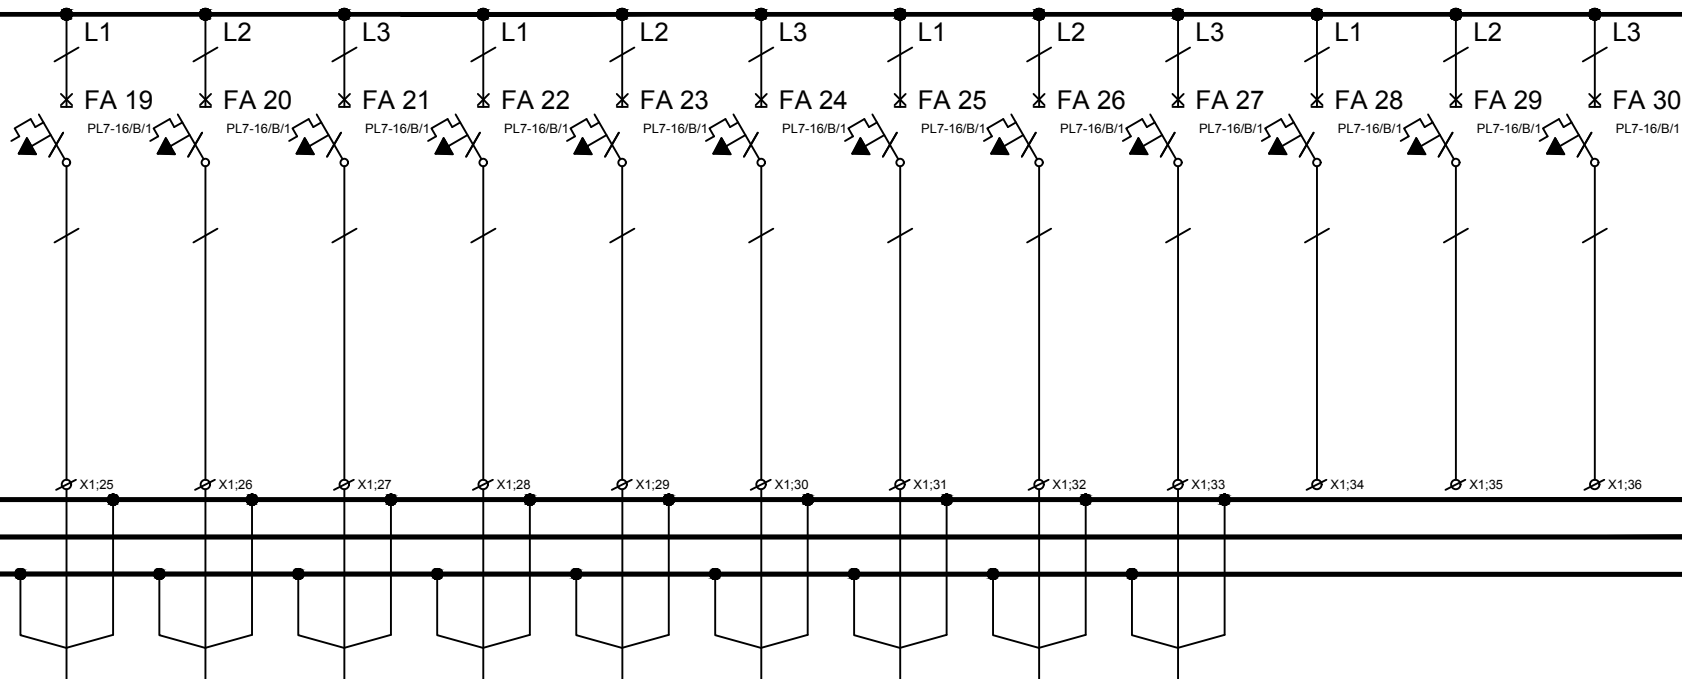PF7-40/4/003




ČísL.OBV.		Z10/3	Z11/3	Z12/3	Z13/3	Z14/3	Z15/3	Z16/3	Z17/3	Z18/3				
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J				
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Č.KABELU		WLZ10/3	WLZ11/3	WLZ12/3	WLZ13/3	WLZ14/3	WLZ15/3	WLZ16/3	WLZ17/3	WLZ18/3				
Pi (kW)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
KAM		zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	rezerva	rezerva	rezerva	
		m.č.3.08	m.č.3.12	m.č.3.12	m.č.3.13	m.č.3.13	m.č.3.14	m.č.3.14	m.č.3.14	m.č.3.02				

rozdávěč RD


 PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubřany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	Odpovědný projektant:		Vypracoval:				
	Petr Winkler		Petr Winkler			datum	10/2018
	investor:		Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			číslo výkresu	EL-11
	název stavby:		Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			formát	1xA4
	název výkresu:		Rozváděč RMS3			počet stran	8
						strana číslo	6


3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=80A do Ik" 10kA

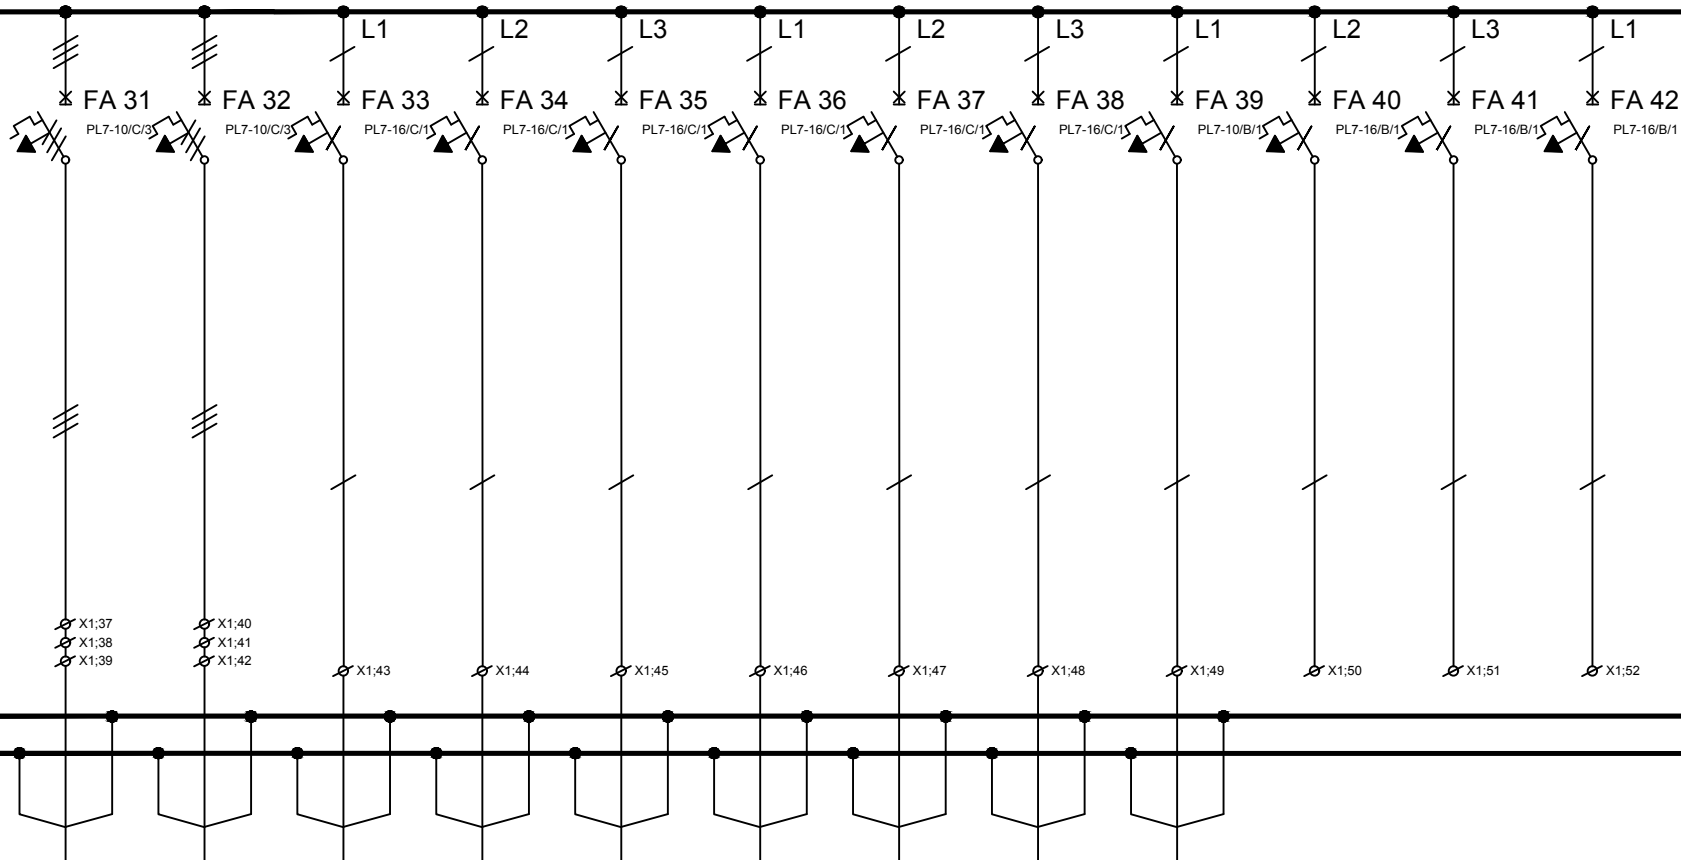


ČÍSL.OBV.	V1/3	V2/3	V3/3	V4/3	V5/3	V6/3	V7/3	V8/3	V9/3					
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J					
PRŮŘEZ	5x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5					
Č.KABELU	WLV1/3	WLV2/3	WLV3/3	WLV4/3	WLV5/3	WLV6/3	WLV7/3	WLV8/3	WLV9/3					
Pi (kW)	0,4	0,4	0,9	1,6	0,9	0,9	1,1	1,1	1,4					
KAM	vývod 400V m.č.3.02	vývod 400V m.č.3.02	vývod 230V venkovní	vývod 230V venkovní	vývod 230V venkovní	vývod 230V venkovní	vývod 230V venkovní	vývod 230V venkovní	vývod 230V m.č.3.09-3.14	rezerva	rezerva	rezerva		

zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT zařízení VZT žaluzie

 <p>PARDOSA - technika, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:			
	Investor:	Petr Winkler			
	Název stavby:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			
	Název výkresu:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			
		Rozváděč RMS3			
			datum	10/2018	
			číslo výkresu	EL-11	
			formát	1xA4	
			počet stran	8	
			strana číslo	7	

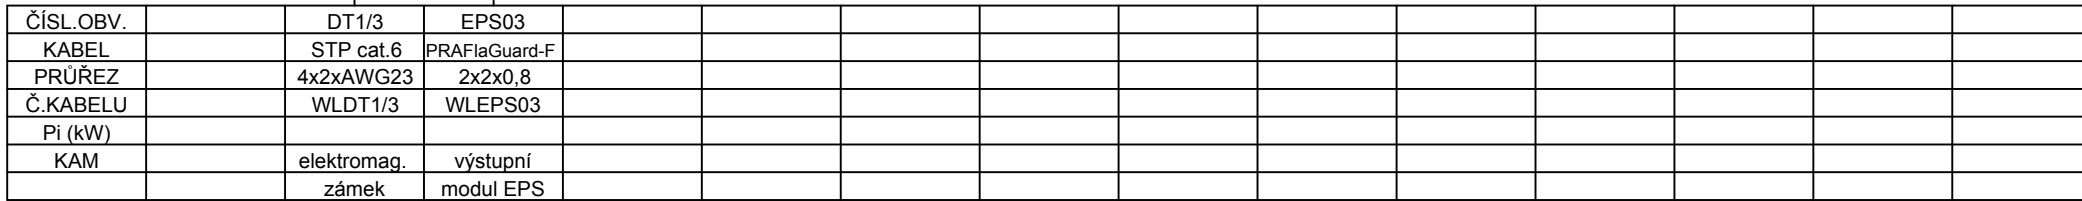

Odpovědný projektant:	Vypracoval:			
Petr Winkler	Petr Winkler		datum	10/2018
investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		číslo výkresu	EL-11
název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		formát	1x4
název výkresu:	Rozváděč RMS3		počet stran	8
			strana číslo	8