

Viadesigne s.r.o.
Na Zahradách 1151/16
69002 Břeclav

naše značka
5002128740

vyřizuje
Hana Vítková

datum
22.04.2020

Věc:

Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa, lokalita u základní školy - VRÁCENÍ

K.ú. - p.č.: Poštorná

Stavebník: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Vámi předloženou žádost NELZE pro účely stavebního řízení odsouhlasit s následujícím odůvodněním:

V ZÁJMOMÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- NTL plynovod DN 200
- NTL přípojky

V zájmové lokalitě určené pro výše uvedenou stavbu se nacházejí stávající plynárenská zařízení, která nejsou v předložené projektové dokumentaci/situaci zakreslena - viz. přiložená situace.

PD pro účely stavebního řízení bude doplněna o zakres těchto zařízení a předložena naší společnosti k odsouhlasení. Zpracování PD požadujeme v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Projektová dokumentace (PD) musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby vč. stávajících a nově budovaných inž. sítí a stávajícího plynárenského zařízení (PZ).

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002128740 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Hana Vítková
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532228852
hana.vitkova@gasnet.cz


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav. K.ú.: Poštorná.

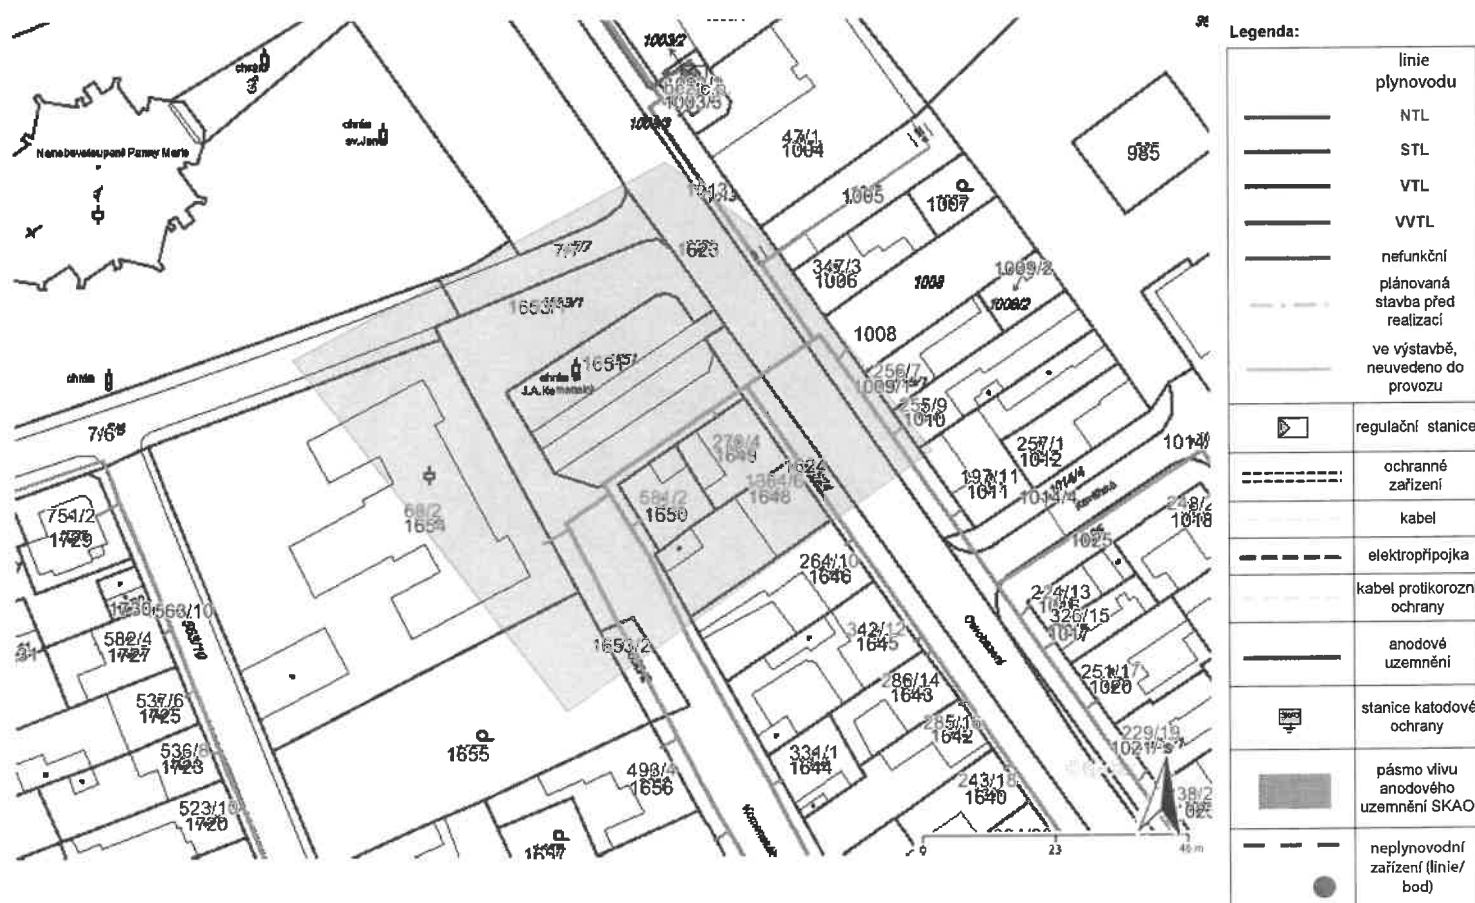

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002128740 ze dne 22.04.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav, K.ú.: Poštorná.

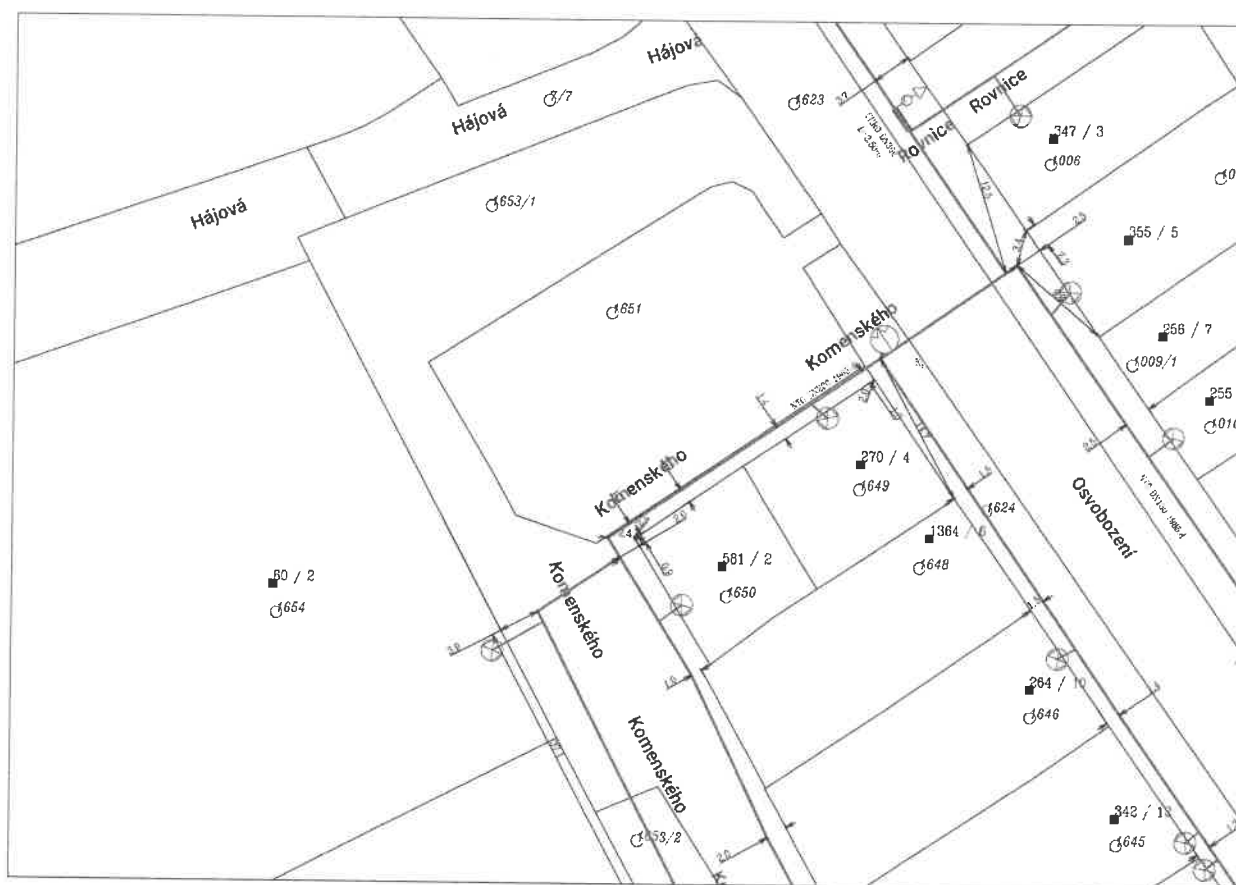

Legenda:

—	linie plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	VVTL
—	nefunkční
—	plánovaná stavba před realizací
—	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
□	regulační stanice
—	ochranná zařízení
—	kabel
—	elektropřipojka
—	kabel protikorozní ochrany
—	anodové uzemnění
□	stanice katodové ochrany
■	písmo výru anodového uzemnění SKAO
—	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav. K.ú.: Poštorná.

