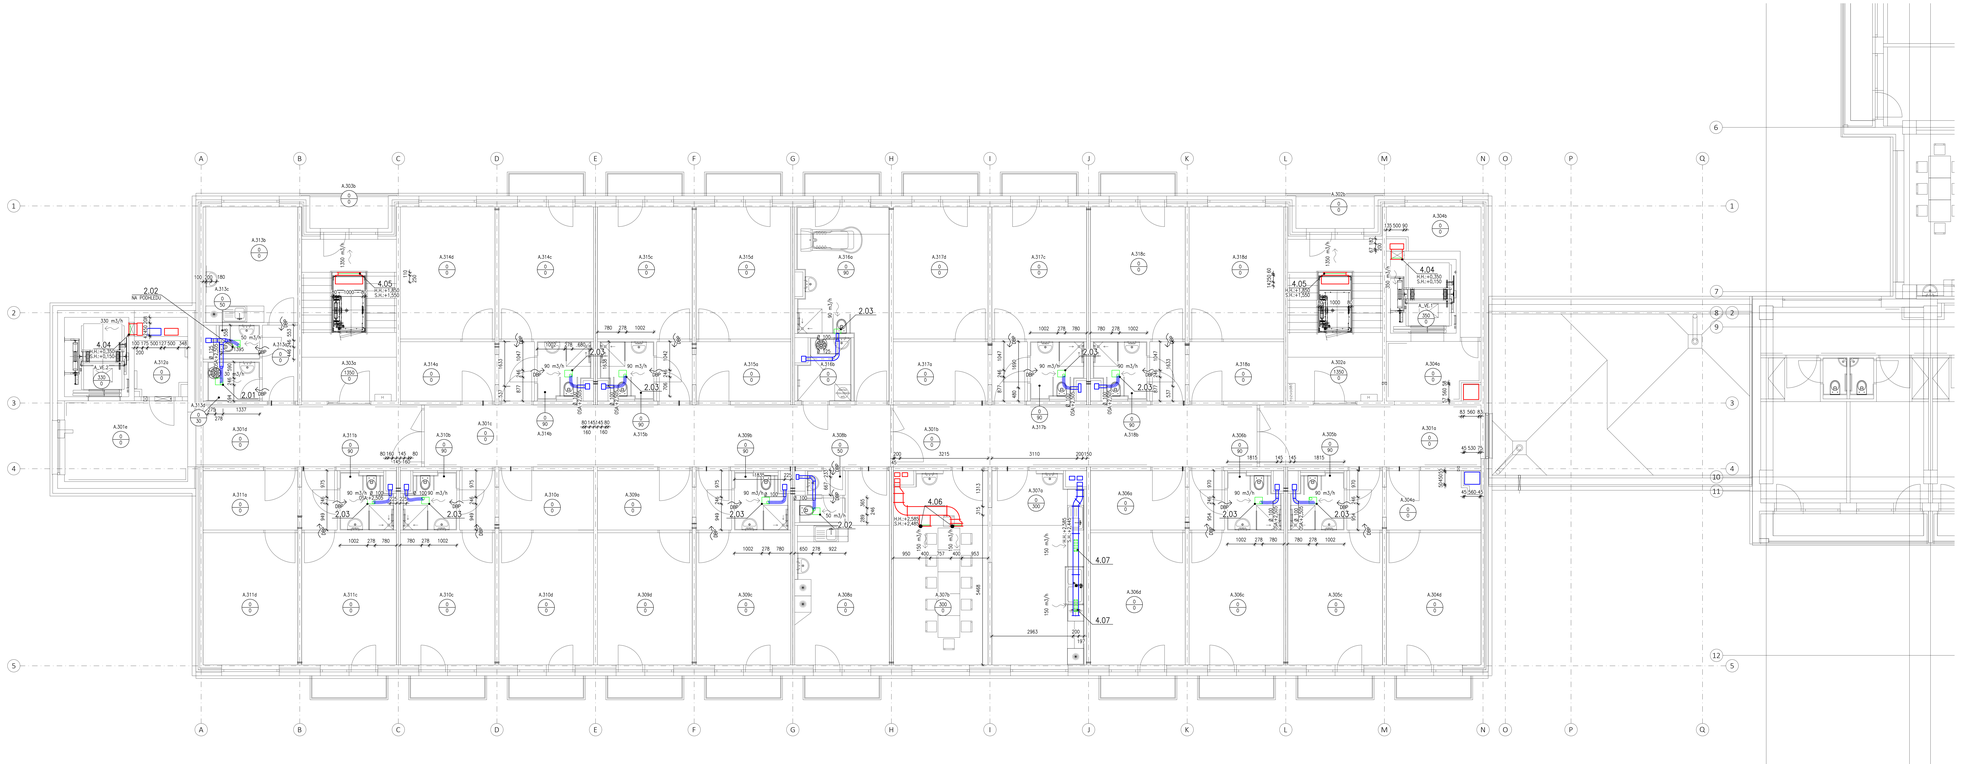

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
A.301a	CHODBA	18.8
A.301b	CHODBA	30.0
A.301c	CHODBA	38.5
A.301d	CHODBA	19.1
A.301e	CHODBA	13.4
A.302a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.302b	BALKON	3.4
A.303a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.303b	BALKON	3.4
A.304a	CHODBA	7.8
A.304b	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	8.0
A.305a	CHODBA	10.5
A.305b	KOUPELNA	3.8
A.305c	POKOJ	16.7
A.305d	POKOJ	16.7
A.306a	CHODBA	10.5
A.306b	KOUPELNA	3.8
A.306c	POKOJ	16.7
A.306d	POKOJ	16.7
A.307a	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	23.4
A.307b	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	24.6
A.308a	SESTERNA	20.5
A.308b	WC ŽENY	2.9
A.309a	CHODBA	10.5
A.309b	KOUPELNA	3.8
A.309c	POKOJ	16.7
A.309d	POKOJ	16.7
A.310a	CHODBA	10.5
A.310b	KOUPELNA	3.7
A.310c	POKOJ	16.7
A.310d	POKOJ	16.7
A.311a	CHODBA	10.5
A.311b	KOUPELNA	3.8
A.311c	POKOJ	16.7
A.311d	POKOJ	16.7
A.312a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4.1
A.313a	CHODBA	3.6
A.313b	ÚZEMNÍ MÍSTNOST	14.2
A.313c	WC MUŽI	1.8
A.313d	ÚKLID. MUŽI	2.7
A.314a	CHODBA	10.5
A.314b	KOUPELNA	3.8
A.314c	POKOJ	16.7
A.314d	POKOJ	16.7
A.315a	CHODBA	10.5
A.315b	KOUPELNA	3.8
A.315c	POKOJ	16.7
A.315d	POKOJ	16.7
A.316a	ASISTENČNÍ KOUPELNA	10.9
A.316b	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4.2
A.317a	CHODBA	10.5
A.317b	KOUPELNA	3.8
A.317c	POKOJ	16.7
A.317d	POKOJ	16.7
A.318a	CHODBA	10.5
A.318b	KOUPELNA	3.8
A.318c	POKOJ	16.7
A.318d	POKOJ	16.7

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
2.01	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, ø100 mm; Qv=30 m3/hod; Pwv=130 Pa; EL. PŘÍKON 26 W; NAPÁJENÍ 230 V/50 Hz; 2,2 kg; PROUD 0,12 A; VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY; VČETNĚ PRUŽNÉ SPOJKY – SPOUŠTĚNO SE SVĚTLY V MÍSTNOSTI, DOBĚH 5 MINUT	1
2.02	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM , ø100 mm; Qv=30 m3/hod; Pwv=130 Pa; EL. PŘÍKON 26 W; NAPÁJENÍ 230 V/50 Hz; 2,2 kg; PROUD 0,12 A; VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY; VČETNĚ PRUŽNÉ SPOJKY – SPOUŠTĚNO TLAČÍTKEM V MÍSTNOSTI, DOBĚH 5 MINUT	2
2.03	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM, ø100 mm; Qv=90 m3/hod; Pwv=220 Pa; EL. PŘÍKON 68 W; NAPÁJENÍ 230 V/50 Hz; 2,2 kg; PROUD 0,2 A; VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY; VČETNĚ PRUŽNÉ SPOJKY – SPOUŠTĚNO TLAČÍTKEM V MÍSTNOSTI, DOBĚH 5 MINUT	10
4.04	PŘÍVODNÍ JEDNOŘADÁ MŘÍŽKA KOVOVÁ, 400x200 mm, PROVEDENÍ RAL	2
4.05	PŘÍVODNÍ JEDNOŘADÁ MŘÍŽKA KOVOVÁ, 800x300 mm, PROVEDENÍ RAL	2
4.06	PŘÍVODNÍ DVOUŘADÁ MŘÍŽKA KOVOVÁ, 400x100 mm, PROVEDENÍ RAL	2
4.07	ODVODNÍ JEDNOŘADÁ MŘÍŽKA KOVOVÁ, 400x100 mm, PROVEDENÍ RAL	2

LEGENDA

- PŘÍMĚR KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- DIMENZE POTRUBÍ – VZDUCHOVÝ ROZVOD/NEVOTELNÝ ROZMĚR
- POTRUBÍ SPIRO
- POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ, DÉLKA 2000 mm
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE
- REVIZNÍ OTVOR
- NUCENÉ PŘÍVODNÉ VZDUCH DO MÍSTNOSTI m3/h
- NUCENÉ ODVODNÉ VZDUCH Z MÍSTNOSTI m3/h
- DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA MIN 10 mm

POZNÁMKA

- ROZVODY VZT BUDOU SPIRO NEBO ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ Z POZINK. PLECHU SKJ
- ROZVODY POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VZT JSOU NA ZAVĚŠENÝCH UMÍSTĚNÍ V PODHLEDU
- VÝSTUPY BUDOU ODAZIVNÝ NA PODHLEDU A VE STĚNĚ
- DVEŘE V RÝTOVÝCH JEDNOTKÁCH BUDOU V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ
- K VZT ZAŘÍZENÍM MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP PRO SERVIS (REVIZNÍ DVÍŘKA)
- STOUPAČKY BUDOU V NEJNIŽŠÍM BODĚ OSAZENY ZÁMKOU KONDENZÁTU
- ZÁMKY KONDENZÁTU BUDOU PŘED SPÍRN S KLOUZKOU NAPOJENY NA KANALIZACI, DODÁVKA ZTI
- NAPÁJENÍ VENTILÁTORŮ, DODÁVKA ELEKTRO/MaR
- PROSTUPY KONSTRUKCEMI VČETNĚ TMÝKAVĚ, DODÁVKA STAVBY

autorizační razítko | pere | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracovал(a)	LIVINGSTAV
Ing. Pavel Burian	Ing. arch. Jan Svatoš	Ing. Adéla Sibavcová	

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav ul. Na Pěšině 3842/13, 690 03 Břeclav (k. k. Břeclav IČ:00283682, parc. č. 2585/146, 3365, 3724/1, 4108	
místo stavby		
název akce	Domov seniorů Břeclav	stupeň DPS
		číslo zakázky 12.22
		datum 9/2022
stavební objekt SO01a		formát A4/A3/A1 ====
část projektu D.1.4.2 Vodovodní/kanalizace		měřítko číslo výkresu
název výkresu Půdorys 3.NP		1:50 D.1.4.2.5