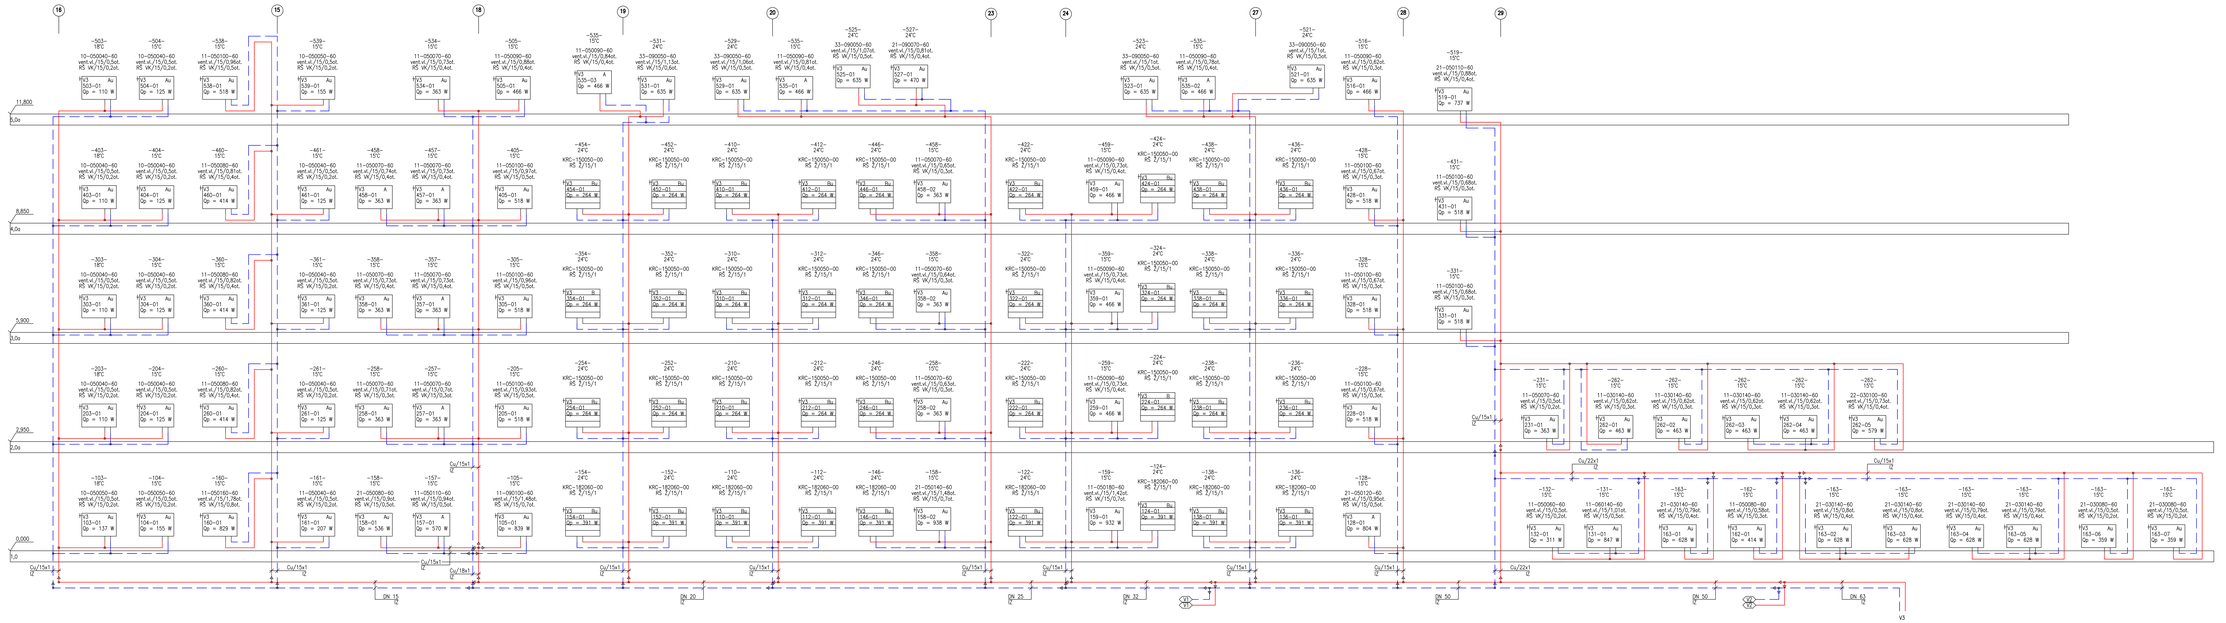

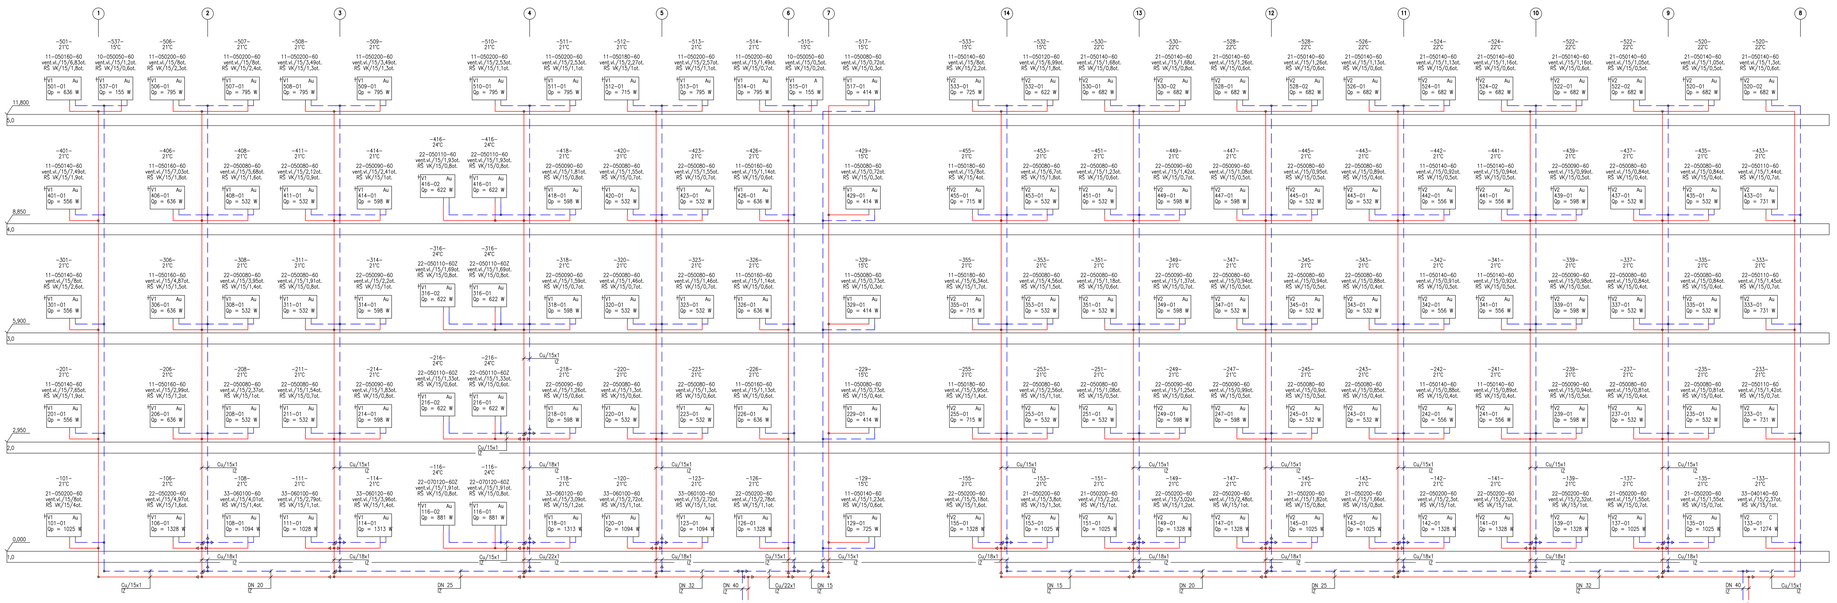

PARAMETRY VĚTVÍ

Větev	tw1 °C	tl K	tw2 °C	tv1vyp °C	dtvyp K	dpmin1 Pa	ZpdDT1 Pa	Q W	Qpřikon W	M1 kg/h	M2 dm³
V1	60.0	20.0	40.0	60.0	20.0	40.0	11192	11192	41969	1807.9	434.6
V2	60.0	20.0	40.0	60.0	20.0	40.0	17419	17419	46807	2016.5	500.1
V3	60.0	20.0	40.0	60.0	20.0	40.0	27522	27522	132708	5716.6	1191.7

LEGENDA POTRUBÍ

TOPNÁ VODA PŘÍVOD
TOPNÁ VODA VRAT

51 OZNAČENÍ STOUPAČKY

POZNÁMKA

- V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH BUDOU INSTALOVÁNY ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH BUDOU INSTALOVÁNY VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY
- VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO DLE VYHLÁŠKY 193/2007 Sb., TLOUŠŤKY IZOLACE VIZ TZ
- MATERIÁL POTRUBÍ: OCEL DN15 AŽ DN50 – MĚDĚNÉ POTRUBÍ/OCELOVÉ POTRUBÍ ZAVITOVÉ DN65 – OCELOVÉ BEZEŠVÉ POTRUBÍ
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI, REGULOVATELNÝM ŠROUBENÍM A TRV VENTILEM
- TEPLOTA V OTOPNÉ SOUSTAVĚ BUDE UPRAVOVÁNA DLE EKVITERMNÍ KŘIVKY
- PROSTUPY POTRUBÍ BUDOU ŘEŠENY V SOULADU S POŽADAVKY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY

autorizační razítko | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Pavel Burian		Ing. arch. Jan Snášel

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav (k.ú. Břeclav 3515646); parc. č. 2181/34, 3361, 3724/1, 4108
název akce	Domov seniorů Břeclav
stavební objekt SO01a	
část projektu D.1.4.4 Vytápění	
název výkresu Schéma rozvodů a těles	

LIVINGSTAV
PAVEL BURIAN, Sokolská 1, 690 02 Břeclav
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 519 221 172, +420 519 221 008
Autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby ČKAIT 0008

stupeň	DPS
číslo zakázky	LIV.230
datum	6/2022
formát	1680x840
měřítko	číslo výkresu
	D.1.4.4.08