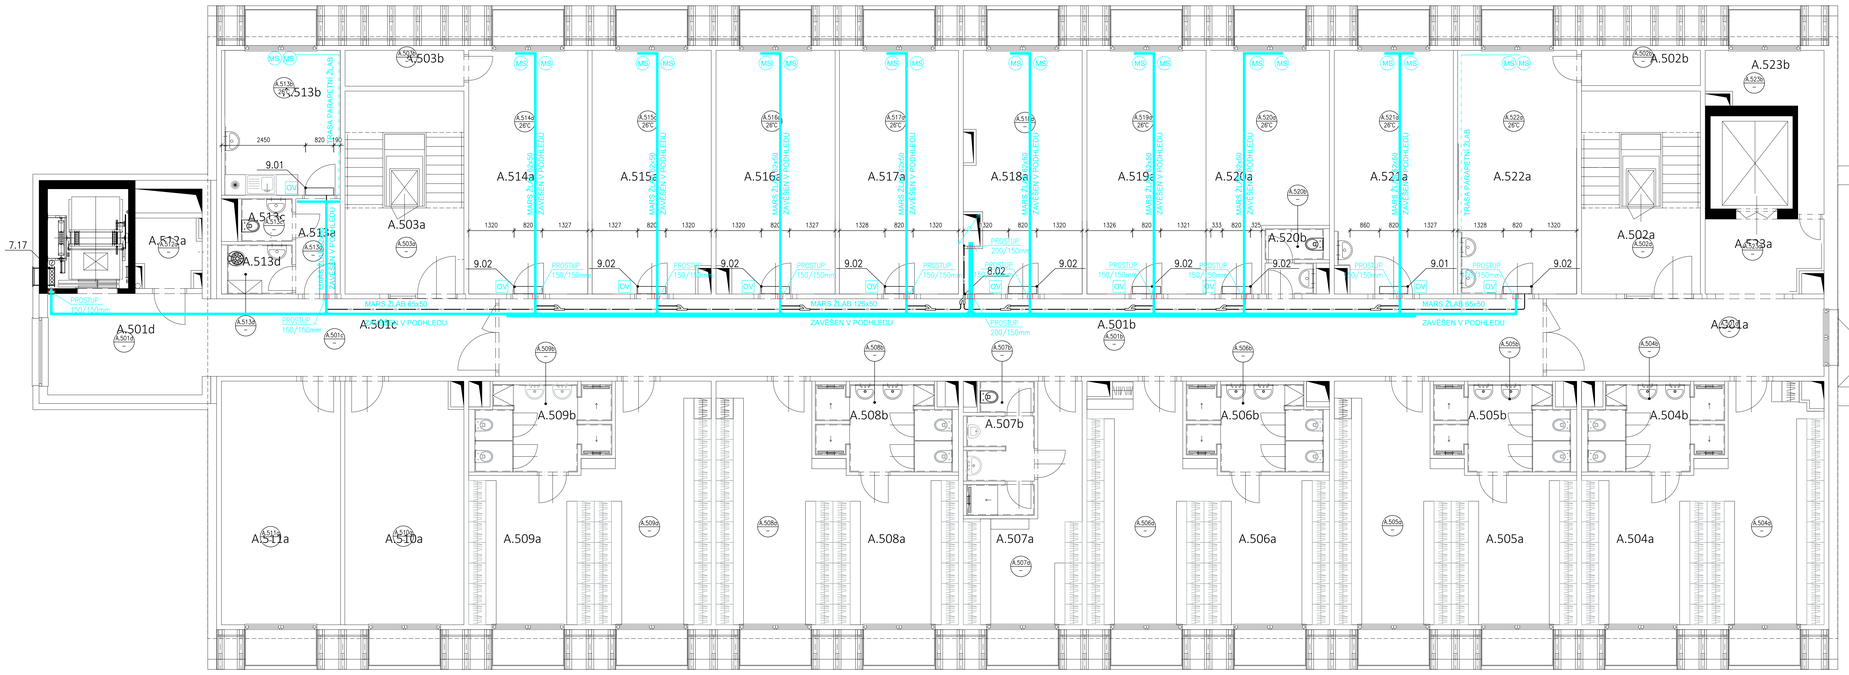

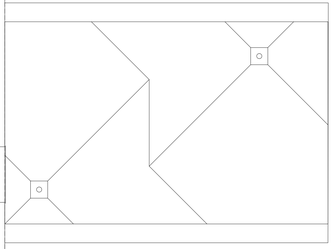

LEGENDA MĚŘENÍ A REGULACE

- ROZVADĚČ MaR – ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE
- TRASA MaR + DIMENZE VEDENA VE ŽLABECH
- TRASA MaR VEDENA V LIŠTÁCH ROZM. 15x15mm
- TRASA MaR VEDENA V PARAPETNÍM ŽLABU (DOD. SLABOPROUD)
- KLESAJÍCÍ / STOUPAJÍCÍ TRASA MaR
- OV – PROSTOROVÝ REGULÁTOR TOPENÍ / CHLAZENÍ S MOŽNOSTÍ KOREKCE TEPLOTY Z PROSTORU
- MS – MAGNETICKÝ SENZOR OTEVÍRÁNÍ OKEN A DVEŘÍ
- CO – ČIDLO CO_2
- PROSTUPY STAV. KONS. PRO KABELOVÉ MARS ŽLABY

LEGENDA VZT

7.17	REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ SE SERVOPOHONEM, 500x630 mm	1

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
8.01	MĚDĚNÁ TVAROVKA REFNET MXJ–YA1509M	8
8.02	MĚDĚNÁ TVAROVKA REFNET MXJ–YA2512M	1
9.01	VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ VRF JEDNOTKA, CHLADÍCÍ VÝKON 1,5 kW; ROZMĚR 299x820x215 mm (VxŠxH); 9,0 kg; NAPÁJENÍ 230 V/50 Hz; 0,13 A, EL. PŘÍKON 20 W	2
9.02	VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ VRF JEDNOTKA, CHLADÍCÍ VÝKON 2,2 kW; ROZMĚR 299x820x215 mm (VxŠxH); 9,0 kg; NAPÁJENÍ 230 V/50 Hz; 0,16 A, EL. PŘÍKON 24 W	8

LEGENDA CHLAZENÍ

MĚDĚNÉ POTRUBÍ IZOLOVANÉ – KAPALINA+PLYN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
A.501a	CHODBA	16.2
A.501b	CHODBA	73.1
A.501c	CHODBA	16.6
A.501d	CHODBA	13.4
A.502a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.502b	SKLAD	3.6
A.503a	SCHODIŠTĚ	20.5
A.503b	SKLAD	3.6
A.504a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.504b	KOUPELNA	8.9
A.505a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.505b	KOUPELNA	8.9
A.506a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.506b	KOUPELNA	8.9
A.507a	ŠATNA MUŽI	15.8
A.507b	KOUPELNA	6.8
A.508a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.508b	KOUPELNA	8.9
A.509a	ŠATNA ŽENY	38.7
A.509b	KOUPELNA	8.9
A.510a	SKLAD PŘÍMÉ PÉČE	24.2
A.511a	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	24.6
A.512a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4.1
A.513a	CHODBA	3.6
A.513b	DENNÍ MÍSTNOST	14.2
A.513c	WC MUŽI	1.8
A.513d	ÚKLID MUŽI	2.7
A.514a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.6
A.515a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.2
A.516a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.2
A.517a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	24.6
A.518a	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	23.5
A.519a	KANCELÁŘ AKTIVIZACE	24.6
A.520a	KANCELÁŘ REHABILITACE	23.5
A.520b	WC ŽENY	2.9
A.521a	TĚLOCVIČNA REHABILITACE	23.5
A.522a	KANCELÁŘ LÉKAŘE	24.6
A.523a	CHODBA	7.8
A.523b	SKLAD ČISTÍCÍHO PRÁŠKU	8.0

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY NA ÚROVEŇ PODLAHY 5.NP: +0,000
- POTRUBÍ CHLADIVA JE VEDENO V PODHLEDU
- POTRUBÍ CHLADIVA JE VEDENO POMOCÍ SPECIÁLNÍCH MĚDĚNÝCH TVAROVEK REFNET
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI
- UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI
- OVLÁDÁNÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK CHLAZENÍ BUDE POMOCÍ NÁSTĚNNÝCH OVLADAČŮ – SOUČÁST DOD. CHLAZENÍ
- SYSTÉMY CHLAZENÍ VRF PRACUJE S CHLADIVEM R410A
- SYSTÉMY CHLAZENÍ SPLIT TECHNICKÉ MÍSTNOSTI PRACUJE S CHLADIVEM R32
- KAZETOVÉ JEDNOTKY BUDOU OSAZENY POD STROPEM
- NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY BUDOU UMÍSTĚNY NA STĚNĚ POD STROPEM
- NASAVÁNÍ VZDUCHU PRO NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY BUDE SHORA
- POTRUBÍ CHLADIVA BUDE Z IZOLOVANÉHO CHLADIVOVÉHO MĚDĚNÉHO POTRUBÍ, IZOLACE BUDE UV ODOLNÁ
- ROZVOD CHLADIVA JE DVOUTRUBKOVÝ – VŽDY PŘÍ POTRUBÍ KAPALNÉ A PLYNNÉ FÁZE CHLADIVA
- KE VŠEM JEDNOTKÁM BUDE ZAJIŠTĚN REVIZNÍ PŘÍSTUP
- VENKOVNÍ JEDNOTKY BUDOU OSAZENY NA SILENTBLOCÍCH NA NOSNÝCH PRVCÍCH (DODÁVKA STAVBY)
- PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI, VČETNĚ DODÁVKY REVIZNÍCH OTVORŮ – DOD. STAVBY
- NOSNÉ PRVKY PRO VENKOVNÍCH JEDNOTEK CHLAZENÍ – DOD. STAVBY
- SILOVÉ NAPÁJENÍ JEDNOTEK (VČ. TECH. ZPŘÍMU) – DOD. ELEKTRO/MaR
- SPOLEČNĚ S POTRUBÍM BUDE PROVEDENA KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽ (MEZI JEDNOTKAMI LZE VÉST I PO JINÝCH TRASÁCH), VŠECHNY JEDNOTKY BUDOU SÉRIOVĚ PROPOJENY KOMUNIKAČNÍ KABELÁŽÍ
- PROVEDENÍ UZEMNĚNÍ VENKOVNÉHO POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ V SOULADU ČSN – DOD. ELEKTRO/MaR
- ODVOD KONDENZÁTU OD JEDNOTEK CHLAZENÍ, VČETNĚ DODÁVKY SIFONU S KULIČKOU A ČERPADLA – DOD. ZTI

autorizační razítko | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Martin Fojtík	Ing. arch. Jan Sršáň	Pavel Přibyl

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108
název akce	Domov seniorů Břeclav
stavební objekt	S001a
část projektu	D.1.4.5. Měření a regulace
název výkresu	Půdorys 5.NP

LIVINGSTAV

Atelier: Sušilov 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 035, +420 543 215 054

Autorská architektonická díla a stavební díla chráněná podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

stupeň	DPS
číslo zakázky	LJZ 230
datum	6/2022
formát	3.500x594 mm
měřítko	1:100
číslo výkresu	D.1.4.5.9