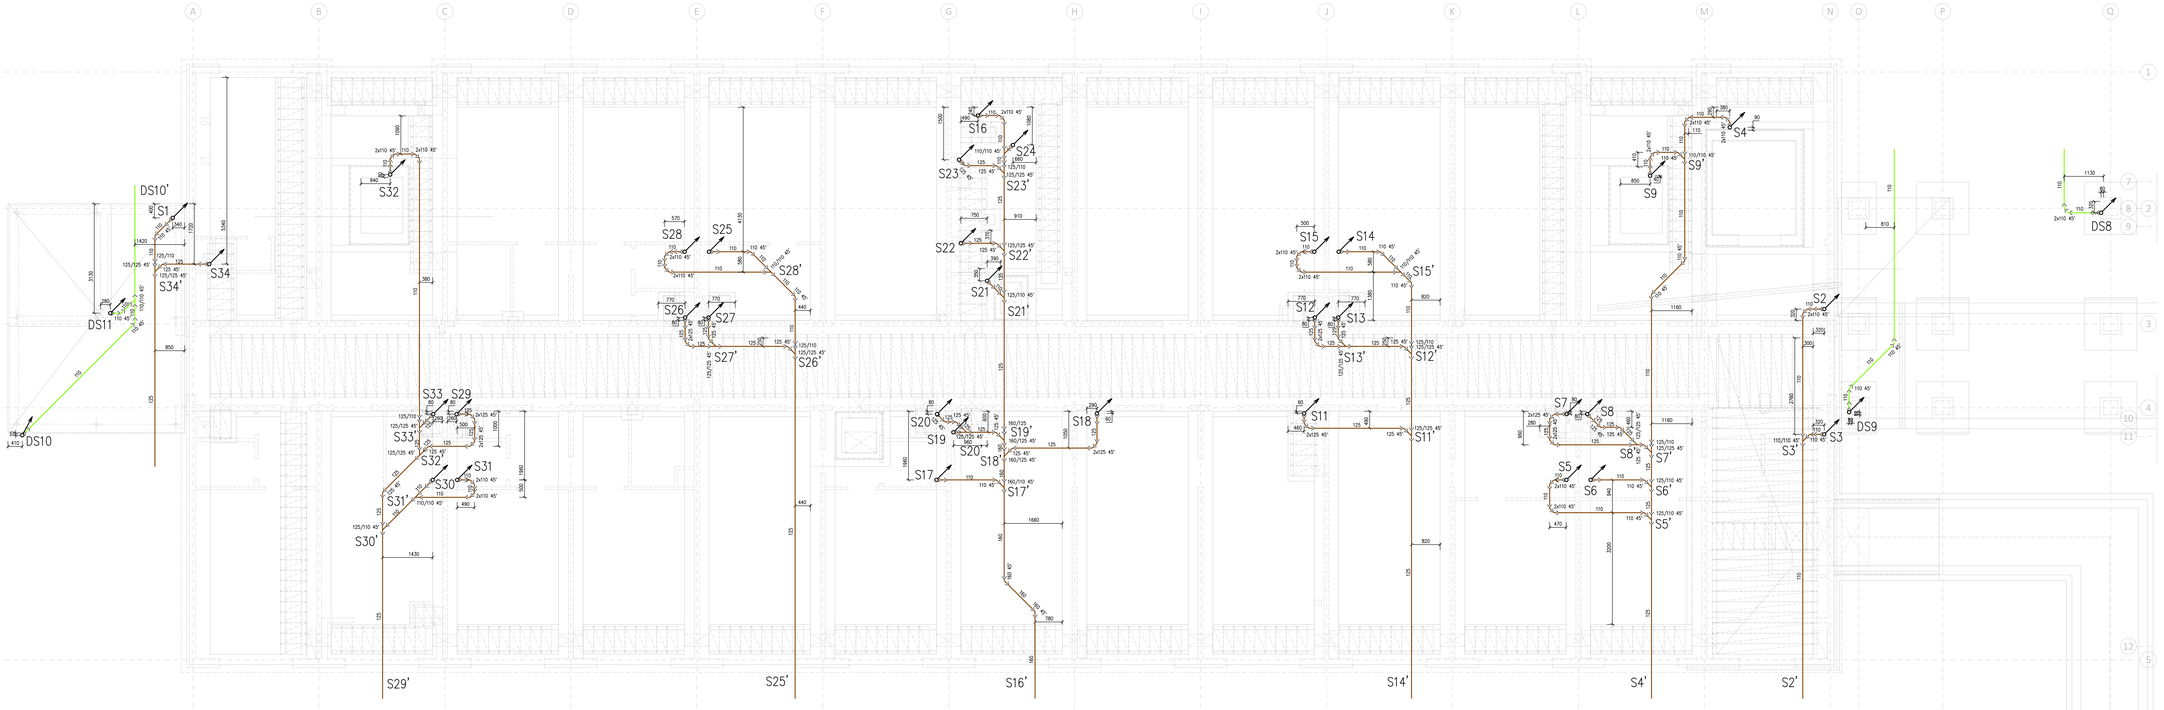

Legenda:

- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- D Dřez
- DD Dřez dvojitý
- V Keramické volně stojící nebo závěsná výlevka DN100
- M Myčka
- PS Plastárové stání s auto. splachovačem
- S Sprcha
- U Umyvadlo
- VV Vana
- WC Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- WCI Záchodová mísa zvýšená se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- PV Podlahová vpust

S2ne Odpadní potrubí kanalizace

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ

vnější průměr [mm]	tloušťka stěny [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	800
50	1500	900
75	1800	800
110	1800	1000

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ ÚSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PŘEDEM KONZULTOVAT S INVESTOREM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘÍBOKU POLOHU NAPOJENÍ ODVODŮ KONDENZÁTU OD VZT A NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S TÍMTO ZAŘÍZENÍM.
- PŘÍČKOVOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- NOVÁ TRASA SVODNÉHO POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENA (POKUD MOŽNO) V TRASE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ KANALIZACE, PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU A SMĚRY STÁVAJÍCÍ KANALIZACE.
- PŘI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYL ZJIŠTĚN SKUTEČNÝ STAV ZÁKLADŮ, PROSTUPY ZÁKLADOVÝM KONSTRUKCEMI BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI STAVBY

autorizační razítko | pare | revize

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Ivo Morawitz	Tomáš Langer	Tomáš Langer

LIVINGSTAV

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav (613584); parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108
název akce	Domov seniorů Břeclav
stupeň	DPS
číslo zakázky	L22 230
datum	6/2022
stavební objekt	SO01a, SO01b, SO02a
formát	1470x630mm
část projektu	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
měřítko	číslo výkresu
název výkresu	Půdorys základů - kanalizace	1:50	D.1.4.1-03