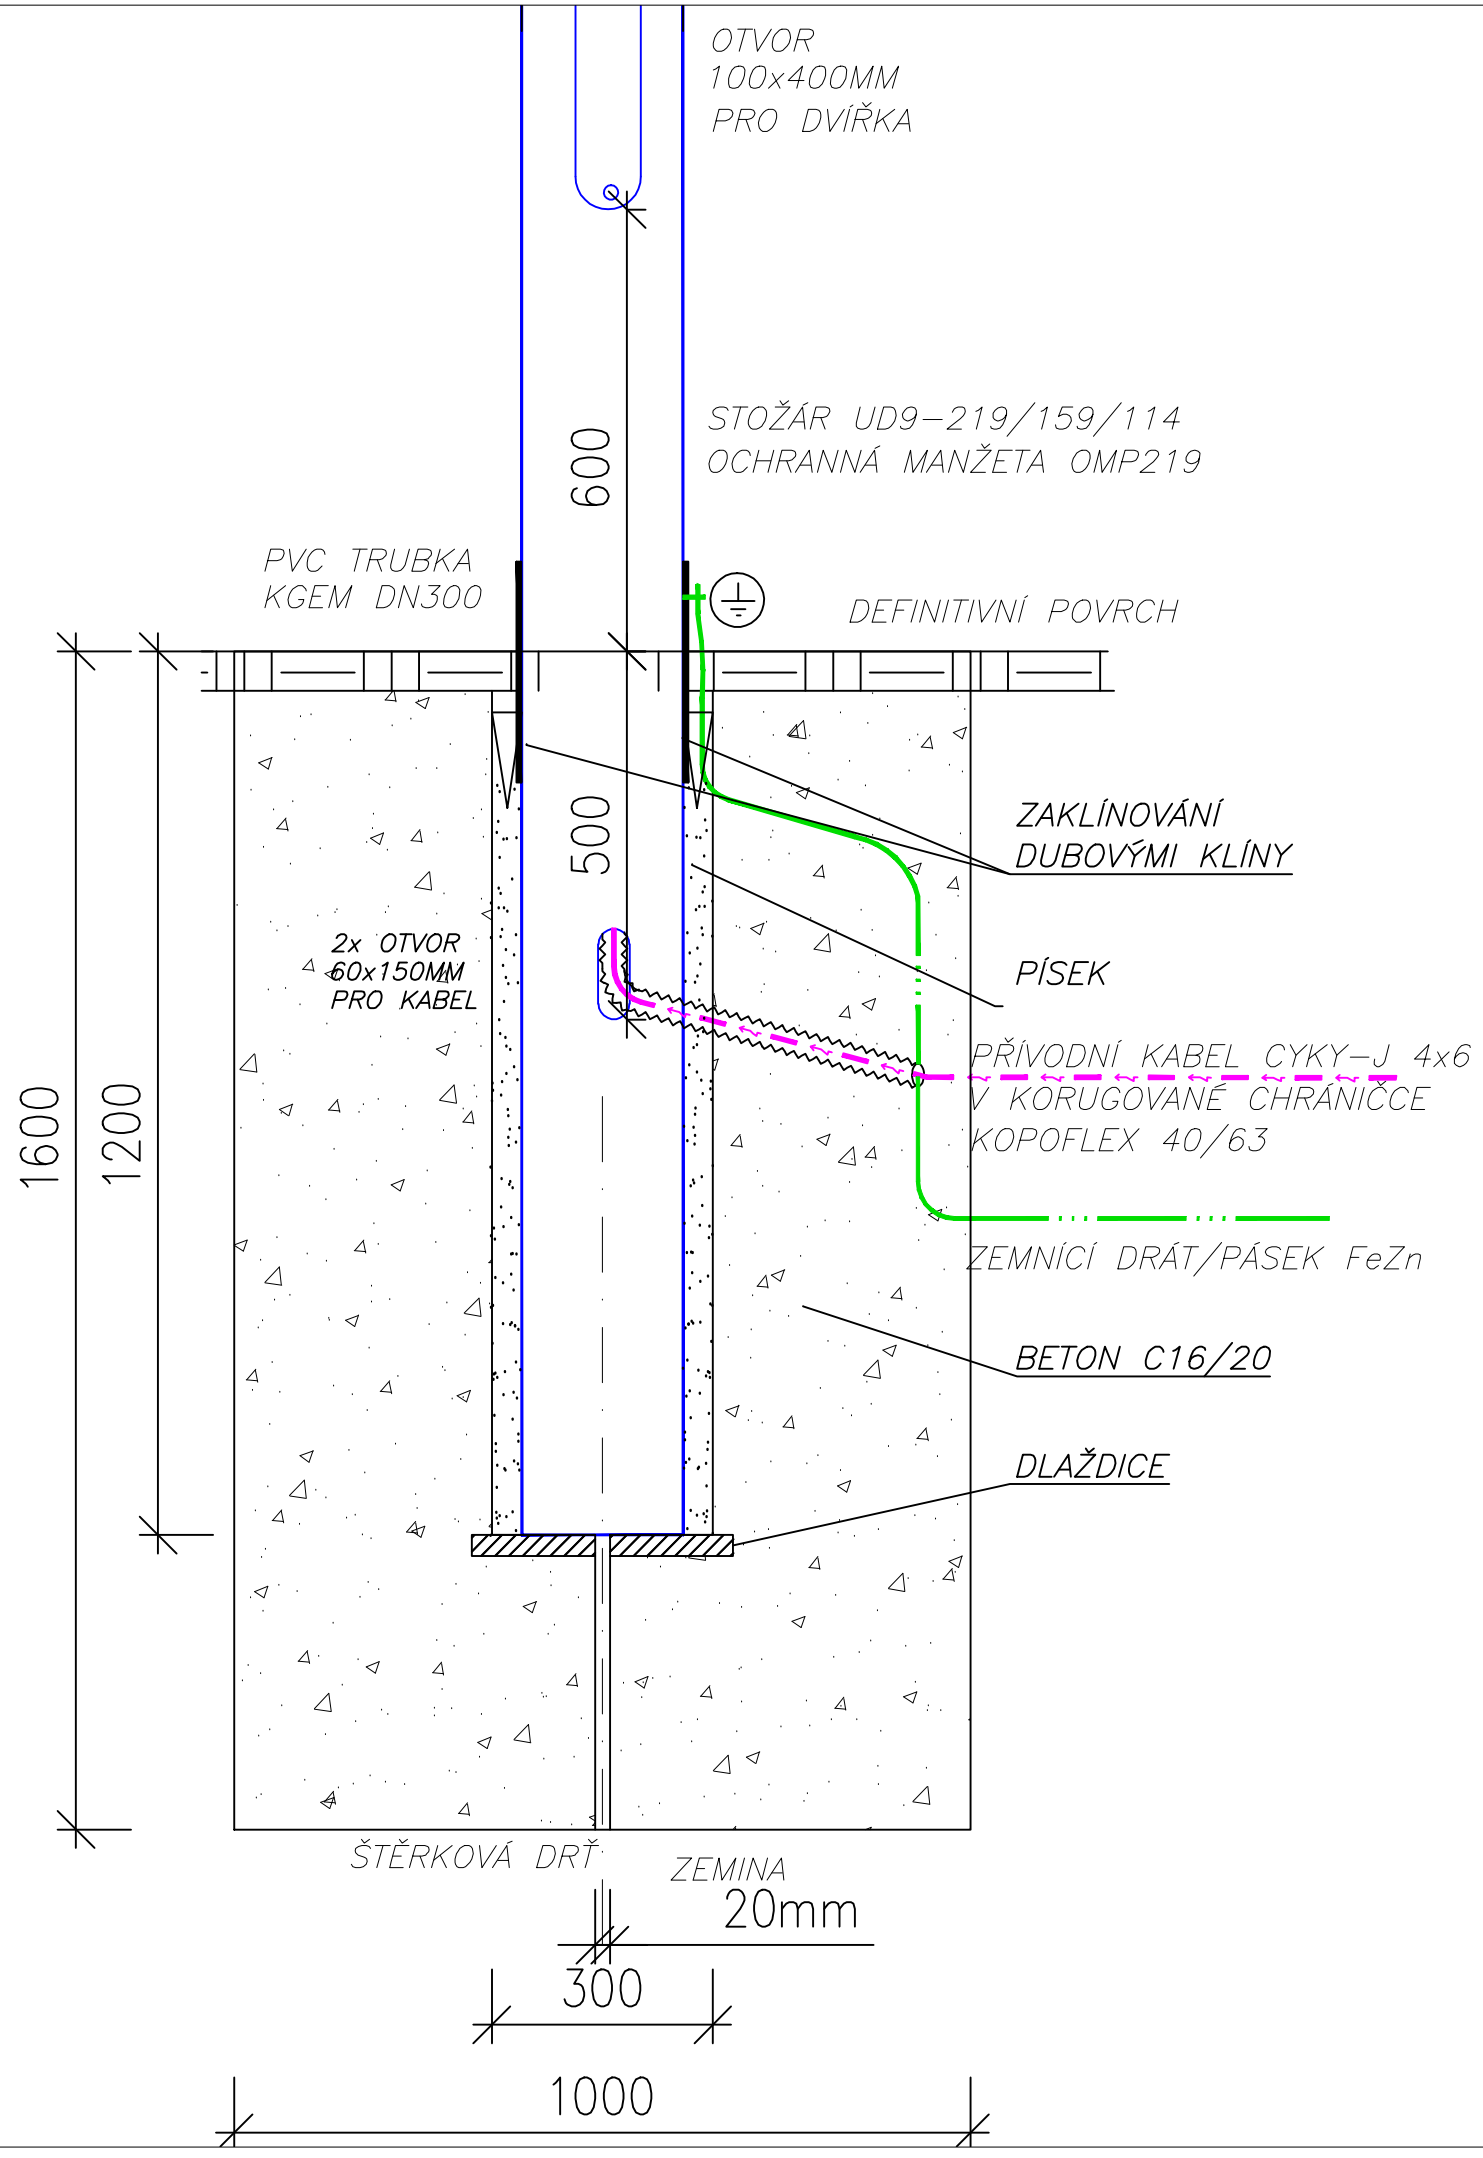

ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ V ZEMI DLE ČSN 30 2000-5-52 ed.2/2012
PŘEDPISY PRO KLADENÍ SILOVÝCH ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

S1 ULOŽENÍ KABELU POD TERÉNEM

DEFINITIVNĚ UPRAVENÝ POVRCH
(DLAŽBA/ŽIVICE/ZELEŇ)

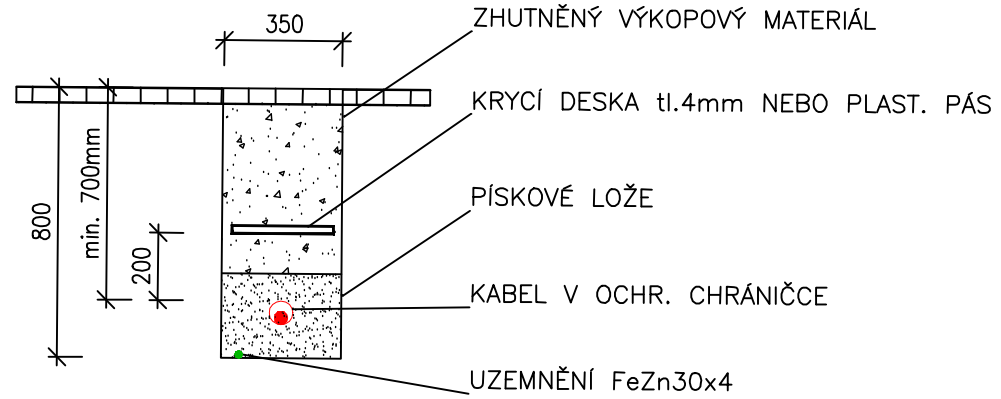

ROZMĚRY BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO BEZPATICOVÝ
VETKNUTÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

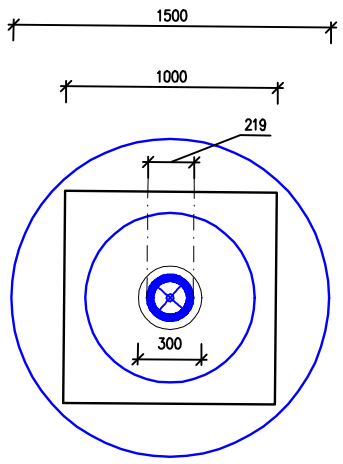

0.219 – OCELOVÝ STOŽÁR UD9
219/159/114 ZZn
0.30 – STOŽÁROVÉ POUZDRO
1.00 – BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU
1.50 – MONTÁŽNÍ PROSTOR PŘI STAVBĚ

INVESTOR: Město Břeclav
náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

PROJEKTANT: **Jiří TOMAN-Projektim**
STRAČENSKÁ 614,
ŠTĚTÍ 411 08
IČ: 627 74 271

PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
J. TOMAN	J. TOMAN	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ

AKCE
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
ZŠ BŘECLAV, NA VALTICKÉ 31A

DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	–
DATUM	04/2021

OBSAH PŘÍLOHY
ŘEZY ULOŽENÍ OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ A TRAS

ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY
	IO–02.3

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU