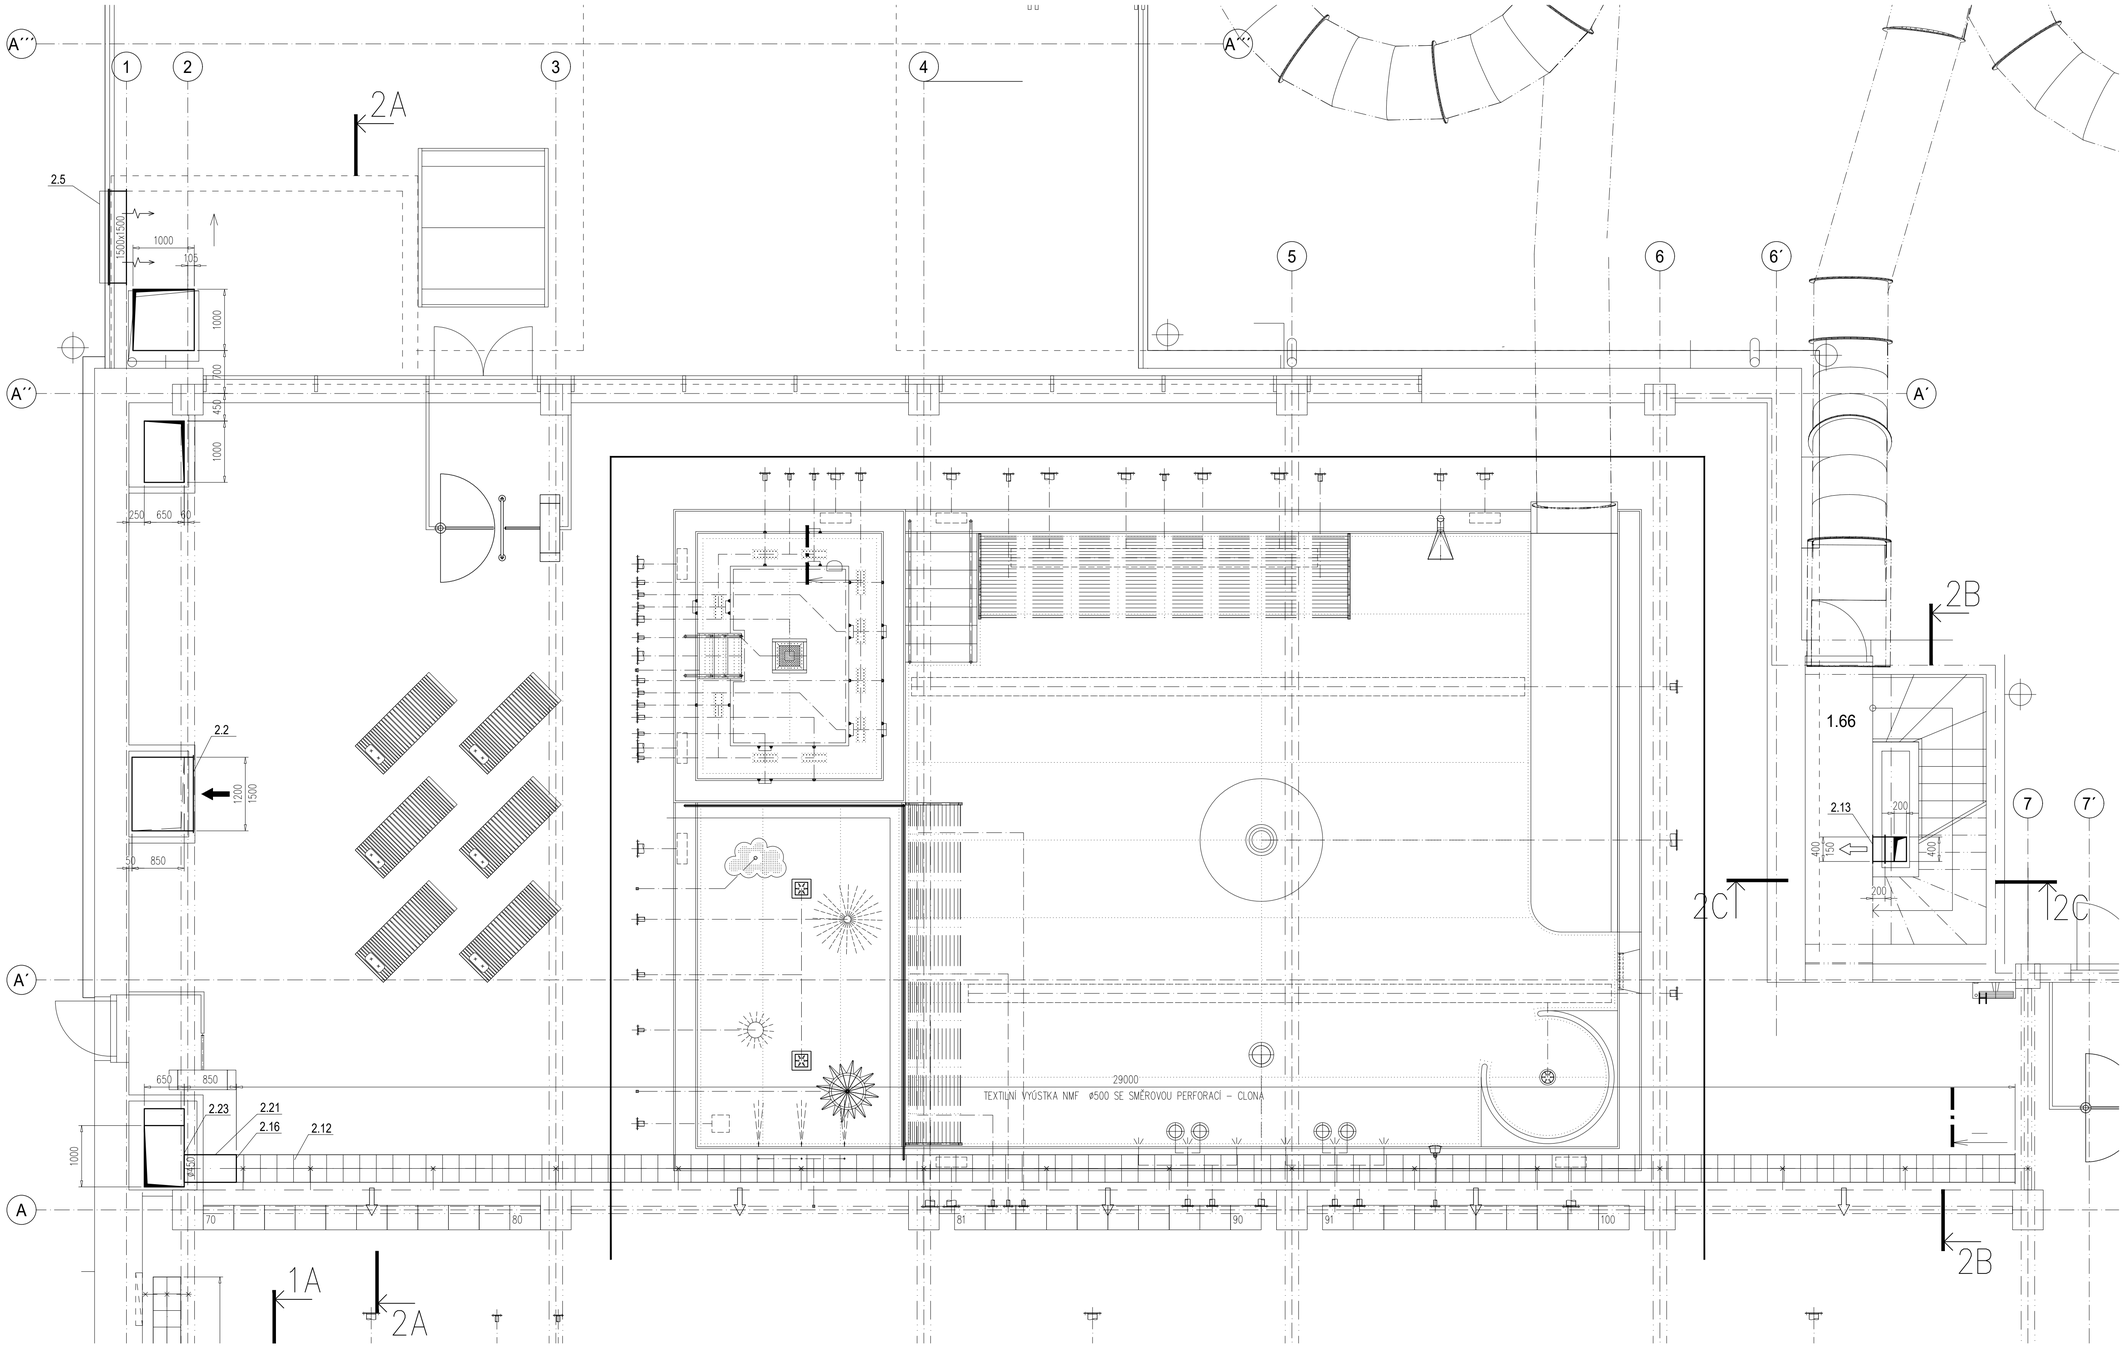

LEGENDA ZNAČEK

	PŘIROZENÝ PŘÍVOD/ ODVOD, INFILTRACE
	NUCENÝ ODVOD
	NUCENÝ PŘÍVOD
	SMĚR PROUDĚNÍ / CIRKULAČNÍ CHLAZENÍ
	VZT POTRUBÍ
	TEXTILNÍ VYÚSTKA
PK	POŽÁRNÍ KLAPKA
	PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ
	CHLADÍCÍ OKRUH R32
	DVEŘNÍ MŘÍŽKA
	DVEŘE BEZ PRAHU
	HRANICE POTRUBÍ PUR/POZINK/NEREZ/PVC
	POTRUBNÍ ZÁVĚS

±0 ≙ 160,000 m n.m. - PODLAHA 1.NP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA

VYPRACOVAL	ING. VLASTIMIL PETŘÍK	HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK	
PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL PETŘÍK	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK	**DATUM**	10/2023
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK		
INVESTOR	Město Břeclav	**ÚČEL**	PROVÁDĚNÍ STAVBY
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav		
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI	**Č. ZAK.**	11210-003-001
	SO02 KRYTÝ BAZÉN VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ	**ARCHIVNÍ ČÍSLO**	**HP4-1-99654**
		LISTŮ 1	**POČET A4** 8
	PŮDORYS 1.NP - ČÁST B	**MĚŘÍTKO** 1:50	**POŘADOVÉ Č.** **05**

POZNÁMKA:

VZT POTRUBÍ NEOZNAČENÉ ČÍSLEM POZICE BUDE ZHOTOVENO Z POLYURETANOVÝCH SENDVIČOVÝCH DESEK ALP TL.20/30 MM OBOUSTRANNĚ CHRÁNĚNÉ AL FOLIÍ – ZHOTOVENO V MÍSTĚ STAVBY

SIGNALIZACE KONCOVÝCH SPÍNAČŮ POŽÁRNÍCH KLAPEK V SYSTÉMU MAR

KONDENZÁT OD VZT JEDNOTEK JE SVEDEN PŘES SIFONY DO PODLAHOVÉ VPUSTI

BAREVNÉ PROVEDENÍ TEXTILNÍCH VYÚSTEK DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA

VZT POTRUBÍ VEDENÉ V PODHLEDECH JE TEPELNĚ IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLIÍ TL.40MM,