




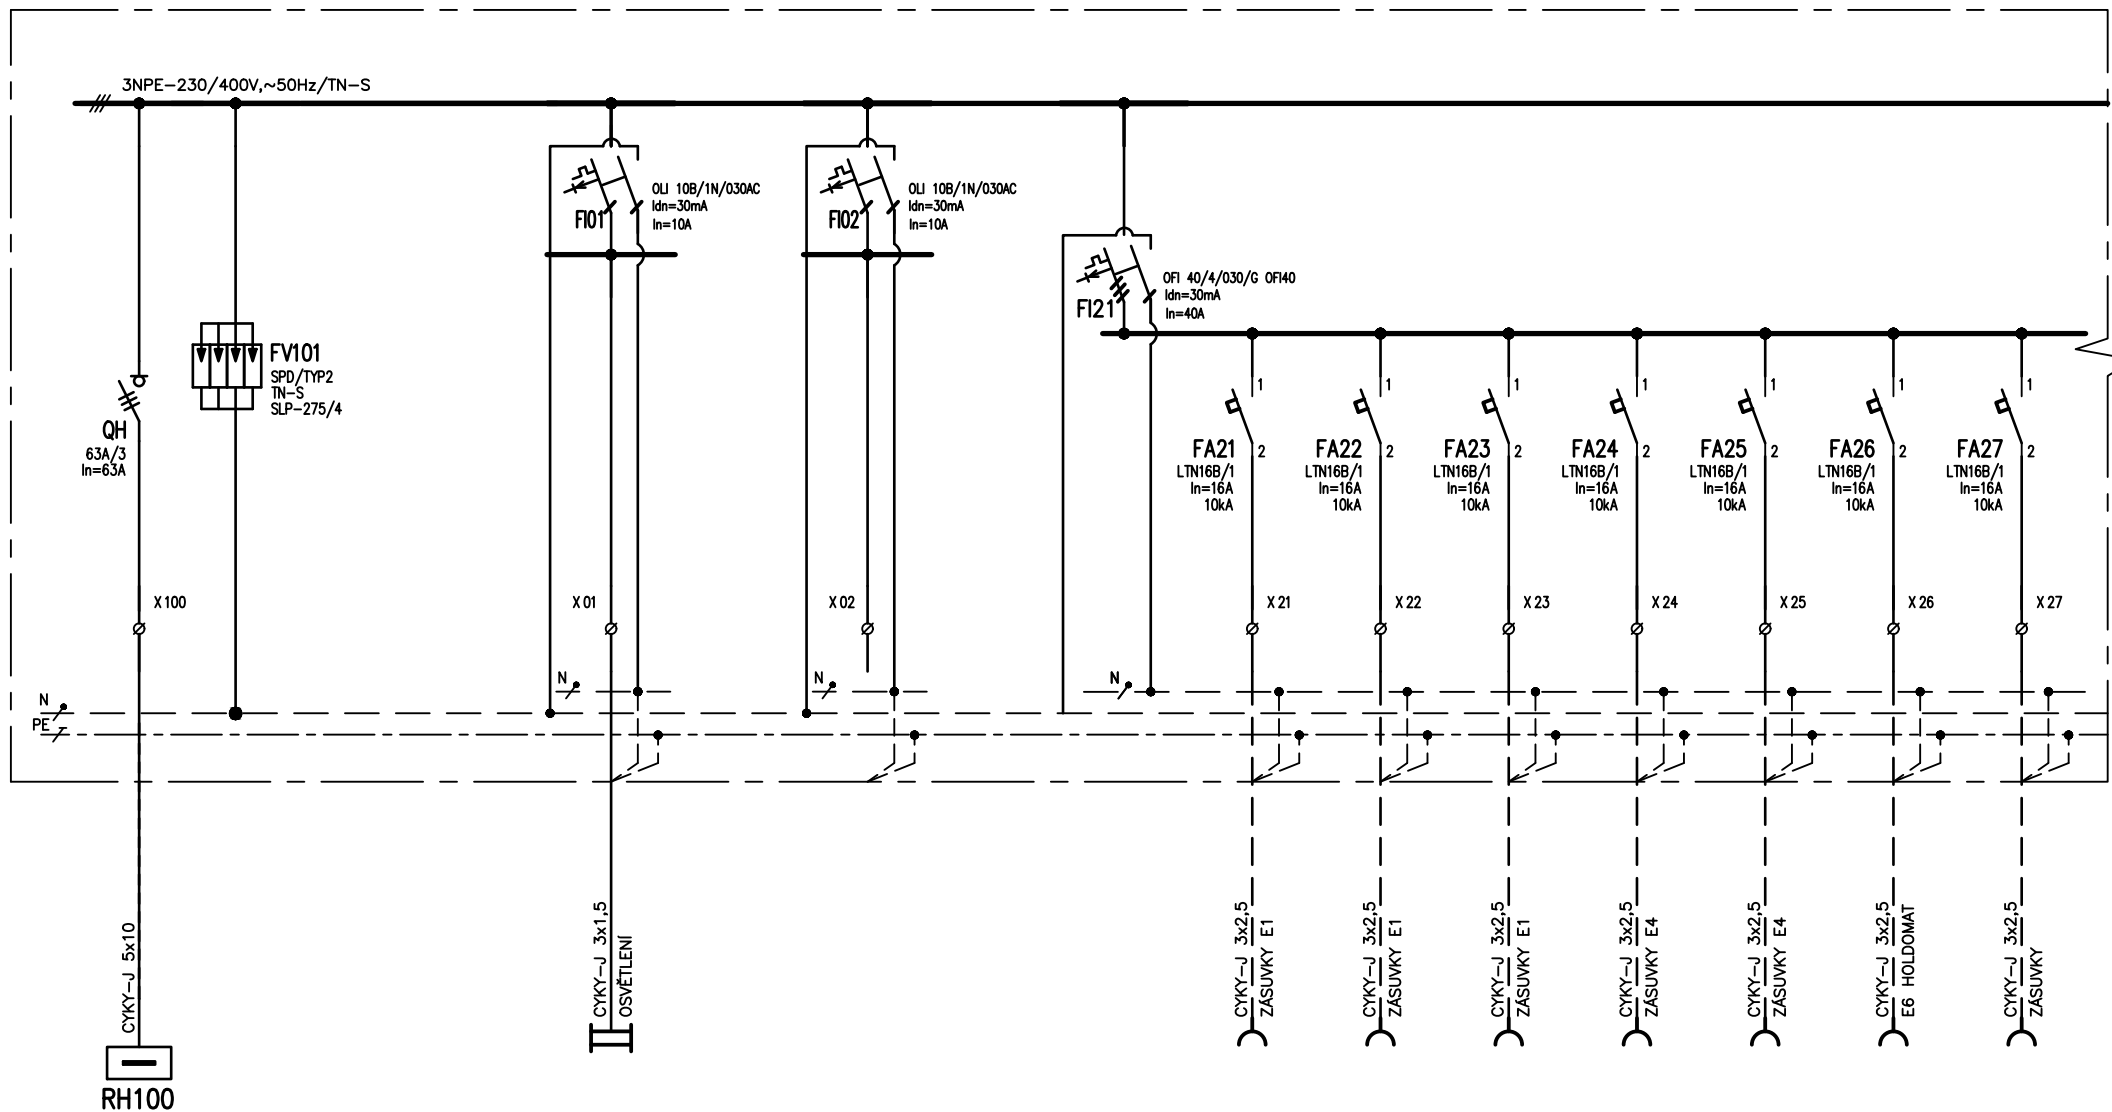


| | |
|---|--------------------------------|
| Rozváděč | 02RS14 |
| Rozvodná soustava | 3 NPE AC 50 Hz 230/400V / TN-S |
| Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 | samočinným odpojením od zdroje |
| Typ | OCEP |
| Provedení | zapuštěný |
| Přívod / vývody | zdola / nahoru |
| Rozměr š x v x h [mm] | 96 MODULŮ |
| Kryti (zavřeno / otevřeno) | IP 40 / IP 20 |
| Vnější vlivy (prostředí) | normální |
| Pi [kW] | 22 |
| Pm [kW] | 15 |

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

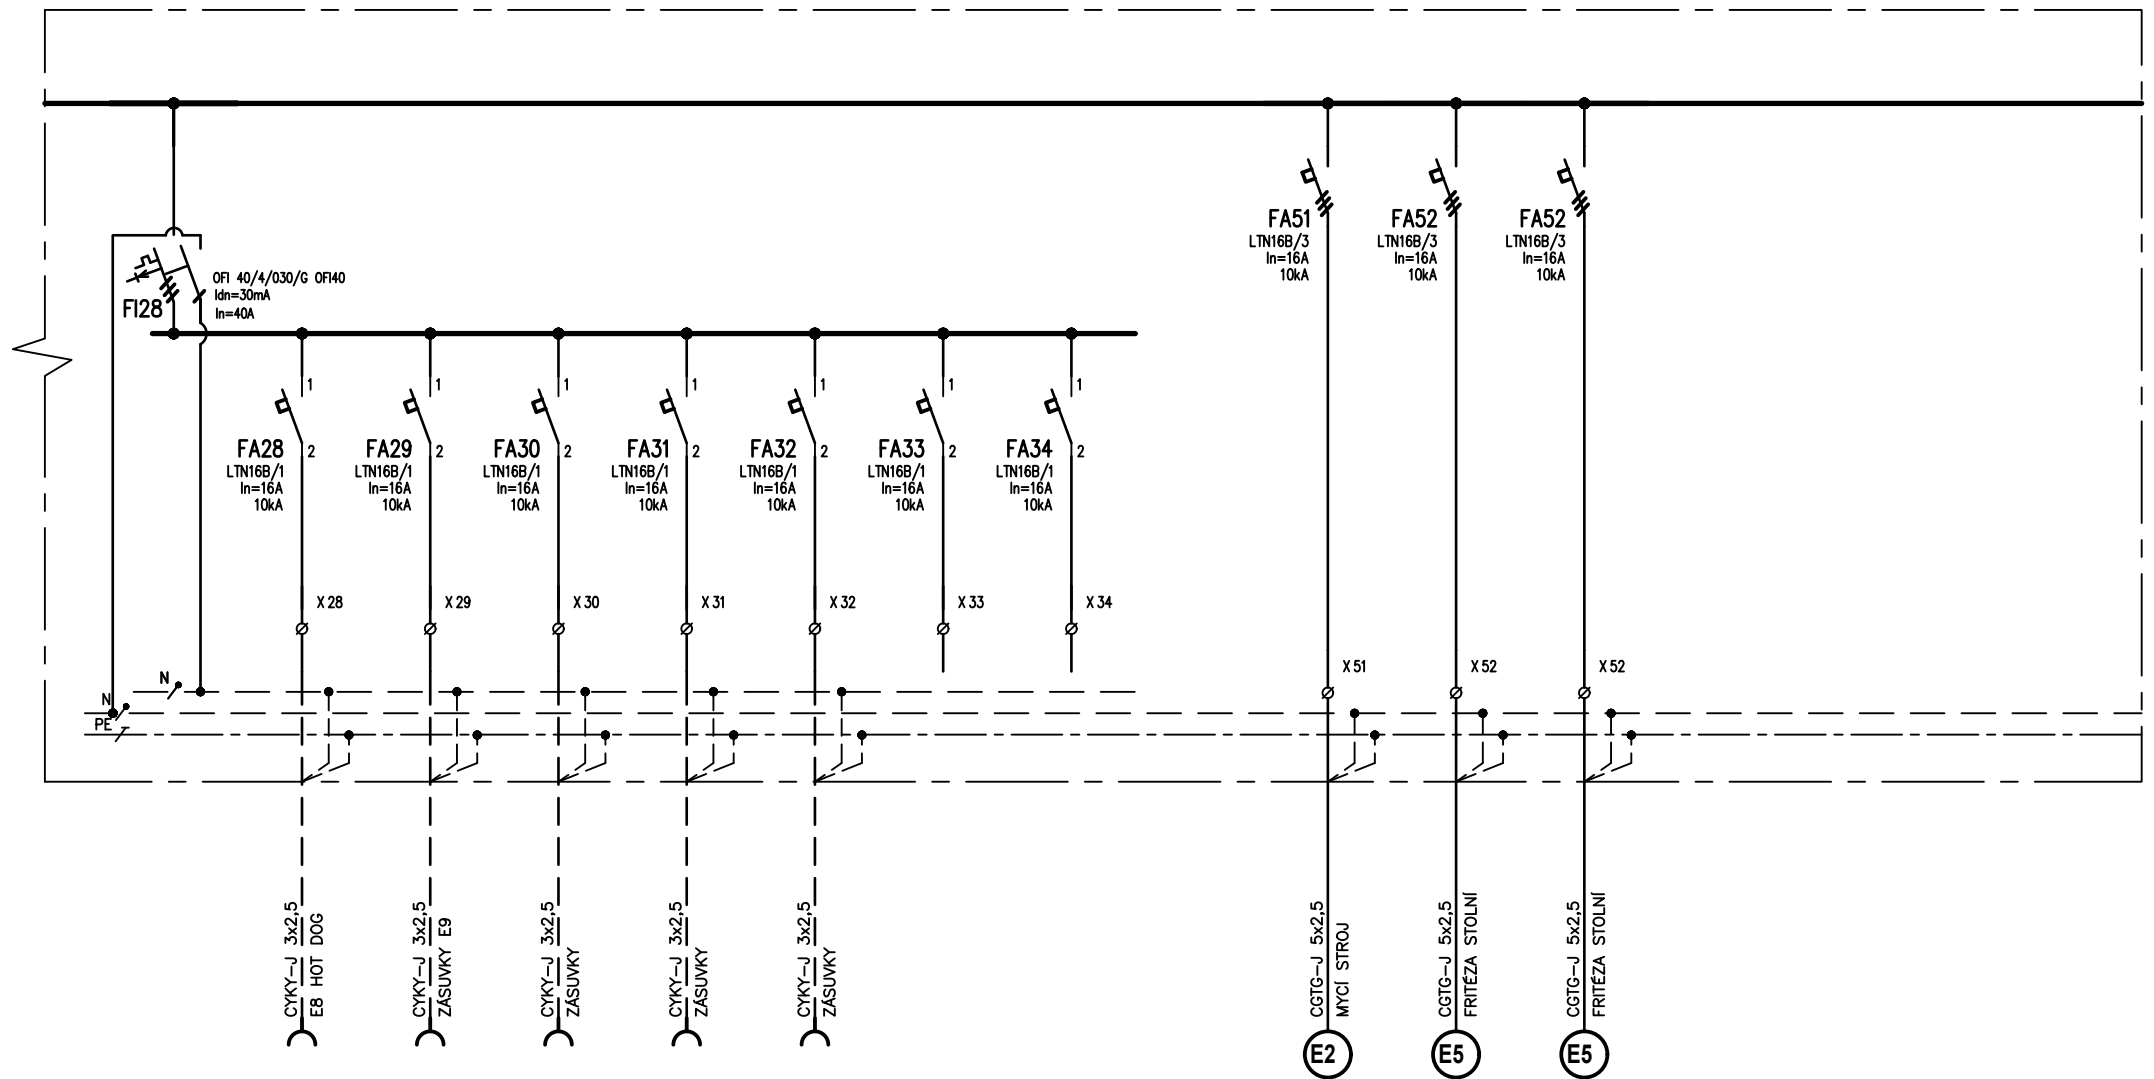
| | | | | |
|---------------------|--|---|---|----------|
| a) | | | | |
| OZN. | ZMĚNA | DATUM | PROVEDL | KONTROLA |
| VYPRACOVAL | ING. PETR HANÁČEK |  |  HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. DATUM 10/2023 | |
| PROJEKTANT | ING. PETR HANÁČEK |  | | |
| SCHVÁLIL | ING. JIŘÍ STAŠEK |  | | |
| KONTOLOVAL | ING. JIŘÍ STAŠEK |  | | |
| INVESTOR | Město Břeclav | ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY | | |
| MÍSTO STAVBY | Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav | | | |
| STAVBA | PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI SO02 KRYTÝ BAZÉN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ ROZVÁDĚČ 02RS14 | Č. ZAK. 11210-003-001 ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101186 | | |
| | | LISTŮ 1 | POČET A4 3 | |
| | | MĚŘÍTKO --- | POŘADOVÉ Č. 11 | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-----|--|----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OBVOD č. | | | 01 | | 02 | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Pi /kW/ | | | 0,3 | | | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 |

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

| | | | |
|-------|------------------------|---------------------------------------|----------|
| NÁZEV | ROZVÁDĚČ 02RS14 | | |
| | | | |
| | | ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101186 | LISTŮ 03 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| OBVOD č. | | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | 51 | 52 | 52 | | | | |
| Pi /kW/ | | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | 5,0 | 4,0 | 4,0 | | | | |

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

| | | | | |
|-------|-----------------|--|---|---------|
| NÁZEV | ROZVÁDĚČ 02RS14 | | HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK | |
| | | | | |
| | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101186 | |
| | | | LISTŮ 03 | LIST 03 |

