




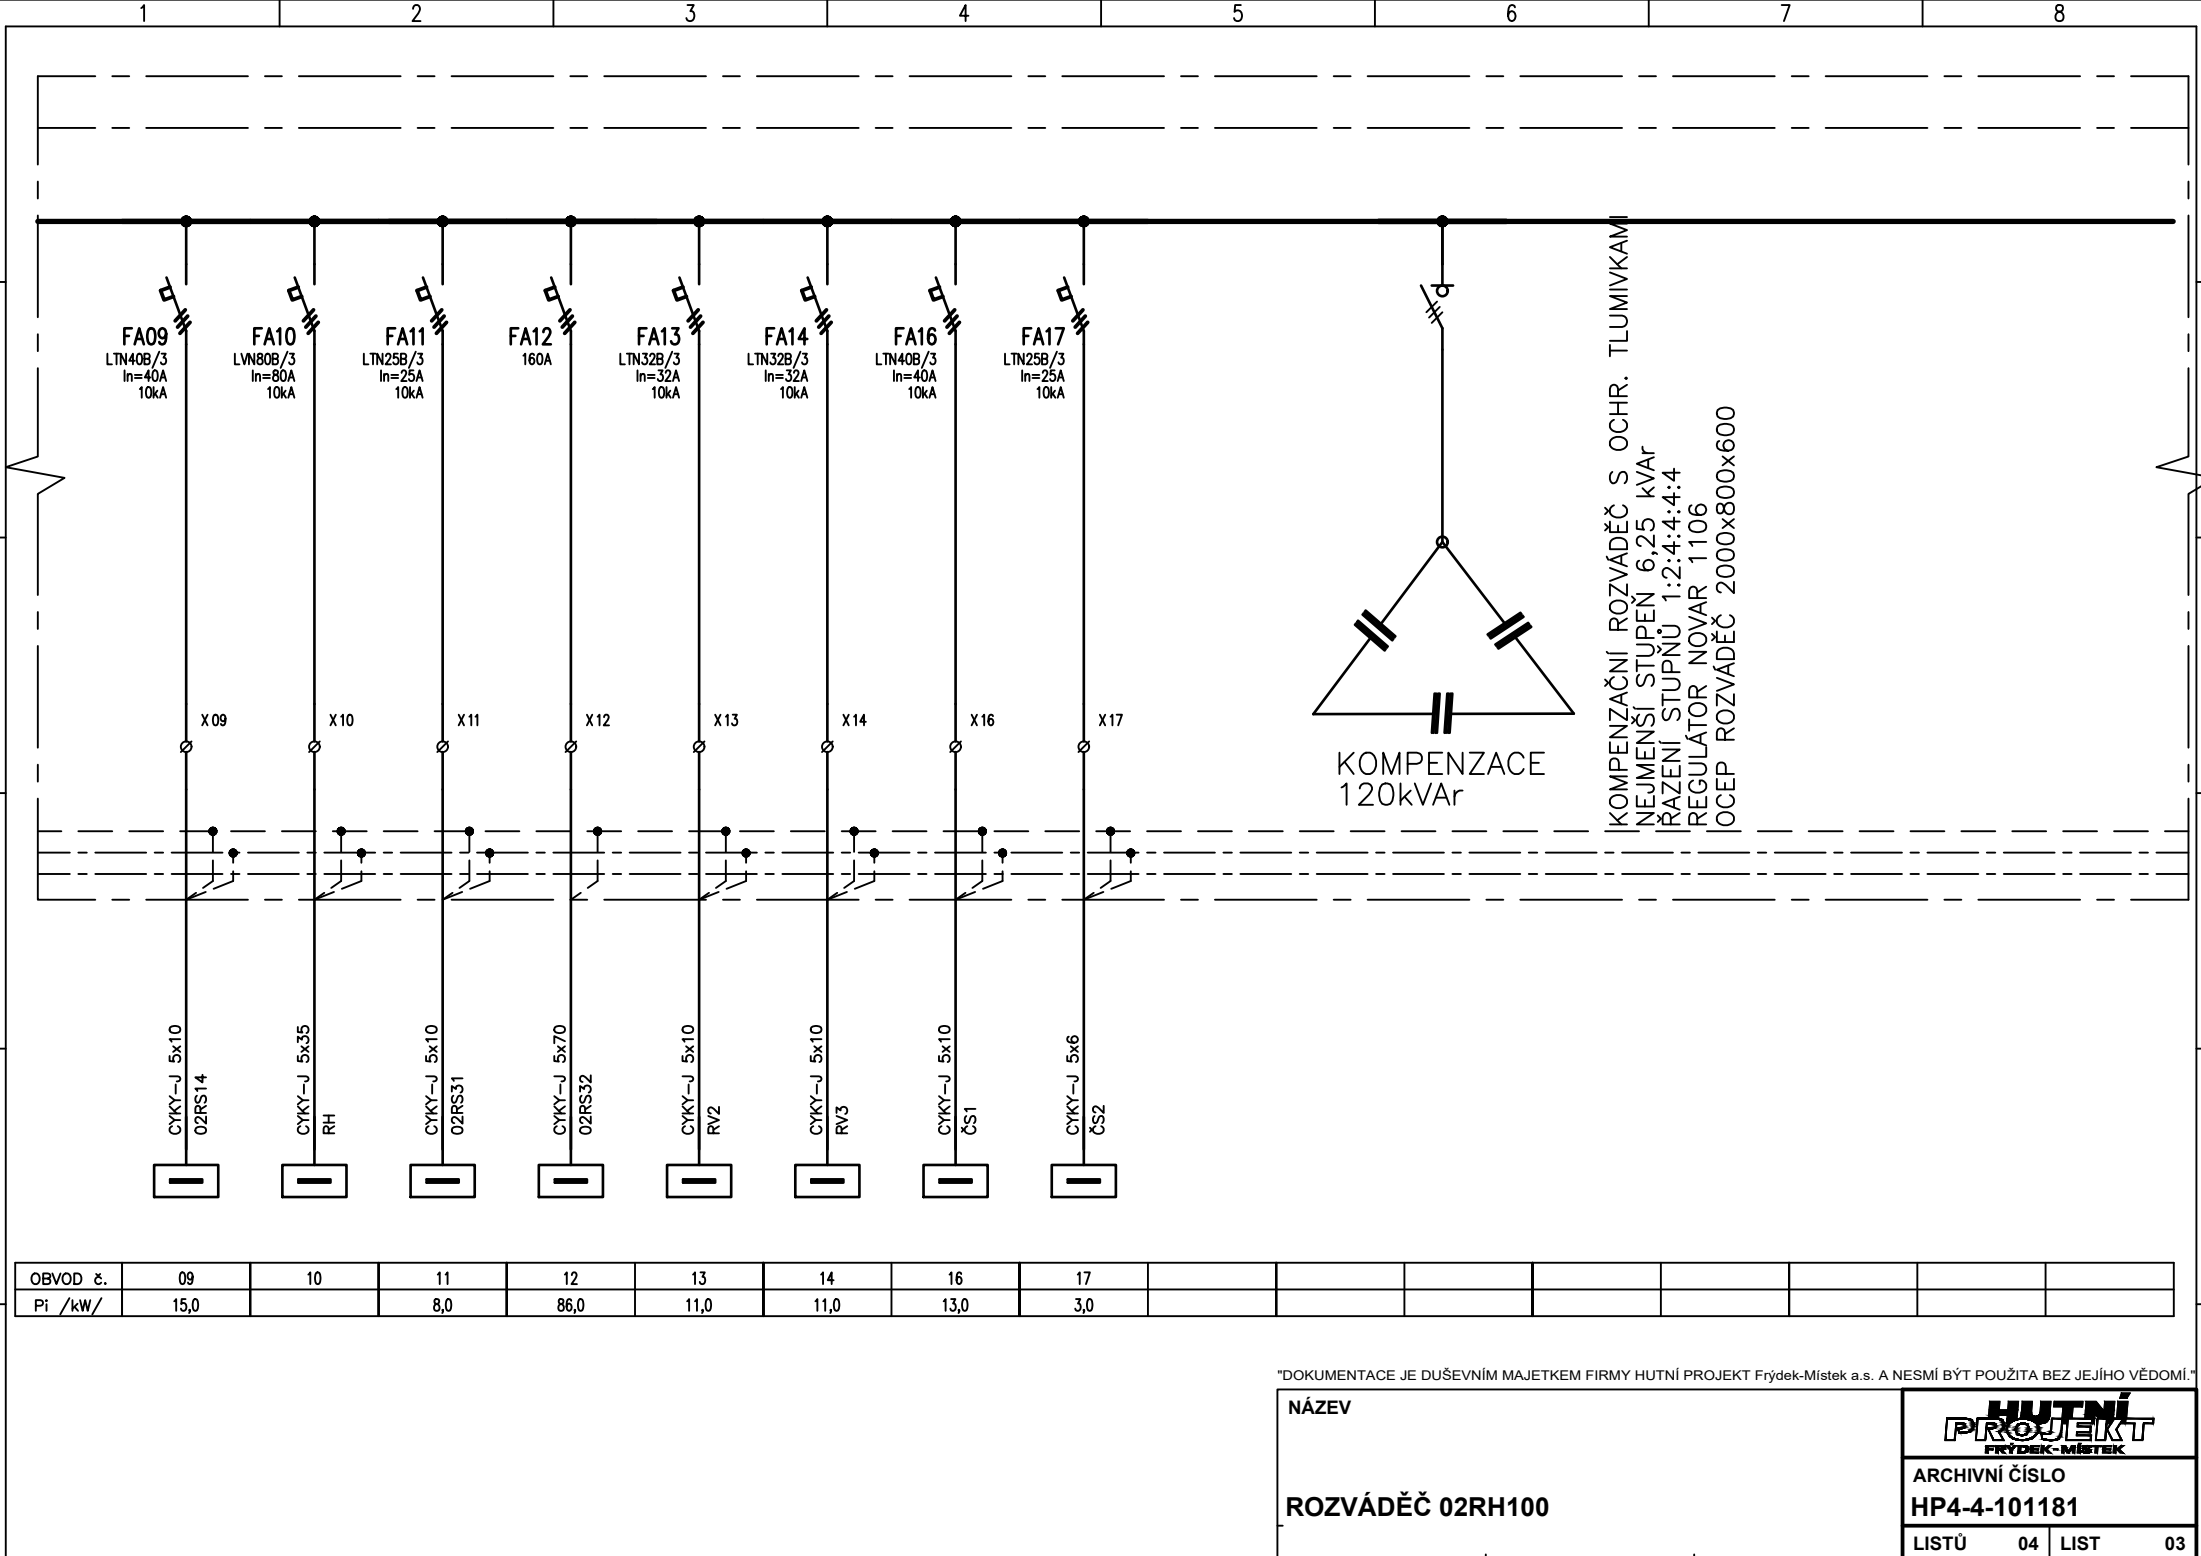


Rozváděč	02RH100
Rozvodná soustava	3 NPE AC 50 Hz 230/400V / TN-C-S
Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2	samočinným odpojením od zdroje
Typ	OCEP
Provedení	skříň
Přívod / vývody	zdola / nahoru
Rozměr š x v x h [mm]	(4x800)x2250x400 mm
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 40 / IP 20
Vnější vlivy (prostředí)	normální
Pi [kW]	
Pm [kW]	

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

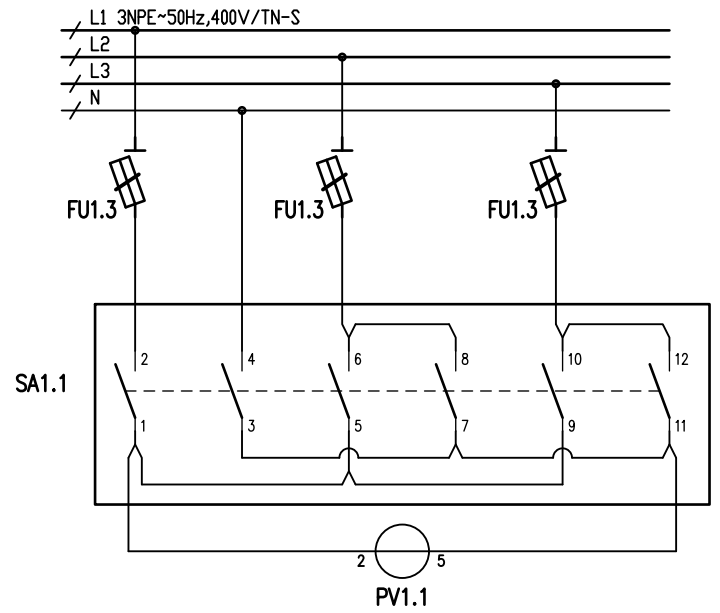
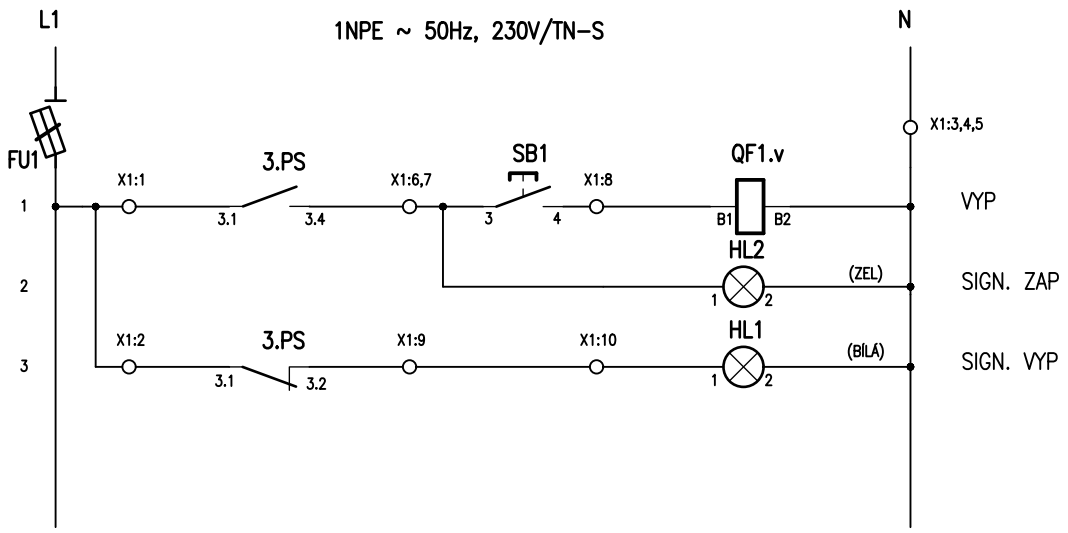
a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
<b>VYPRACOVAL</b>	ING. PETR HANÁČEK		 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	
<b>PROJEKTANT</b>	ING. PETR HANÁČEK			
<b>SCHVÁLIL</b>	ING. JIŘÍ STAŠEK			
<b>KONTROLOVAL</b>	ING. JIŘÍ STAŠEK			
<b>INVESTOR</b>	Město Břeclav	<b>DATUM</b> 10/2023 <b>ÚČEL</b> PROVÁDĚNÍ STAVBY		
<b>MÍSTO STAVBY</b>	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
<b>STAVBA</b>	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI	<b>Č. ZAK.</b> 11210-003-001		
<b>SO02 KRYTÝ BAZÉN</b> <b>ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ</b>  <b>ROZVÁDĚČ 02RH100</b>		<b>ARCHIVNÍ ČÍSLO</b> <b>HP4-4-101181</b>		
		<b>LISTŮ</b> 1	<b>POČET A4</b> 4	
		<b>MĚŘÍTKO</b> ---	<b>POŘADOVÉ Č.</b> <b>06</b>	





"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

NÁZEV		<b>HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK</b>
ROZVÁDĚČ 02RH100		ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101181
	LISTŮ 04	LIST 03



"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

NÁZEV		<b>HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK</b>	
ROZVÁDĚČ RH100		ARCHIVNÍ ČÍSLO <b>HP4-4-101181</b>	
LISTŮ	04	LIST	04