



ŘEZY ZÁKLADY, ČÁST 3 - NOVÝ STAV
M 1:50


ZP16
řez 42-42

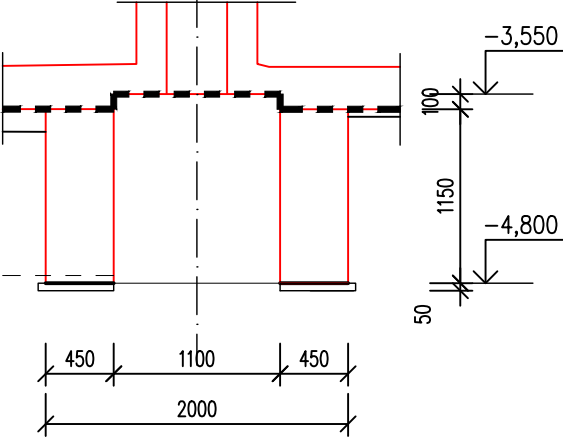


ZP17
řez 43-43

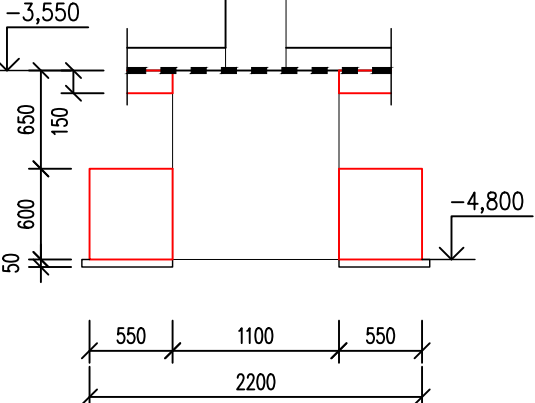


ZP18
řez 44-44

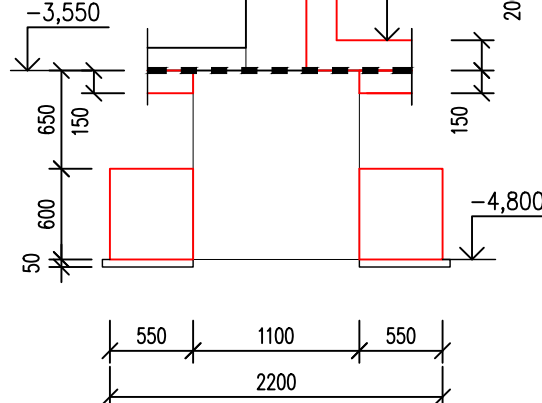


ZP19
řez 45-45

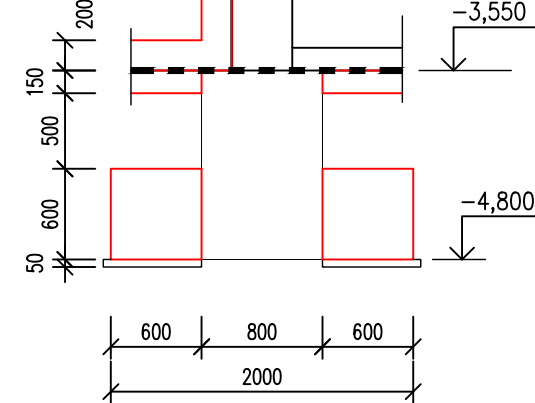


ZP20
řez 46-46

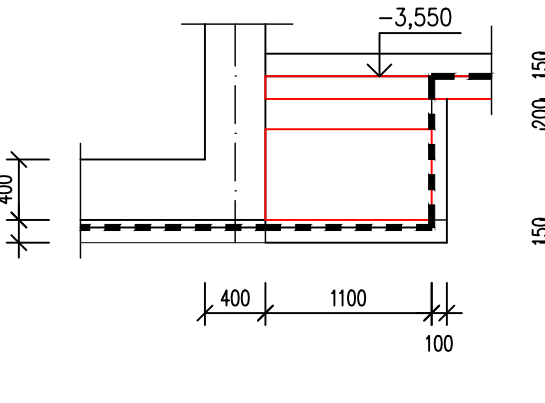


ZP20
řez 47-47

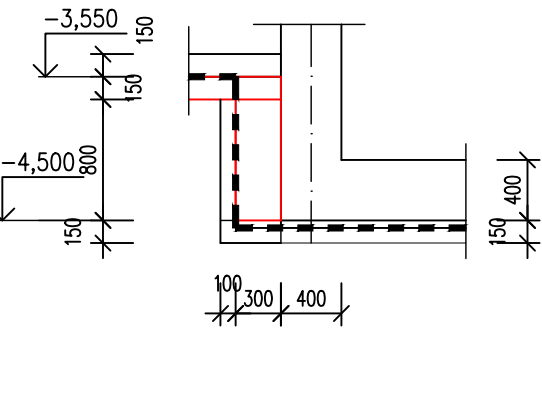


ZP20
řez 48-48

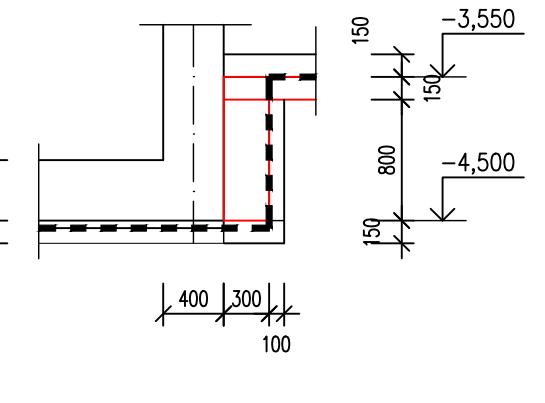


ZP21
řez 49-49

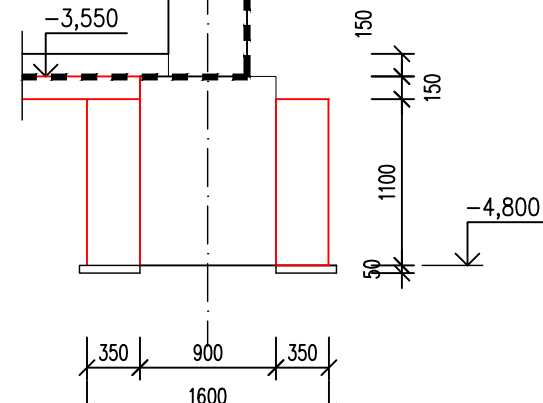


ZP21
řez 50-50

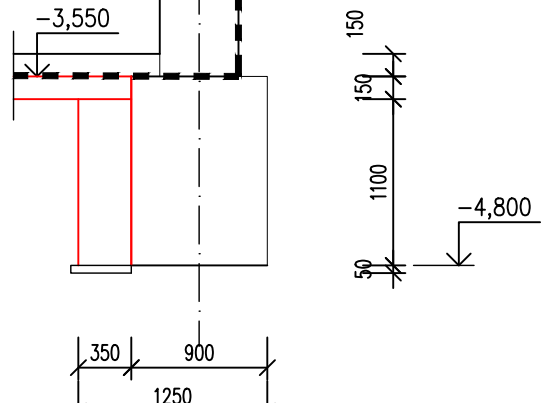


PATKA (PZ4) 3,2/1,95 m
1 ks

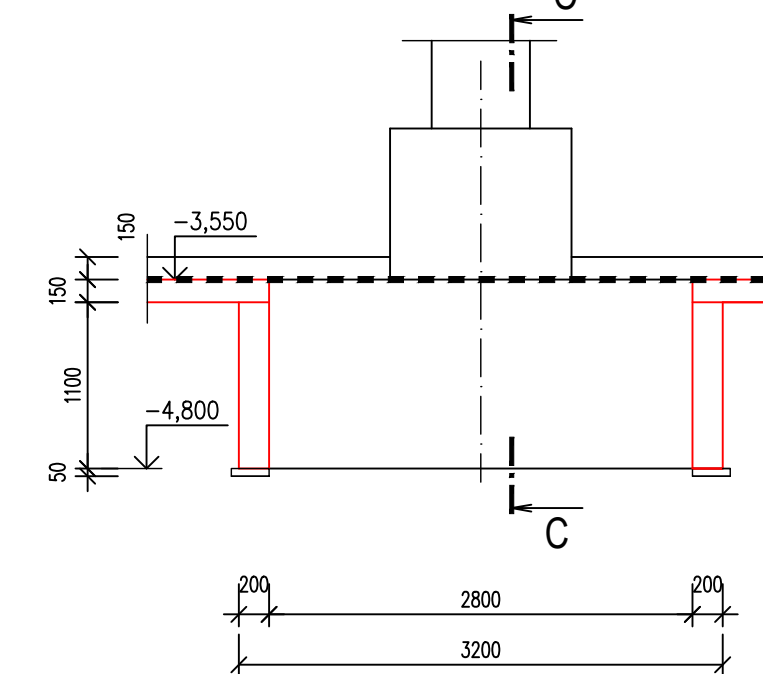


-řez C-C

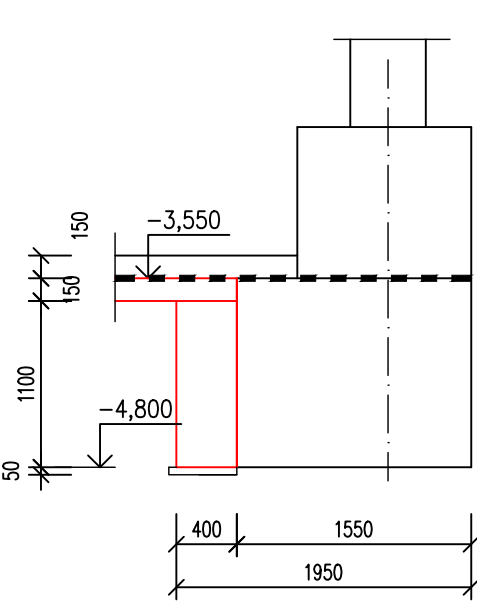


PATKA (PZ5) 3,2/1,95 m
1 ks

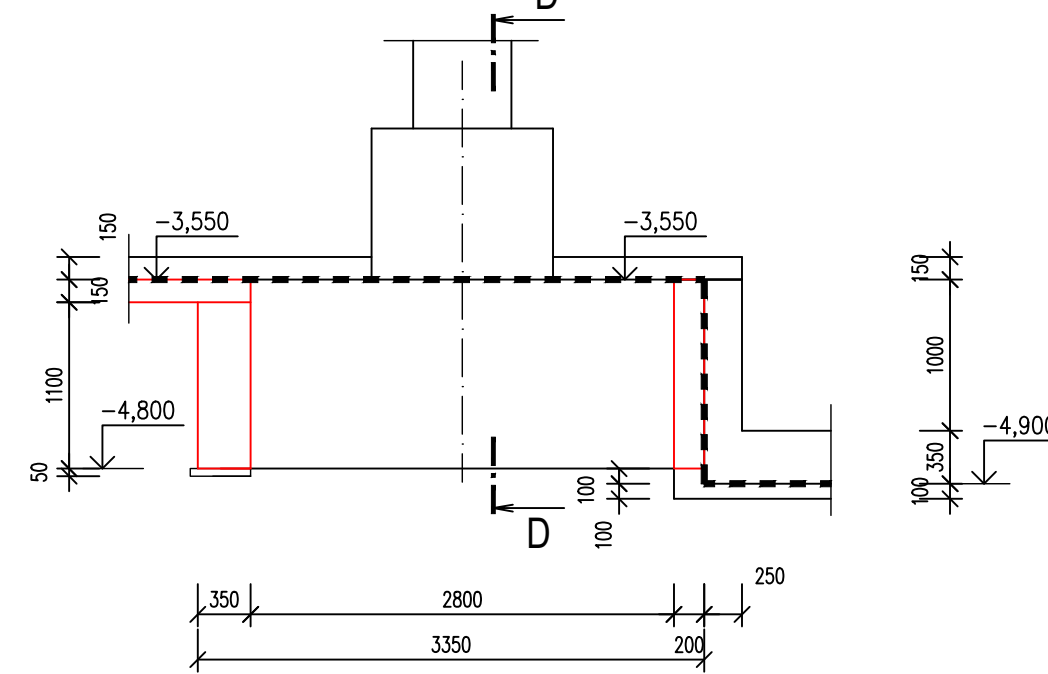


-řez D-D

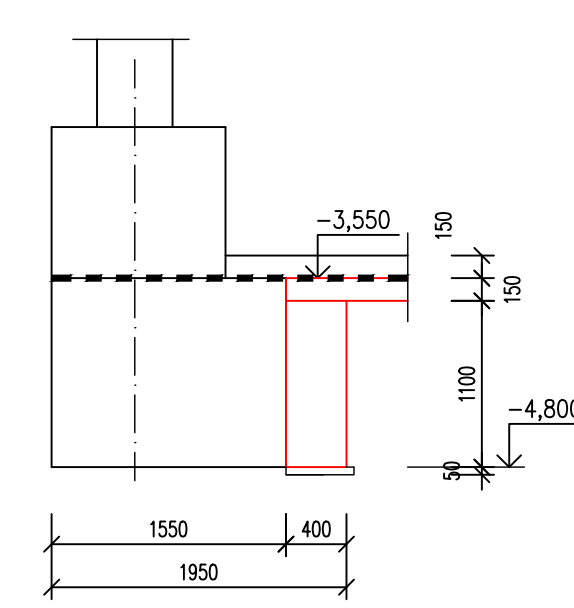


PATKA (PZ3) 3,2/2,6 m
4 ks

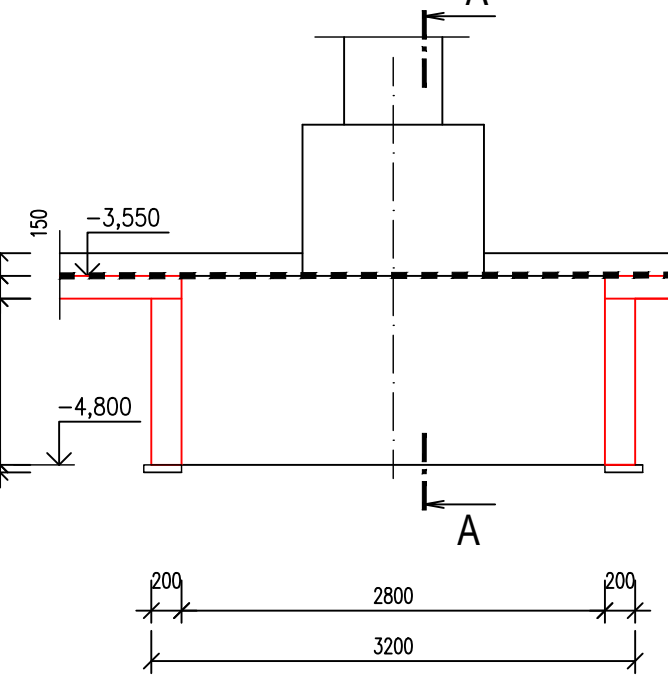

-řez A-A

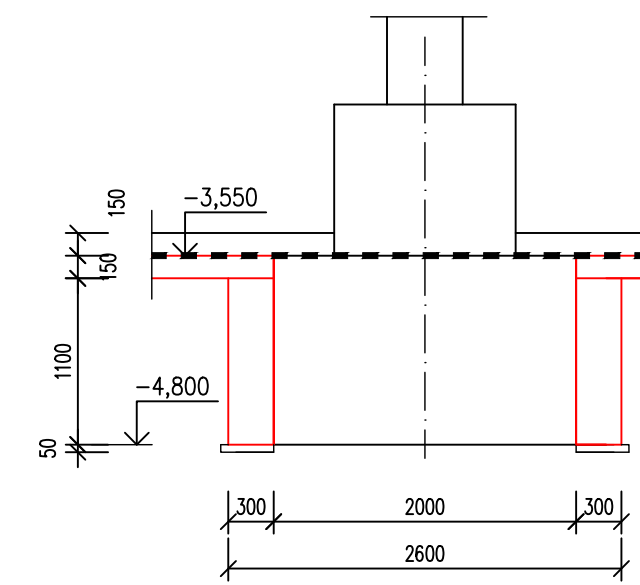


PATKA (PZ3*) 3,2/2,6 m
3 ks

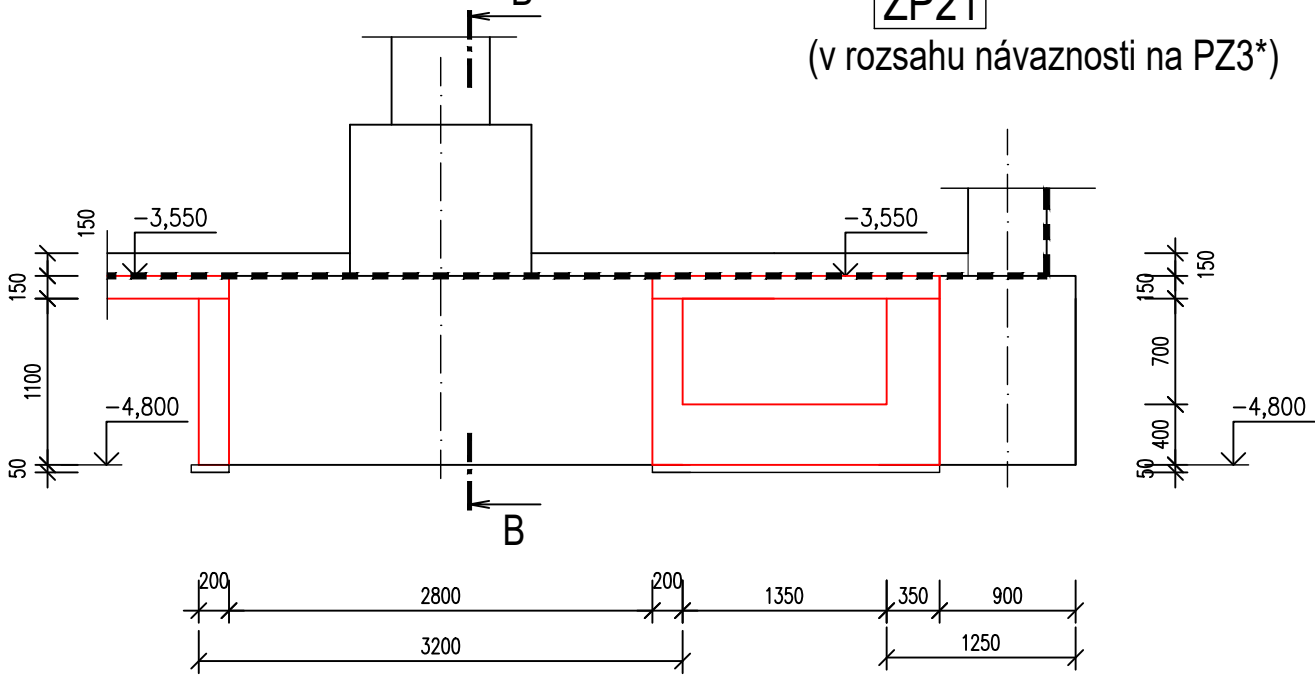


ZP21
(v rozsahu návaznosti na PZ3*)


-řez B-B

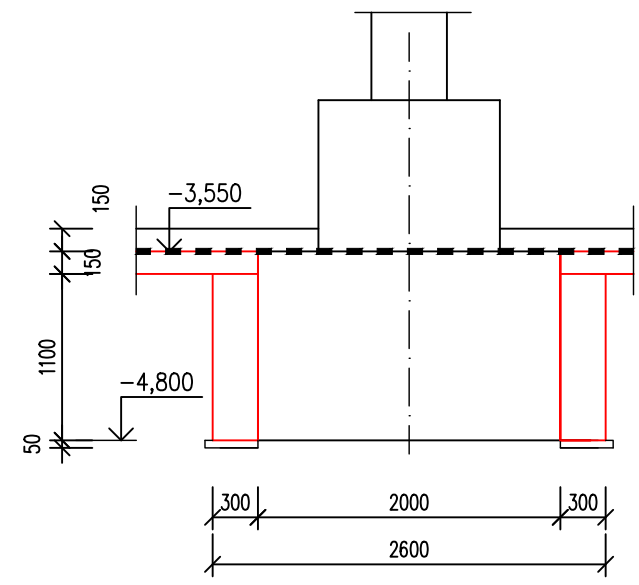


ZP31
řez 52-52

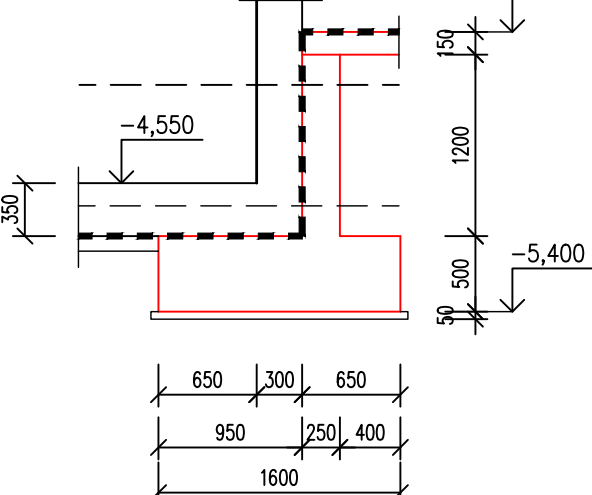


ZP31
řez 53-53

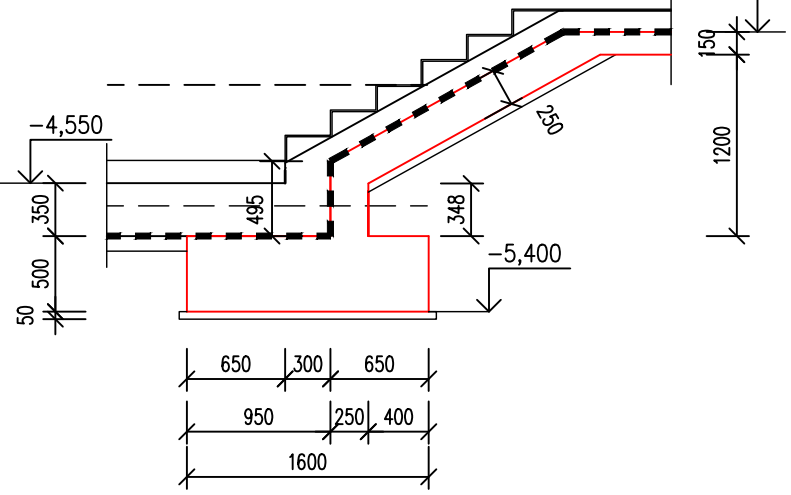


ZP30
řez 54-54

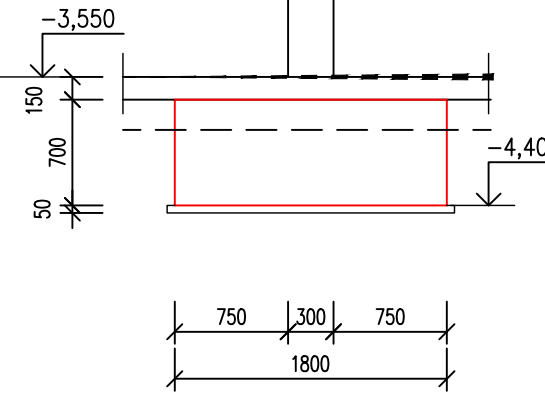


ZP29
řez 55-55

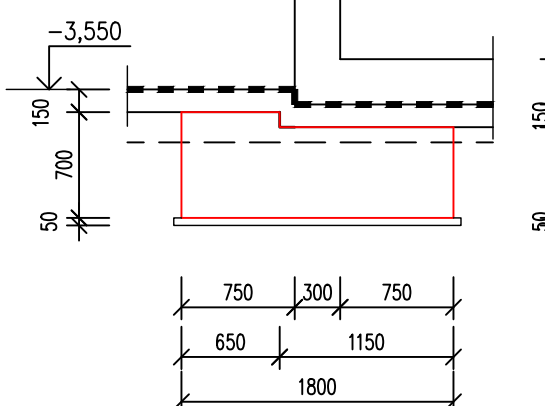


ZP28
řez 56-56

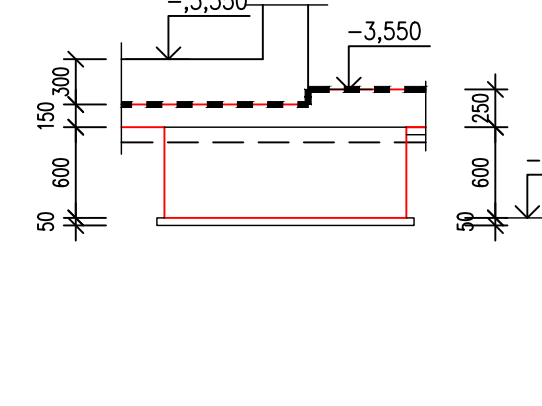


PATKA (PZ3) 3,2/2,6 m
řez 90-90

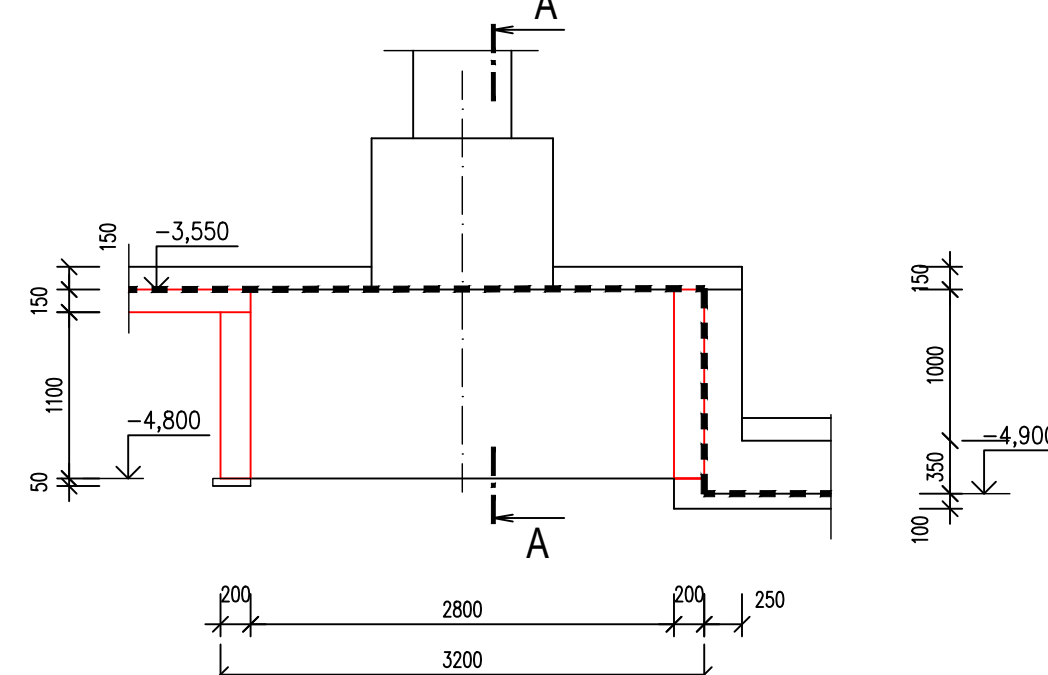


ZP32
řez 57-57

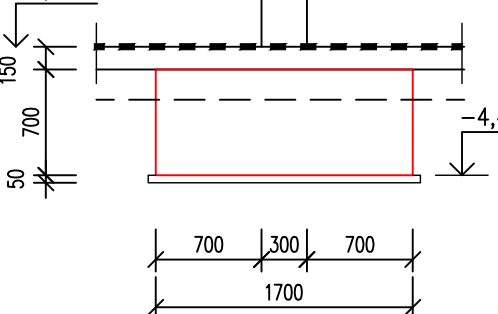


ZP32
řez 58-58

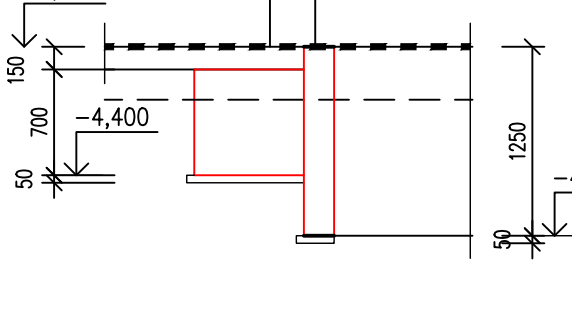


ZP35
řez 60-60

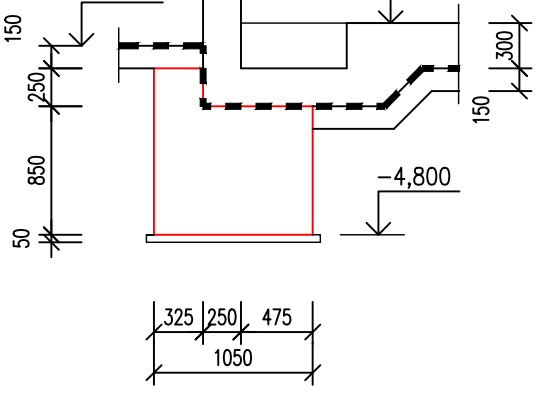


ZP35
řez 59-59

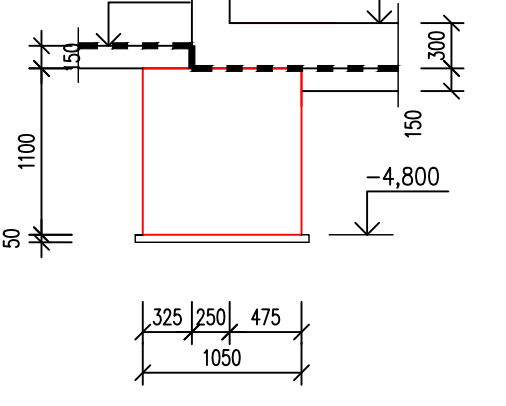


ZP36
řez 61-61

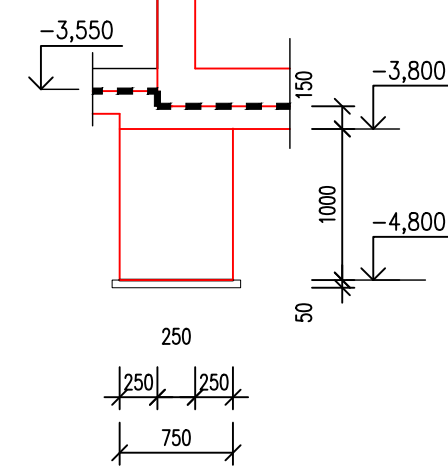


ZP37
řez 62-62

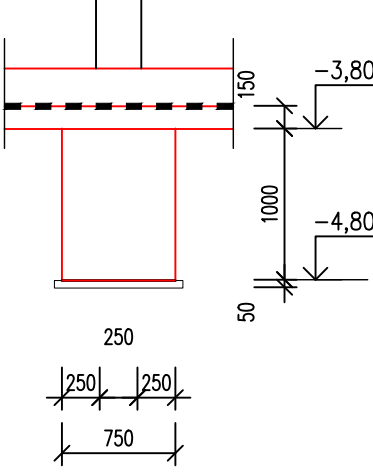


ZP38
řez 63-63

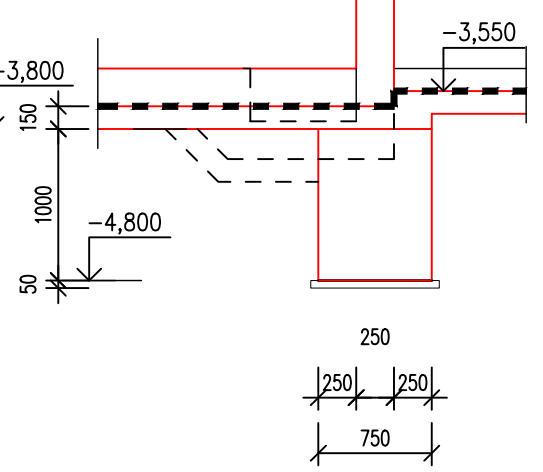


ZP39
řez 64-64

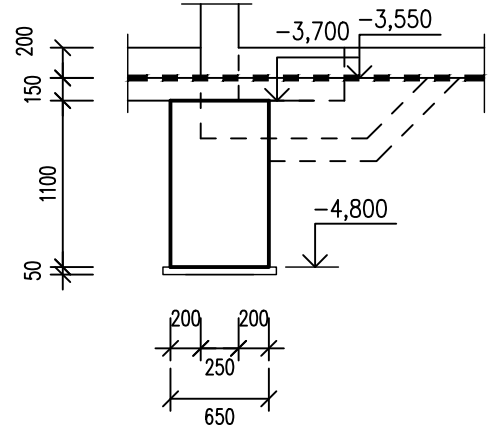


ZP40
řez 65-65

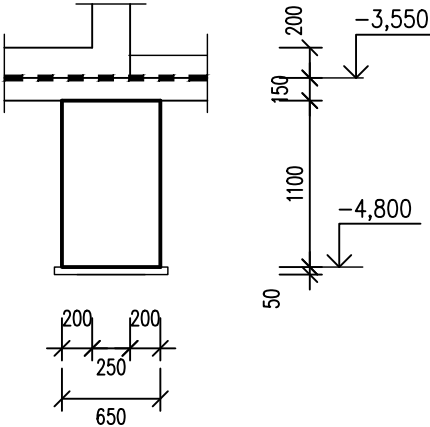


ZP41
řez 66-66

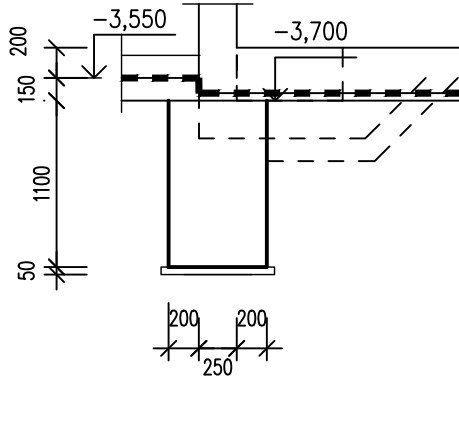


ZP42
řez 67-67

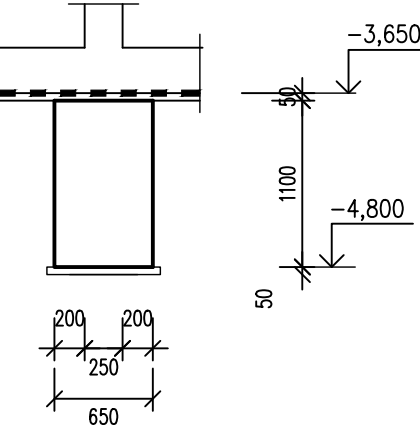


ZP43
řez 68-68

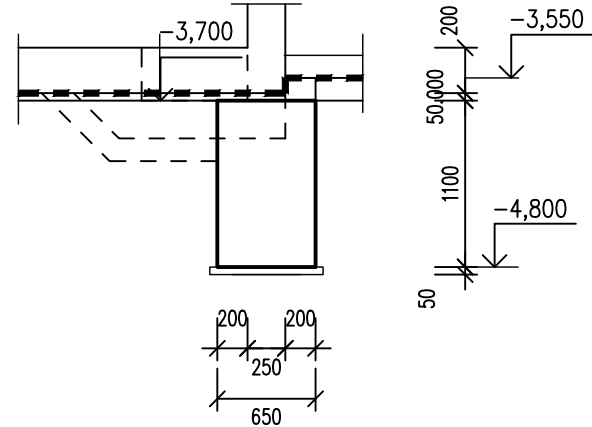


PZ12 2,0/2,0m - 3 ks

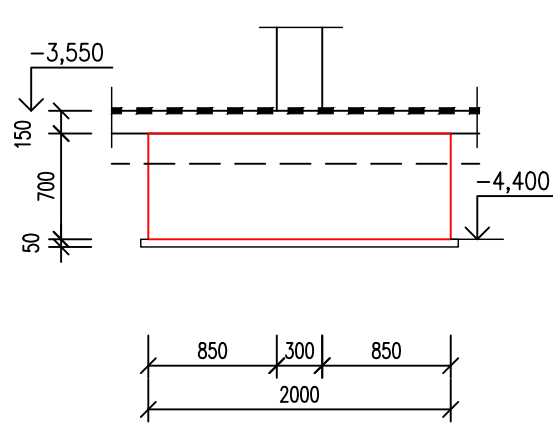


PZ13 0,7/0,7m
1 ks

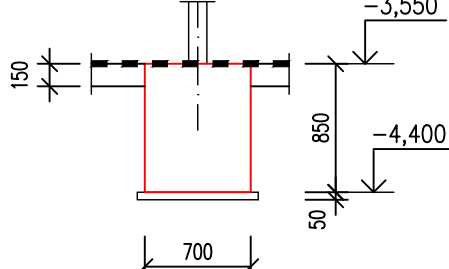


PZ14 0,7/0,7m
1 ks

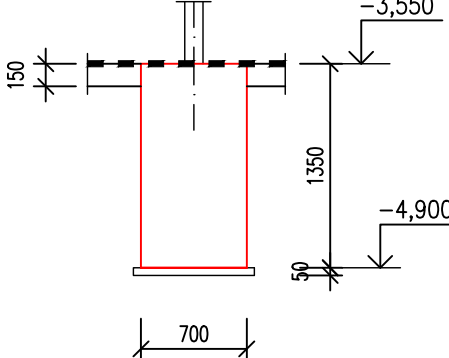


PZ15 1,0/1,0m
9 ks

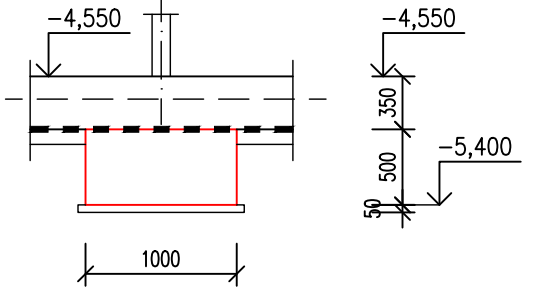


PZ16 1,0/1,0m
2 ks

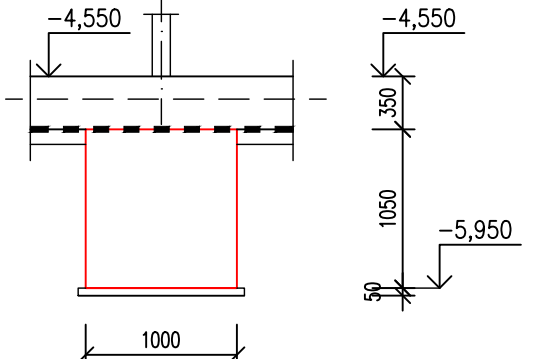

PZ17 0,7/0,7m
18 ks

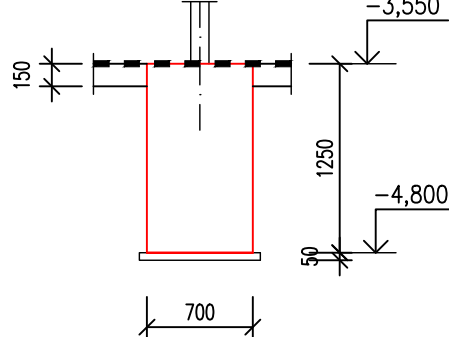

PZ18 0,9/0,9m
10 ks

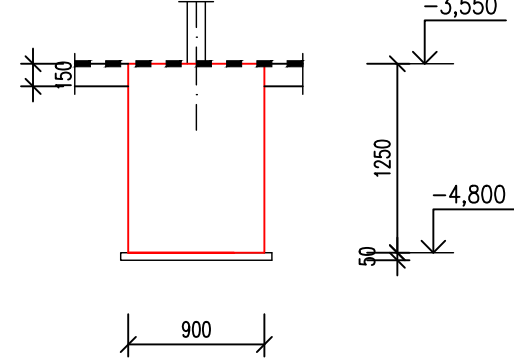

POZNÁMKY:

- PŘI VÝSTAVĚ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBCE POUŽITÉHO SYSTÉMU A VÝROBKŮ.
- PŘI PROVEDENÍ PRÁČE JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
- PŘEKLADY NAD OTVORY POUŽÍT VE STEJNÉM SYSTÉMU JAKO ŽEVO, NEBO OCELOVÉ. NUTNÉ DODRŽET ZÁSADY ULOŽENÍ PŘEKLADŮ.
- SPÁRY MEZI NESTERNOROVNÝMI MATERIÁLY, V NICHŽ BY SE MOHLY PO ZATVORNUTÍ OMÍTKY VYTVOŘIT TRHLINE, SE MUSÍ OPATŘIT BANDAŽEM (PERLINA+LEPIDLO) NEBO JINAK ZAJISTIT.
- NOVÉ ŽEVO BUDE NAROVNANO NA STÁVAJÍCÍ FÓRMOVÉ TRNÉ ØR10 ~200mm V KAŽDÉ SPÁŘE.
- OSAZOVÁNÍ ROZVODŮ INSTALACÍ VE ZDEŇKÝCH PŘÍČKÁCH VČETNĚ TVORBY DŘÁŽEK PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOSLO KE ZBORCENÍ PŘÍČKY.
- PROSTUPY PŘES PŘÍČKY, STĚNY A STROPY PROVÁDĚT DLE VÝKRESU T2B (POLOHA + VÝŠKA). MENŠÍ PROSTUPY, BUDOU PROVEDENY JABROVÝMI VETVÍ.
- VEŠKERÉ POŠKODZENÍ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN A STROPŮ BUDOU VYPRÁVENY, VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA NOVÁ MALBA S PROTIPUSÝOVÝMI PŘÍSLADAM.
- NOVÉ KERAMICKÉ GLAZY A OBKLADY BUDOU KLADENY DO FLEXIBLNÍHO TMĚLE. V MOKRÝCH PROVOZÍCH BUDE NAVÍC POD DLAŽBOU NOVĚ PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S ČÁSTEČNÝM VYTÁŽENÍM NA STĚNĚ.

BETON: C25/30 XC2- Dmax22-S3
OCEL : B500B (R) - KRVI1 VÝZTUŽE 40mm

±0 ± 160,000 m.n.m BVP

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL.	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ KADLČÍK			
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ KADLČÍK			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO			
INVESTOR	Město Břeclav			
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI			
SO02 KRYTÝ BAZÉN		Č. ZAK.	11210-003-001	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-1-99686	
ŘEZY ZÁKLADY, ČÁST 3 - NOVÝ STAV		LISTŮ	1	POČET A4 12
		MĚŘÍTKO	1:50	POŘADOVÉ Č.
				19