


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100 SDR11

a) V KOMUNIKACI                      b) VE VOLNÉM TERÉNU

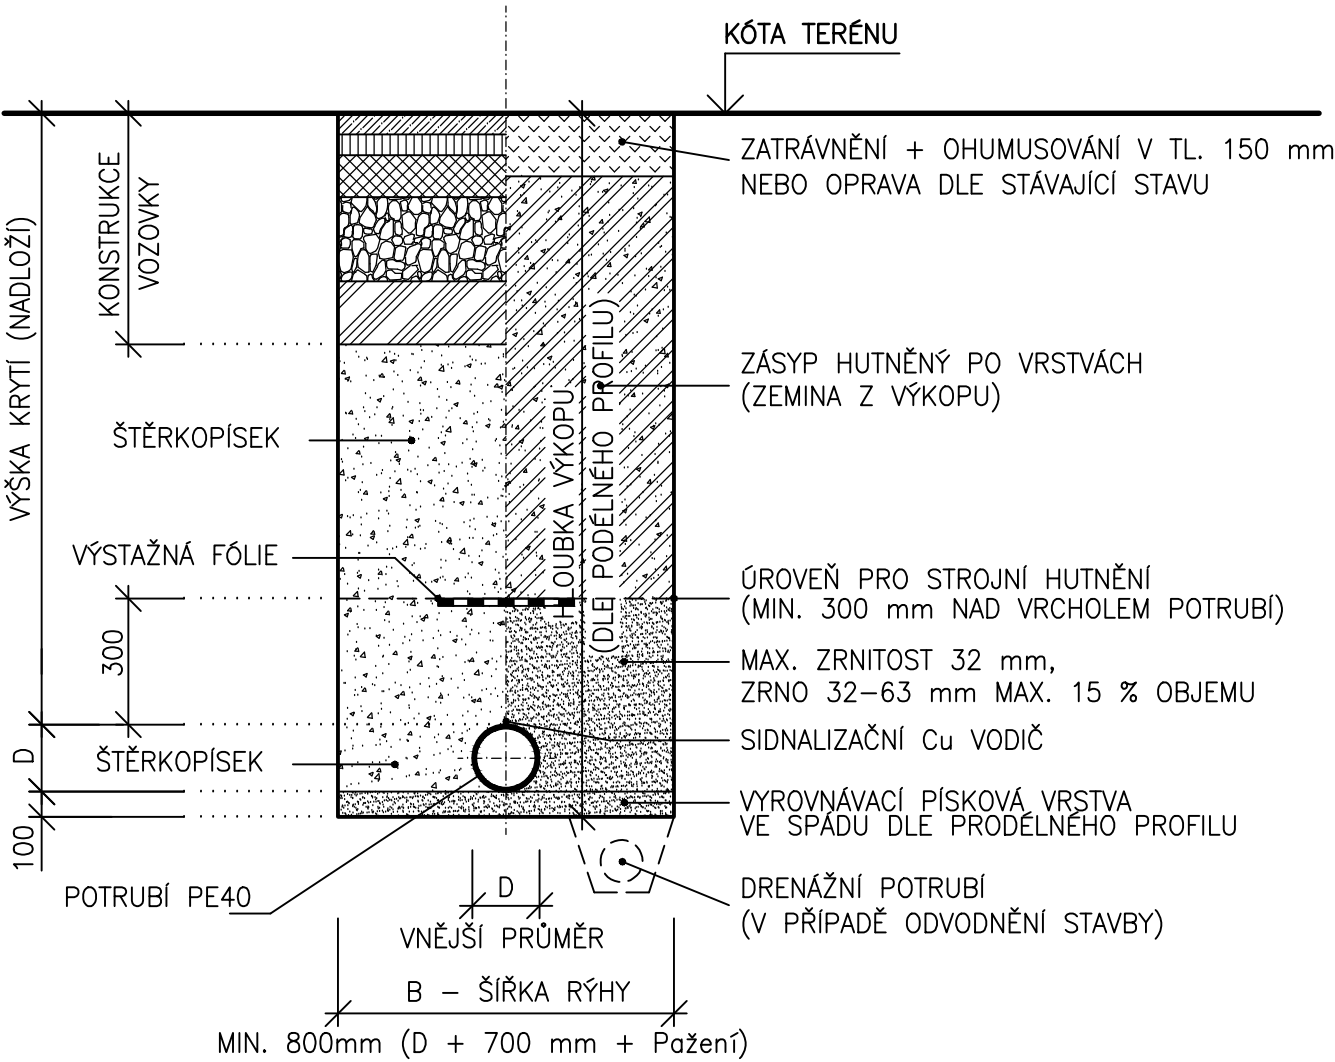

±0 ≅ 184,220 m n.m. - ÚROVEŇ BAZENOVÉHO OCHOZU

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)					
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA	
VYPRACOVAL	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK		<div> HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.</div> <div>DATUM 10/2023</div> <div>ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY</div> <div>Č. ZAK. 11210-003-001</div> <div>ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-3-99556</div> <div>LISTŮ 1POČET A4 2</div> <div>MĚŘÍTKOPŮŘADOVÉ Č. 39</div>		
PROJEKTANT	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK				
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK				
KONTRLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK				
INVESTOR	Město Břeclav				
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav				
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI				
SO08 VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY					
ULOŽENÍ VODOVODU V ZEMI					