


## SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100 SDR11

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

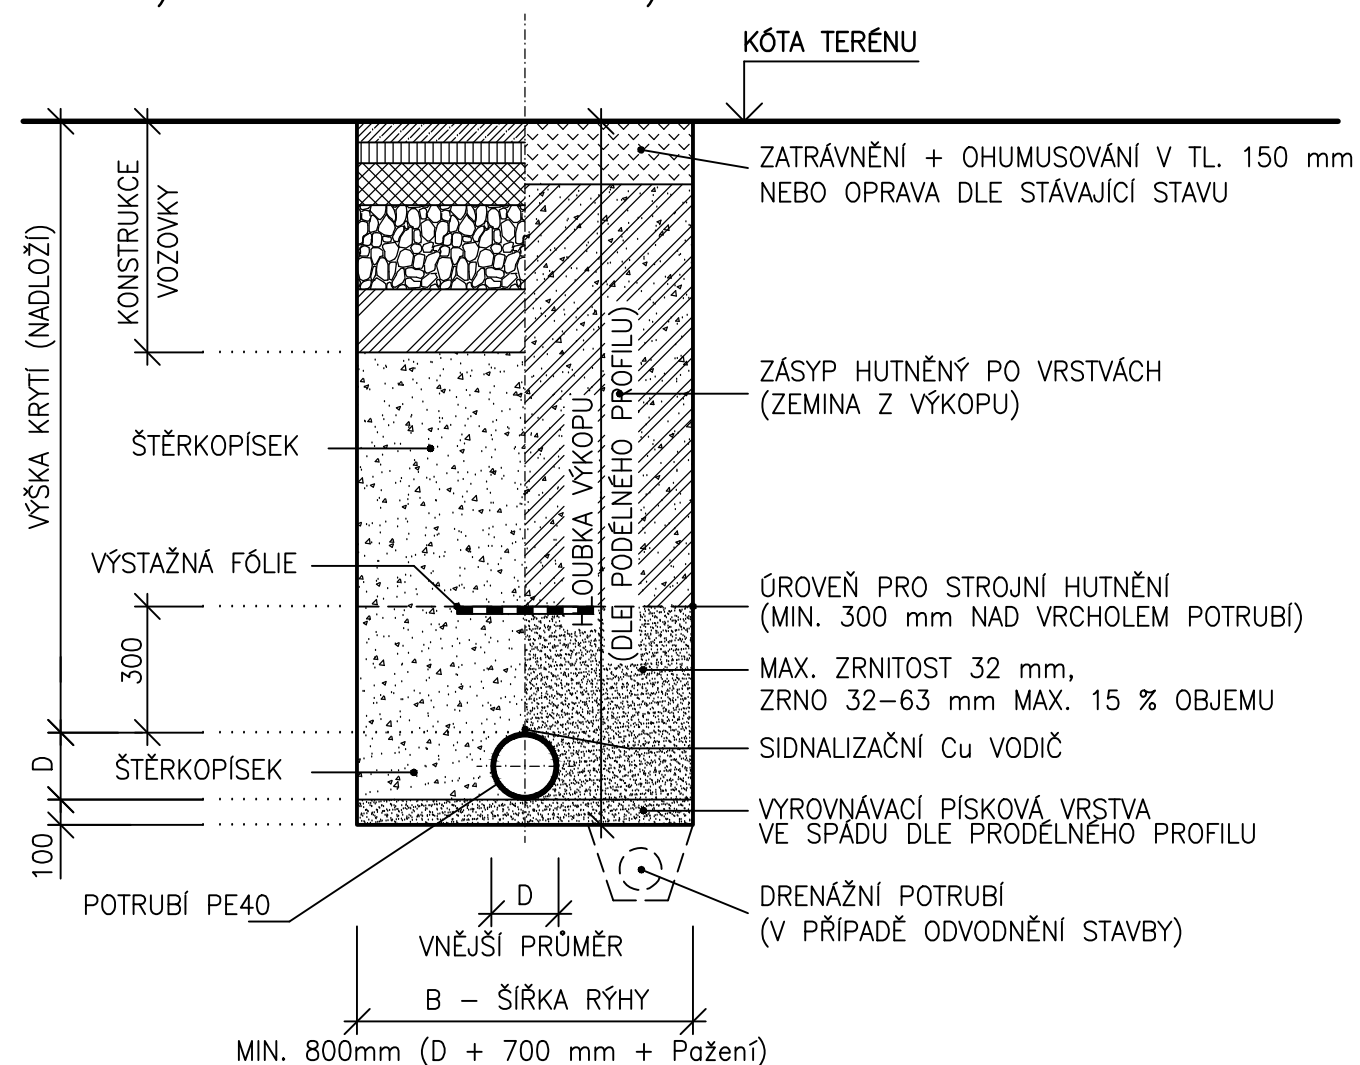

**±0 ≙ 184,220 m n.m. - ÚROVEŇ BAZENOVÉHO OCHOZU**

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK	   	 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	
PROJEKTANT	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK		<b>DATUM</b> 10/2023	
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK		<b>ÚČEL</b> PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR	Město Břeclav	<b>Č. ZAK.</b> 11210-003-001  <b>ARCHIVNÍ ČÍSLO</b> <b>HP4-3-99561</b>  <b>LISTŮ</b> 1 <b>POČET A4</b> 2  <b>MĚŘÍTKO</b> - <b>POŘADOVÉ Č.</b> <b>06</b>		
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI			
	<b>SO13 PŘÍPOJKA VODY</b>			
<b>ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI</b>				