


WHIRLPOOL – (NEREZ)

POLOHA 12,0m²
OBJEM 9,2m³
Q = 50,0m³/h
intenzita recirkulace 11 min.
TEPLOTA VODY 36°C

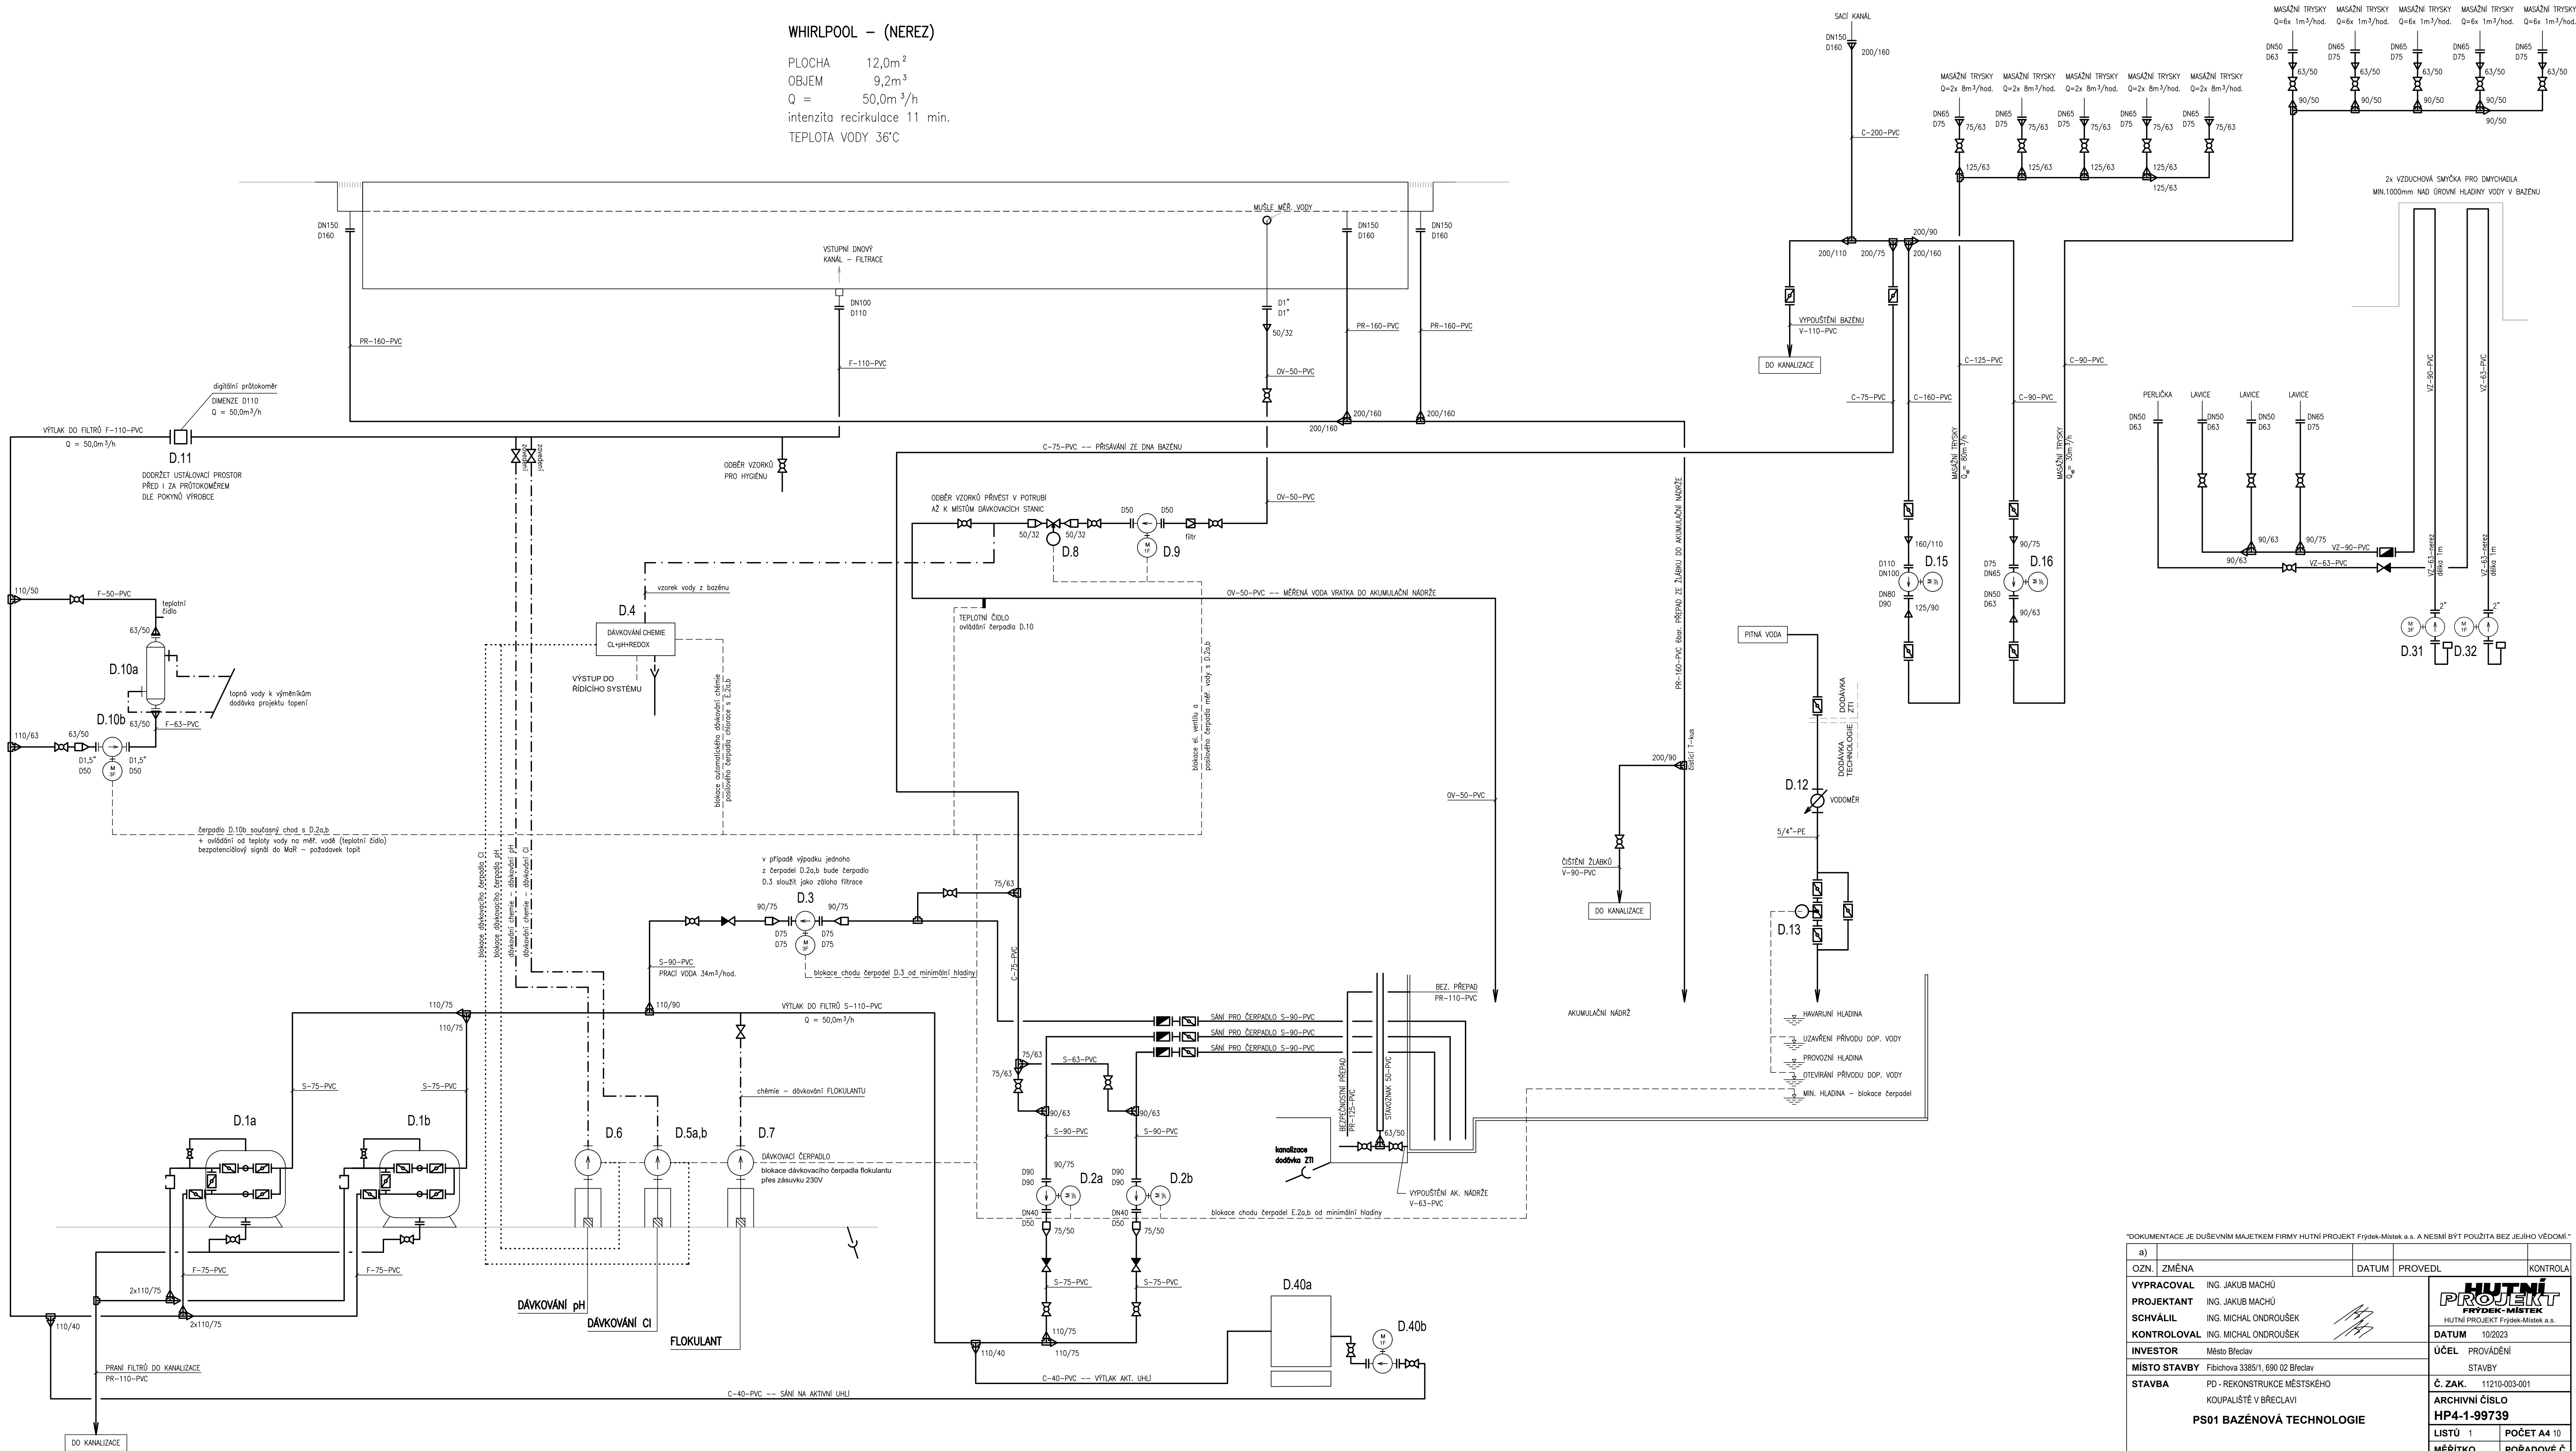

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."				
a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. JAKUB MACHŮ			
PROJEKTANT	ING. JAKUB MACHŮ			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
INVESTOR	Město Břeclav	ÚČEL	PROVÁDĚNÍ	
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav	STAVBY		
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPELIŠTĚ V BŘECLAVI	Č. ZAK.	11210-003-001	
	PS01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE	ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-1-99739	
		LISTŮ	1	POČET A4 10
		MĚŘÍTKO		POŘADOVÉ Č.
				06
TECH. SCHÉMA OKRUH E - VÍŘIVKA (2.NP)				