




Rozváděč RMS2 pole č.1

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE pod OMÍTKU
ROZMĚRY: 635 x 2060 x 247 mm (š x v x hl.), typ BP-U-3S-600/20
PŘÍVOD: SHORA
VÝVOD: SHORA
IP: 30/20
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU,
OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV

Pi : 405,8 kW
SOUDOBOST: 0,7
Pp : 284,1 kW
POZNÁMKA:

 PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	Odpovědný projektant:	Vypracoval:			
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	10/2018
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		číslo výkresu	EL-10
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		formát	1xA4
	název výkresu:	Rozváděč RMS2		počet stran	34
				strana číslo	1






ČÍSL.OBV.	02.1	02.2			02.3	PE02	PE1	PE2	PE3	PE4	PE5	PE6	PE7	PE8
KABEL	CYKY-J	CYKY-J			CYKY-J	H07V-K	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-K
PRŮŘEZ	3x185+95	3x185+95			5x50	185	6	6	4	4	6	4	6	10
Č.KABELU	WL02.1	WL02.2			WL02.3	WS02	WS1	WS2	WS3	WS4	WS5	WS6	WS7	WS8
Pi (kW)	405,8													
KAM	rozsadčč	rozsadčč			pole č.2	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.
	RMS1	RMS1			RMS2	rozv.RMS1	m.č.2.07	m.č.2.36	m.č.2.14	m.č.2.14	m.č.2.14	m.č.2.10	m.č.2.02	m.č.2.40

zařizní VZT zařizní VZT sprcha sprcha klapka zař.VZT sprcha klapka zař.VZT venk.zař.VZT

PARDOSA technik <small>PARDOSA - technik, s.r.o. stavbní a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</small>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
	Petr Winkler	Petr Winkler		
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		
	název výkresu:	Rozvadčč RMS2		
		datum	10/2018	
		číslo výkresu	EL-10	
		formát	1xA4	
		počet stran	34	
		strana číslo	2	

SNPE Str. 50HZ 400/230V/1N-C-S III-300A 1K 6010KA

[illegible]



 <p>PARDOSA - technika, s.r.o. stavění a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:				
	Petr Winkler	Petr Winkler				
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			datum	10/2018
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			číslo výkresu	EL-10
	název výkresu:	Rozváděč RMS2			formát	1xA4
					počet stran	34
					strana číslo	3

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA


N
PE
MET

ČÍSL.OBV.	PE23	PE24	PE25	PE26	PE27	PE28	PE29	PE30	PE31	PE32	PE33	PE34	PE35	PE36
KABEL	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	K07V-K	H07V-U	K07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U
PRŮŘEZ	6	6	6	6	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Č.KABELU	WS23	WS24	WS25	WS26	WS27	WS28	WS29	WS30	WS31	WS32	WS33	WS34	WS35	WS36
Pi (kW)														
KAM	doplň.pospoj.	doplňk.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.
	m.č.2.25	m.č.2.25	m.č.2.25	m.č.2.25	m.č.2.28	m.č.2.28	m.č.2.27	m.č.2.27	m.č.2.27	m.č.2.27	m.č.2.27	m.č.2.29	m.č.2.29	m.č.2.29

gastro zařízenígastro zařízení pracovní stůl pracovní stůl chladicí box klapka zař.VZT chladnička chladnička pracovní stůl pracovní stůl klapka zař.VZT pracovní stůl gastro zařízení pracovní stůl

 PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		číslo výkresu
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		formát
	název výkresu:	Rozváděč RMS2		počet stran
				strana číslo
				4

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA



ČÍSL.OBV.	PE37	PE38	PE39	PE40	PE41	PE42	PE43	PE44	PE45	PE46	PE47	PE48	PE49	PE50
KABEL	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	K07V-U	H07V-U	K07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U
PRŮŘEZ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Č.KABELU	WS37	WS38	WS39	WS40	WS41	WS42	WS43	WS44	WS45	WS46	WS47	WS48	WS49	WS50
Pi (kW)														
KAM	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.
	m.č.2.29	m.č.2.30	m.č.2.30	m.č.2.30	m.č.2.30	m.č.2.31 K.1	m.č.2.31 K.1	m.č.2.31 K.1	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.3	m.č.2.31 K.3	m.č.2.31 K.4

gastro zařízení pracovní stůl pracovní stůl pracovní stůl pracovní stůl pracovní stůl pracovní stůl pracovní stůl pracovní stůl pracovní stůl umyvadlo gastro zařízení pracovní stůl pracovní stůl chladnička

PARDOSA - technika, s.r.o.
stavební a projektční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dublany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
Petr Winkler	Petr Winkler		
investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		
název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		
název výkresu:	Rozváděč RMS2		

datum	10/2018
číslo výkresu	EL-10
formát	1xA4
počet stran	34
strana číslo	5

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA



N
PE
MET

ČÍSL.OBV.	PE51	PE52	PE53	PE54	PE55	PE56	PE57	PE58	PE59	PE60	PE61	PE62	PE63	PE64
KABEL	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	K07V-U	H07V-U	K07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U
PRŮŘEZ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Č.KABELU	WS51	WS52	WS53	WS54	WS55	WS56	WS57	WS58	WS59	WS60	WS61	WS62	WS63	WS64
Pi (kW)														
KAM	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.
	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5
	chladnička	pracovní stůl	pracovní stůl	pracovní stůl	gastro zařízení	umyvadlo	gastro zařízení	digestoř	gastro zařízení	pracovní stůl	pracovní stůl	pracovní stůl	gastro zařízení	gastro zařízení


3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA

N
PE
MET

ČÍSLO.OBV.	PE65	PE66	PE67	PE68	PE69	PE70	PE71	PE72	PE73	PE74	PE75	PE76	PE77	PE78
KABEL	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	K07V-U	H07V-U	K07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U
PRŮŘEZ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Č.KABELU	WS65	WS66	WS67	WS68	WS69	WS70	WS71	WS72	WS73	WS74	WS75	WS76	WS77	WS78
Pi (kW)														
KAM	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.
	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.6	m.č.2.31 K.6	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7
	gastro zařízení	chladnička	chladnička	pracovní stůl	pracovní stůl	umyvadlo	pracovní stůl	pracovní stůl	chladnička	gastro zařízení	gastro zařízení	pracovní stůl	pracovní stůl	umyvadlo

 PARDOSA - technika, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			datum	10/2018
	Petr Winkler		Petr Winkler				
	investor:		Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav				
	název stavby:		Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně				
	název výkresu:		Rozváděč RMS2				
						číslo výkresu	EL-10
						formát	1xA4
						počet stran	34
						strana číslo	7

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA



ČÍSL.OBV.	PE79	PE80	PE81	PE82	PE83	PE84	PE85	PE86	PE87	PE89	PE90	PE91	PE92	PE93
KABEL	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U
PRŮŘEZ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Č.KABELU	WS79	WS80	WS81	WS82	WS83	WS84	WS85	WS86	WS87	WS89	WS90	WS91	WS92	WS93
Pi (kW)														
KAM	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.
	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8

pracovní stůl pracovní stůl pracovní stůl umyvadlo pracovní stůl chladnička umyvadlo pracovní stůl pracovní stůl digestoř gastro zařízenígastro zařízení pracovní stůl pracovní stůl

PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projekční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:	Vypracoval:
Petr Winkler	Petr Winkler
investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně
název výkresu:	Rozváděč RMS2

datum	10/2018
číslo výkresu	EL-10
formát	1xA4
počet stran	34
strana číslo	8

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA

PE

“ ”



[illegible]

 <p>PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler			
	investor:		Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			
	název stavby:		Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			
	název výkresu:		Rozváděč RMS2			
			datum	10/2018		
			číslo výkresu	EL-10		
			formát	1x A4		
			počet stran	34		
			strana číslo	9		

3NPE stf. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA

N
PE
MET

ČÍSL.OBV.	PE108	PE109	PE110	PE111	PE112	PE113	PE114	PE115	PE116	PE117	PE118	PE119	PE120	PE121
KABEL	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U
PRŮŘEZ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Č.KABELU	WS108	WS109	WS110	WS111	WS112	WS113	WS114	WS115	WS116	WS117	WS118	WS119	WS120	WS121
Pi (kW)														
KAM	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.
	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.10	m.č.2.31 K.10	m.č.2.31 K.10	m.č.2.31 K.10	m.č.2.31 K.10
	digestoř	digestoř	gastro zařízení	gastro zařízení	gastro zařízení	gastro zařízení	gastro zařízení	gastro zařízení	gastro zařízení	pracovní stůl	pracovní stůl	pracovní stůl	pracovní stůl	pracovní stůl

 PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
	Petr Winkler	Petr Winkler		
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		
	název výkresu:	Rozváděč RMS2		
			datum	10/2018
			číslo výkresu	EL-10
			formát	1xA4
			počet stran	34
			strana číslo	10

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA

N

PE

MET

ČÍSL.OBV.	PE122	PE123	PE124	PE125	PE126	PE127								
KABEL	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-K								
PRŮŘEZ	6	6	6	6	6	10								
Č.KABELU	WS122	WS123	WS124	WS125	WS126	WS127								
Pi (kW)														
KAM	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.	doplň.pospoj.								
	m.č.2.31 K.10	m.č.2.31 K.11	m.č.2.31 K.11	m.č.2.31 K.11	m.č.2.31 K.11	m.č.2.26								

pracovní stůl

umyvadlo

pracovní stůl

pracovní stůl

pracovní stůl



kabel.úlož.syst.


Rozváděč RMS2 pole č.2

TECHNICKÉ ÚDAJE



TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE pod OMÍTKU
ROZMĚRY: 635 x 2060 x 247 mm (š x v x hl.), typ BP-U-3S-600/20
PŘÍVOD: SHORA
VÝVOD: SHORA
IP: 30/20
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU,
OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV


Pi :
SOUDOBOST:
Pp :
POZNÁMKA:


 <small>PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</small>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:			
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	10/2018
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			
	název výkresu:	Rozváděč RMS2			
				číslo výkresu	EL-10
				formát	1xA4
				počet stran	34
				strana číslo	12




ČÍSL.OBV.	02.3														
KABEL	CYKY-J														
PRŮŘEZ	5x50														
Č.KABELU	WL02.3														
Pi (kW)															
KAM	pole č.1														
	RMS2														

 PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		číslo výkresu
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		EL-10
	název výkresu:	Rozváděč RMS2		formát
				1xA4
				počet stran
				34
				strana číslo
				13




 <p>PARDOSA technik</p> <p>PARDOSA - techník, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubivany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant: Petr Winkler	Vypracoval: Petr Winkler		
	investor: Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		datum: 10/2018	
	název stavby: Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		číslo výkresu: EL-10	
	název výkresu: Rozváděč RMS2		formát: 1xA4	
			počet stran: 34	
			strana číslo: 14	

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=160A Ik" do10kA

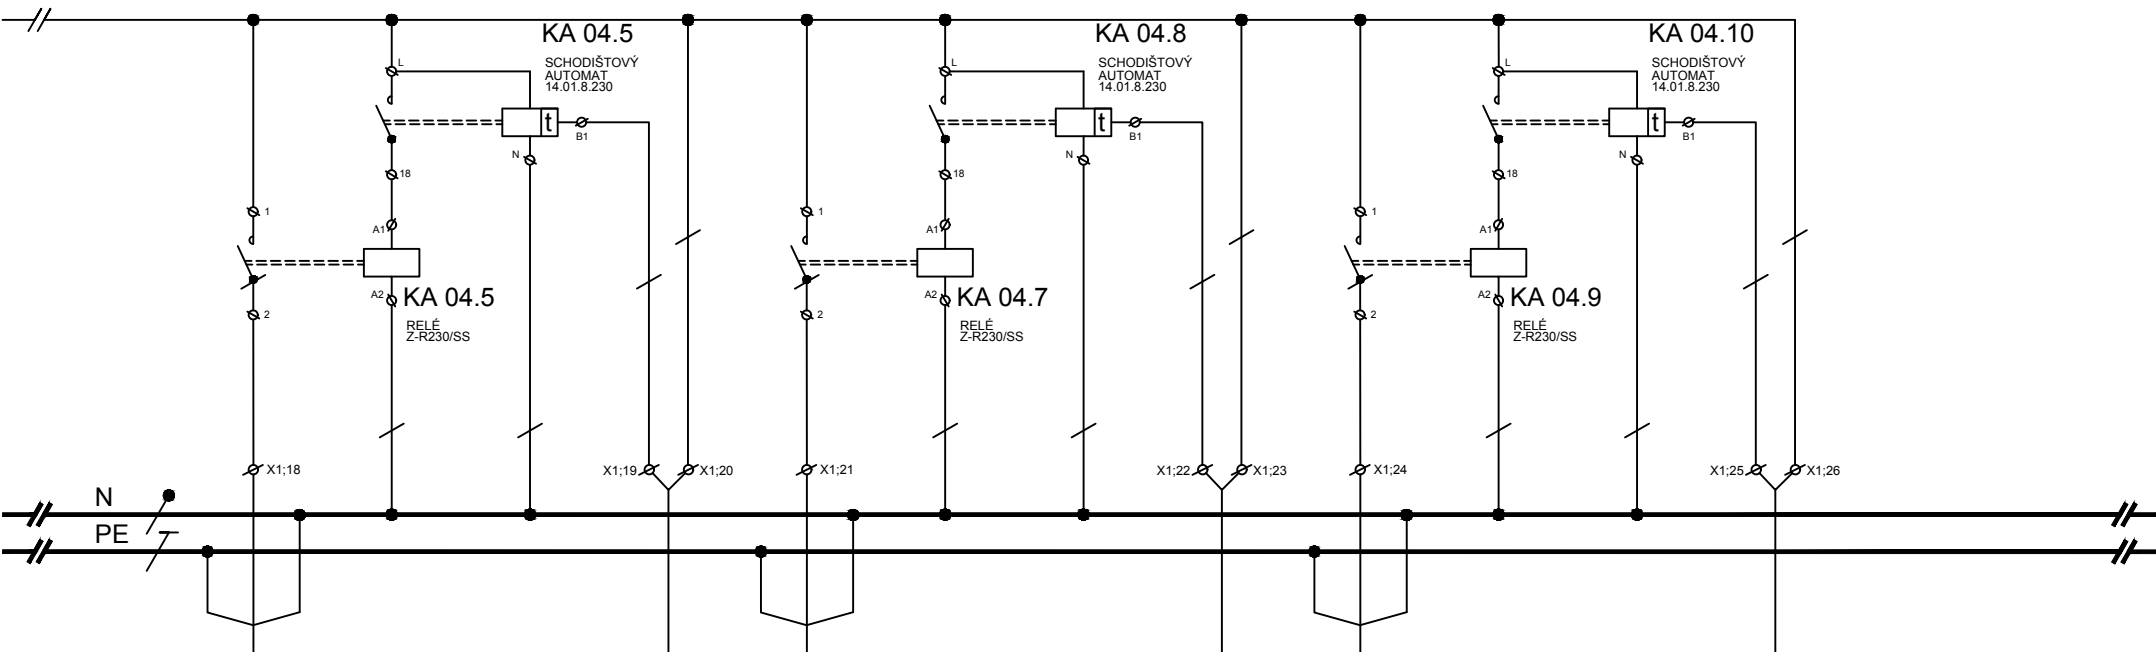

ČÍSLO.OBV.	S4/2/c		c	S4/2/d		d	S4/2/e		e	
KABEL	CYKY-J		CYKY-O	CYKY-J		CYKY-O	CYKY-J		CYKY-O	
PRŮŘEZ	3x1,5		3x1,5	3x1,5		3x1,5	3x1,5		3x1,5	
Č.KABELU	WLS4/2/c		WLC	WLS4/2/d		WLD	WLS4/2/e		WLE	
Pi (kW)	0,2			0,2			0,3			
KAM	osvětlení		ovládání	osvětlení		ovládání	osvětlení		ovládání	
	m.č.2.20		osvětł. S4/2/c	m.č.2.26		osvětł. S4/2/d	m.č.2.39		osvětł. S4/2/e	

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=160A Ik" do10kA



ČÍSL.OBV.	S5/2	S5/2/a			a	S6/2	S7/2	S8/2	S9/2				
KABEL	CYKY-J	CYKY-J			CYKY-O	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J				
PRŮŘEZ	3x1,5	3x1,5			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5				
Č.KABELU	WLS5/2	WLS5/2/a			WLa	WLS6/2	WLS7/2	WLS8/2	WLS9/2				
Pi (kW)	0,7	0,2				1,1	1,3	1,4	1,4				
KAM	osvětlení	osvětlení			ovládání	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva
	m.č.2.21-2.25	m.č.2.40			osv. S5/2/a	m.č.2.27-2.30	m.č.2.31	m.č.2.31	m.č.2.32,2.33				

2.34-2.38

K.1-K.4

K.8-K.11

2.31 K.5-K.7

PARDOŠA
technika
PARDOŠA - technik, s.r.o.
stavební a projektční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:

Petr Winkler

Vypracoval:

Petr Winkler

investor:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

název stavby:

Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

název výkresu:

Rozváděč RMS2

datum

10/2018

číslo výkresu

EL-10

formát

1xA4

počet stran

34


strana číslo

16

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=160A Ik" do10kA

FI 01

PF7-40/4/003

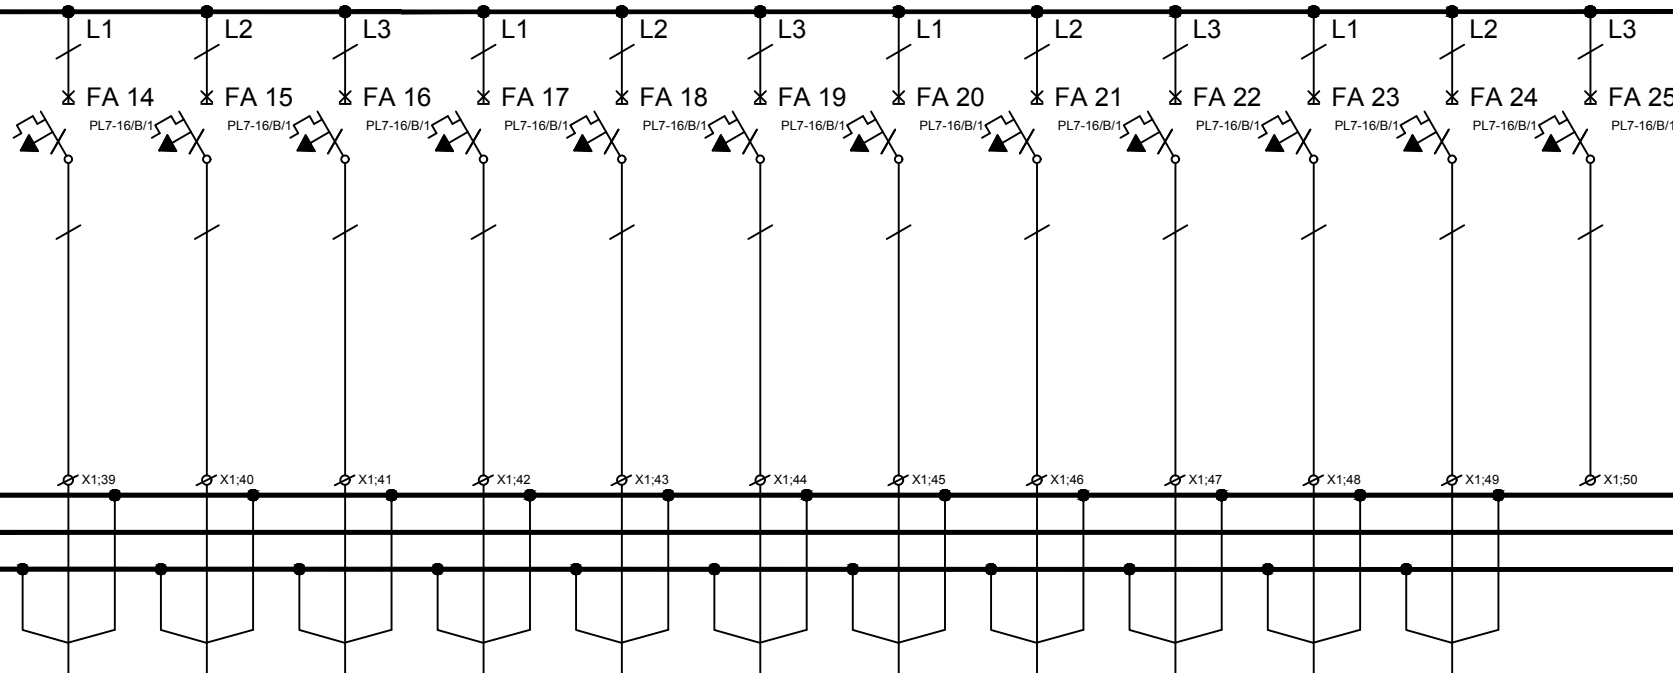


ČÍSLO.OBV.	Z1/2	Z2/2	Z3/2	Z4/2	Z5/2	Z6/2	Z7/2	Z8/2	Z9/2	Z10/2	Z11/2		
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J		
PRŮŘEZ	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Č.KABELU	WLZ1/2	WLZ2/2	WLZ3/2	WLZ4/2	WLZ5/2	WLZ6/2	WLZ7/2	WLZ8/2	WLZ9/2	WLZ10/2	WLZ11/2		
Pi (kW)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
KAM	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	rezerva	
	m.č.2.09.2.13	m.č.2.17	m.č.2.17	m.č.2.18.2.19	m.č.2.02.2.07	m.č.2.08	m.č.2.08	m.č.2.08	m.č.2.21-2.24	m.č.2.22	m.č.2.22		

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=160A Ik" do10kA

FI 02

PF7-40/4/003

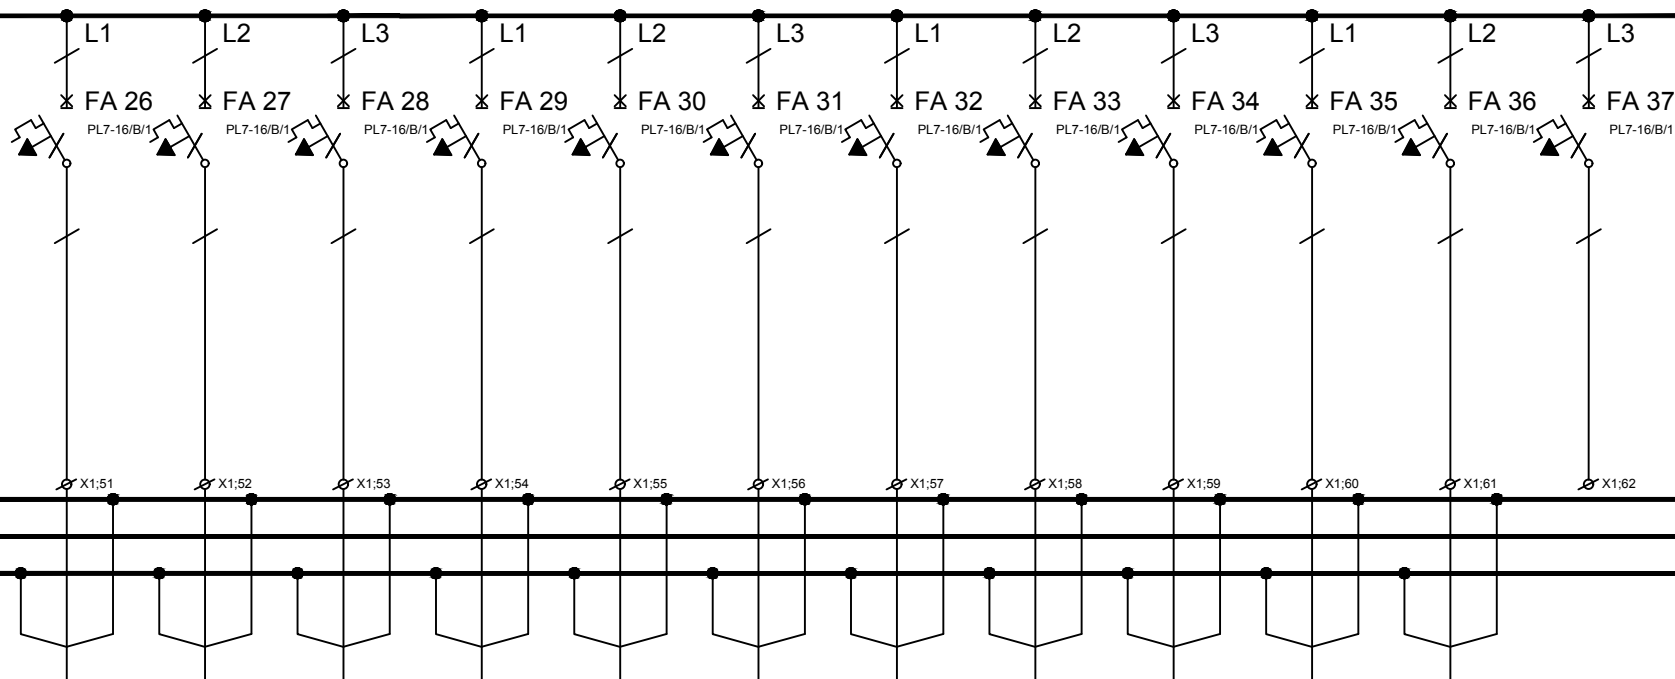

ČÍSLO OBV.		Z12/2	Z13/2	Z14/2	Z15/2	Z16/2	Z17/2	Z18/2	Z19/2	Z21/2	Z71/2	Z72/2		
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J		
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Č.KABELU		WLZ12/2	WLZ13/2	WLZ14/2	WLZ15/2	WLZ16/2	WLZ17/2	WLZ18/2	WLZ19/2	WLZ21/2	WLZ71/2	WLZ72/2		
Pi (kW)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
KAM		zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	rezerva	
		m.č.2.22	m.č.2.22	m.č.2.22	m.č.2.22	m.č.2.22	m.č.2.22	m.č.2.22	m.č.2.22	m.č.2.26	m.č.2.33	m.č.2.32		



PARDOSA - technika, s.r.o.
stavební a projektční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dublňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:

Petr Winkler

Vypracoval:

Petr Winkler

investor:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

název stavby:

Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

název výkresu:

Rozváděč RMS2

datum

10/2018

číslo výkresu

EL-10

formát


1xA4

počet stran

34

strana číslo

18

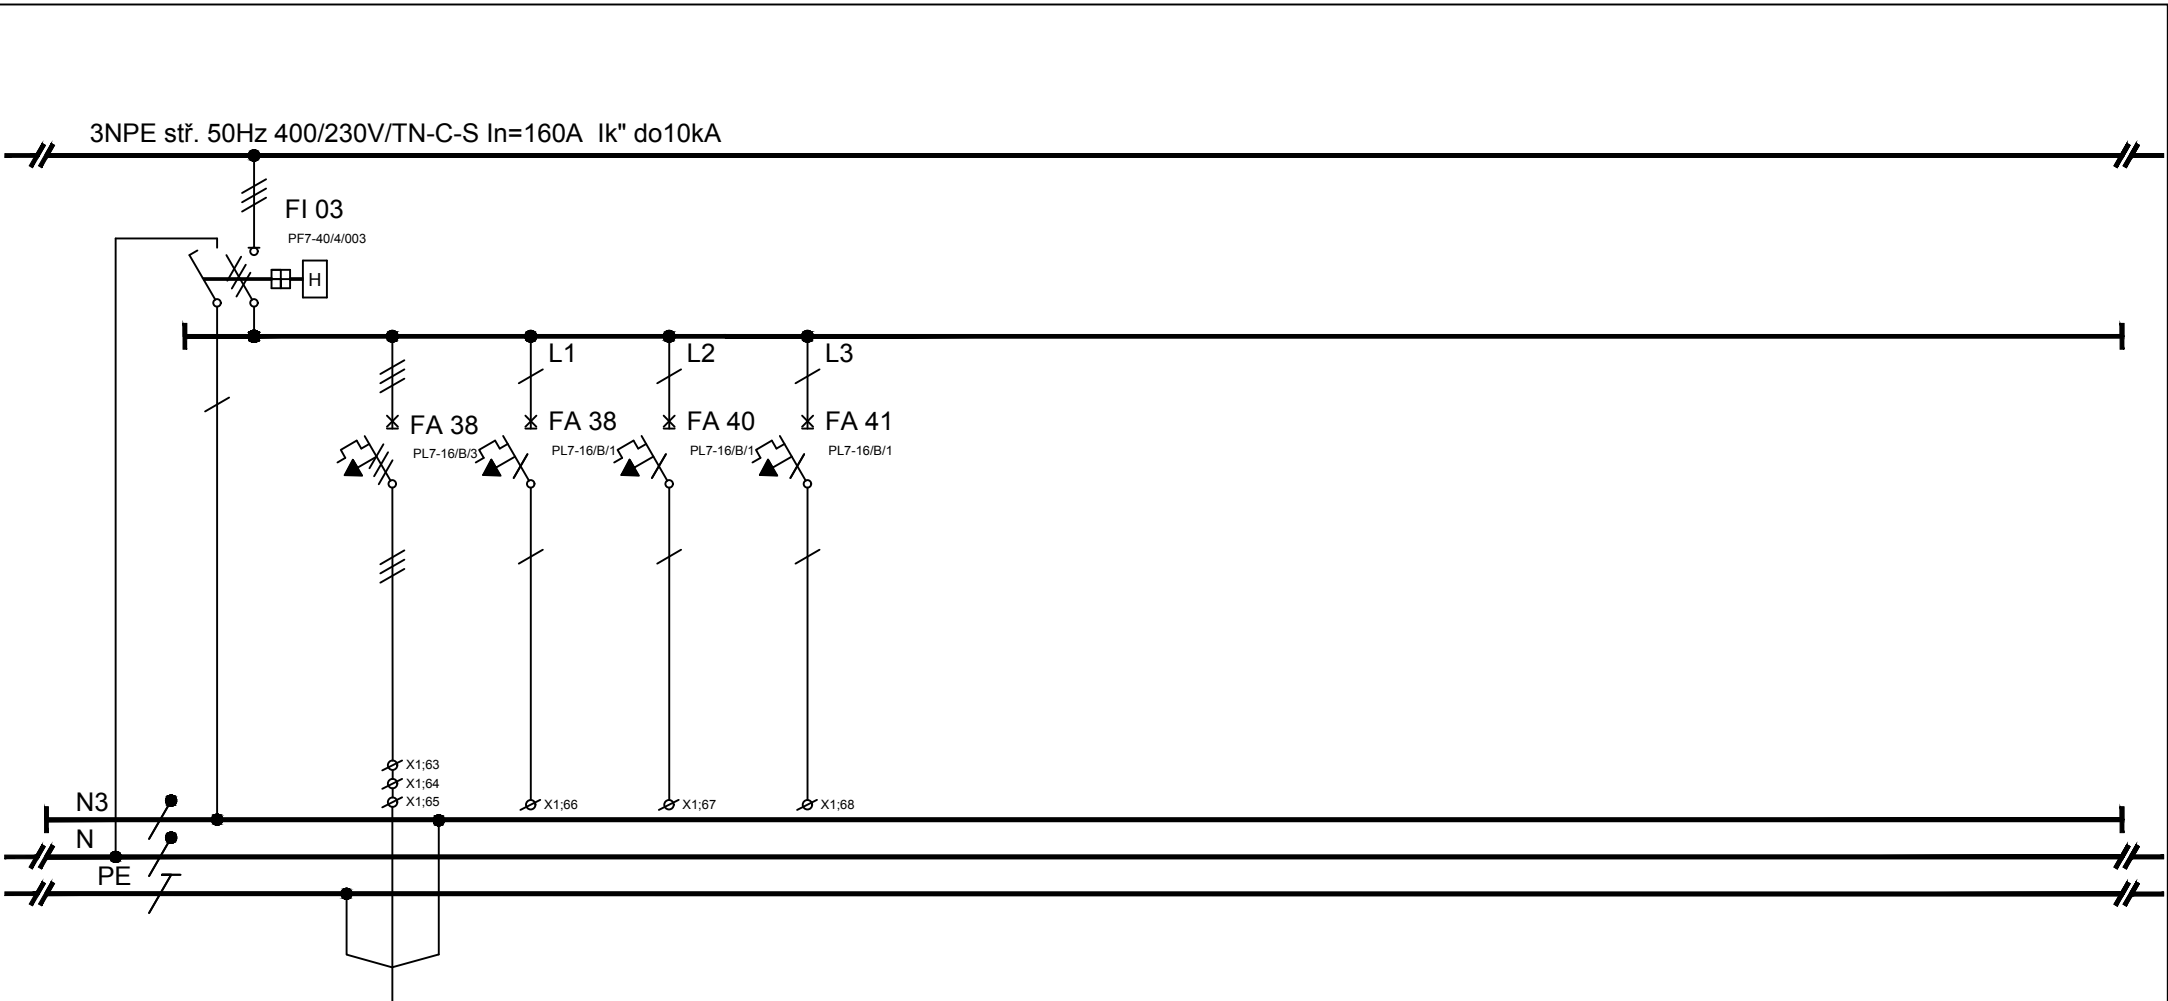


ČÍSL.OBV.		Z73/2												
KABEL		CYKY-J												
PRŮŘEZ		5x2,5												
Č.KABELU		WLZ73/2												
Pi (kW)		5,0												
KAM		zás.400V	rezerva	rezerva	rezerva									
		m.č.2.07												

PARDOSA
technik

PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projekční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:	Vypracoval:		datum	10/2018
Petr Winkler	Petr Winkler		číslo výkresu	EL-10
investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		formát	1xA4
název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		počet stran	34
název výkresu:	Rozváděč RMS2		strana číslo	19

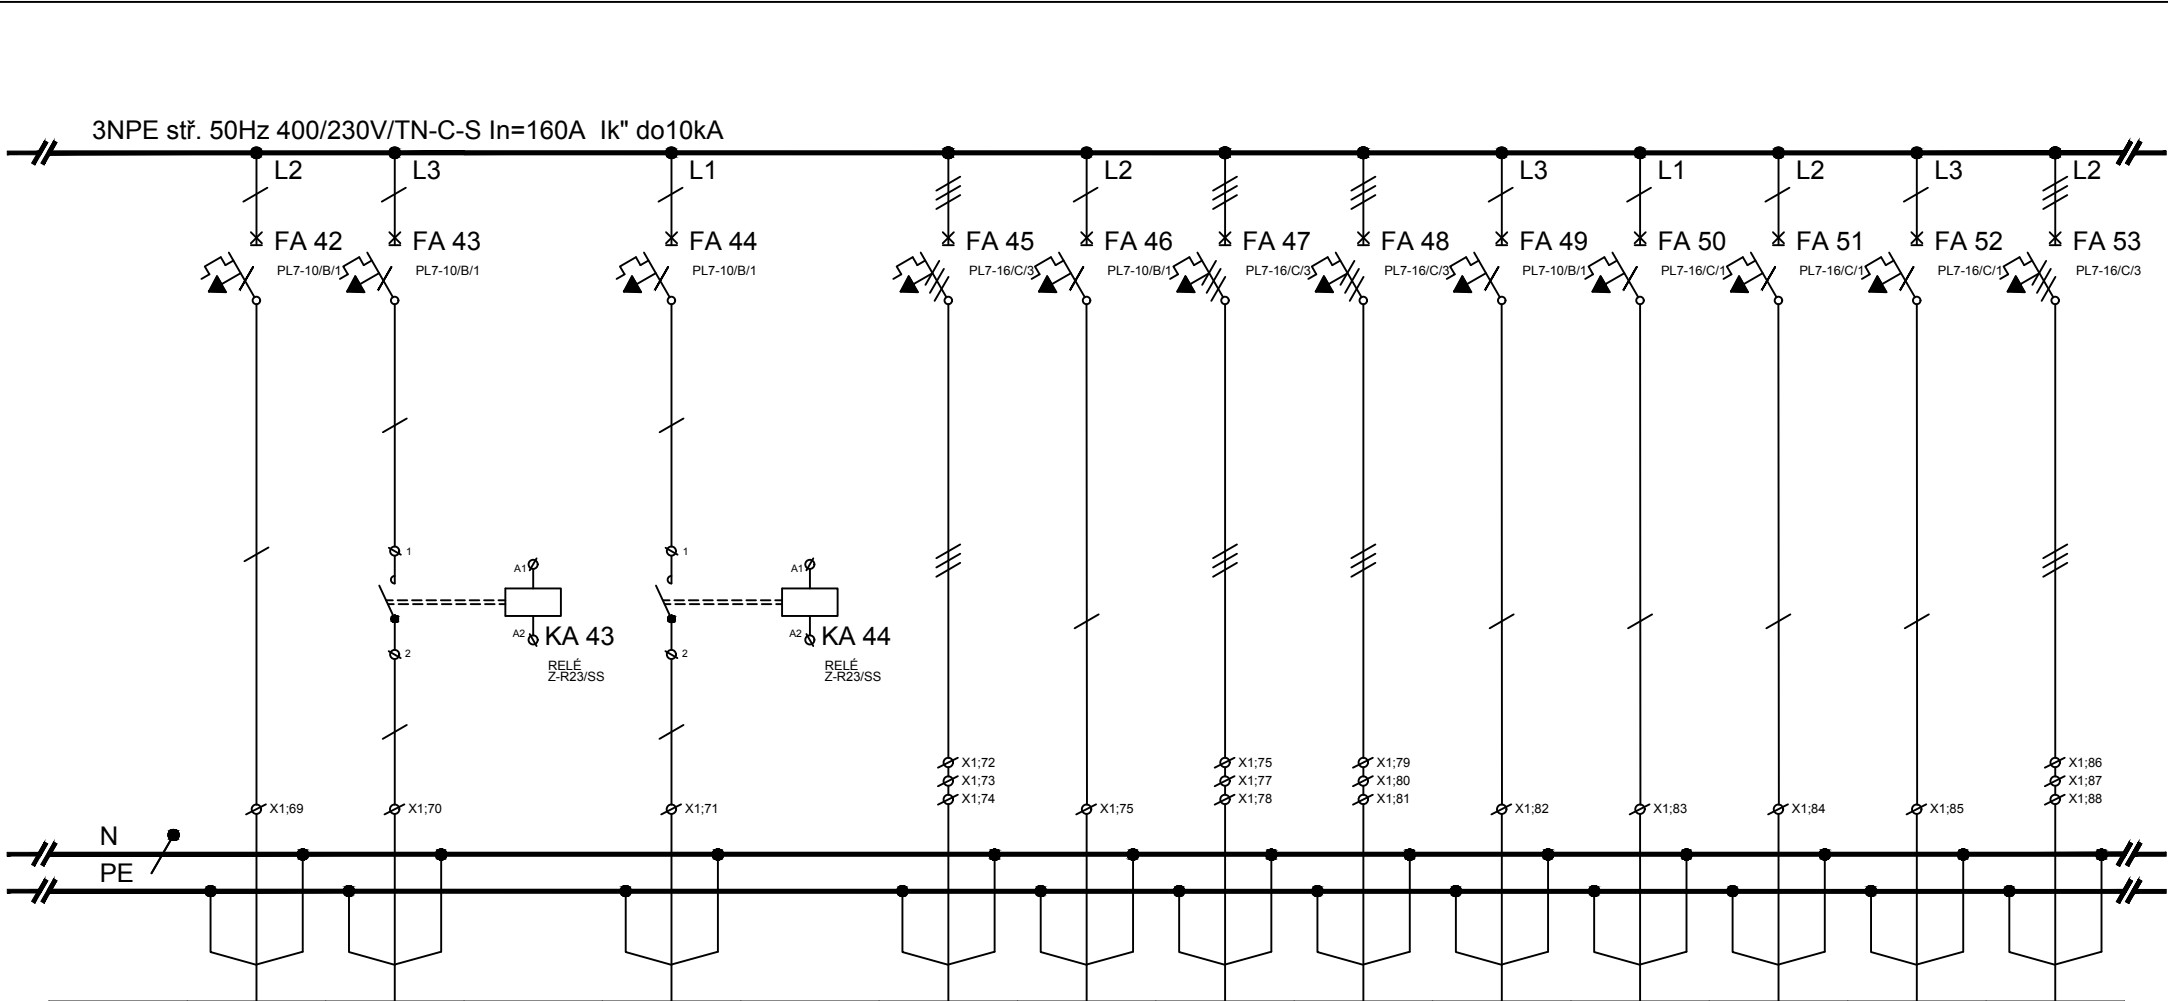


ČÍSL.OBV.	V1/2	V2/2		V3/2		V5/2	V6/2	V7/2	V8/2	V9/2	V10/2	V11/2	V12/2	V13/2
KABEL	CYKY-J	CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
PRŮŘEZ	3x1,5	3x1,5		3x1,5		5x2,5	3x1,5	5x2,5	5x2,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5
Č.KABELU	WLV1/2	WLV2/2		WLV3/2		WLV5/2	WLV6/2	WLV7/2	WLV8/2	WLV9/2	WLV10/2	WLV11/2	WLV12/2	WLV13/2
Pi (kW)	0,5	0,1		0,1		1,5	0,1	1,5	1,5	0,1	0,9	1,0	1,0	5,0
KAM	vývod 230V	vývod 230V		vývod 230V		vývod 400V	vývod 230V	vývod 400V	vývod 400V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 400V
	m.č.2.10	m.č.2.14		m.č.2.02		m.č.2.20	m.č.2.20	m.č.2.20	m.č.2.26	m.č.2.26	m.č.2.40	m.č.2.22	m.č.2.22	m.č.2.40
	pisoáry	klapka zař.VZT		klapka zař.VZT		vrata	gastro	vrata	vrata	gastro	zařízení VZT	chladicí box	chladicí box	plošina

PARDOŠA - technik, s.r.o.
stavební a projekční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
Petr Winkler	Petr Winkler		
investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		
název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		
název výkresu:	Rozváděč RMS2		
	datum	10/2018	
	číslo výkresu	EL-10	
	formát	1xA4	
	počet stran	34	
	strana číslo	20	

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=160A Ik" do10kA

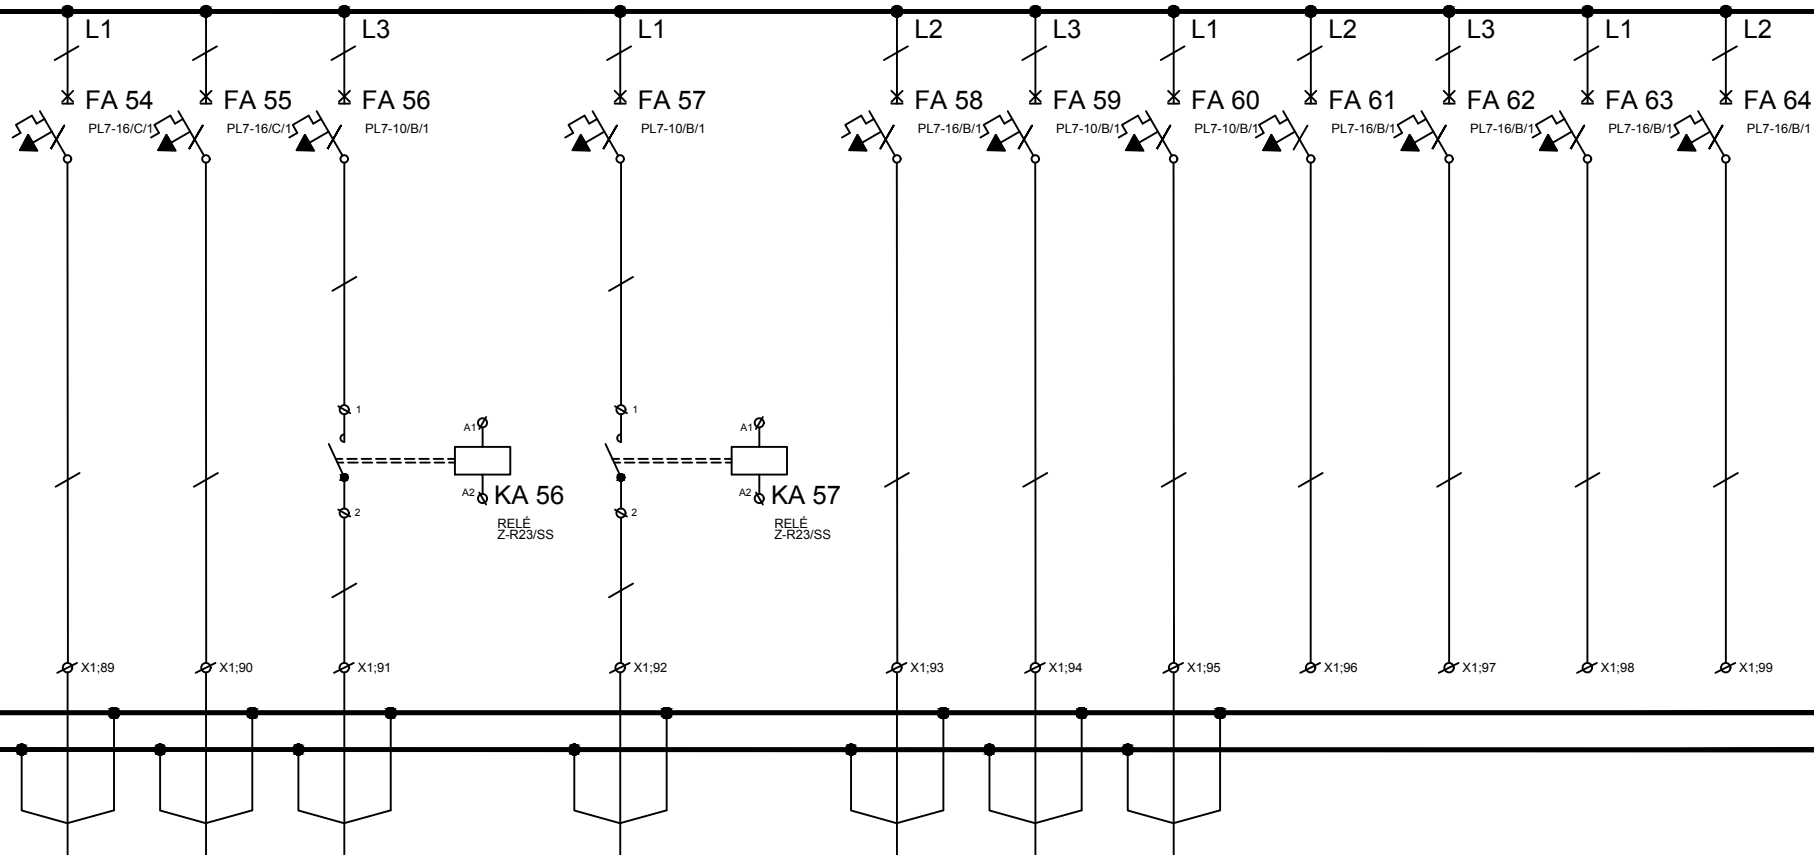

ČÍSLO.OBV.	V14/2	V17/2	V18/2		V19/2		V56/2	V57/2	V58/2					
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J					
PRŮŘEZ	3x2,5	3x2,5	3x1,5		3x1,5		3x2,5	3x1,5	3x1,5					
Č.KABELU	WLV14/2	WLV17/2	WLV18/2		WLV19/2		WLV56/2	WLV57/2	WLV58/2					
Pi (kW)	1,0	1,0	0,1		0,1		0,5	1,0	0,6					
KAM	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V		vývod 230V		vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	rezerva	rezerva	rezerva	rezerva	
	m.č.2.25	m.č.2.28	m.č.2.28		m.č.2.27		m.č.2.31 K.1	m.č.2.31,2.32	m.č.2.10,2.13					

chladicí box

chladicí box

klapka zař.VZT


klapka zař.VZT

el.dveře

2.33 žaluzie 2.14, 2.17-2.19 ž.



<p>PARDOSA - technik, s.r.o. stavěbní a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dublany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
	Petr Winkler	Petr Winkler		
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		
	název výkresu:	Rozváděč RMS2		
			datum	10/2018
			číslo výkresu	EL-10
			formát	1xA4
			počet stran	34
			strana číslo	21

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=160A Ik" do10kA




ČÍSL.OBV.		DT1/3		EPS02										
KABEL		STP cat.6		PRAFlaGuard-F										
PRŮŘEZ		4x2xAWG23		2x2x0,8										
Č.KABELU		WLD1/3		WLEPS02										
Pi (kW)														
KAM		elektromag.		výstupní										
		zámek		modul EPS										



m.č.2.01

 <p>PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:				
	Petr Winkler		Petr Winkler				
	investor:		Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		datum		10/2018
	název stavby:		Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		číslo výkresu		EL-10
název výkresu:		Rozváděč RMS2		formát		1xA4	
				počet stran		34	
				strana číslo		22	

zapojení ovládání klapek VZT



ČÍSL.OBV.		EPS02												
KABEL		PRAFlaGuard-F												
PRŮŘEZ		2x2x0,8												
Č.KABELU		WLEPS02												
Pi (kW)														
KAM		výstupní												
		modul EPS												



 PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	Odpovědný projektant:	Vypracoval:			
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	10/2018
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			číslo výkresu
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			EL-10
název výkresu:	Rozváděč RMS2			formát	1xA4
				počet stran	34
				strana číslo	23

Rozváděč RMS2 pole č.3


TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE pod OMÍTKU
ROZMĚRY: 1035 x 2060 x 247 mm (š x v x hl.), typ BP-U-3S-1000/20
PŘÍVOD: SHORA
VÝVOD: SHORA
IP: 30/20
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU,
OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV



Pi :
SOUDOBOST:
Pp :
POZNÁMKA:

 <div>PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dublany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</div>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:				
	Petr Winkler	Petr Winkler			datum	10/2018
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			číslo výkresu	EL-10
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			formát	1x A4
	název výkresu:	Rozváděč RMS2			počet stran	34
				strana číslo	24	

datum	10/2018
číslo výkresu	EL-10
formát	1xA4
počet stran	34
strana číslo	25



zapojení bezpečnostního stoptlačítka




ČÍSL.OBV.				SB1/2									
KABEL													
PRŮŘEZ													
Č.KABELU				WLSB1/2									
Pi (kW)													
KAM				bezpečnostní stoptlačítko									


PARDOSA - technik, s.r.o.
 stavební a projektční společnost
 Hodonínská 672, 696 03 Dubřany
 tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
 www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:	Vypracoval:		datum	10/2018	
Petr Winkler	Petr Winkler		číslo výkresu	EL-10	
investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			formát	1xA4
název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			počet stran	34
název výkresu:	Rozváděč RMS2			strana číslo	26


3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA

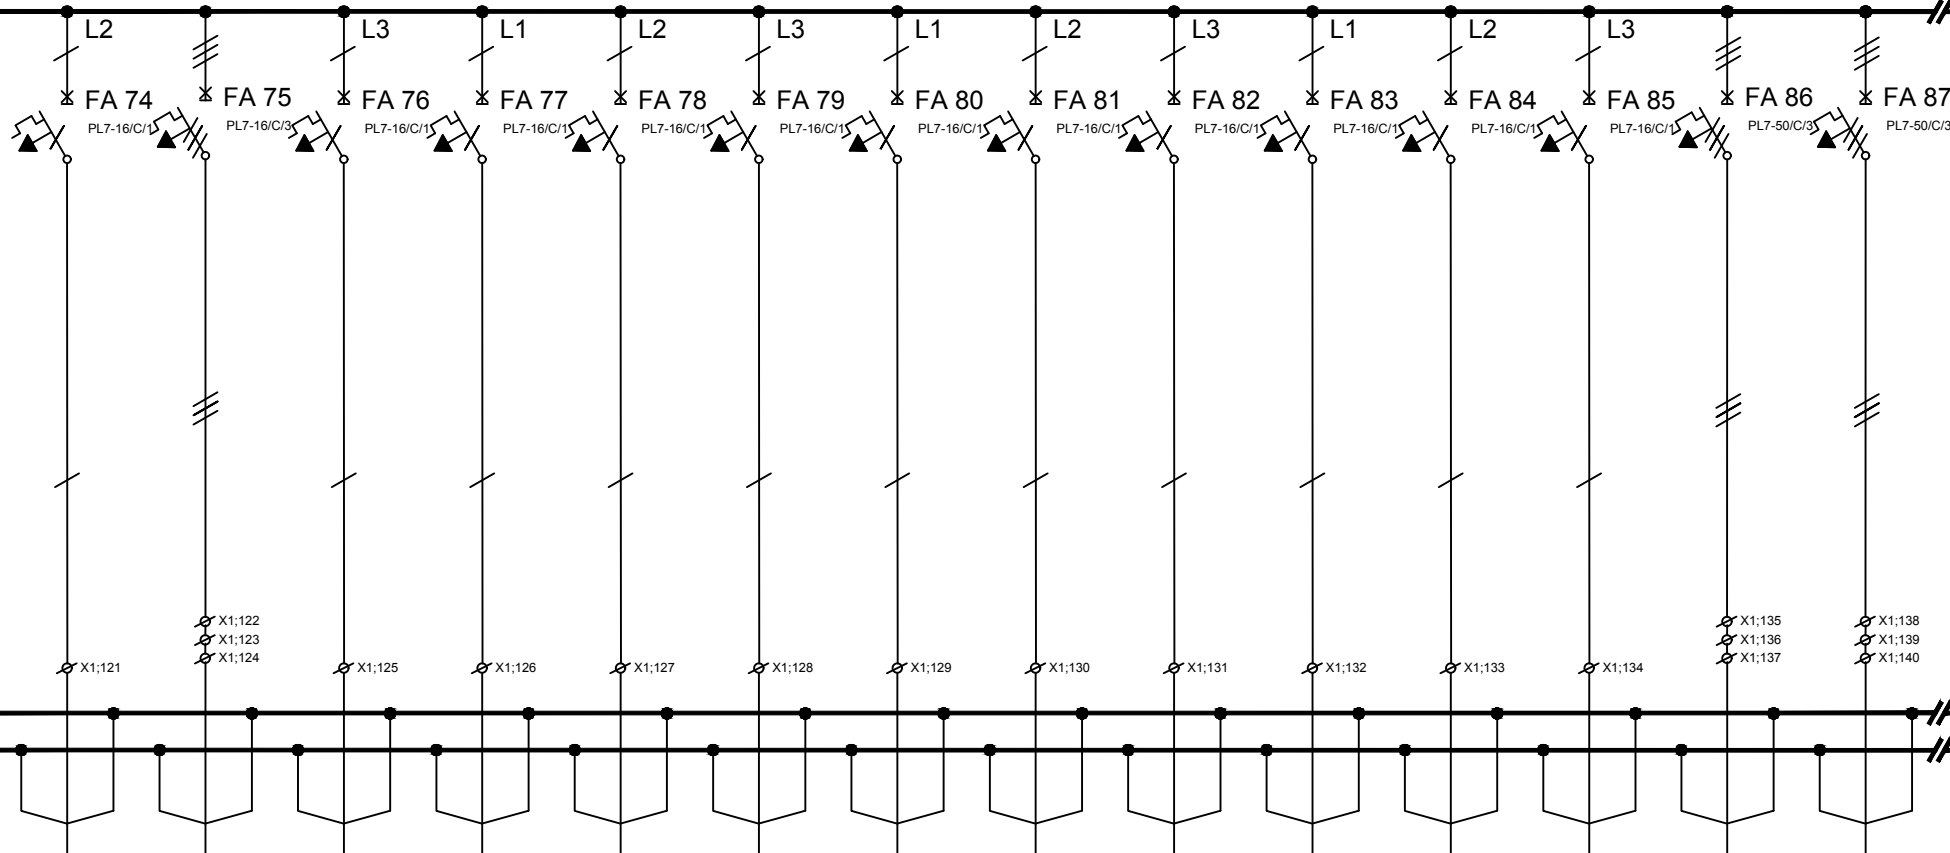

ČÍSL.OBV.	V24/2	V25/2	V26/2	V27/2	V28/2	V29/2	V30/2	V31/2	V32/2	V33/2	V34/2	V35/2	V36/2	V37/2
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
PRŮŘEZ	3x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x10	5x10
Č.KABELU	WLV24/2	WLV25/2	WLV26/2	WLV27/2	WLV28/2	WLV29/2	WLV30/2	WLV31/2	WLV32/2	WLV33/2	WLV34/2	WLV35/2	WLV36/2	WLV37/2
Pi (kW)	3,0	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	15,5	15,5
KAM	vývod 230V	vývod 400V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 400V	vývod 400V
	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9
	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro	K.5,K.8,K.9 digestoř	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro


 <p>PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
	Petr Winkler	Petr Winkler	
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav	
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně	
	název výkresu:	Rozváděč RMS2	
datum		10/2018	
číslo výkresu		EL-10	
formát		1xA4	
počet stran		34	
strana číslo		27	

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA



ČÍSL.OBV.	V38/2	V39/2	V40/2	V41/2	V42/2	V43/2	V44/2	V45/2	V46/2	V47/2	V48/2	V49/2
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
PRŮŘEZ	5x4	5x35	5x35	3x2,5	5x2,5	5x2,5	3x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Č.KABELU	WLV38/2	WLV39/2	WLV40/2	WLV41/2	WLV42/2	WLV43/2	WLV44/2	WLV45/2	WLV46/2	WLV47/2	WLV48/2	WLV49/2
Pi (kW)	7,5	35,0	35,0	0,5	4,0	4,0	1,0	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5
KAM	vývod 400V	vývod 400V	vývod 400V	vývod 230V	vývod 400V	vývod 400V	vývod 230V	vývod 400V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V	vývod 230V
	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.11	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9
	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro	gastro

PARDOSA <small>technika</small> PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
	Petr Winkler	Petr Winkler		
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		
	název výkresu:	Rozváděč RMS2		
			datum:	10/2018
			číslo výkresu:	EL-10
			formát:	1xA4
			počet stran:	34
			strana číslo:	28

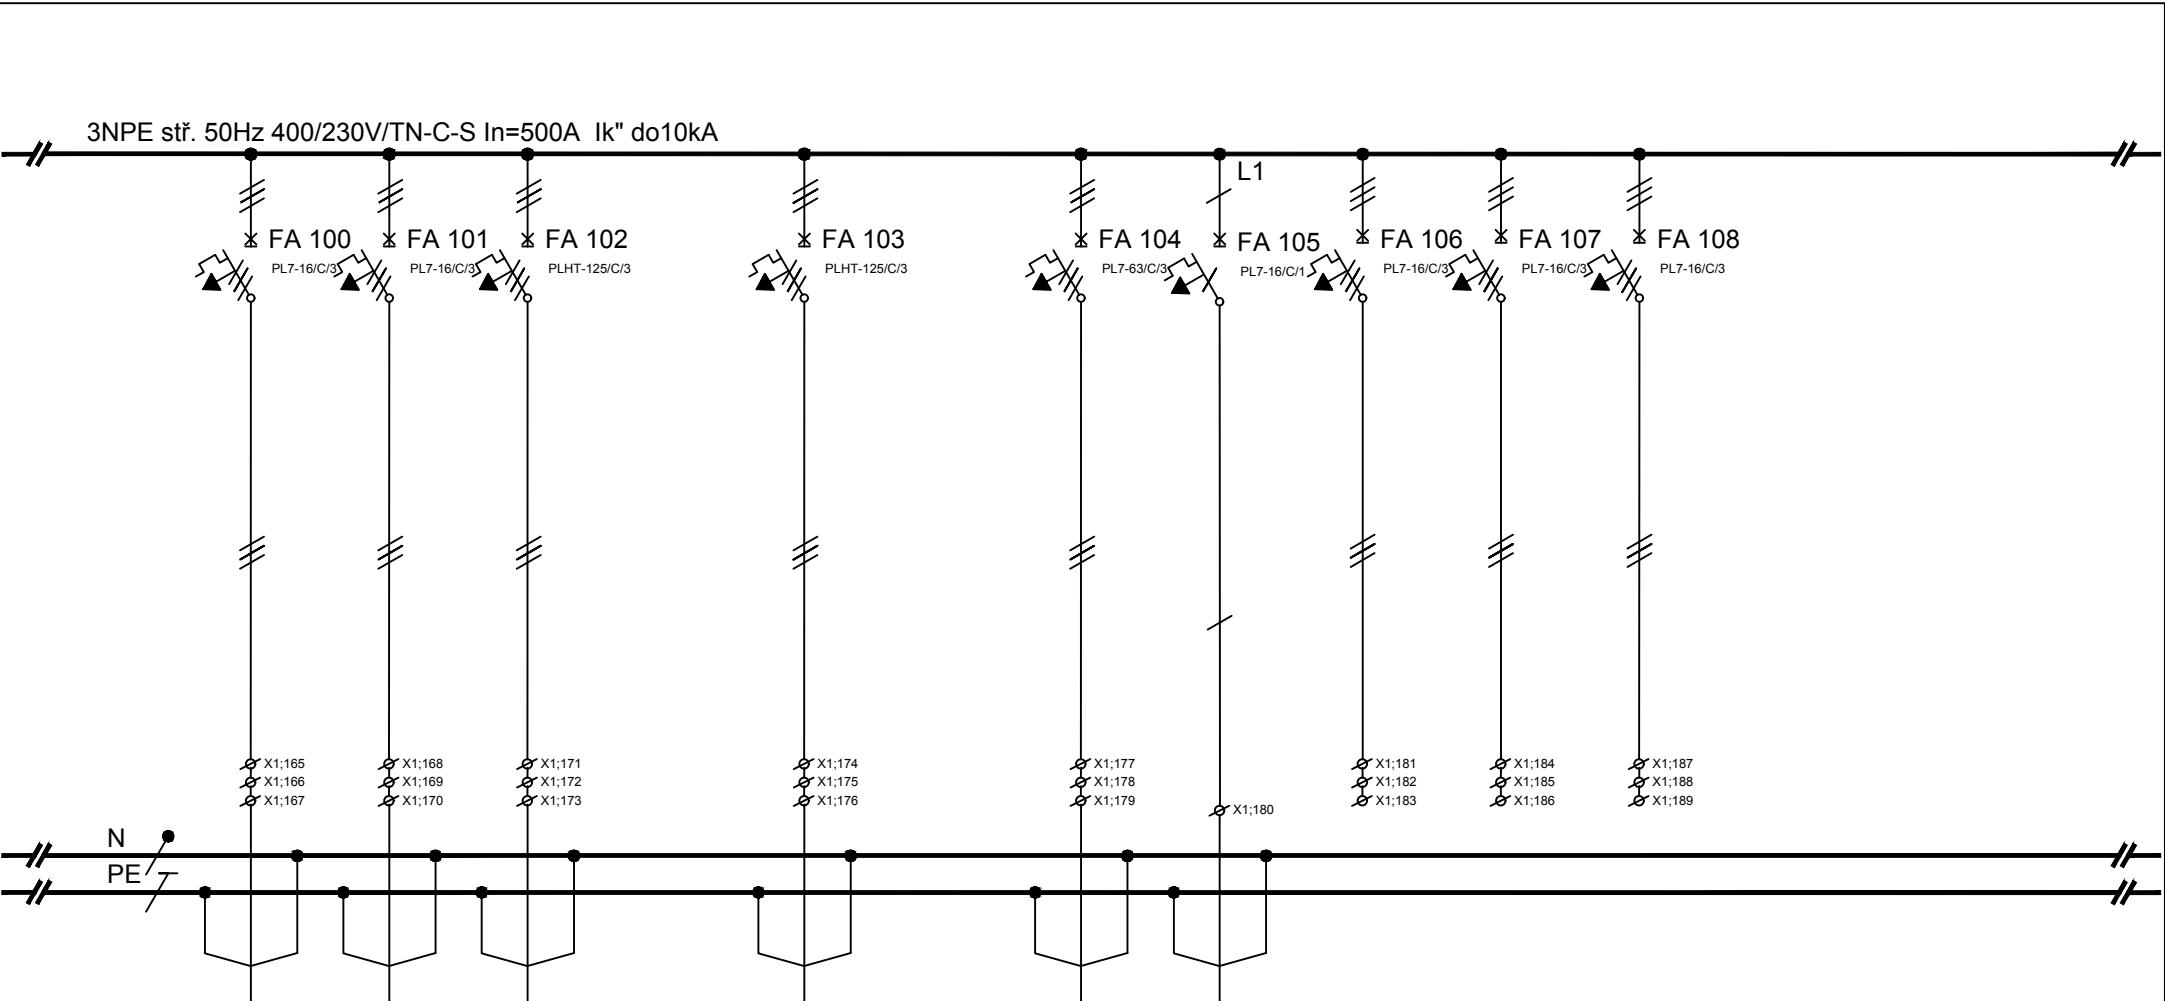

ČÍSL.OBV.	V50/2	V51/2	V52/2		V53/2		V54/2	V55/2					
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J	CYKY-J					
PRŮŘEZ	5x2,5	5x2,5	5x35		5x35		5x16	3x2,5					
Č.KABELU	WLV50/2	WLV51/2	WLV52/2		WLV53/2		WLV54/2	WLV55/2					
Pi (kW)	5,0	4,4	35,0		35,0		17,0	3,0					
KAM	vývod 400V	vývod 400V	vývod 400V		vývod 400V		vývod 400V	vývod 230V	vývod 400V	vývod 400V	vývod 400V		
	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8		m.č.2.31 K.8		m.č.2.31 K.10	m.č.2.31 K.11					

gastro



gastro

gastro

gastro

gastro

gastro

 PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	Odpovědný projektant:		Vypracoval:				
	Petr Winkler		Petr Winkler			datum	10/2018
	investor:		Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			číslo výkresu	EL-10
	název stavby:		Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			formát	1xA4
	název výkresu:		Rozváděč RMS2			počet stran	34
						strana číslo	29

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA

FI 04

PF7-40/4/003

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

FA 109 FA 110 FA 111 FA 112 FA 113 FA 114 FA 115 FA 116 FA 117 FA 118 FA 119 FA 120



PL7-16/B/1 PL7-16/B/1 PL7-16/B/1 PL7-16/B/1 PL7-16/B/1 PL7-16/B/1 PL7-16/B/1 PL7-16/B/1 PL7-16/B/1 PL7-16/B/1 PL7-16/B/1 PL7-16/B/1

N4 N X1;190 X1;191 X1;192 X1;193 X1;194 X1;195 X1;196 X1;197 X1;198 X1;199 X1;200 X1;201

PE


ČÍSL.OBV.		Z20/2	Z22/2	Z23/2	Z24/2	Z25/2	Z26/2	Z27/2	Z28/2	Z29/2	Z30/2	Z31/2		
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J		
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Č.KABELU		WLZ20/2	WLZ22/2	WLZ23/2	WLZ24/2	WLZ25/2	WLZ26/2	WLZ27/2	WLZ28/2	WLZ29/2	WLZ30/2	WLZ31/2		
Pi (kW)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,2	3,2		
KAM		zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	rezerva	
		m.č.2.25	m.č.2.27	m.č.2.27	m.č.2.27	m.č.2.29	m.č.2.28	m.č.2.30	m.č.2.30	m.č.2.31 K.1	m.č.2.31 K.1	m.č.2.31 K.1		

K.11



 PARDOSA - technika, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			datum	10/2018	
	Petr Winkler		Petr Winkler			číslo výkresu	EL-10	
	investor:		Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			formát	1xA4	
	název stavby:		Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			počet stran	34	
	název výkresu:		Rozváděč RMS2			strana číslo	30	

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA

FI 05
PF7-40I/4/003

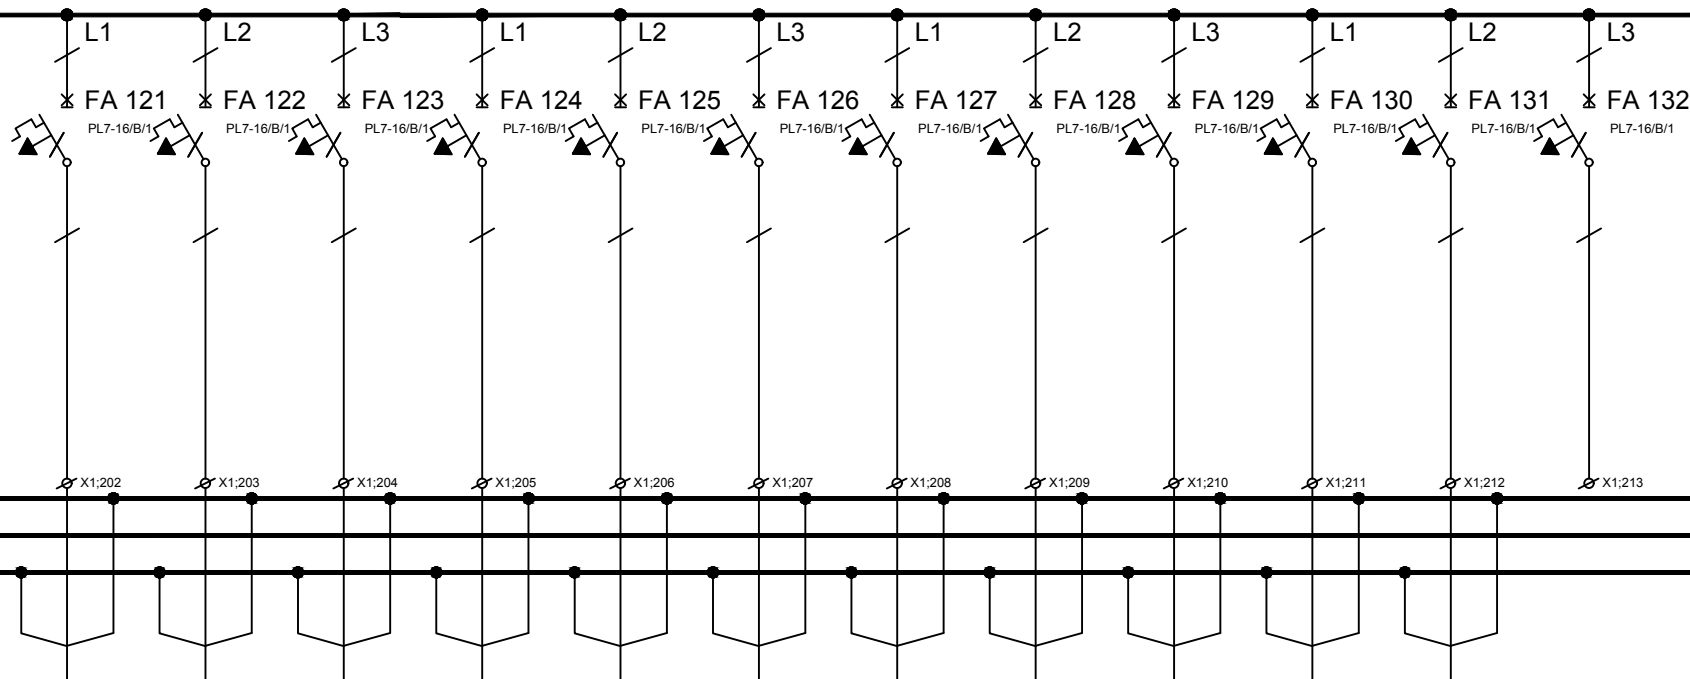


ČÍSL.OBV.	Z32/2	Z33/2	Z34/2	Z35/2	Z36/2	Z37/2	Z38/2	Z39/2	Z40/2	Z41/2	Z42/2		
KABEL	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J		
PRŮŘEZ	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Č.KABELU	WLZ32/2	WLZ33/2	WLZ34/2	WLZ35/2	WLZ36/2	WLZ37/2	WLZ38/2	WLZ39/2	WLZ40/2	WLZ41/2	WLZ42/2		
Pi (kW)	0,5	0,5	3,2	3,2	0,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		
KAM	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	rezerva	
	m.č.2.31 K.1	m.č.2.31 K.1	m.č.2.31 K.1	m.č.2.31 K.1	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.2		

 <p>PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubřany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
	Petr Winkler	Petr Winkler		
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		
	název výkresu:	Rozváděč RMS2		
			datum	10/2018
			číslo výkresu	EL-10
			formát	1xA4
			počet stran	34
			strana číslo	31

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA

FI 06

PF7-40I/4/003

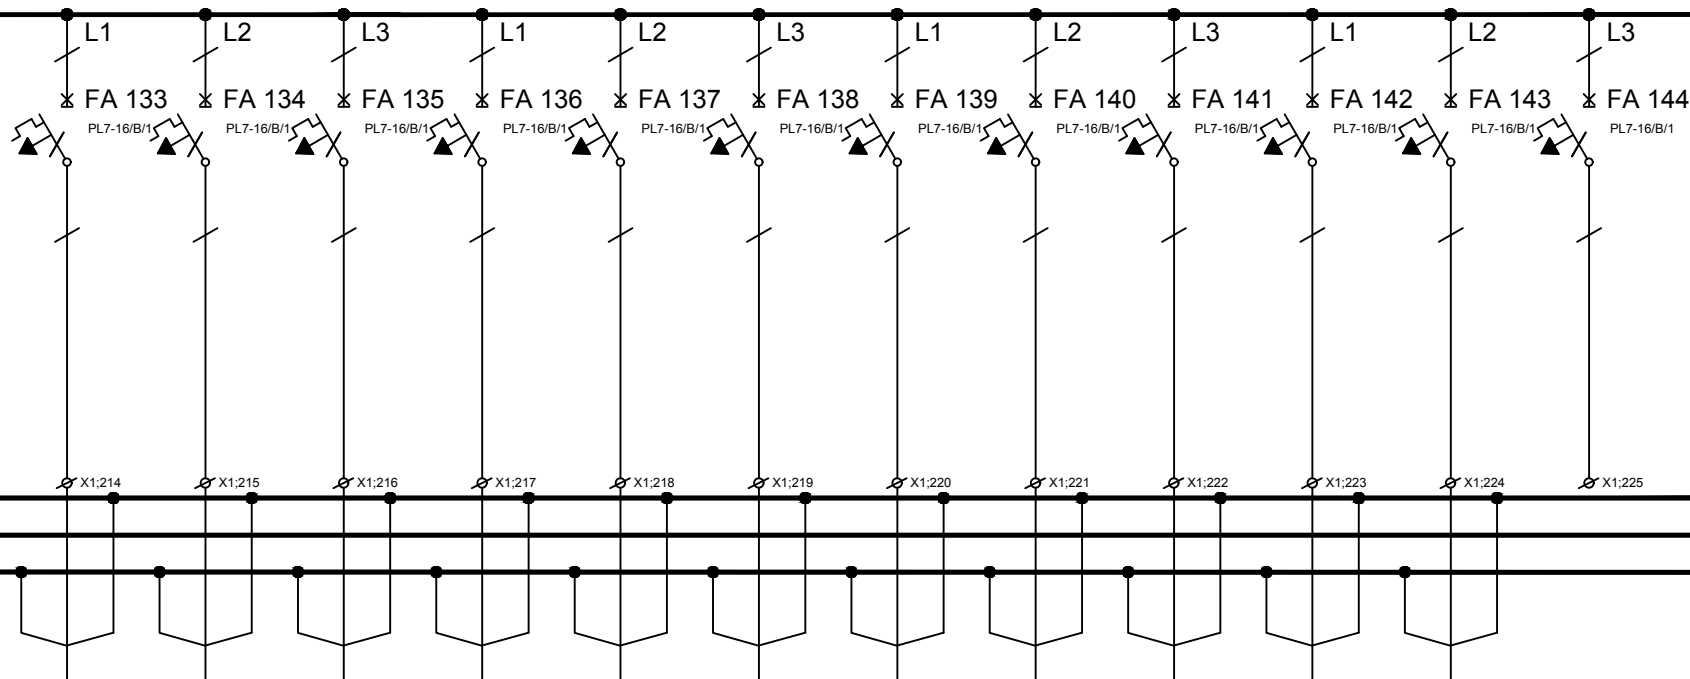

ČÍSL.OBV.		Z43/2	Z44/2	Z45/2	Z46/2	Z47/2	Z48/2	Z49/2	Z50/2	Z51/2	Z52/2	Z53/2		
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J		
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Č.KABELU		WLZ43/2	WLZ44/2	WLZ45/2	WLZ46/2	WLZ47/2	WLZ48/2	WLZ49/2	WLZ50/2	WLZ51/2	WLZ52/2	WLZ53/2		
Pi (kW)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
KAM		zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	rezerva	
		m.č.2.31 K.3	m.č.2.31 K.3	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5		



PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projektční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:
Petr Winkler

Vypracoval:
Petr Winkler

[Signature]

investor: **Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav**

název stavby: **Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně**

název výkresu: **Rozváděč RMS2**

datum: **10/2018**

číslo výkresu: **EL-10**

formát: **1xA4**


počet stran: **34**

strana číslo: **32**

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA


FI 07

PF7-40/4/003

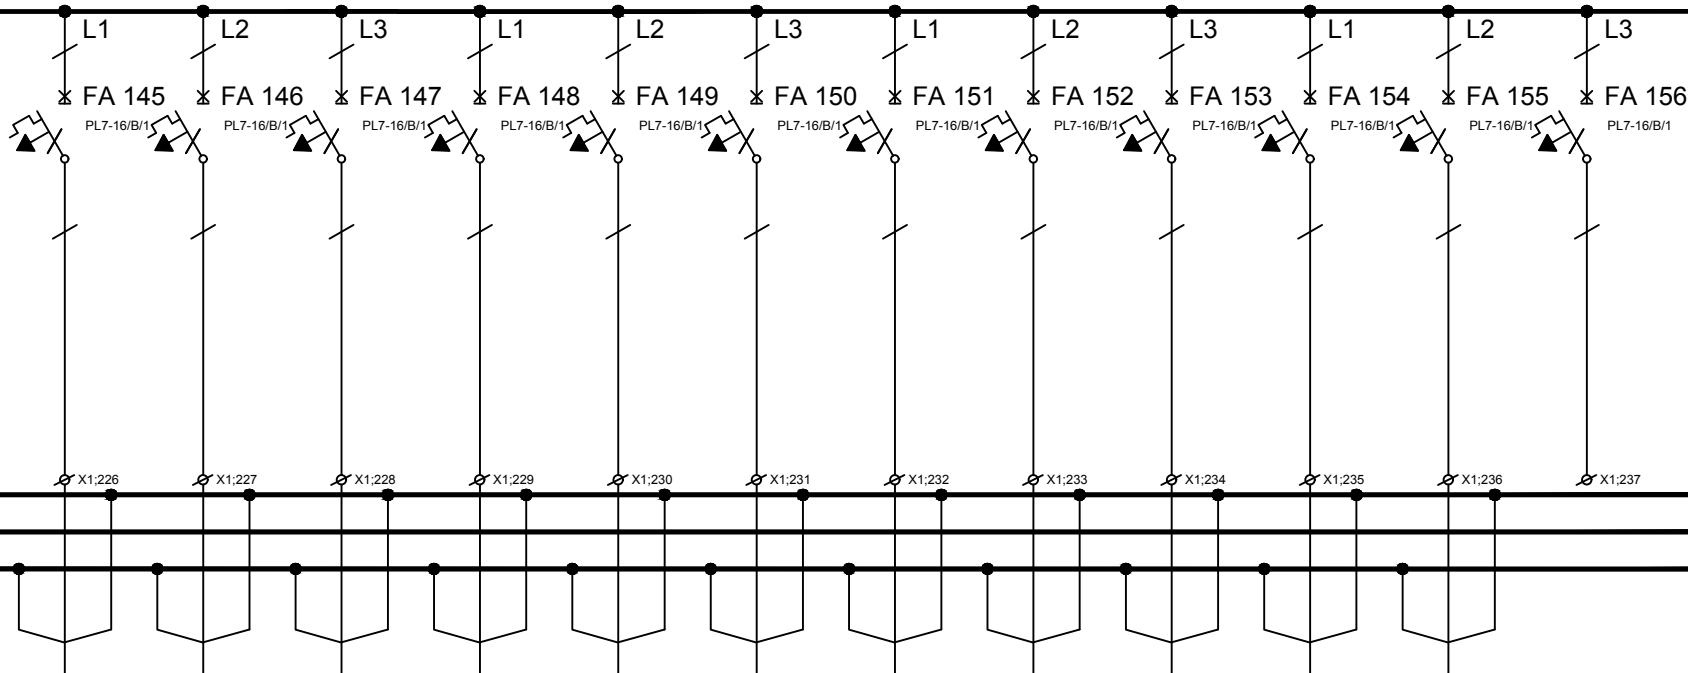

ČÍSLO OBV.		Z54/2	Z55/2	Z56/2	Z57/2	Z58/2	Z59/2	Z60/2	Z61/2	Z62/2	Z63/2	Z64/2		
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J		
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Č.KABELU		WLZ54/2	WLZ55/2	WLZ56/2	WLZ57/2	WLZ58/2	WLZ59/2	WLZ60/2	WLZ61/2	WLZ62/2	WLZ63/2	WLZ64/2		
Pi (kW)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
KAM		zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	rezerva	
		m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.6	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.8		


K.7

 <p>PARDOSA - technika, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler			
	investor:		Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			
	název stavby:		Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně			
	název výkresu:		Rozváděč RMS2			
					datum	10/2018
					číslo výkresu	EL-10
					formát	1xA4
					počet stran	34
					strana číslo	33

3NPE stř. 50Hz 400/230V/TN-C-S In=500A Ik" do10kA

FI 08

PF7-40/4/003

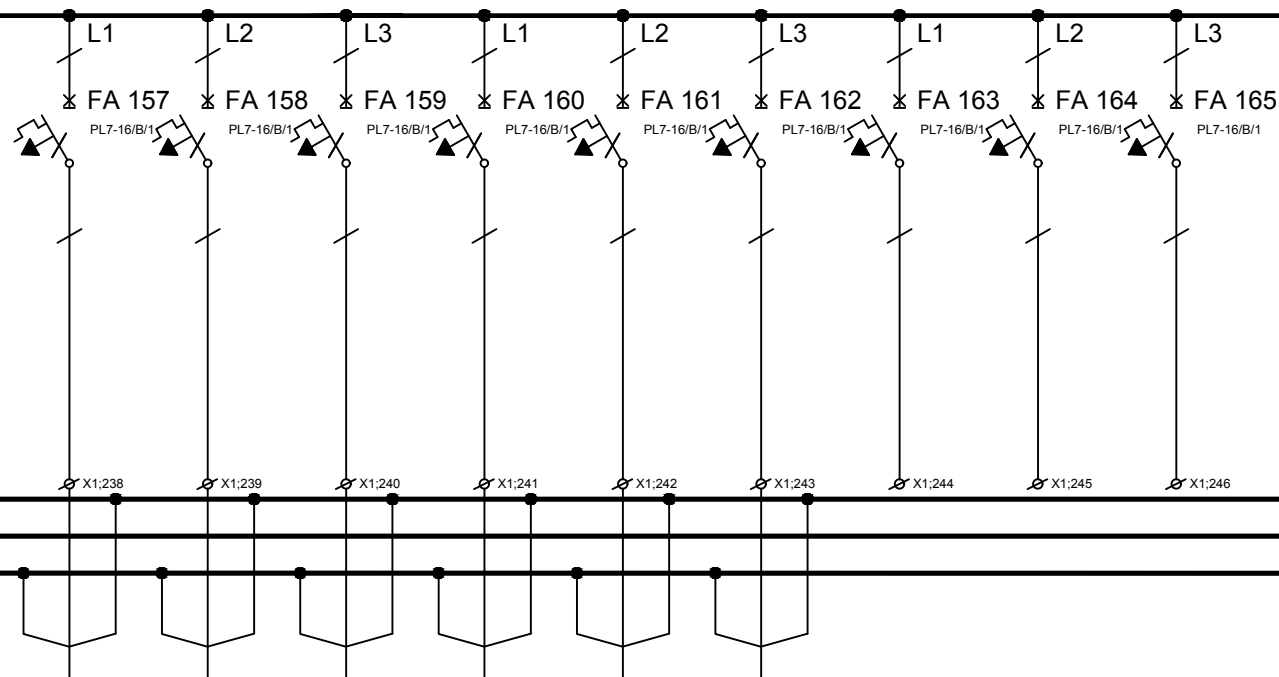

ČÍSL.OBV.		Z65/2	Z66/2	Z67/2	Z68/2	Z69/2	Z70/2							
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J							
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5							
Č.KABELU		WLZ65/2	WLZ66/2	WLZ67/2	WLZ68/2	WLZ69/2	WLZ70/2							
Pi (kW)		0,5	0,5	0,5	0,5	3,2	3,2							
KAM		zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	zás.230V	rezerva	rezerva	rezerva				
		m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.10	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.11	m.č.2.31 K.11							