

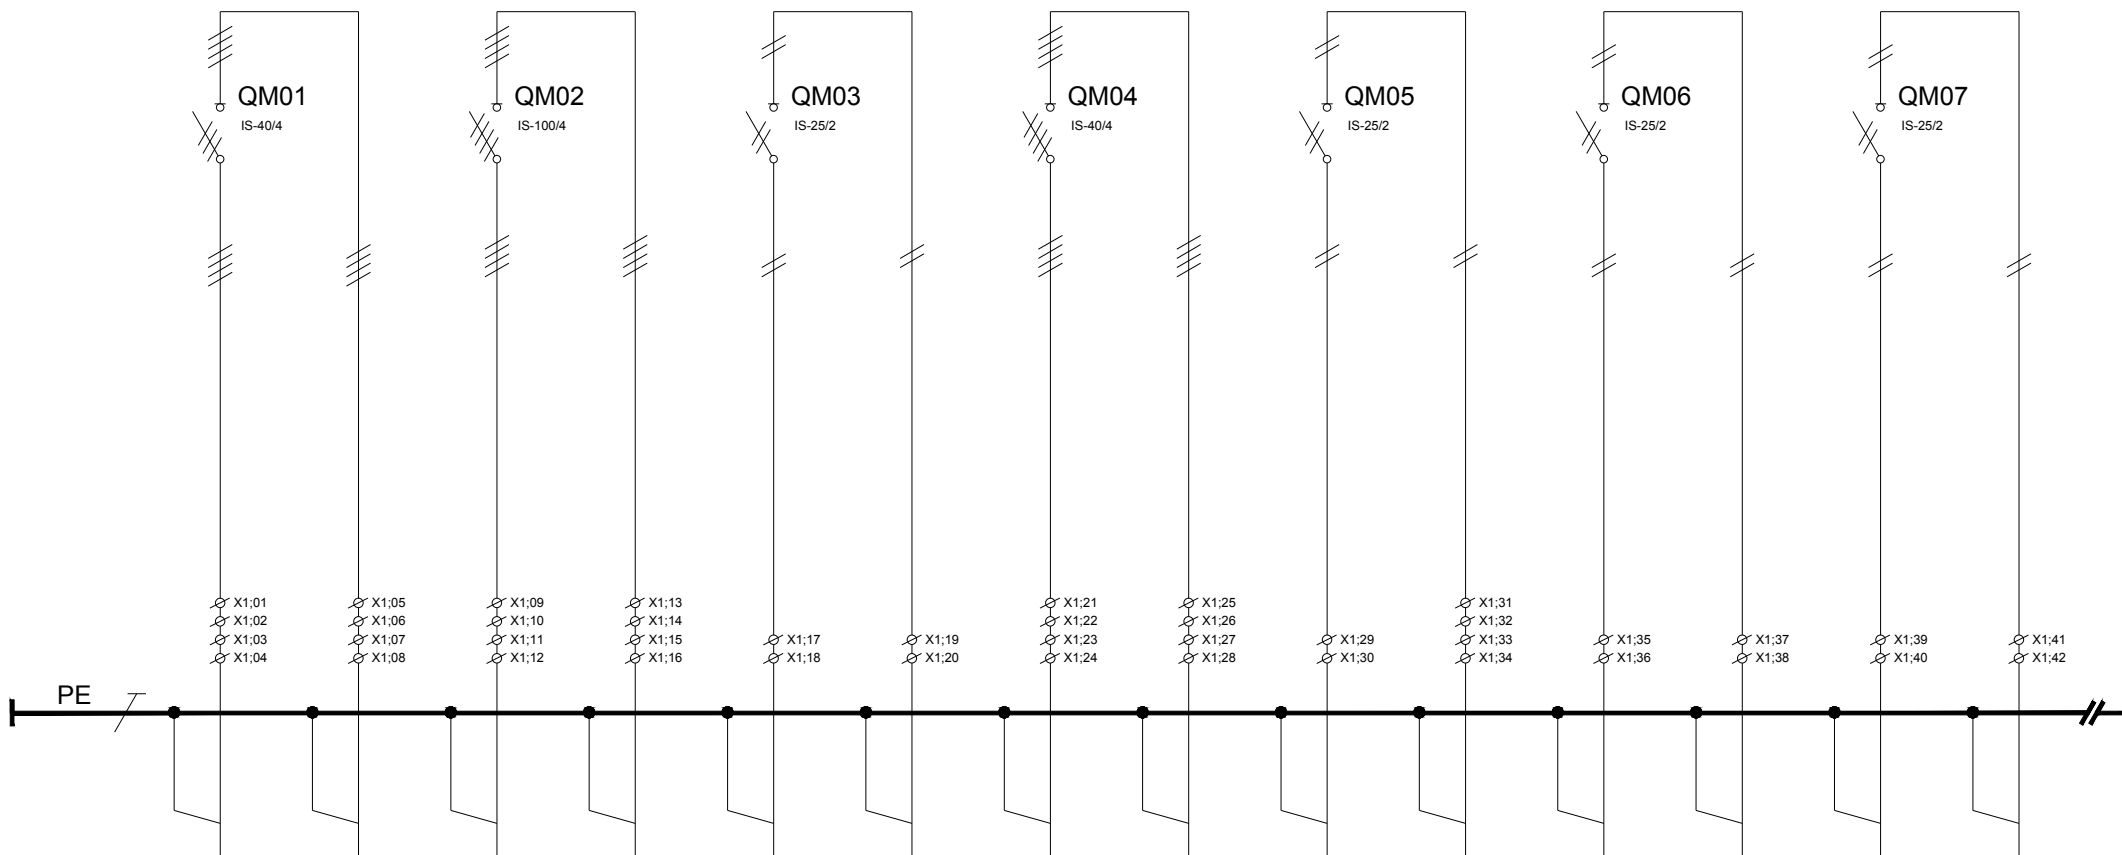


Rozváděč RVK



TECHNICKÉ ÚDAJE


TYP PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE pod OMÍTKU
ROZMĚRY:	835 x 1260 x 187 mm (š x v x hl.), typ BPM-U-3S-800/12
PŘÍVOD:	SHORA
VÝVOD:	SHORA
IP:	54/20
ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
	OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
	ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU, OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
	NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
	DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
	- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
	OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
Pi :	- kW
SOUDOBOST:	-
Pp :	- kW
POZNÁMKA:	

 <small>PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubřany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</small>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:			
	Petr Winkler	Petr Winkler		datum	10/2018
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		číslo výkresu	EL-12
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		formát	1xA4
	název výkresu:	Rozváděč RVK		počet stran	6
				strana číslo	1



ČÍSL.OBV.	V4/2	V4/2	V23/2	V23/2	V24/2	V24/2	V25/2	V25/2	V26/2	V26/2	V27/2	V27/2	V28/2	V28/2
KABEL	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F
PRŮŘEZ	5x2,5	5G2,5	5x16	5G16	3x2,5	3G2,5	5x2,5	5G2,5	3x2,5	3G2,5	3x2,5	3G2,5	3x2,5	3G2,5
Č.KABELU	WLV4/2	WLV4,2	WLV23/9	WLV23/2	WLV24/2	WLV24/2	WLV25/2	WLV25/2	WLV26/2	WLV26/2	WLV27/2	WLV27/2	WLV28/2	WLV28/2
	3,0		25,0		3,0		3,0		0,5		0,5		0,5	
KAM	vývod 400V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 230V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 230V	gastro	vývod 230V	gastro	vývod 230V	gastro
	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.1	m.č.2.31 K.1	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.2	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.4	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9

 <p>PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 516 536 700, fax: +420 516 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:			
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		datum	10/2018
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		číslo výkresu	EL-12
	název výkresu:	Rozváděč RVK		formát	1xA4
				počet stran	6
		strana číslo	2		




ČÍSL.OBV.	V29/2	V29/2	V30/2	V30/2	V31/2	V31/2	V32/2	V32/2/1	V32/2/2	V32/2/3	V33/2	V33/2	V34/2	V34/2
KABEL	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	H05RR-F	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F
PRŮŘEZ	3x2,5	3G2,5	3x2,5	3G2,5	3x2,5	3G2,5	3x2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3x2,5	3G2,5	3x2,5	3G2,5
Č.KABELU	WLV29/2	WLV29/2	WLV30/2	WLV30/2	WLV31/2	WLV13	WLV32/2	WLV32/2/1	WLV32/2/2	WLV32/2/3	WLV33/2	WLV33/2	WLV34/2	WLV34/2
	0,5		0,5		0,5		0,6				0,5		0,5	
KAM	vývod 230V	gastro	vývod 230V	gastro	vývod 230V	gastro	vývod 230V	digestoř	digestoř	digestoř	vývod 230V	gastro	vývod 230V	gastro
	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31	K.9	K.8	K.5	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9

K.5,K.8,K.9 digestoř

PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projektční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:	Vypracoval:
Petr Winkler	Petr Winkler
investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně
název výkresu:	Rozváděč RVK


datum	10/2018
číslo výkresu	EL-12
formát	1xA4
počet stran	6
strana číslo	3

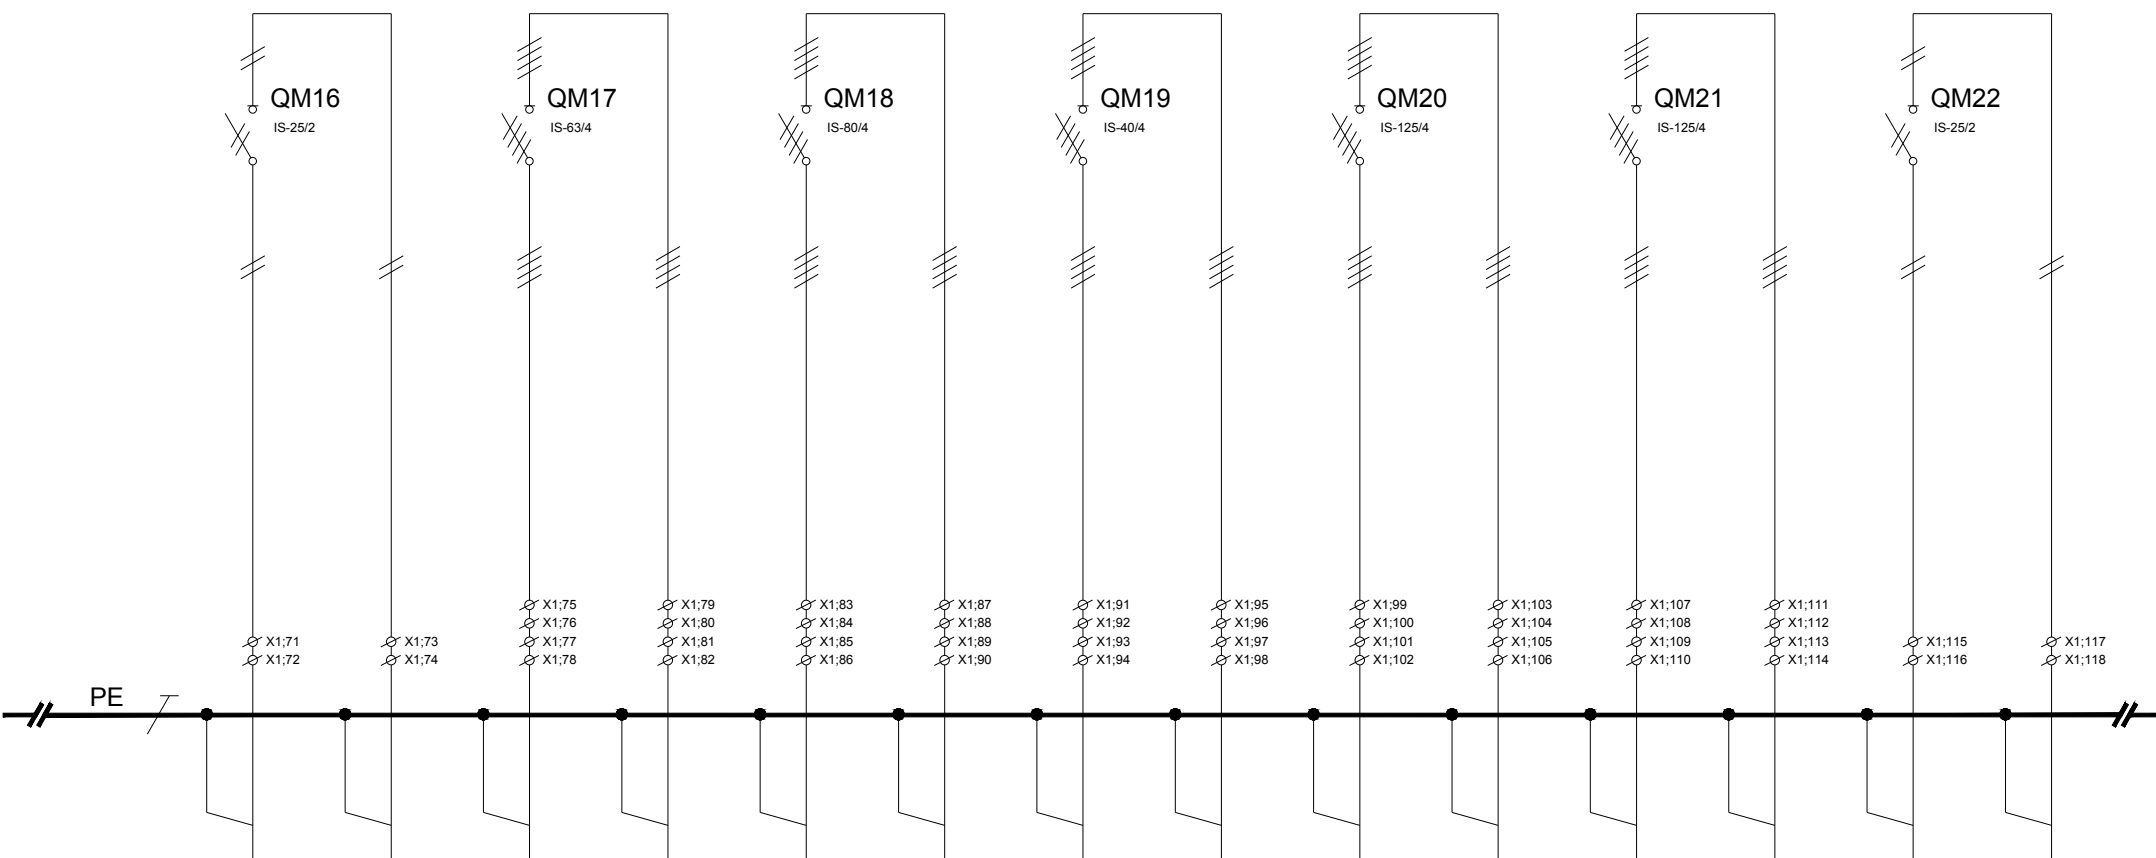

ČÍSL.OBV.	V35/2	V35/2	V36/2	V36/2	V37/2	V37/2	V38/2	V38/2	V39/2	V39/2	V40/2	V40/2	V41/2	V41/2
KABEL	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F
PRŮŘEZ	3x2,5	3G2,5	5x10	5G10	5x10	5G10	5x4	5G4	5x35	5G35	5x35	5G35	3x2,5	3G2,5
Č.KABELU	WLV35/2	WLV35/2	WLV36/2	WLV36/2	WLV37/2	WLV37/2	WLV38/2	WLV38/2	WLV39/2	WLV39/2	WLV40/2	WLV40/2	WLV41/2	WLV41/2
	0,5		15,5		15,5		7,5		35,0		35,0		0,5	
KAM	vývod 230V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 230V	gastro
	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.9

PARDOSA - technika, s.r.o.
 stavební a projekční společnost
 Hodonínská 672, 696 03 Dubřany
 tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
 www.pardosa.cz


Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
Petr Winkler	Petr Winkler		
investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		
název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		
název výkresu:	Rozváděč RVK		
	datum	10/2018	
	číslo výkresu	EL-12	
	formát	1xA4	
	počet stran	6	
	strana číslo	4	





ČÍSLO.OBV.	V42/2	V42/2	V43/2	V43/2	V44/2	V44/2	V45/2	V45/2	V46/2	V46/2	V47/2	V47/2	V48/2	V48/2
KABEL	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F
PRŮŘEZ	5x2,5	5G2,5	5x2,5	5G2,5	3x2,5	3G2,5	5x2,5	5G2,5	3x2,5	3G2,5	3x2,5	3G2,5	3x2,5	3G2,5
Č.KABELU	WLV42/2	WLV42/2	WLV43/2	WLV43/2	WLV44/2	WLV44/2	WLV45/2	WLV45/2	WLV46/2	WLV46/2	WLV47/2	WLV47/2	WLV48/2	WLV48/2
	4,0		4,0		1,0		3,0		0,5		0,5		0,5	
KAM	vývod 400V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 230V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 230V	gastro	vývod 230V	gastro	vývod 230V	gastro
	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.5	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.7	m.č.2.31 K.11	m.č.2.31 K.11	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9

PARDOSA
 technika
 PARDOSA - technik, s.r.o.
 stavební a projektční společnost
 Hodonínská 672, 696 03 Dubřany
 tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
 www.pardosa.cz

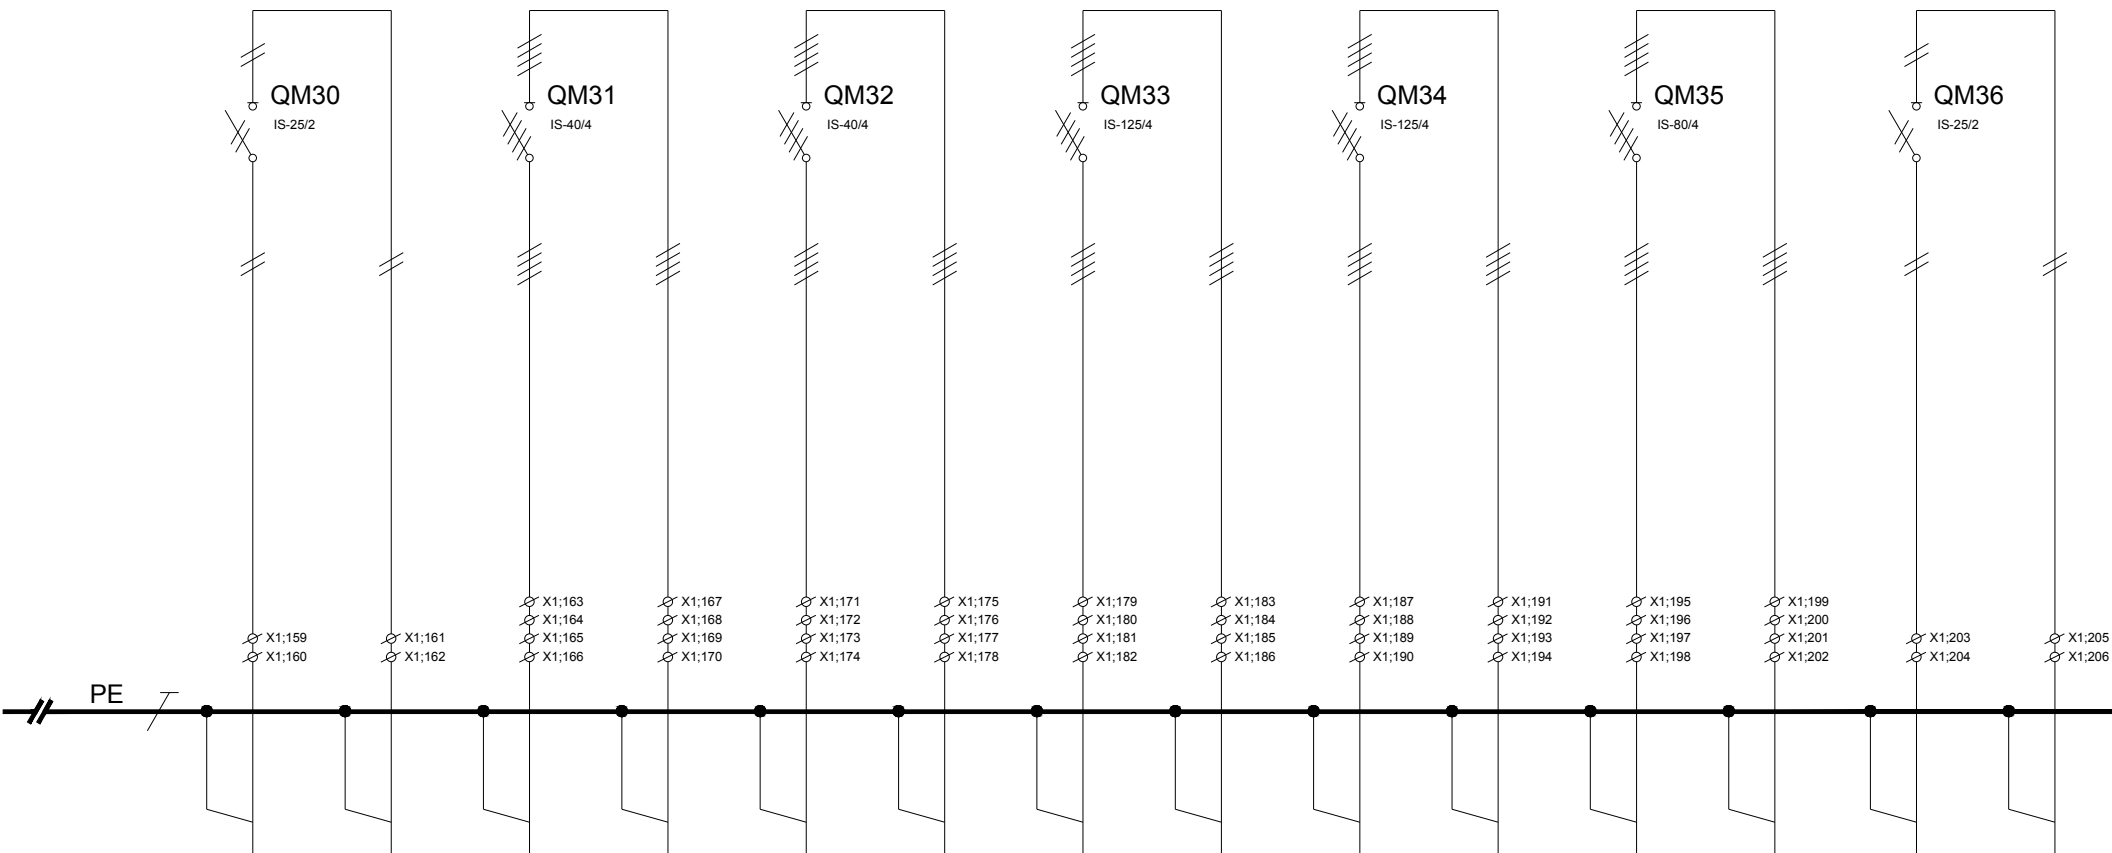Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
Petr Winkler	Petr Winkler		
investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		
název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		
název výkresu:	Rozváděč RVK		
	datum	10/2018	
	číslo výkresu	EL-12	
	formát	1xA4	
	počet stran	6	
	strana číslo	5	



ČÍSL.OBV.	V49/2	V49/2	V50/2	V50/2	V51/2	V51/2	V52/2	V52/2	V53/2	V53/2	V54/2	V54/2	V55/2	V55/2
KABEL	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F	CYKY-J	H05RR-F
PRŮŘEZ	3x2,5	3G2,5	5x2,5	5G2,5	5x2,5	5G2,5	5x35	5G35	5x35	5G35	5x16	5G16	3x2,5	3G2,5
Č.KABELU	WL49/2	WL49/2	WL50/2	WL50/2	WL51/2	WL51/2	WL52/2	WL52/2	WL53/2	WL53/2	WL54/2	WL54/2	WL55/2	WL55/2
	0,5		5,0		4,4		35,0		35,0		17,0		3,0	
KAM	vývod 230V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 400V	gastro	vývod 230V	gastro
	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.9	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.8	m.č.2.31 K.10	m.č.2.31 K.10	m.č.2.31 K.11	m.č.2.31 K.11

 <p>PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projektční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz</p>	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		datum	10/2018	
	Petr Winkler	Petr Winkler		číslo výkresu	EL-12	
	investor:	Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav		formát	1xA4	
	název stavby:	Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně		počet stran	6	
	název výkresu:	Rozváděč RVK		strana číslo	6	