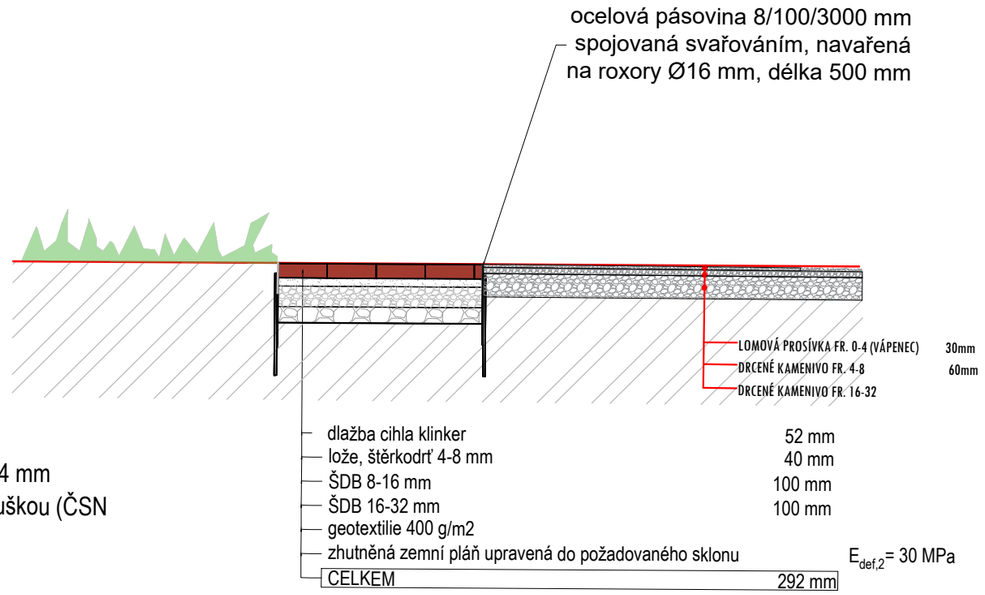

POZNÁMKA:

1. Bezešvá dlažba z mrazuvzdorných cihel kliner 200x100x52 mm s minimálními spárami, kladené na sucho, zásyp spár pískem 0-4 mm
2. Hodnoty modulu přetvárnosti ($E_{def,2}$) minimálního zhutnění všech konstrukčních vrstev jsou udávány pro ověřování statickou zkouškou (ČSN 721006:2015, ČSN 73 6190:1980, TP 170).

UPOZORNĚNÍ:

1. Veškeré práce je nutné provádět dle platných norem a technologických pravidel za dodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
2. Pokud dojde při provádění prací k nejasnostem či nepředvídatelným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k posouzení, resp. upřesnění prací.
3. Konečné vytyčení bude provedeno na stavbě a bude v dostatečném předstihu před započetím prací a objednáním důležitých materiálů představeno projektantovi a investorovi k odsouhlasení.
4. Veškeré rozměry jsou ve výkresu zobrazeny a kótovány v pravoúhlém promítání, ve skutečnosti se mohou mírně lišit v důsledku sklonu svahu a je nutno je ověřit na stavbě!

VÝČET NOREM, DLE NICHŽ JE NUTNÉ SE ŘÍDIT, POKUD NENÍ PŘEDEPSÁNO JINAK:

1. ČSN EN 13242+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
2. ČSN EN 13286-2:2011 (736185) Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška
3. ČSN EN ISO 14689-1 (721005) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis
4. ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
5. ČSN 736133:1998 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
6. ČSN 73 6126-1:2006 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
7. ČSN 736190:1980 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek
8. TKP4 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
9. TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
10. TP změna č.2 - Katalog vozovek polních cest - technické podmínky

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být doloženy změnovým listem, kde bude uveden rozsah změny, její důvod a dopad na cenu díla. Změnový list musí být odsouhlasen projektantem a investorem před zahájením prací.

ATELIÉR KREJČIŘÍKOVI	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ateliér Krejčiříkovi, s. r. o. P. Bezruče 182 691 42 Valtice	PROJEKTANT ČÁSTI:	
ZODP. PROJEKTANT:	doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.	ZODP. PROJEKTANT:	
NÁVRH:	Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D.	NÁVRH:	
ZPRACOVÁNÍ:	Ing. Eliška Křížová	ZPRACOVÁNÍ:	
OBJEDNATEL:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav	ČÍSLO PARE:	
AKCE:	Úprava veřejného prostranství v centru Břeclavi – Poštorné	DATUM:	1/2025
OBJEKT:	Knihovna Poštorná	STUPEŇ:	DPS
OBSAH:	Charakteristické řezy a detaily - dlažba z pálených cihlel	MĚŘÍTKO:	1:30
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1